


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE KERAMO

Potrubí stoky kanalizace KERAMO KT DN250

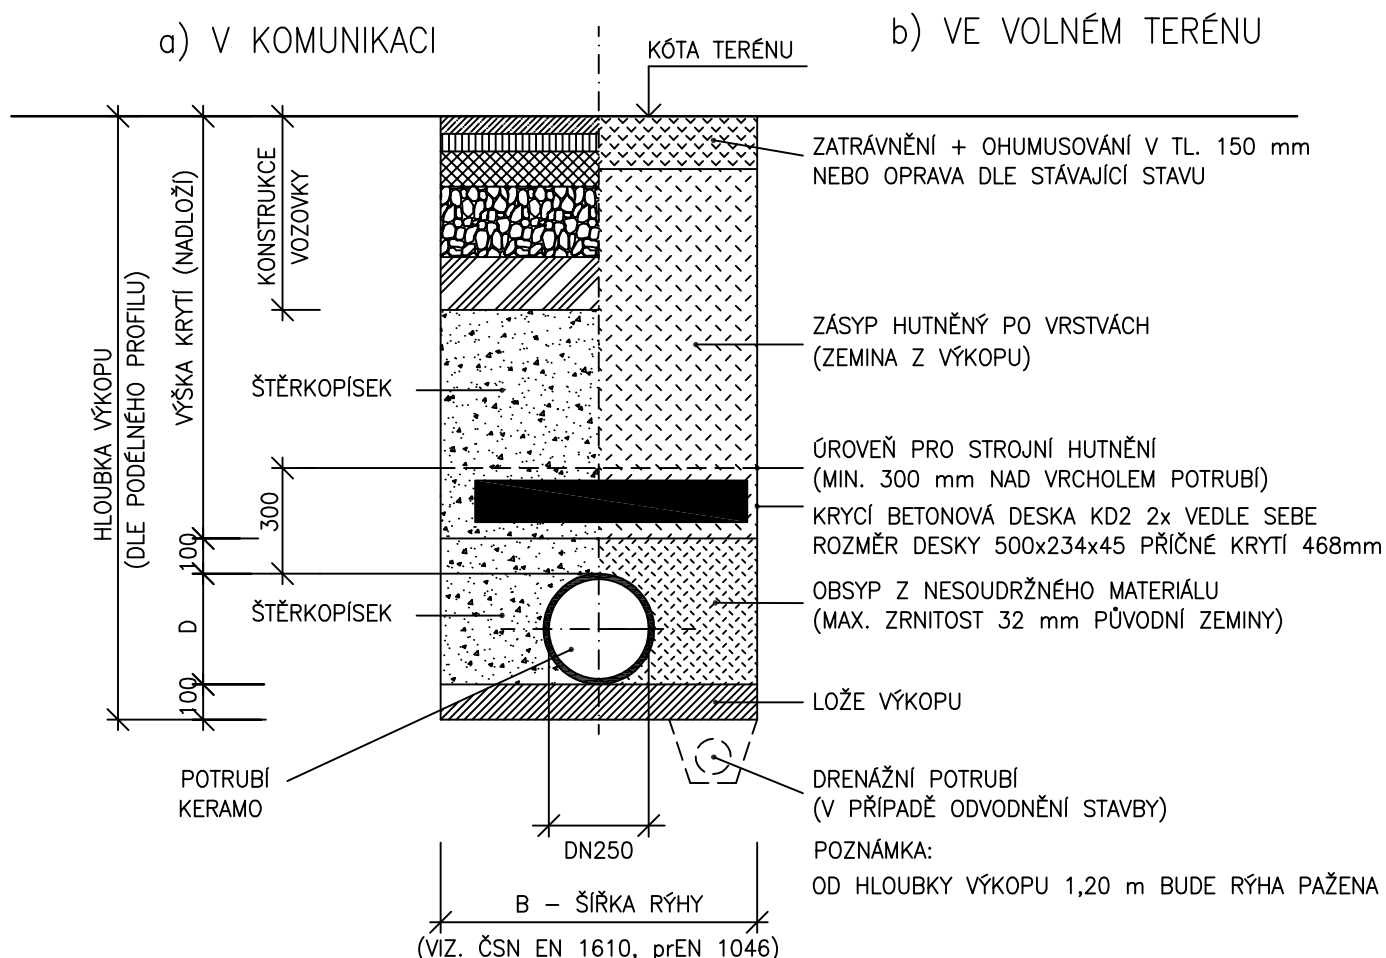

Vedoucí projektant	Odp. projektant	Vypracoval		Účel	DSP+DPS		
	Pavel Stejskal	Pavel Stejskal		Datum	07/18		
				Číslo zak.	04-072018		
Investor	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov			Formát	A4		
Kraj	Karlovarský	MÚ: Sokolov	StÚ: Sokolov	Kótováno	mm		
Název akce GSTEINING II. OBYTNÁ ZÓNA SOKOLOV PRODLOUŽENÍ VODOVODU A KANALIZACE				Měřítko	1:5		
				Obsah KANALIZACE ULOŽENÍ POTRUBÍ		Číslo	D1.4