


Obsah:            Rozvaděč RC –1.1

Akce:            DDM Sokolov, Spartakiádní 1937, 356 01 Sokolov  
                    Oprava elektroinstalace, Pavilon C  
                    Zařízení silnoproudé elektrotechniky

TYP PROVEDENÍ:    EATON TYP BPM–O 4/7  
KRYTÍ:            IP54/20  
ROZMĚRY:        š/v/h 400/760/270 mm  
DĚLENÍ:          ne  
NÁTĚR:          typový  
OBSLUHA:        prac. poučenými  
PRAC. PODMINKY: normální  
ZKRAT. ODOLNOST 10kA  
REZ. PROSTOR:    ano  
PŘÍVOD(Y), VÝVODY: horem/horem  
OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ: v rozvaděči, páka přep. sítí a signálky osazeny ve dveřích  
OSAZENÍ SKŘÍNĚ:    na povrch  
INSTAL. PŘÍKON:    Pi – 12,0 kW  
VÝPOČ. ZATÍŽENÍ:    Pv – 6,0 kW

Napěťová soustava: 3+NPE stř. 50Hz,230/400V, TN–S  
  
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3  
– ochrana před nebezpečným dotykem  
                    – ochrana izolací živých částí  
                    – ochrana kryty nebo přepážkami  
neživých částí – automatickým odpojením od zdroje v síti TN  
                    – použitím zařízení třídy ochrany II  
                    – proudovým chráničem

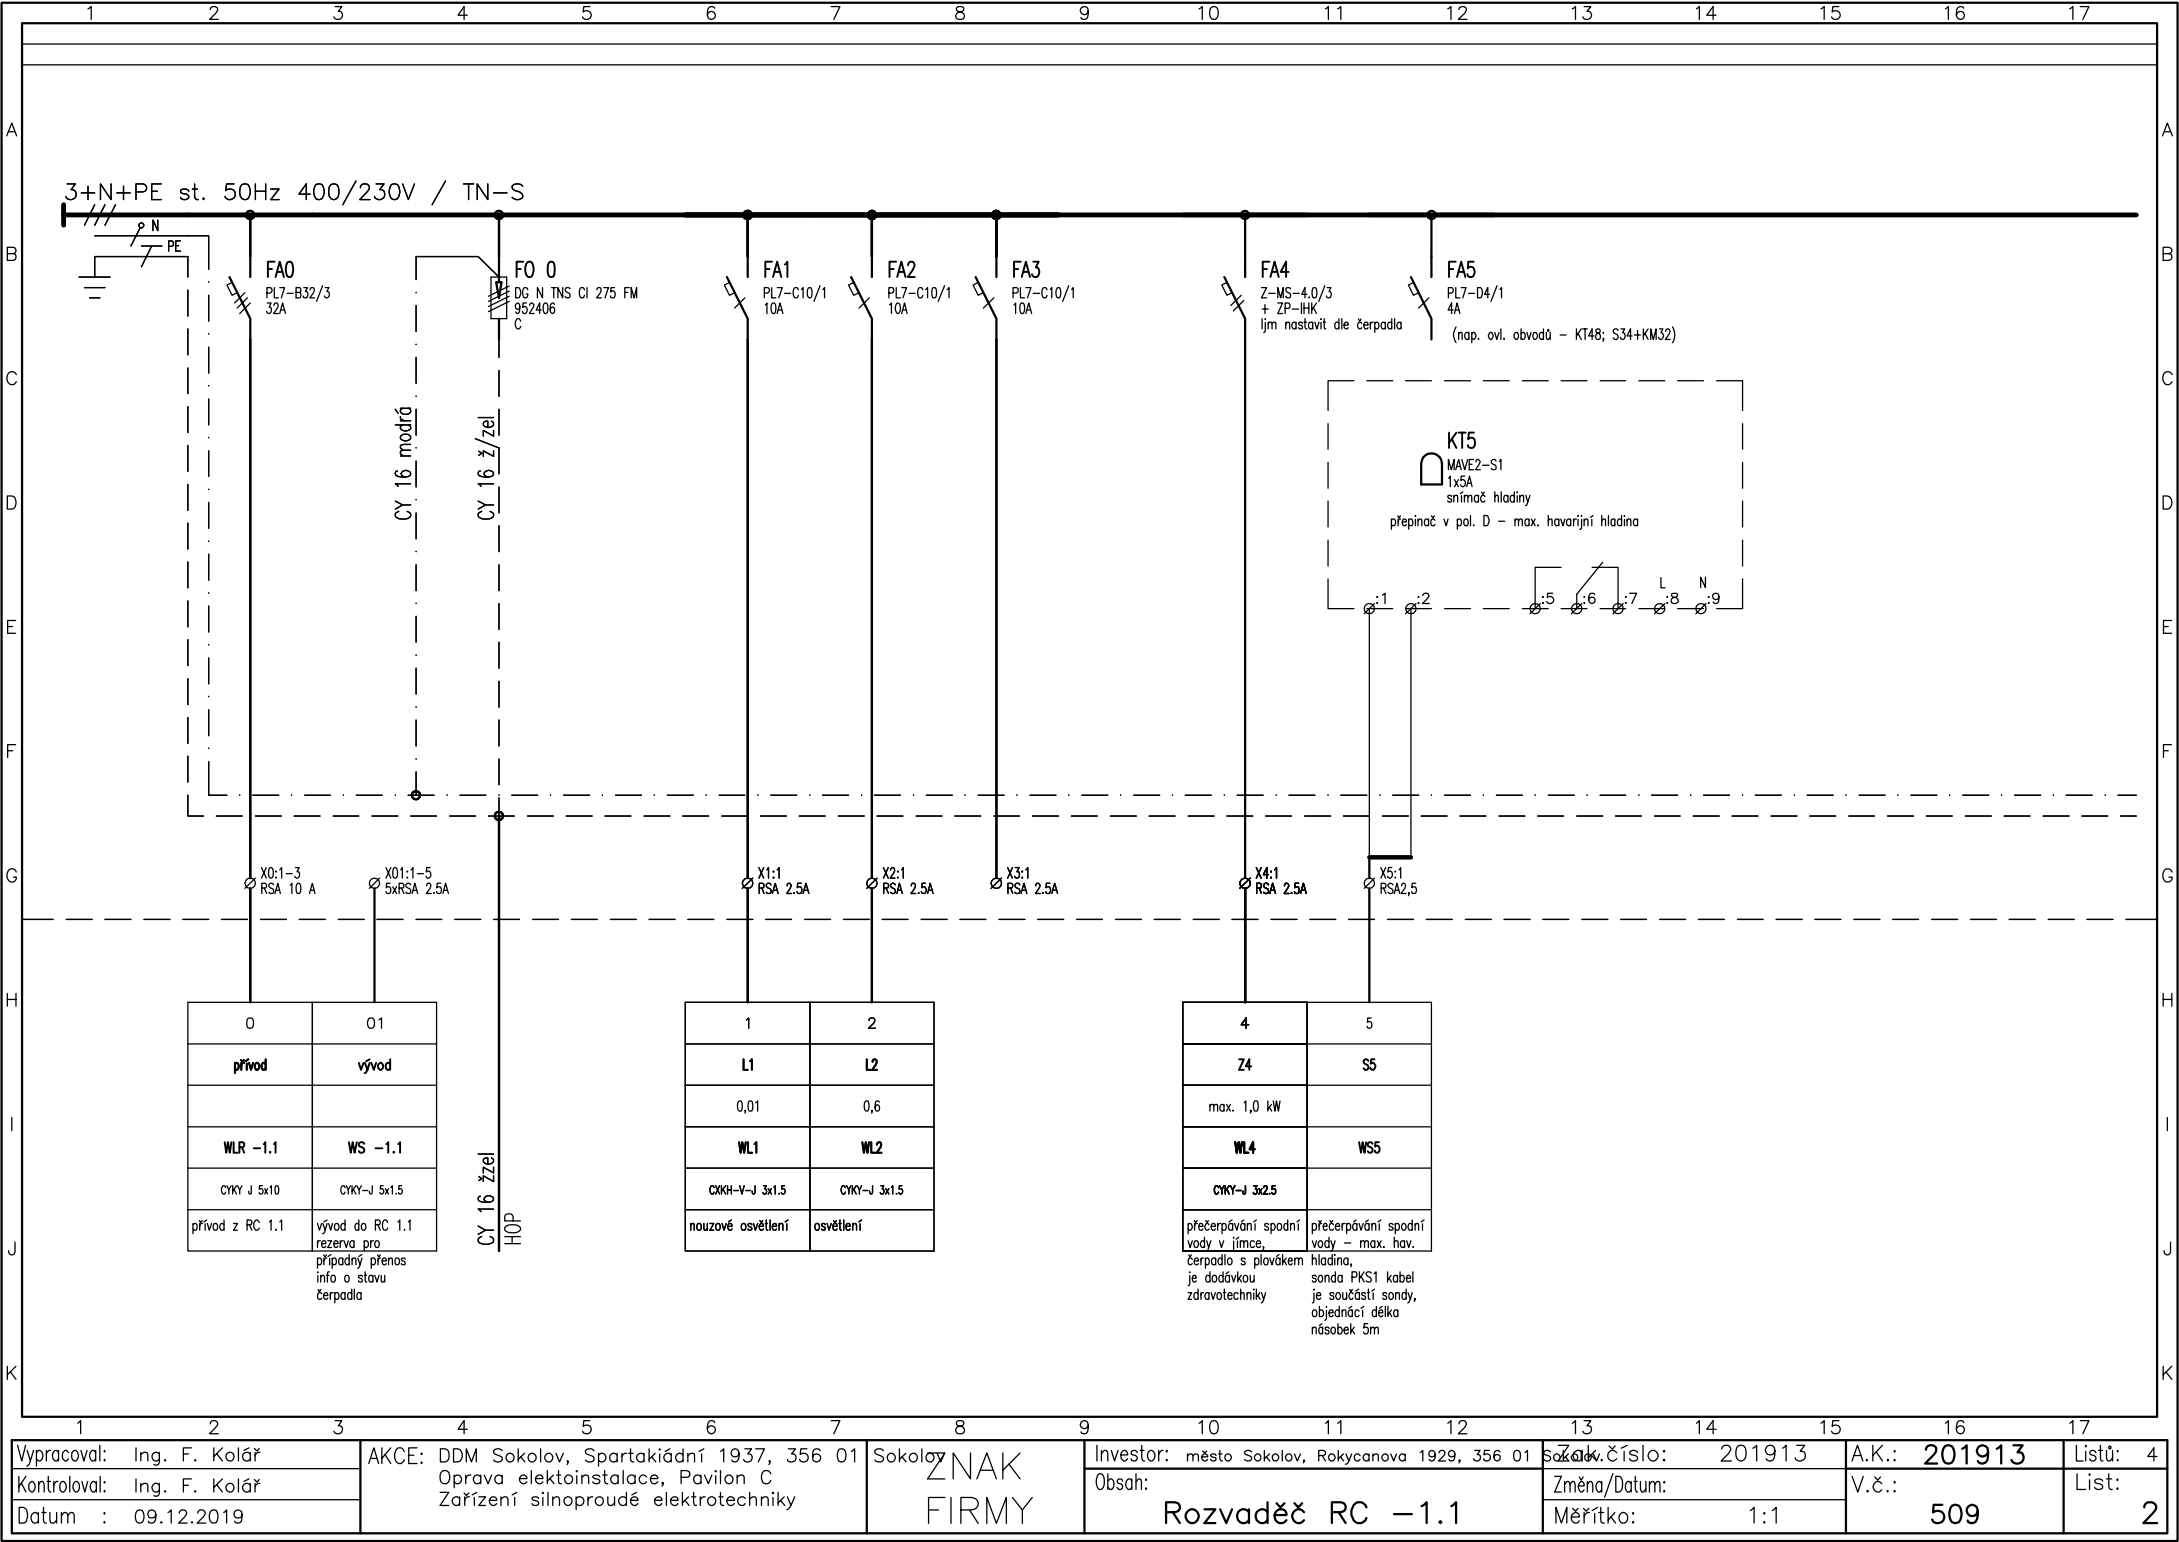

Vypracoval: Ing. F. Kolář		AKCE: DDM Sokolov, Spartakiádní 1937, 356 01 Oprava elektroinstalace, Pavilon C Zařízení silnoproudé elektrotechniky	Sokolov  ZNAK FIRMY	Investor: město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01		Zak. číslo: 201913		A.K.: 201913		Listů: 4	
Kontroloval: Ing. F. Kolář				Obsah:  Rozvaděč RC -1.1		Změna/Datum:		V.č.: 509		List: 2	
Datum : 09.12.2019						Měřítko: 1:1					

