K projektu nemáme námitek.

Dne: 27. 6. 2018

Za Veřejné osvětlení

Strnad Stanislav

SOTES Sokolov spol. s r.o.
Chebská 1939, 356 11 Sokolov
IČ: 252 48 758, DIČ: CZ25248758
Tel.: 359 808 451

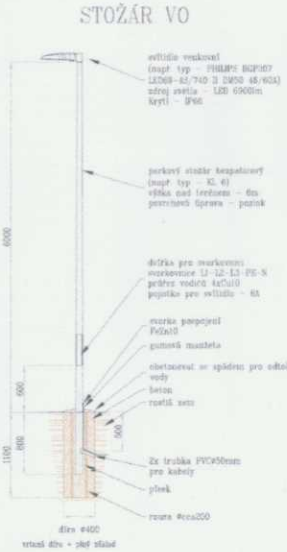

Vzorové řezy kabelovou rýhou

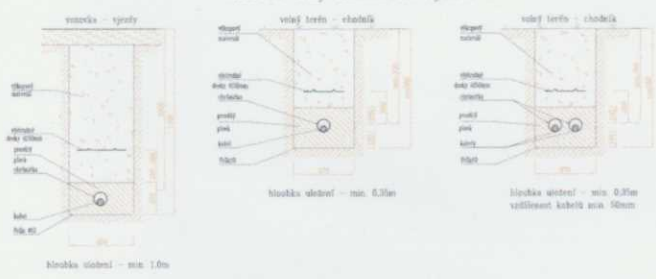

Upozornění:
Před zahájením výkopových prací prověřte nejdříve přesné umístění podzemních sítí a jejich ochranu před poškozením.

Poznámky
V trase kabelů se nachází podzemní sítě. Před zahájením výkopových prací je nutno tato podzemní vedení vytýčit a příslušných správců. Technický gří. zodpovídá za případné poškozených podzemních vedení jsou popsáno v technické zprávě.
Výkopy v blízkosti stromů provádět tak, aby nedošlo k narušení stabilní stromů pokud možno, nevhodné rostlina.
Při umísťování stožárů je nutno dodržet ČSN 73 6133. Vzdálenost stožárů od krajní jízdního pásu je min. 0,5m a volná šířka chodníku by měla být alespoň 2x0,75m.

Rozvod venkovního osvětlení bude proveden kabely CYKY-4Bx10 uloženým v zemi v chráničce Ø50mm v celé trase, v hloubce min. 0,35m – volný terén, chodník a v hloubce 1,0m pod vozovkou a výsyp.
Vodič pospojení FeZn10 uložen v rýze pod kabelem.
Délka trasy – cca 250 m. Počet nových svítidel – 11 ks

POZNÁMKY:
Veškeré délky jsou pouze orientační a je nutno je upřesnit po vytýčení trasy.

SOUSTAVA NAPĚTÍ: 3PEN, 3TŘ, 50Hz, 400/230V, TN-C
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM – dvých částí – izolací, krytím, polohou
– neživých částí – samočinným odpojením od zdroje
– zvýšená – pospojením na vodič FeZn10
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ISLE soubory ČSN 33 2000: AB5, AC1, AD3, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ1, AR2, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1 – zvlášť nebezpečné

Ing. Václav Vašata projektová a montážní elektrických zařízení 257 63 Dušníky, U Kamenného kříže 192 / tel. 774 090 905 / IČO: 455 73 696			
Stupeň projektové dokumentace:	Vypracoval:	Kreslil:	Datum:
Ing. V. Vašata	Ing. V. Vašata	Ing. V. Vašata	08.2018
Kraj: karlovarský		Okres: Sokolov	
Objednatel: Město Sokolov , Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov			
Název akce: IS HUSITSKÁ-VÍTĚZNÁ, SOKOLOV III.etapa ul. ROHÁČOVA		Číslo:	307
		Číslo zakázky:	2018/07
		Měřítko:	1 : 500
Objekt: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		Formát:	6 x A4
Předmět: CELKOVÁ SITUACE		Číslo pare	Číslo výkresu D2.