


KLADĚČSKÝ VÝKRES VODOVODU

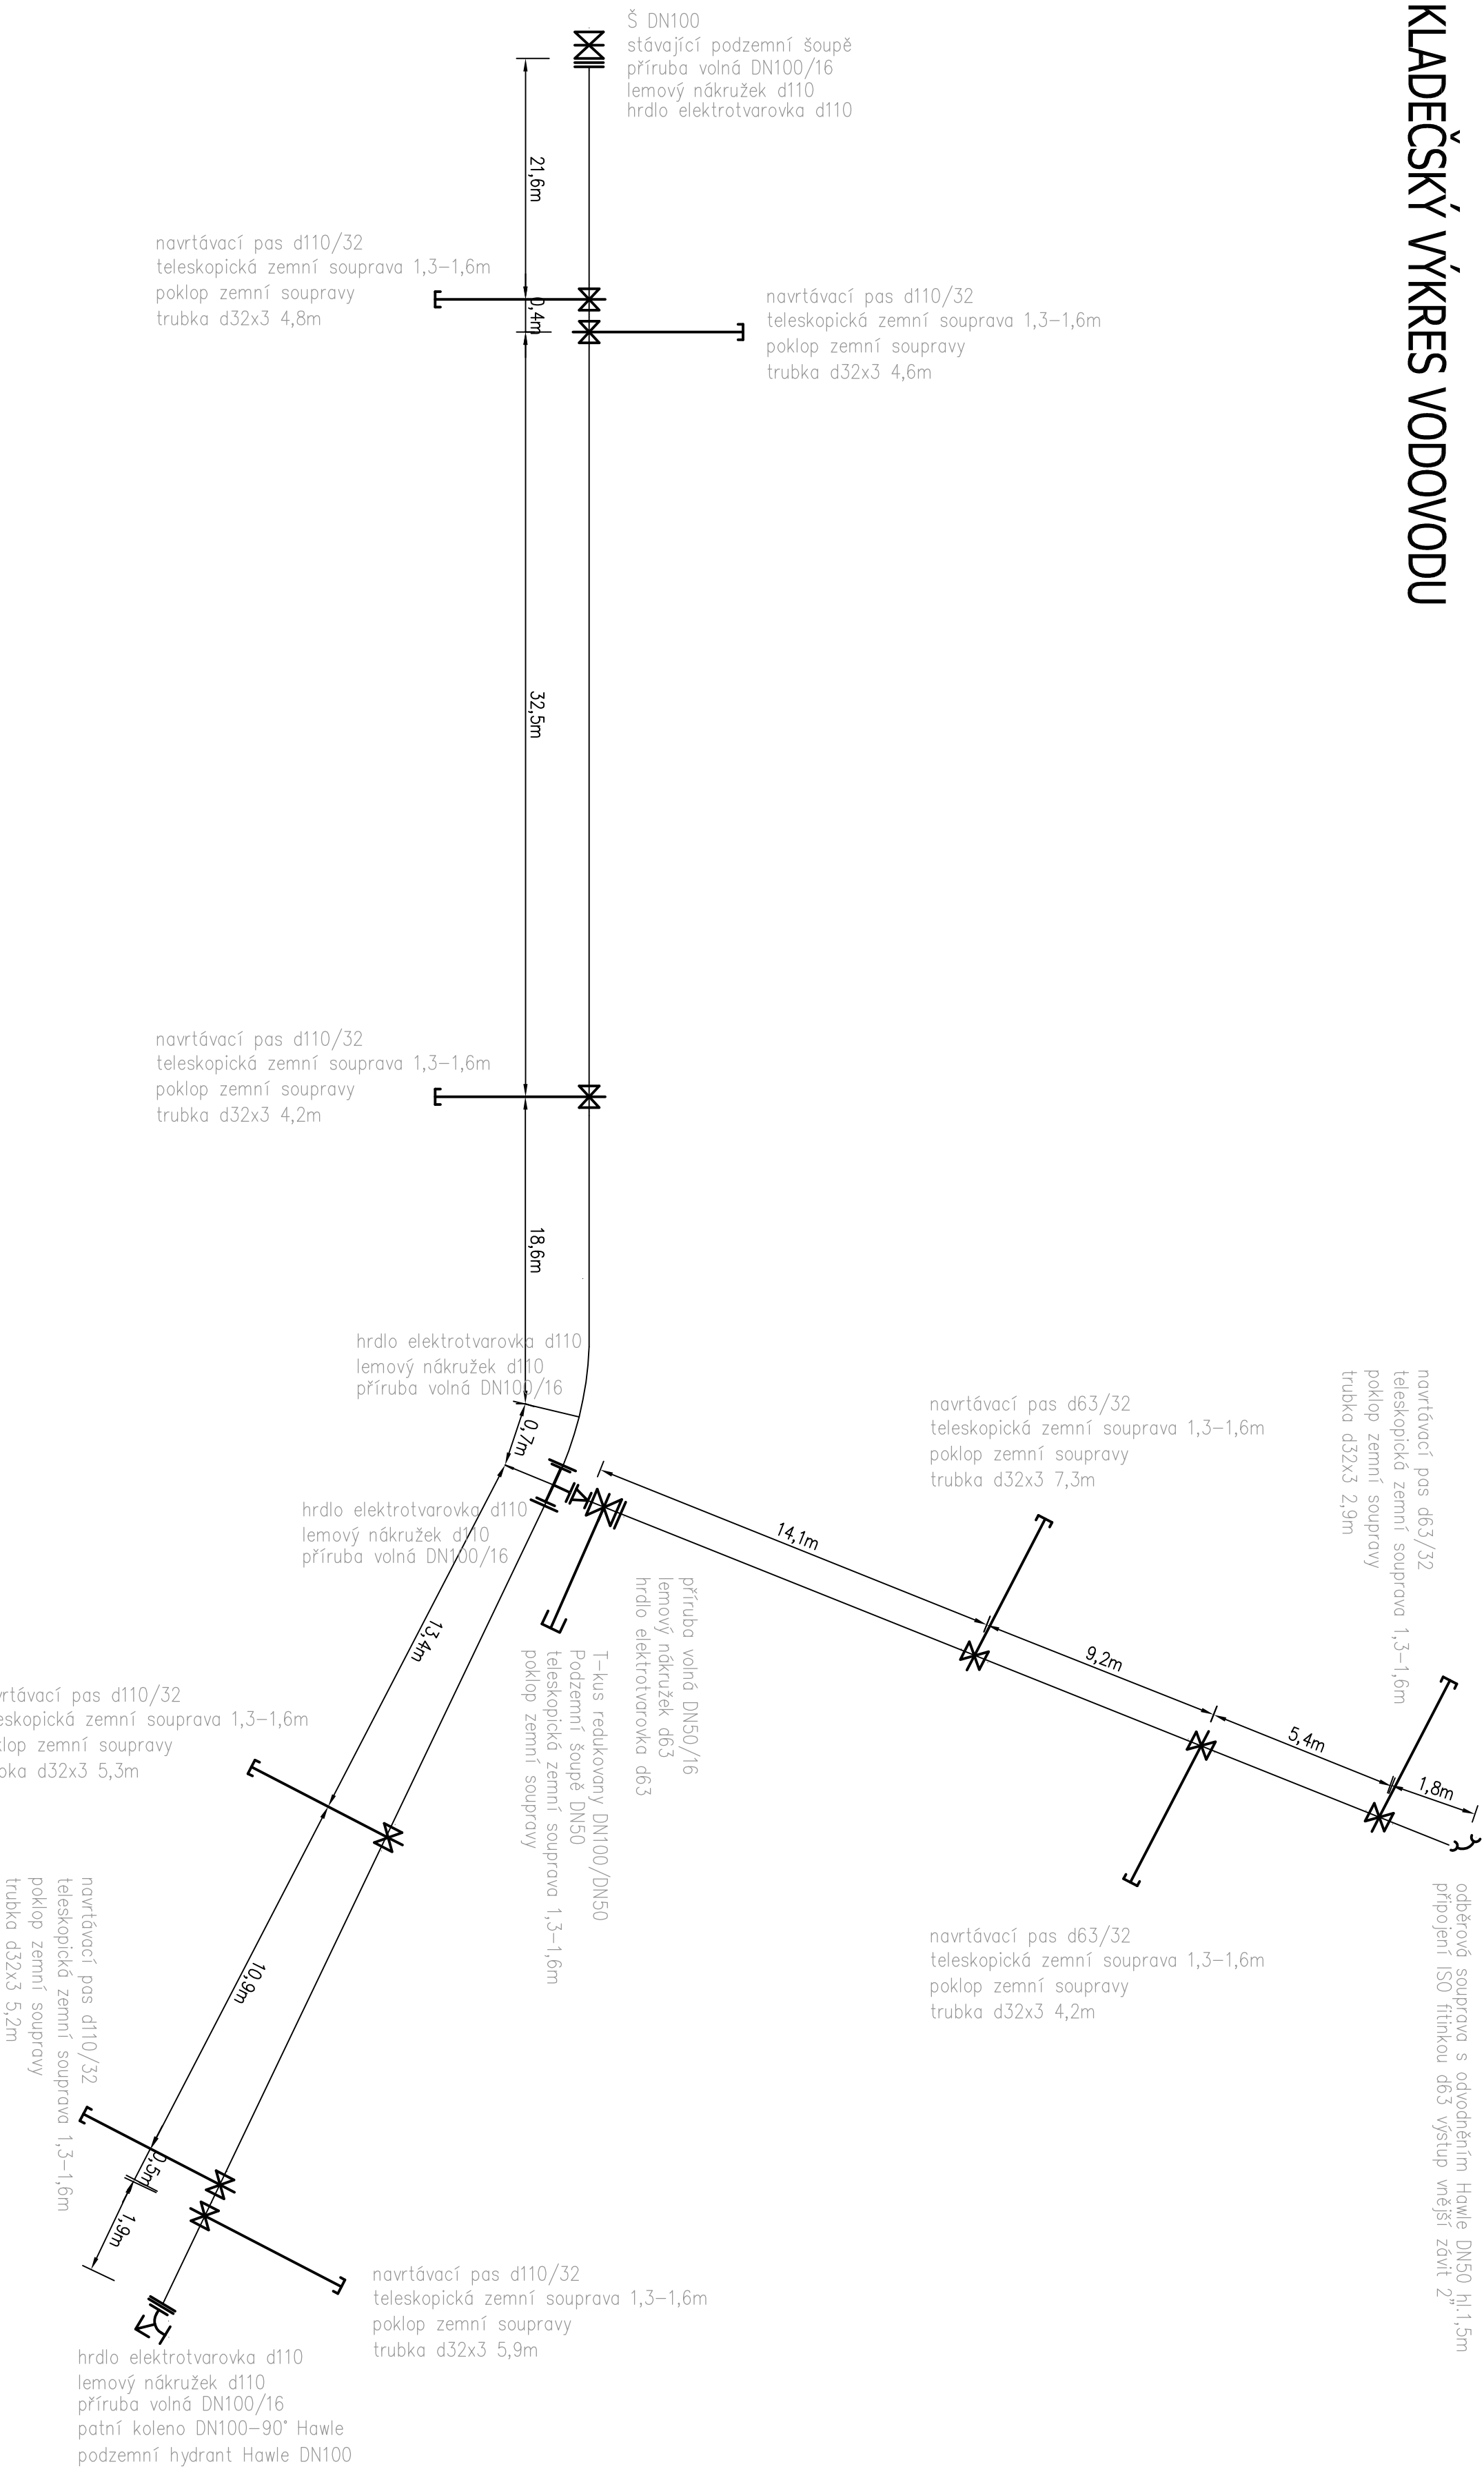

Potrubí hlavního řadu WAVIN Safe Tech RC d110x10 PE100 SDR11 L–100m  
délka trubek 12m svařování elektrotvarovkou hrdlo d110  
Potrubí odbočení řadu WAVIN TS 63x5,8 PE100 SDR11 L–30,6m  
délka trubek 12m svařování elektrotvarovkou hrdlo d63

Vedoucí projektant		Odp. projektant		Výpracoval	
Ing. Ivan Škulavík		Pavel Stejskal		Pavel Stejskal	
Investor		Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov			
Kraj	Karlovarský	MÚ: Sokolov	StÚ: sokolov		
Název akce					
IS HUSTSKÁ - VÍTĚZNÁ SOKOLOV					
III. etapa ul. Roháčova					
SO 304 Připojky kanalizace vodovod					
Obsah					
KLADEČSKÝ VÝKRES VODOVODU					
Účel		DSP			
Datum		06/18			
Číslo zak.		02-062018			
Formát		A2			
Kótováno		mm			
Měřítko					
Číslo		D.1.3.4-2			