


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ ROBUST PE100

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

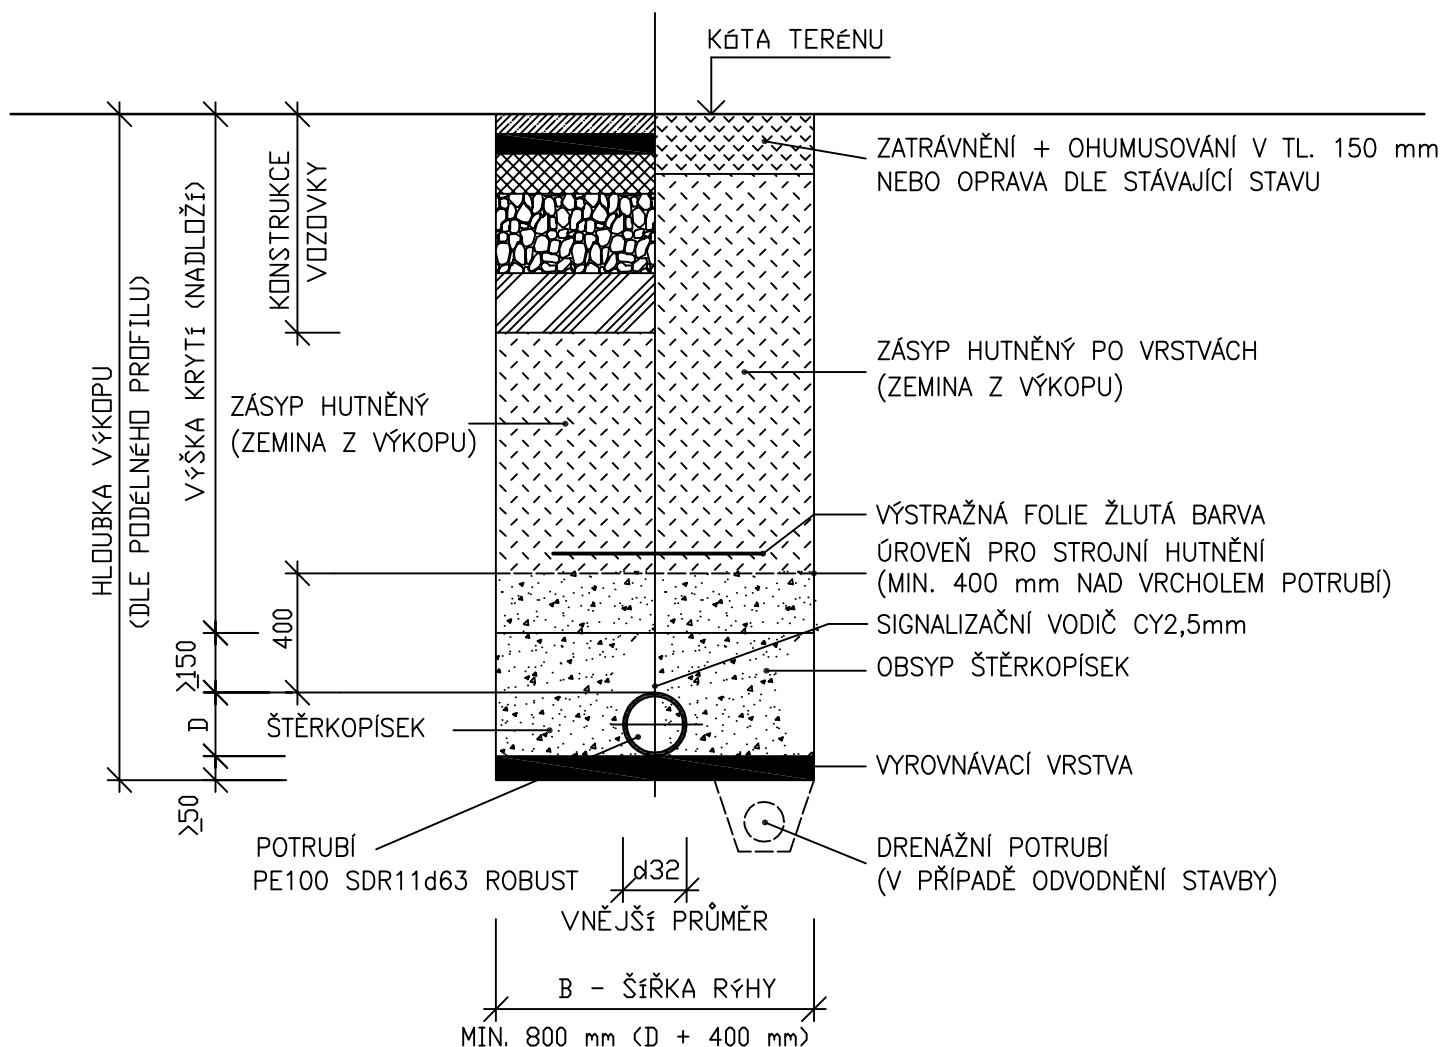

Vedoucí projektant	Odp. projektant	Vypracoval		Účel	DSP
Ing. Ivan Škulavík	Pavel Stejskal	Pavel Stejskal		Datum	06/18
				Číslo zak.	02-062018
Investor	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov			Formát	A4
Kraj	Karlovarský	MÚ: Sokolov	StÚ: Sokolov	Kótováno	mm
Název akce IS HUSITSKÁ - VÍTĚZNÁ SOKOLOV III. etapa ul. Roháčova			Měřítko	1:5	
			Číslo		
			D.1.3.5-7		
SO 305 PLYNOVOD					
Obsah			SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ		