
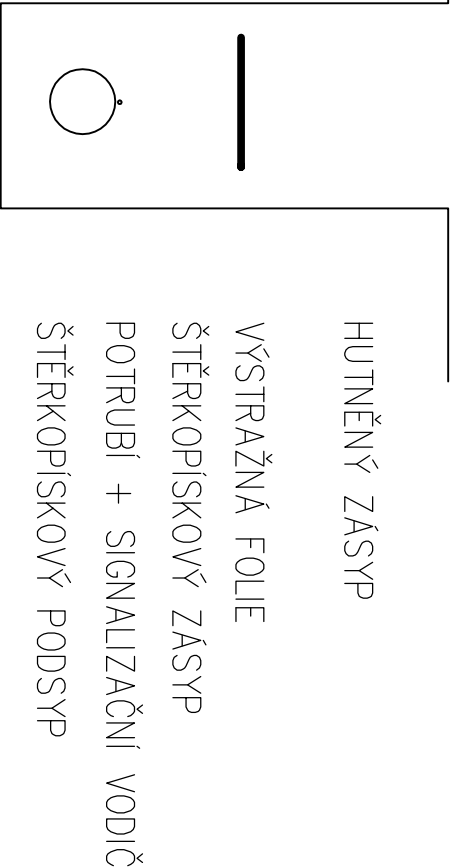


NTL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA – PODELNÝ A PŘÍČNÝ ŘEZ

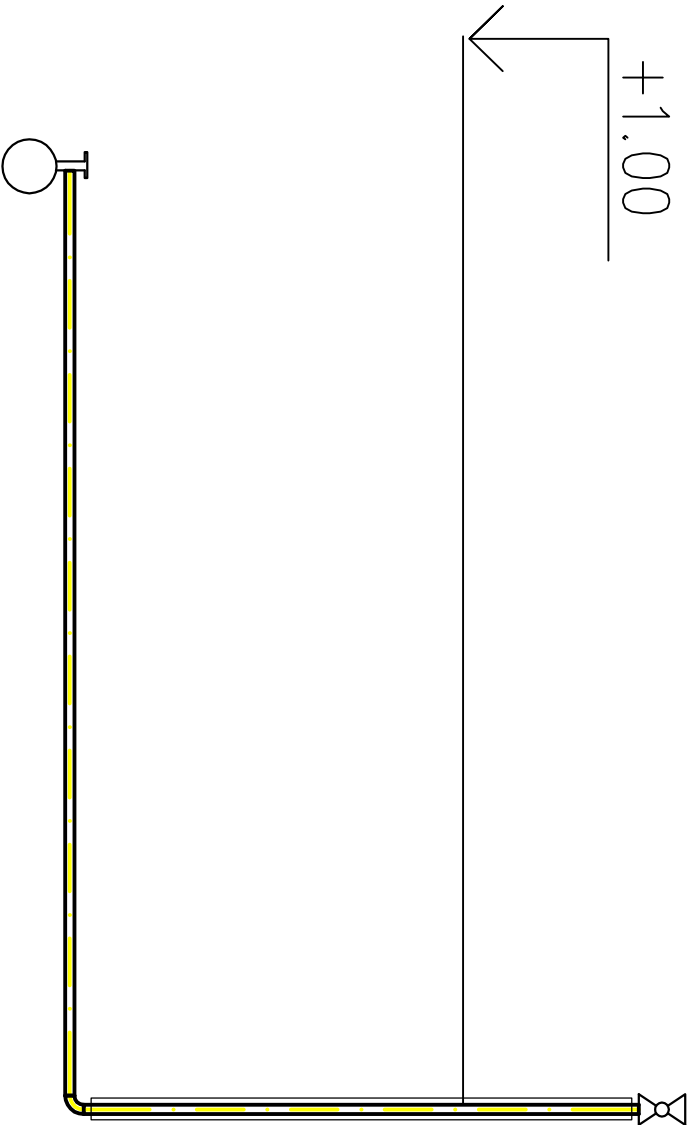

VÝSTRAŽNÁ FOLIE

– 0,4

ZÁSYP PÍSEK

– 0,8–0,4

HLOUBKA ULOŽENÍ POTRUBÍ

– 0.9–0,8

PODSYP

– 0.90

HLOUBKA VÝKOPU

– 1,00

NAVRTÁVACÍ PAS	HRDLO d40	TRUBKA PE100 SDR11 d40 V PROVEDENÍ ROBUST L – XXXm +1500mm SIGNALIZAČNÍ VODIČ CY2,5	KOLENO d40/90° TZP III d40x1” L1500mm CHRÁNIČKA KU R950 DN25
G+F 160/40			

Vedoucí projektant		Odp. projektant	Vypracoval	Účel	DSP
Ing. Ivan Škulavík		Pavel Stejskal	Pavel Stejskal	Datum	06/18
Investor		Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov		Číslo zak.	02-062018
Kraj	Karlovarský	MÚ: Sokolov	StÚ: Sokolov		
Název akce				Formát	A3
IS HUSTSKÁ - VÍTĚZNÁ SOKOLOV III. etapa ul. Roháčova				Kótováno	mm
				Měřítko	1:20
				Číslo	
SO 305 PLYNOVOD				D.1.3.5-6	
Obsah					
NTL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA PODELNÝ ŘEZ					