



# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VÝKOPEM

MĚŘÍTKO : 1:20

a)

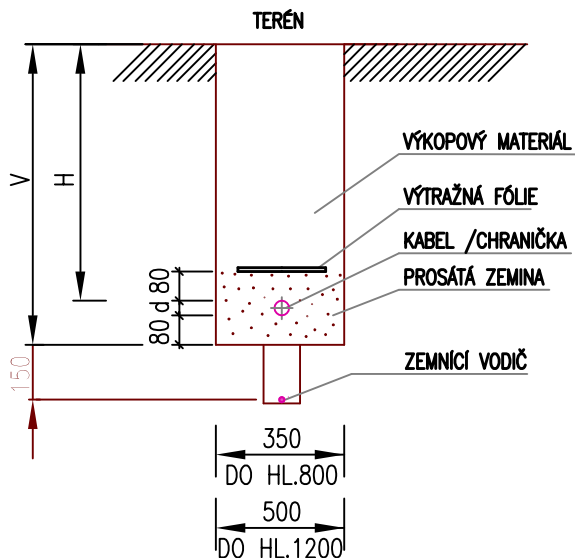

b)

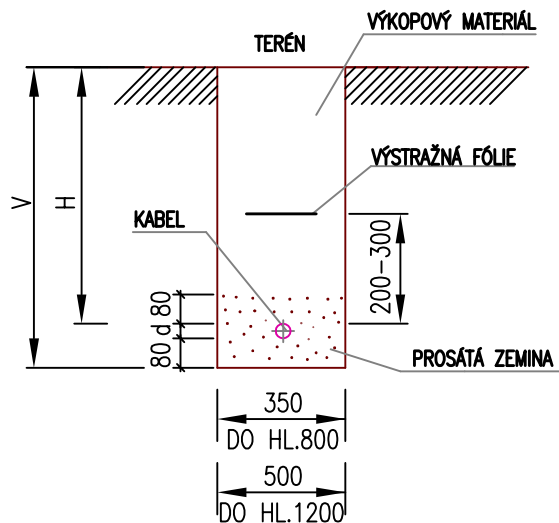

NAPĚTÍ (kV)	H (mm)		V (mm)
	TERÉN	CHODNÍK	
DO 1kV	700 <sup>1/</sup>	350	V = H + d + 80
DO 10kV	700	500	
DO 35kV	1000	1000	
SDĚLOVACÍ A POMOC.OBVODY	OBVYKLE VE STEJNÉ HL. JAKO KABEL SILOVÝ		

1/ V TRASÁCH KDE KABELY NN NEMOHOU BÝT MECHANICKY POŠKOZENY, SE KABELY ULOŽÍ PODLE obr.b).  
UPŘESNĚNÍ – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA PD.

LIST C.: LISTU:	1 1	Vzorový řez výkopem			ARCHIVNÍ ČÍSLO: 201916
		OBJ.C.,PJ: SO 402 PŘÍPOJKA	ZAK.ČÍSLO: K201916	AKCE: DDM Sokolov, Spartakiádní 1937, 356 01 Sokolov.	VÝKRES ČÍSLO: 505
		PROVEDL: Ing. F. Kolář	DATUM: 05.12.2019	INVESTOR: město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov	