


RVO

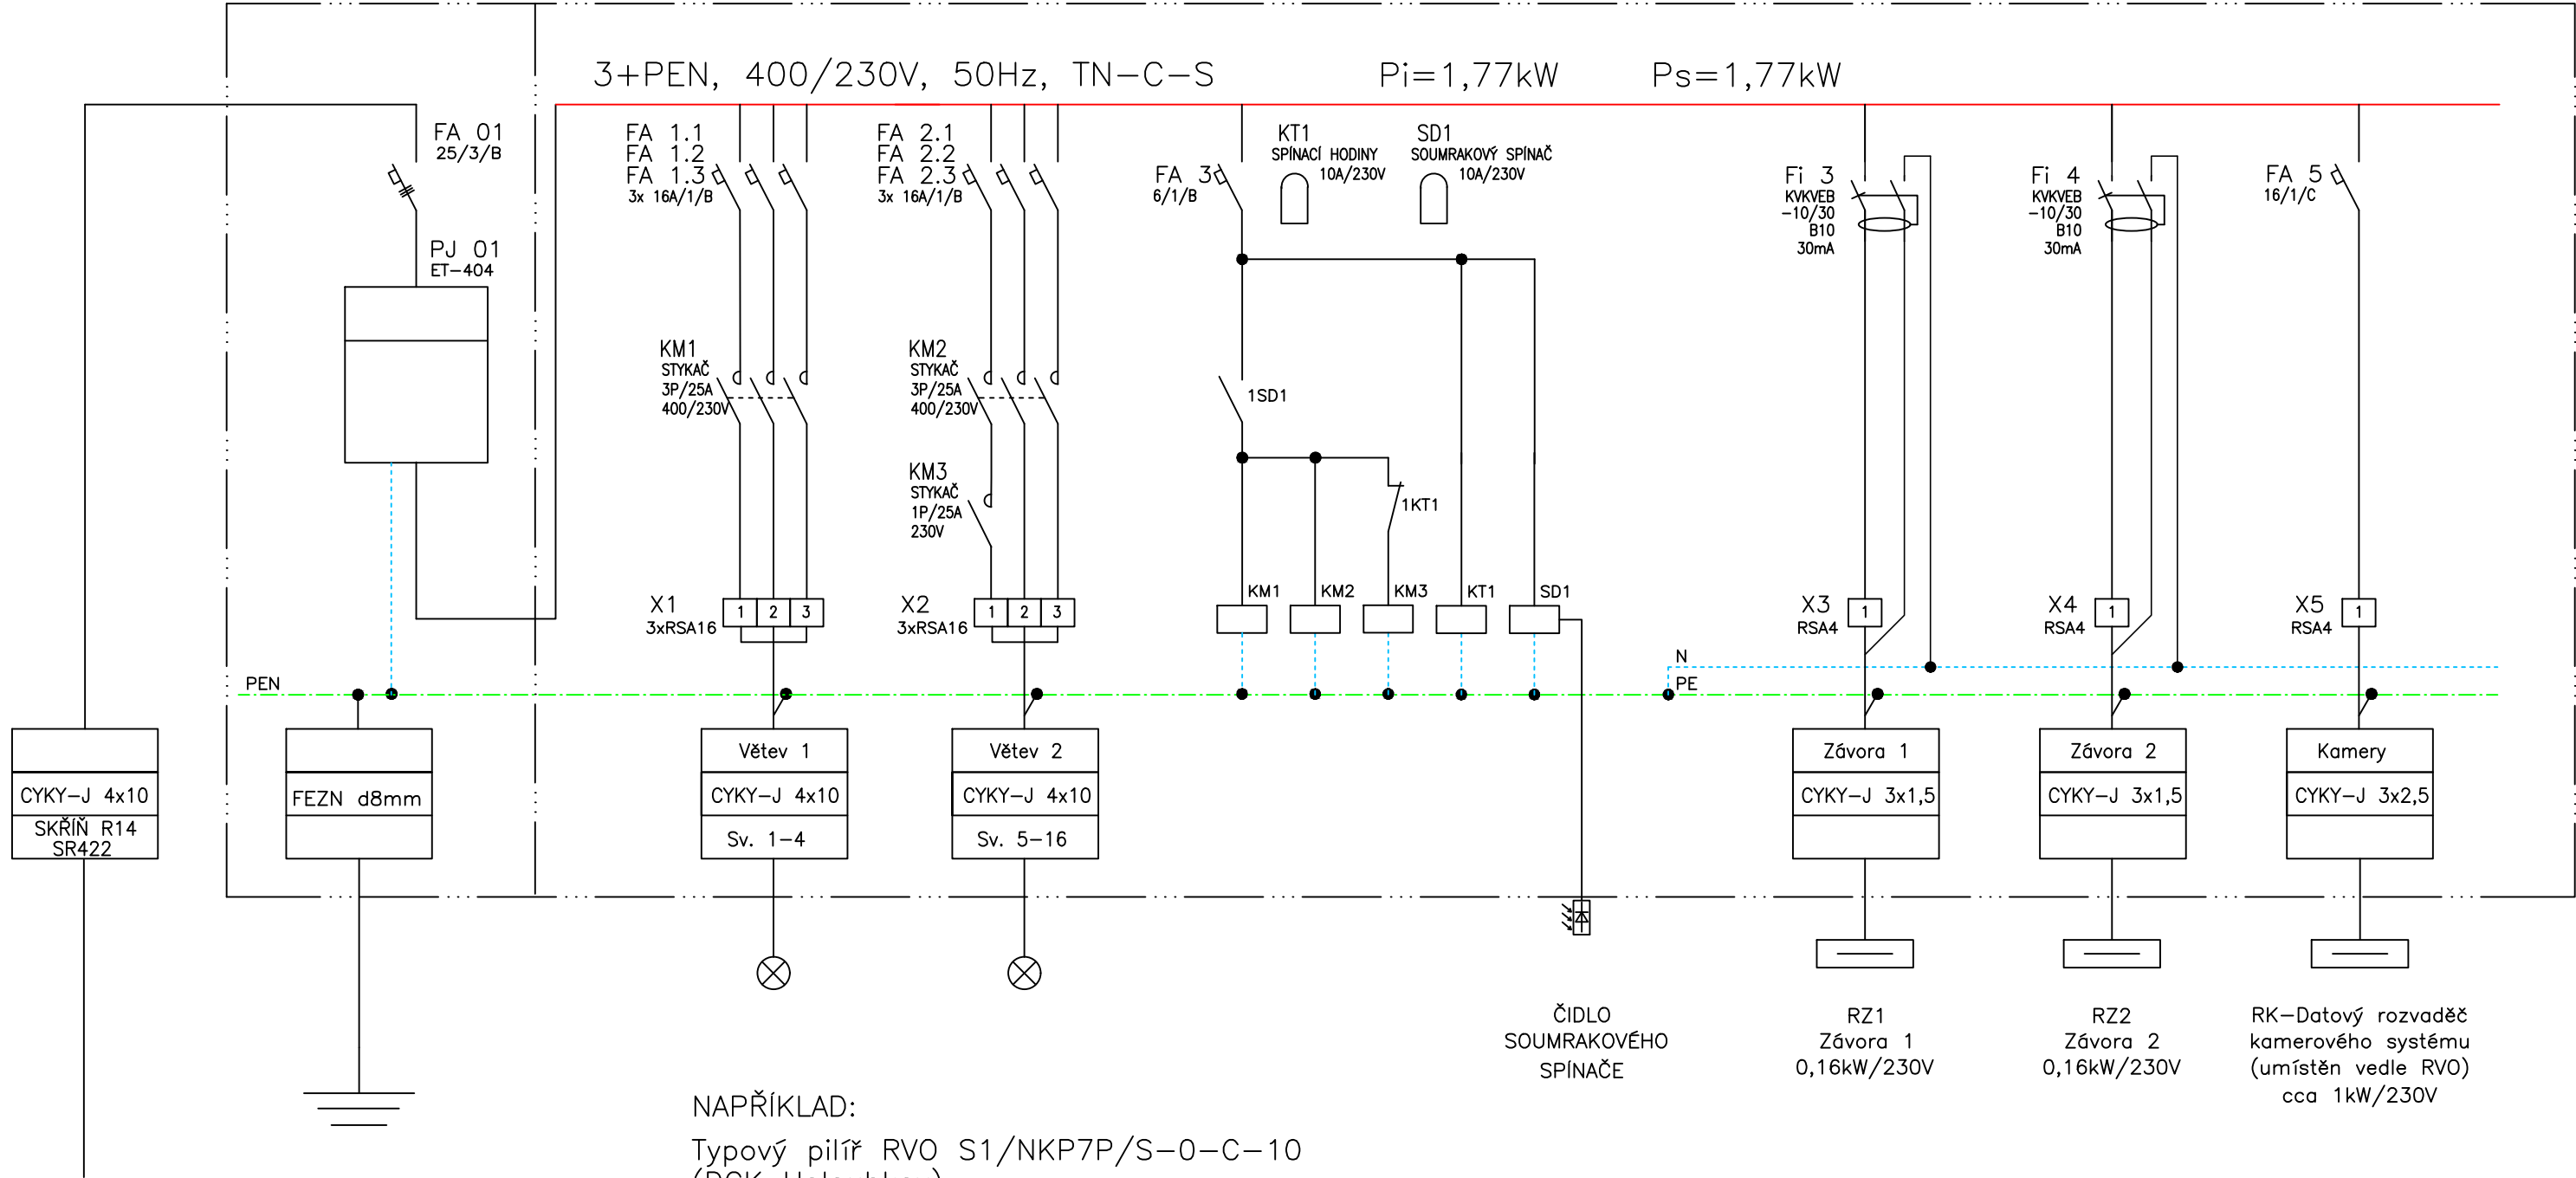

Připojit v pojistkové skříni ČEZ Distribuce kterou určí provozovatel distribuční soustavy v místě. Pojistky 3x40A

NAPŘÍKLAD:
Typový pilíř RVO S1/NKP7P/S-0-C-10
(DCK Holoubkov)
v celoplastovém provedení
Krytí: IP44
Rozměry: 640x1830x250mm
Přívod i vývody spodem

Napěťová soustava: 3PEN stř. 400/230V, TN-C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
- automatickým odpojením od zdroje
- uzemněním

Provedení jističe před měřením musí odpovídat připojovacím podmínkám a vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. k nevyhovujícím typům jističů. Připojovací podmínky a vyjádření k jističům jsou zveřejněny na stránkách www.cezdistribuce.cz. Z rozvaděče RVO bude napájena i technologie závor a kamerového systému

Pavel VÝBORNÝ – projekty elektro U Koupaliště 842/8, 360 05 Karlovy Vary Mobil: +420 777 095 120, E-mail: pvprojekty@seznam.cz					
Vedoucí projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	Vedoucí zakázky:	Výtisk č.:	
P. Výborný	P. Výborný	Ing. Z. Franěk	S-pro servis s.r.o.		
Investor stavby: Město Sokolov, IČO 00259586, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov					
Název stavby: Parkoviště U Vodojemu na p.p.č. 1482/17, k. ú. Sokolov Část: S0402 – Kabelová přípojka NN				Počet A4	2
				Datum	02/2020
				Stupeň PD	Společná PD
				Měřítko	–
				Zakázka č.	005–2019
Název výkresu: Schéma rozvaděče RVO				Výkres:	D1.9-4