




PODÉLNÝ ŘEZ F-F

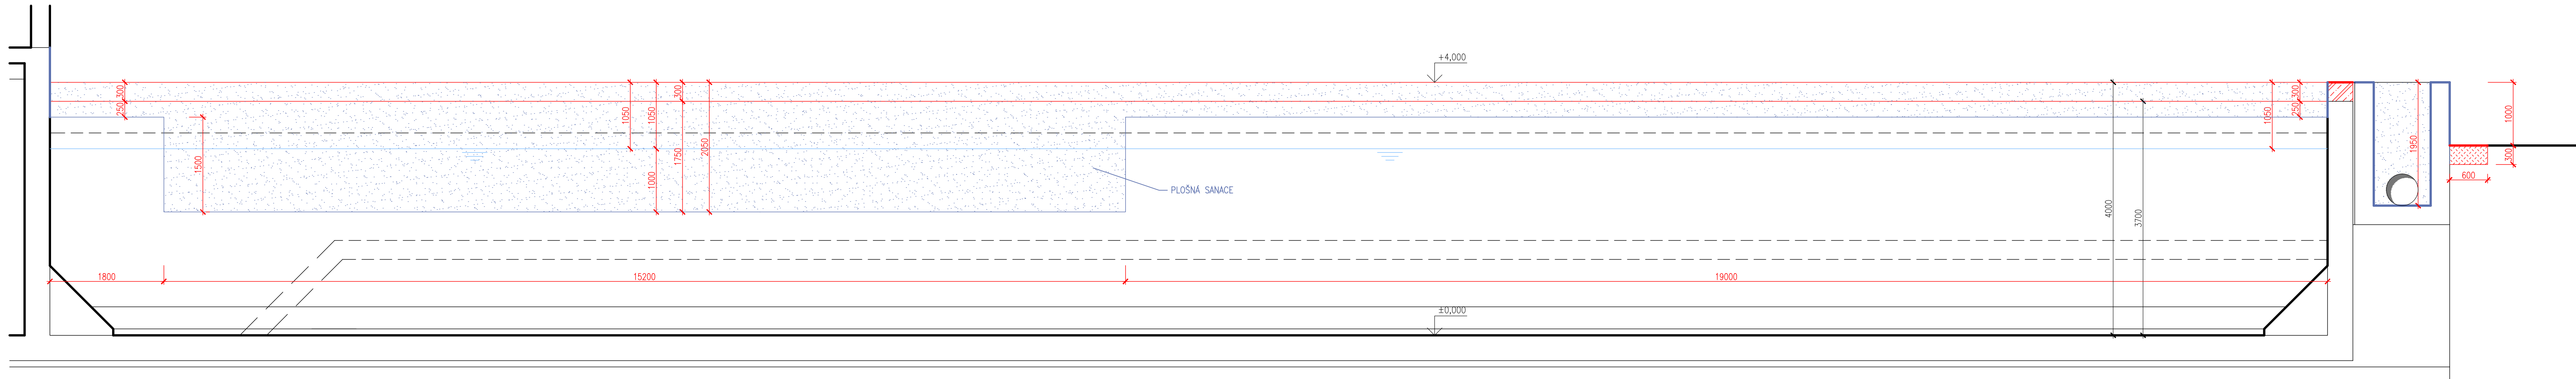

PŘÍČNÝ ŘEZ G-G



DETAIL /M1:10/ - ŘEZ ZHLAVÍM



POZNÁMKA:

- BUDE ODBOURÁNO 300mm STÁVAJÍCÍHO ZHLAVÍ
- VÝŽTUŽ NOVÉ KONSTRUKCE ZHLAVÍ BUDE NAVAŽENA NA ODHALENOU STÁVAJÍCÍ VÝŽTUŽ STĚN NÁDRŽE
- PLOŠNÉ SANACE NEBUDOU PROVEDENY V MÍSTECH, KTERÁ BYLA SANOVÁNA V PRVNÍ FÁZI REKONSTRUKCE DOSAZOVACÍCH NÁDRŽÍ.

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE A POVRCHY
- ŽELEZOBETON C30/37
- PROSTÝ BETON C30/37
- SANOVANÉ POVRCHY
- ZÁSYP HUTNĚNÝ NA MIN. 105% PS
- TECHNOLOGIE

SO 06.1 - PODÉLNÉ DOSAZOVACÍ NÁDRŽE

HLAV. INŽENÝR ING. HRUBÝ	ZODPOVĚD. PROJEKTANT ING. HRUBÝ	VYPRACOVAL S. KROUPA	KRESLIL S. KROUPA	Kontroloval ING. J. UNGER	SENŮVÁŽNĚ NÁM. 1 ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 01 tel. 385775111
OBJEDNATEL MĚSTO SOKOLOV					ZAK. Č. 1231-90
KRAJ KARLOVARSKÝ					ARCH. Č. 1231
AKCE ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - 2. ETAPA , ČÁST 3.2 - DOSAZOVACÍ NÁDRŽE					FORMAT 10x44
OBSAH					DATUM 02/2022
					STUPEŇ DPS
					MĚŘITKO 1:50
ŘEZY F-F, G-G					VÝKR. Č. 3
					ČÁST D.1