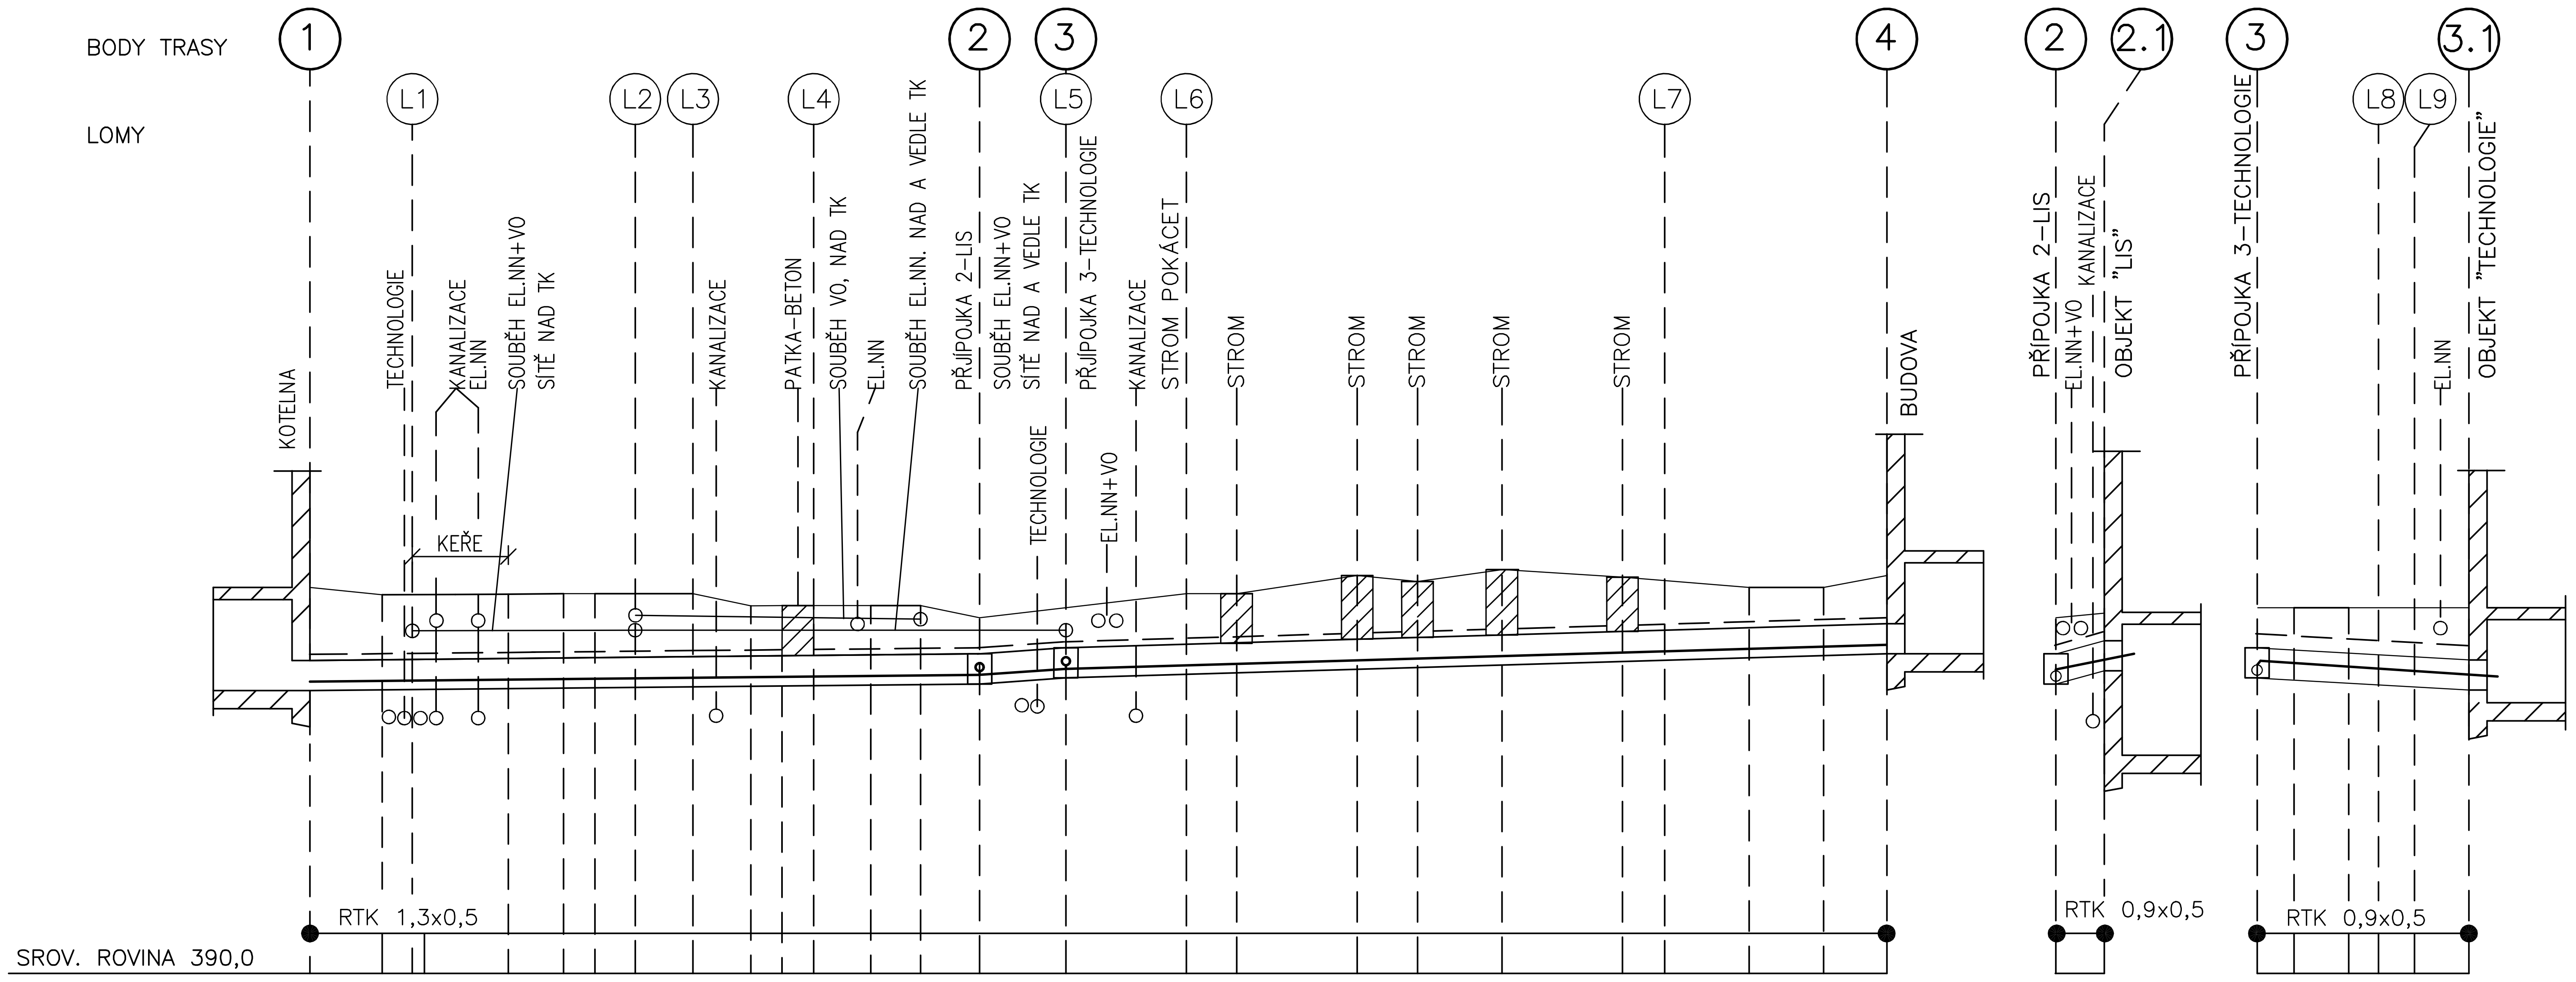

STANIČENÍ	KÓTA POVRCHU	KÓTA SPODNÍ HRANY TRUBKY	HLOUBKA DNA TK
0,00	396,45	394,89	1,61
0,8	396,26		
2,7	396,26	394,89	1,57
7,4	396,25		
14,0	396,26		
21,0	396,26		
22,6	396,30		
25,0	396,30	394,94	1,56
30,3	396,25	394,95	1,50
36,6	396,06		
39,6	396,25		
40,2	396,05	394,96	1,29
46,0	396,15		
53,3	396,15		
60,4	395,96	395,00	1,16
67,6	395,90	395,01	1,09
78,1	396,36	395,08	1,48
83,6	396,30		
94,1	396,61		
100,0	396,50		
107,5	396,72	395,27	1,65
117,5	396,84		
119,1	396,80	395,35	1,65
126,6	396,40		
132,3	396,70		
140,1	396,62	395,49	1,33

VZDÁLENOST LOMŮ: 2,7 | 22,3 | 5,3 | 9,9 | 20,2 | 7,2 | 10,5 | 41 | 21

SPÁD ‰: 1,82 | 1,38 | 6,62

POVRCH: TRÁV. | TRÁV./ZP.PL.BET. | ZP.PL. BET. | TRÁV. | ZP.PL. BET. | TRÁV. | TRÁV./BET. | TRÁV. | ZP.PL. ASF. | TRÁVNÍK | KOM. BET. | TRÁV.

POTRUBÍ: PRIMÁR (2x) D75/202 FFPro SV D90 PE 100 RC SDR11 | PRIMÁR (2x) D63/182 FFPro SV D90 PE 100 RC SDR11

STANIČENÍ	KÓTA POVRCHU	KÓTA SPODNÍ HRANY TRUBKY	HLOUBKA DNA TK
0,00	395,96	395,00	1,16
4,7	396,07	395,08	1,24

VZDÁLENOST LOMŮ: 4,7 — SPÁD: 6,38 — POVRCH: TRÁV. — POTRUBÍ: 1.

STANIČENÍ	KÓTA POVRCHU	KÓTA SPODNÍ HRANY TRUBKY	HLOUBKA DNA TK
0,00	395,90	395,01	1,09
2,2	396,00		
6,6	396,00		
10,0	395,90	394,95	1,15
11,1	395,90	394,95	1,15
16,5	395,90	394,92	1,18

VZDÁLENOST LOMŮ: 10 | 1,1 | 5,4 — SPÁD: 5,46 — POVRCH: TRÁV. | KOM. ASF. | TRÁVNÍK — POTRUBÍ: 2.

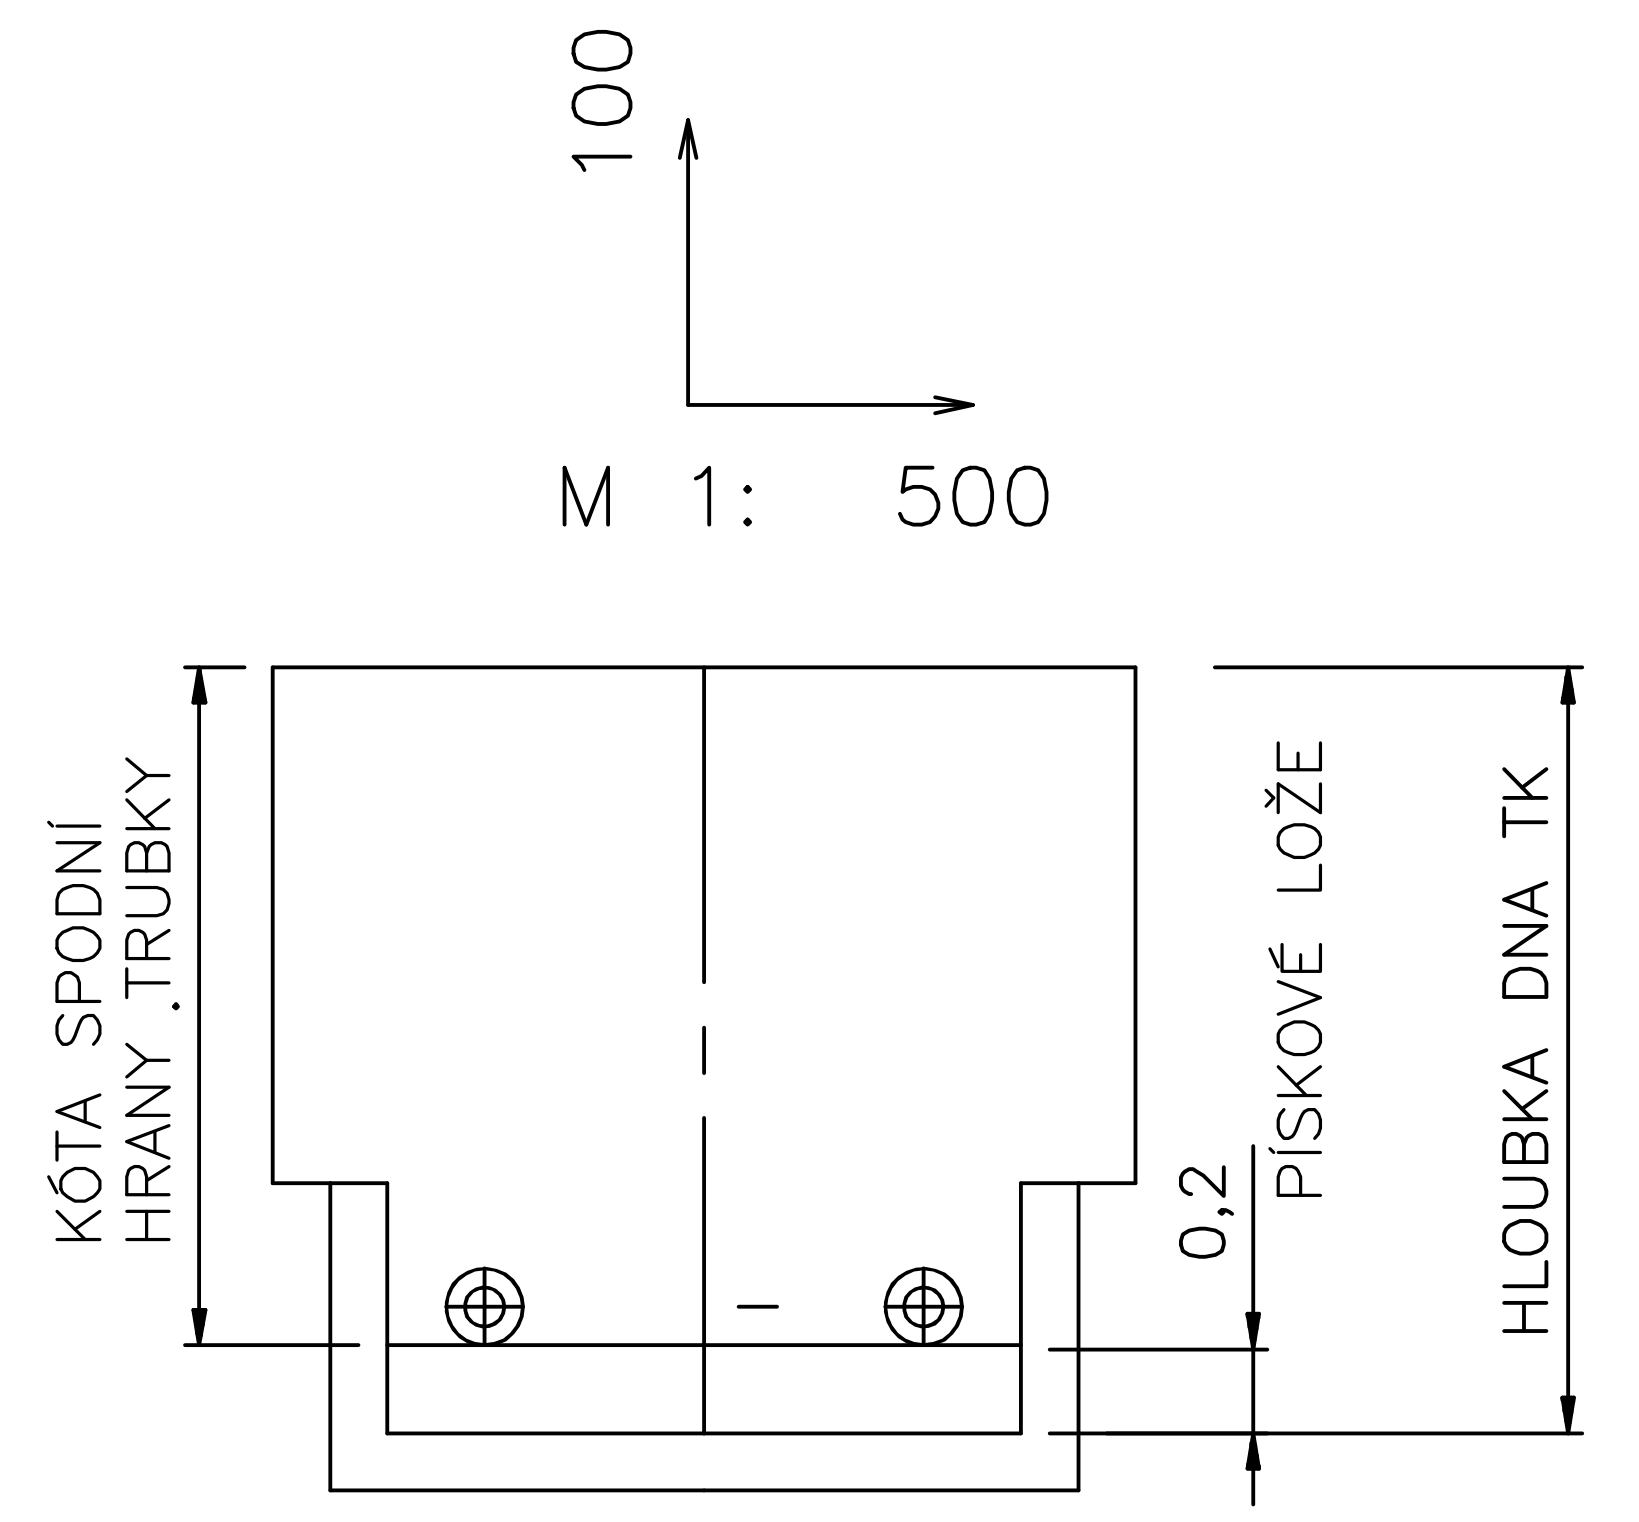

1. PRIMÁR (2x) D40/142 FFPro
   SV D50 PE100 RC SDR11
2. PRIMÁR (2x) D40/142 FFPro
   SV D63 PE100 RC SDR11

TRASA VEDENÁ V TK, KTERÝ BUDE ROZEBRÁN – TJ. OTEVŘEN:
POTRUBÍ VČETNĚ PODPĚRNÝCH NOSTNÍKŮ BUDE DEMONTOVÁNO A TK BUDE VYČISTĚN.
POTRUBÍ BUDE ULOŽENO DO TK NA PÍSKOVÉ LOŽE A ZASYPÁNO PÍSKEM S NÁSLEDNÝMI POVRCHOVÝMI ÚPRAVAMI

KRYCÍ DESKY BUDOU ULOŽENY ZPĚT – NA PÍSKOVÉ LOŽE, NESMÍ SE OPÍRAT O BOKY TK

TK DÉLKY 3m, KTERÝ NEBUDE OTEVŘEN – POD STROMY. POTRUBÍ BUDE TK PROTAŽENO

PŘÍČNÉ ŘEZY A DETAILY – VIZ DOKUMENTACE D.1.5

DÉLKOVE A VÝŠKOVÉ ROZMĚRY V m, POTRUBÍ V mm

Z. projektant:	Svatopluk Tesař	Svatopluk Tesař TESINVEST IČO 10046038 tel. 353564636	
Vypracoval:	Ing. Rudolf Netík		
Stavebník	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov		
Místo:	Sokolov, ČOV		
Akce: **ČOV Sokolov – výměna teplovodních rozvodů** SO 01: Teplovodní rozvod		Stupeň:	DPS
		Zakázka:	
		Termín:	Říjen 2020
		Počet FA4:	3 (A3 prodl.)
Název: PODÉLNÝ PROFIL		Měřítko: 1:100/500	Č. výkresu: D.1.4