



HORY 106, 360 01 KARLOVY VARY
IČO: 25225049 DIČ: CZ25225049

Číslo paré :

Autorizace :

HIP :

Zodpovědný projektant : Bc.PAVEL PRUSKÝ

Podpis :

Kreslil : Bc.PAVEL PRUSKÝ

Podpis :

Investor : MĚSTO SOKOLOV, ROKYCANOVA 1929, 356 01 SOKOLOV; IČ: 00259586

Stupeň dokumentace : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Název akce : STARÁ OVČÁRNA, SOKOLOV

Zakázkové číslo : 2022050

Měřítko :

Formát : 3 A4


Část : D.1.4 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Datum : 11/2022

Název přílohy : TYPOVÉ ŘEZY VÝKOPEM

Číslo přílohy : D.1.4.06

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VÝKOPEM KABELY NN (DO 1kV)


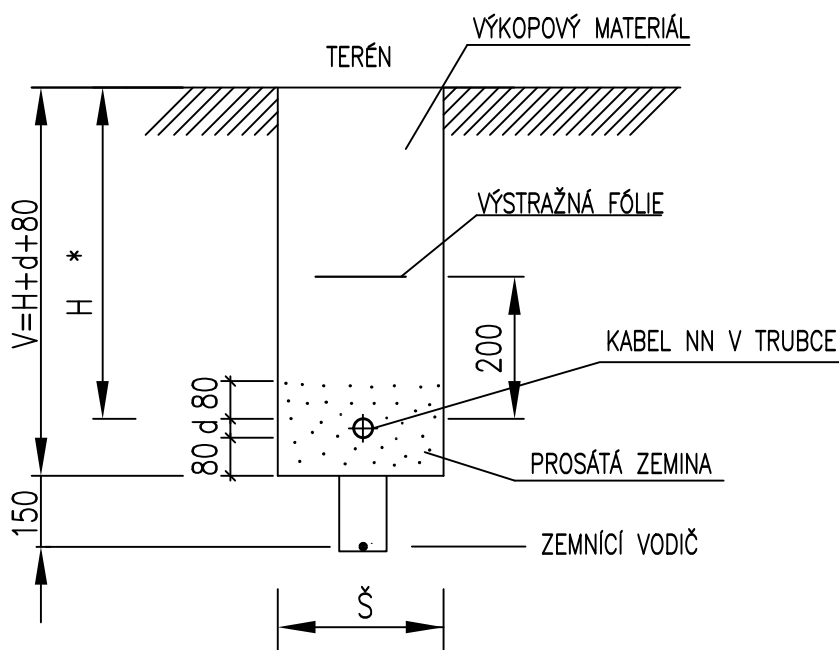


DLE ČSN 736005-ZMĚNA 4 :

* H MINIMÁLNÍ KRYTÍ KABELU NN :


- KABEL V CHODNÍKU, VČ.PŘIDRUŽENÝCH PROSTOR NESLOUŽÍCÍ KE STÁNÍ A PROVOZU VOZIDEL H = 35cm
- PLOCHY SLOUŽÍCÍ PRO STÁNÍ A PROVOZ VOZIDEL H = 1m
- VOLNÝ TERÉN MIMO SOUVISLOU ZÁSTAVBU
 - KABEY BEZ OCHRANY PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ H = 70cm
 - KABEY S MECHANICKOU OCHRANOU PROTI POŠKOZENÍ H = 35cm

KŘÍŽENÍ KABELU NN S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI

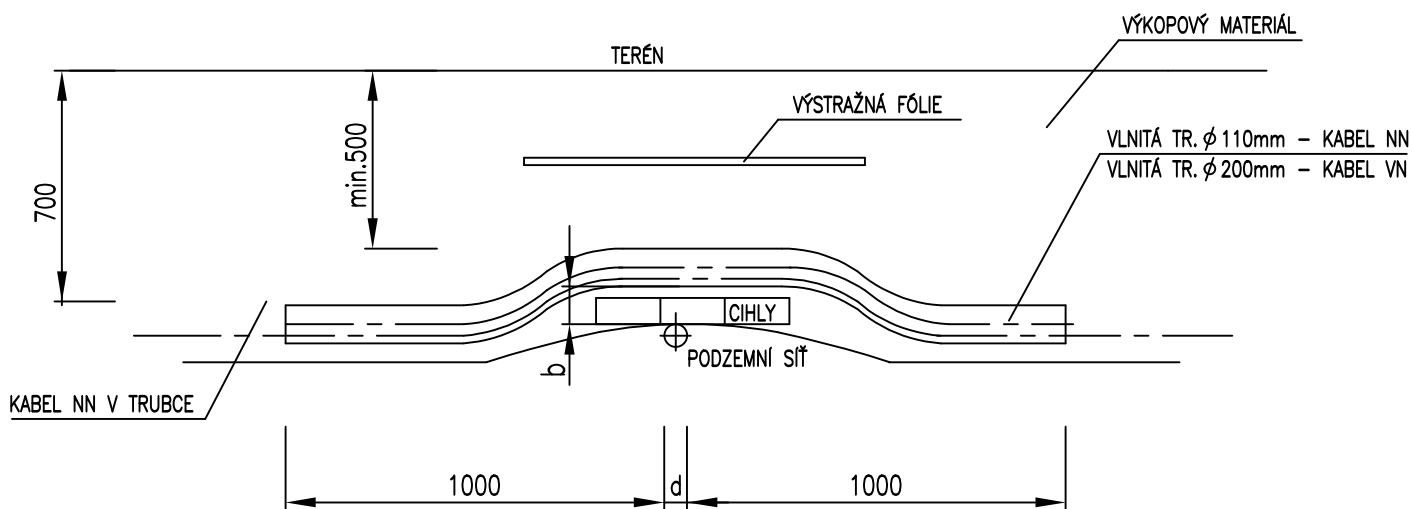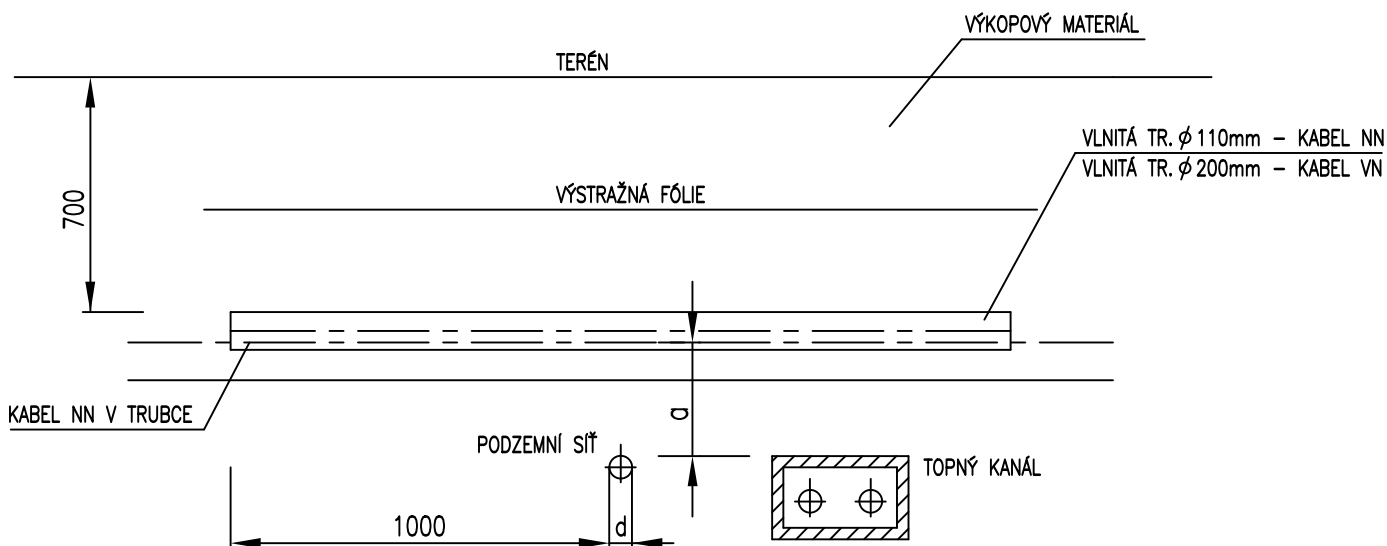

| | | PODZEMNÍ SÍŤ | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|--------------|---------|---------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|-------|-------------------------|
| | | DO 1kV | DO 10kV | DO 35kV | SDĚLOVACÍ KABEL | PLYN DO 0,005MPa | PLYN DO 0,4MPa | VODOVODNÍ POTRUBÍ | TEPELNÁ VEDENÍ | STOKY | KOLEJE TRAMVAJOVÉ DRÁHY |
| NEJMENŠÍ DOV. VZDÁLENOST a (mm) | KABEL NN | 50 | 150 | 200 | 300 | 100 | 100 | 400 | 300 | 300 | 1000 |
| | KABEL VN DO 10kV | 150 | 150 | 200 | 800 | 100 | 200 | 400 | 500 | 300 | 1000 |
| | KABEL VN DO 35kV | 200 | 200 | 200 | 800 | 100 | 200 | 400 | 500 | 500 | 1000 |
| VZDÁLENOST PŘI KŘÍŽENÍ b (mm) | KABEL NN | 50 | 150 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 300 | 300 | 1000 |
| | KABEL VN DO 10kV | 150 | 150 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 500 | 300 | 1000 |
| | KABEL VN DO 35kV | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 500 | 500 | 1000 |

SOUBĚH KABELU NN S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI

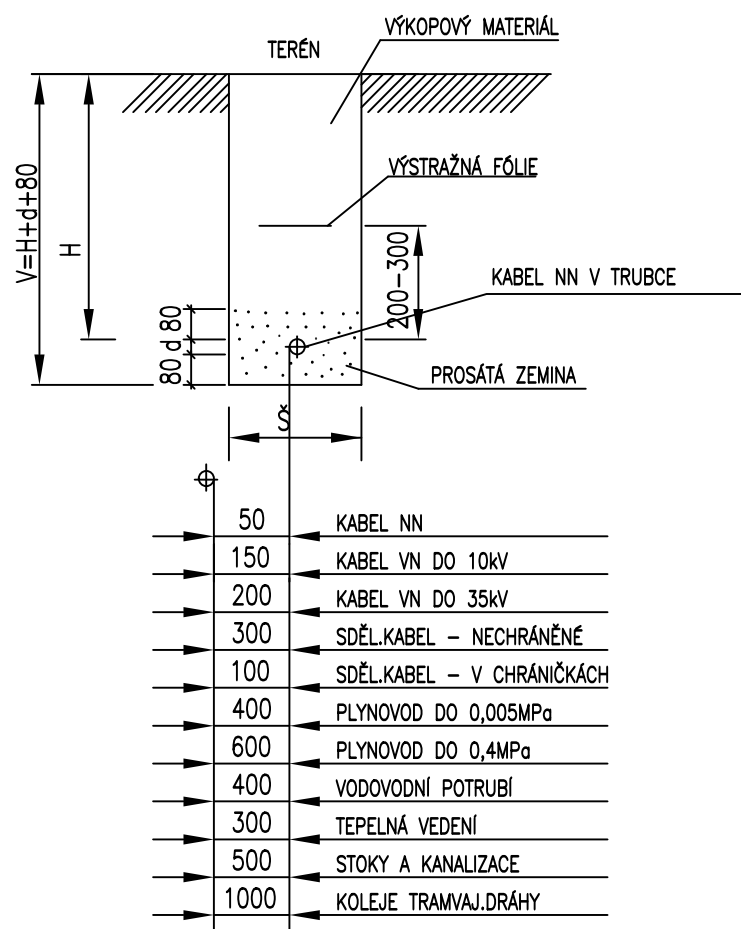

Údaje jsou uvedeny v mm