


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KŘÍŽENÍ KANALIZACE A PLYNOVODU

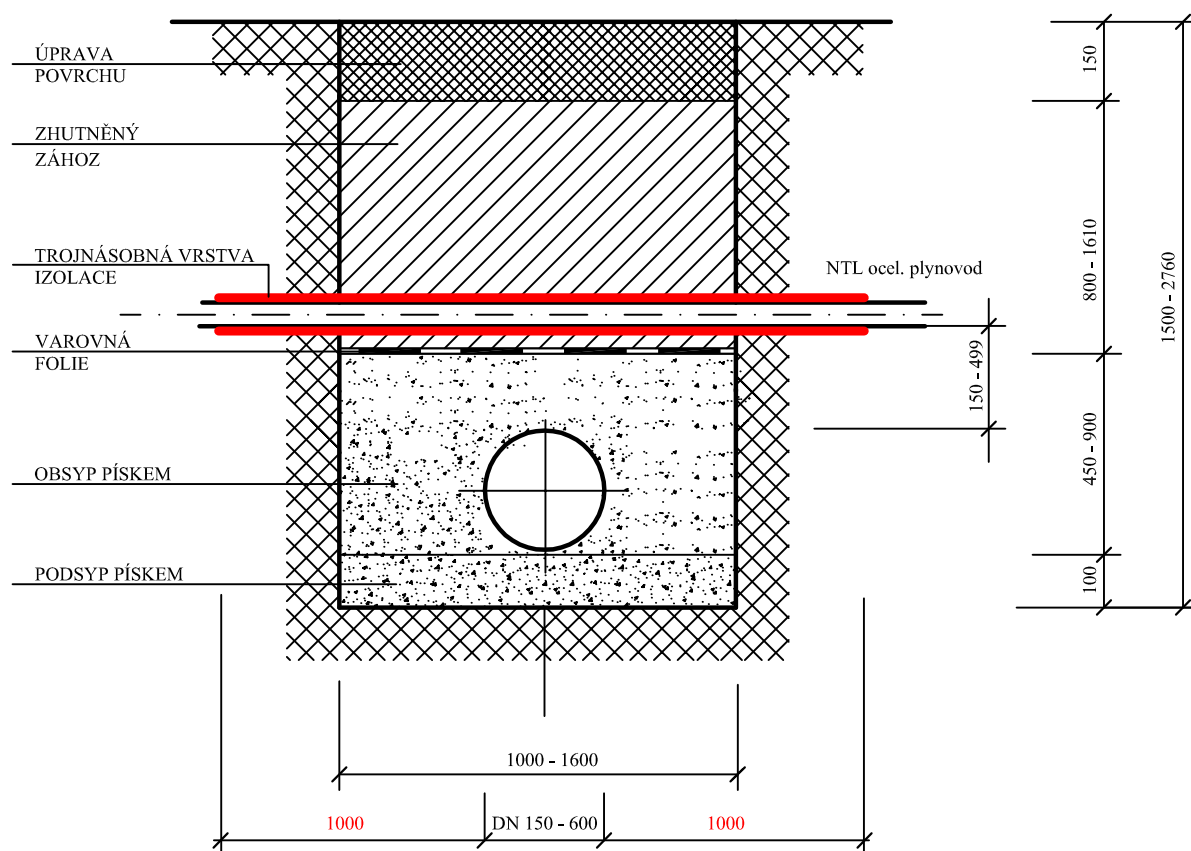

V případě křížení plynovodu nebo plynovodní přípojky z ocelového potrubí kanalizační stoku nebo přípojku v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se potrubí plynárenského zařízení trojnásobnou izolací přesahující kanalizační potrubí na každou stranu o 1,0 m.

			Želivského 2227 356 01 Sokolov 359 574 086 DIČ - CZ49787942 projektstav@volny.cz		
STAVEBNÍ PROJEKTY OD ZADÁNÍ PO REALIZACI					
Vedoucí projektant	Odp. projektant	Vypracoval		Účel	ÚR+SP+PDS
Ing. Martin Volný	Jiří Carda	Jiří Carda		Datum	03/19
				Číslo zak.	1858/19
Investor	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov			Formát	A4
Kraj: Karlovarský	Město: Sokolov	StÚ: Sokolov	Kótováno	MM	
Název akce			STAVEBNÍ ÚPRAVY V ULICI SLOVENSKÁ, SOKOLOV I. ETAPA		
Lokalita akce			SOKOLOV, ul. Slovenská		
Stavba - objekt			Řada 300 - Vodohospodářské objekty		
Obsah			DETAIL KŘÍŽENÍ S PLYNOVODEM		
			Číslo		
			6		