


2x ODDÁLENÁ JÍMACÍ SOUSTAVA, VÝFUK VZT

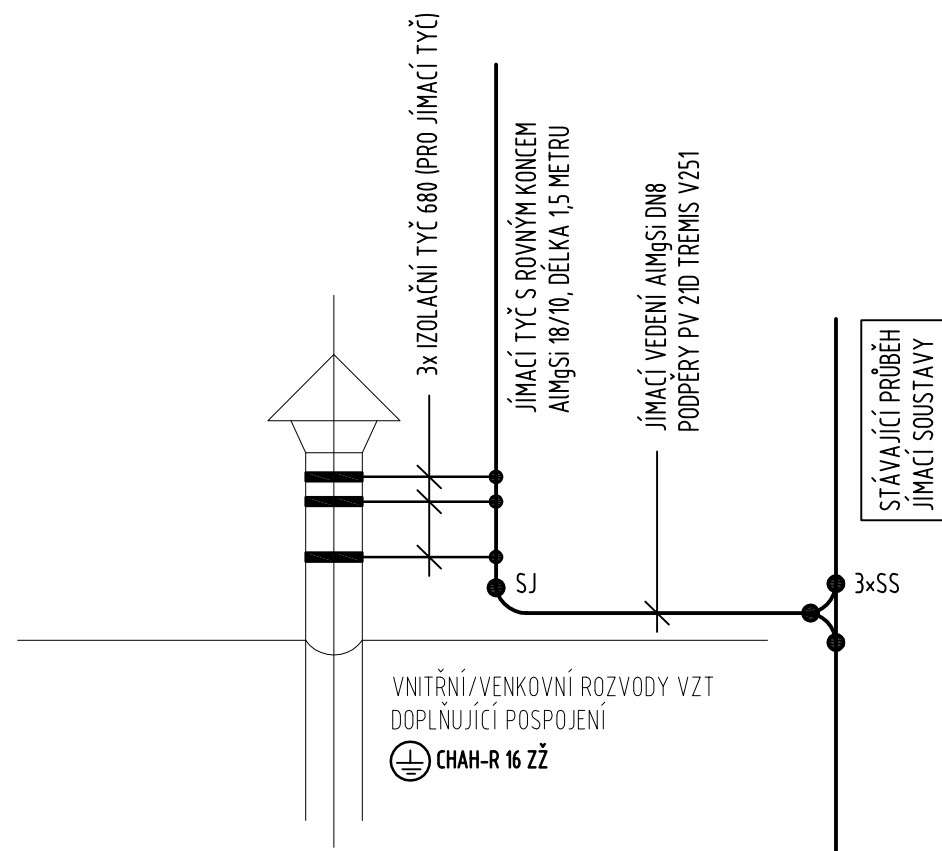

LEGENDA

<div> <div>OZNAČENÍ NA VÝKRESE</div> <div>TECHNICKÝ POPIS, PARAMETRY ZAŘÍZENÍ</div> </div>	
SJ	SVORKA JÍMACÍ
SS	SVORKA SPOJOVACÍ
JT 1500	JÍMACÍ TYČ KOMPLETNÍ DN18, 1,5m, AlMgSi

POZNÁMKA :

MATERIÁL DOPLŇUJÍCÍ JÍMACÍ SOUSTAVY – AlMgSi DN8
PODPĚRY JÍMACÍHO VODIČE UMÍSTIT PO 1,0 METRU (PV 21D TREMIS V251)
IZOLAČNÍ TYČ JÍMACÍ TYČE ITJ 68 TREMIS VP125 VČ. OBJÍMKY NA ROZVODY VZT

JÍMACÍ SOUSTAVA BUDE DOPLNĚNA DLE ČSN EN 62 305

Třída LPS - III. (systém ochrany před bleskem)
Třída LPL - III. 100kA (hladina ochrany před bleskem)
Maximální vzdálenost mezi svody 15,0 metrů
Poloměr valící se koule 45,0 metrů

Číslo :	Datum :	Popis změny :
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Hlavní projektant :		Vypracoval:		Zodpovědný projektant :		<div>Projektování elektrických zařízení Elektroinstalace ve zdravotnictví</div> <div><div>EP-PROJECT SKŮRA</div><div>Úvalská 612/18, Karlovy Vary Tel. : +420 605 178 561 e-mail: skura@seznam.cz</div></div>		
ing. arch. Olga Růžičková		Bc. Jaroslav Skůra		Bc. Jaroslav Skůra				
Investor :	8. ZŠ Křížíkova 1916, 356 01 Sokolov							
Objednatel :	ing. arch. Olga Růžičková, Gagarinova 510/21, Karlovy Vary							
Kraj :	Karlovarský	Zakázka číslo :		EP015-2023				
Obec :	Sokolov	Stupeň :		DPS				
<div>Akce :<div>REKONSTRUKCE ŠATEN (1-5 ROČNÍK) 8. ZŠ - KŘÍŽÍKOVA 1916, 356 01 SOKOLOV D1.4e. – Zařízení silnoproudé elektrotechniky</div></div> <div>Obsah :<div>ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ JÍMACÍ SOUSTAVY</div></div>						IČO :	734 30 871	Číslo paré :
						Datum :	04/2023	
						Měřítko :	-	
						Číslo přílohy :	4.	

Úprava a doplnění jímací soustavy
akce : 8. ZŠ Křižíkova 1916, 356 01 Sokolov, Rekonstrukce šaten