


ULOŽENÍ V ZEMI

Minimální krytí plynovodního potrubí v komunikacích je 1.0m.
Minimální krytí plynovodního potrubí ve stále zatravněných plochách je 0,80m.
Maximální krytí plynovodních potrubí je 1,50m

Materiál obsypu bez ostrohranných částic s ojedinělými zrny max. 16mm

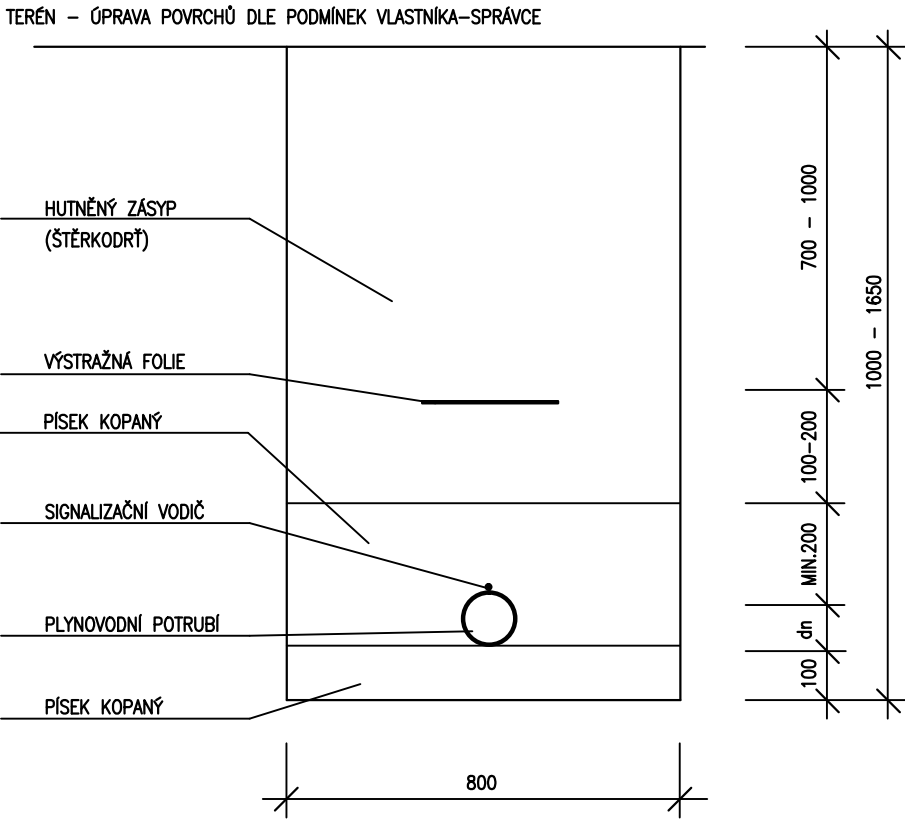

SPOLÉČNOST

MESSOR s.r.o., JANA ŠVERMY 11, 432 01 KADAŇ

IČ:287 38 217,DÍČ:CZ28738217

SPOLÉČNOST ZAPSANÁ U KRAJSKÉHO SOUDU V OSTŘÍ NAD LABEM ODÍL C, VLOŽKA 29648

mob.: 607 604 304, e-mail: info@messor.cz, web:http://www.messor.cz

PROJEKTY DOPRAVNÍCH A INŽENYRSKÝCH STAVEB, TECHNICKÉ DOZORY, INŽENYRSKÁ ČINNOST

MESSOR

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

RAZÍTKO:

PARÉ:

ZMĚNA: (VE FORMÁTU ČÍSLO, DATUM, POPIS)

1.

NÁZEV STAVBY:

UL.VÍTĚZNÁ, SOKOLOV

VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A

TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Ing. Ota VETTERMANN

PROJEKTANT:

Ing. Ota VETTERMANN

AUTORIZACE:

AI V OBORU POZEMNÍ STAVBY A KONSTRUKCE

AT V OBORU DOPRAVNÍ STAVBY–NEKOLEJOVÁ DOPRAVA

AI V OBORU VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

PROFESE:

STAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

PROJEKTANT ČÁSTI SO 504:

ZDENĚK NITKA

AUTORIZACE:

AT V OBORU TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB A

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB

ČA: 0400247

ČÍSLO ZAKÁZKY:

20047

DATUM:

07/2022

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

DSP

INVESTOR:

MĚSTO SOKOLOV

ROKYCANOVA 1929

356 01 SOKOLOV

IČ:00259586

OBJEKT:

S0504–PLYNOVOD, PŘÍPOJKY

KÓTOVÁNÍ V:

–

MĚŘÍTKO:

– –

FORMÁT:

2xA4

NÁZEV VÝKRESU:

VZOROVÝ ŘEZ RÝHOU

ČÍSLO VÝKRESU:

D.504.5