


PŮDORYS 3.NP
měřítko 1:200

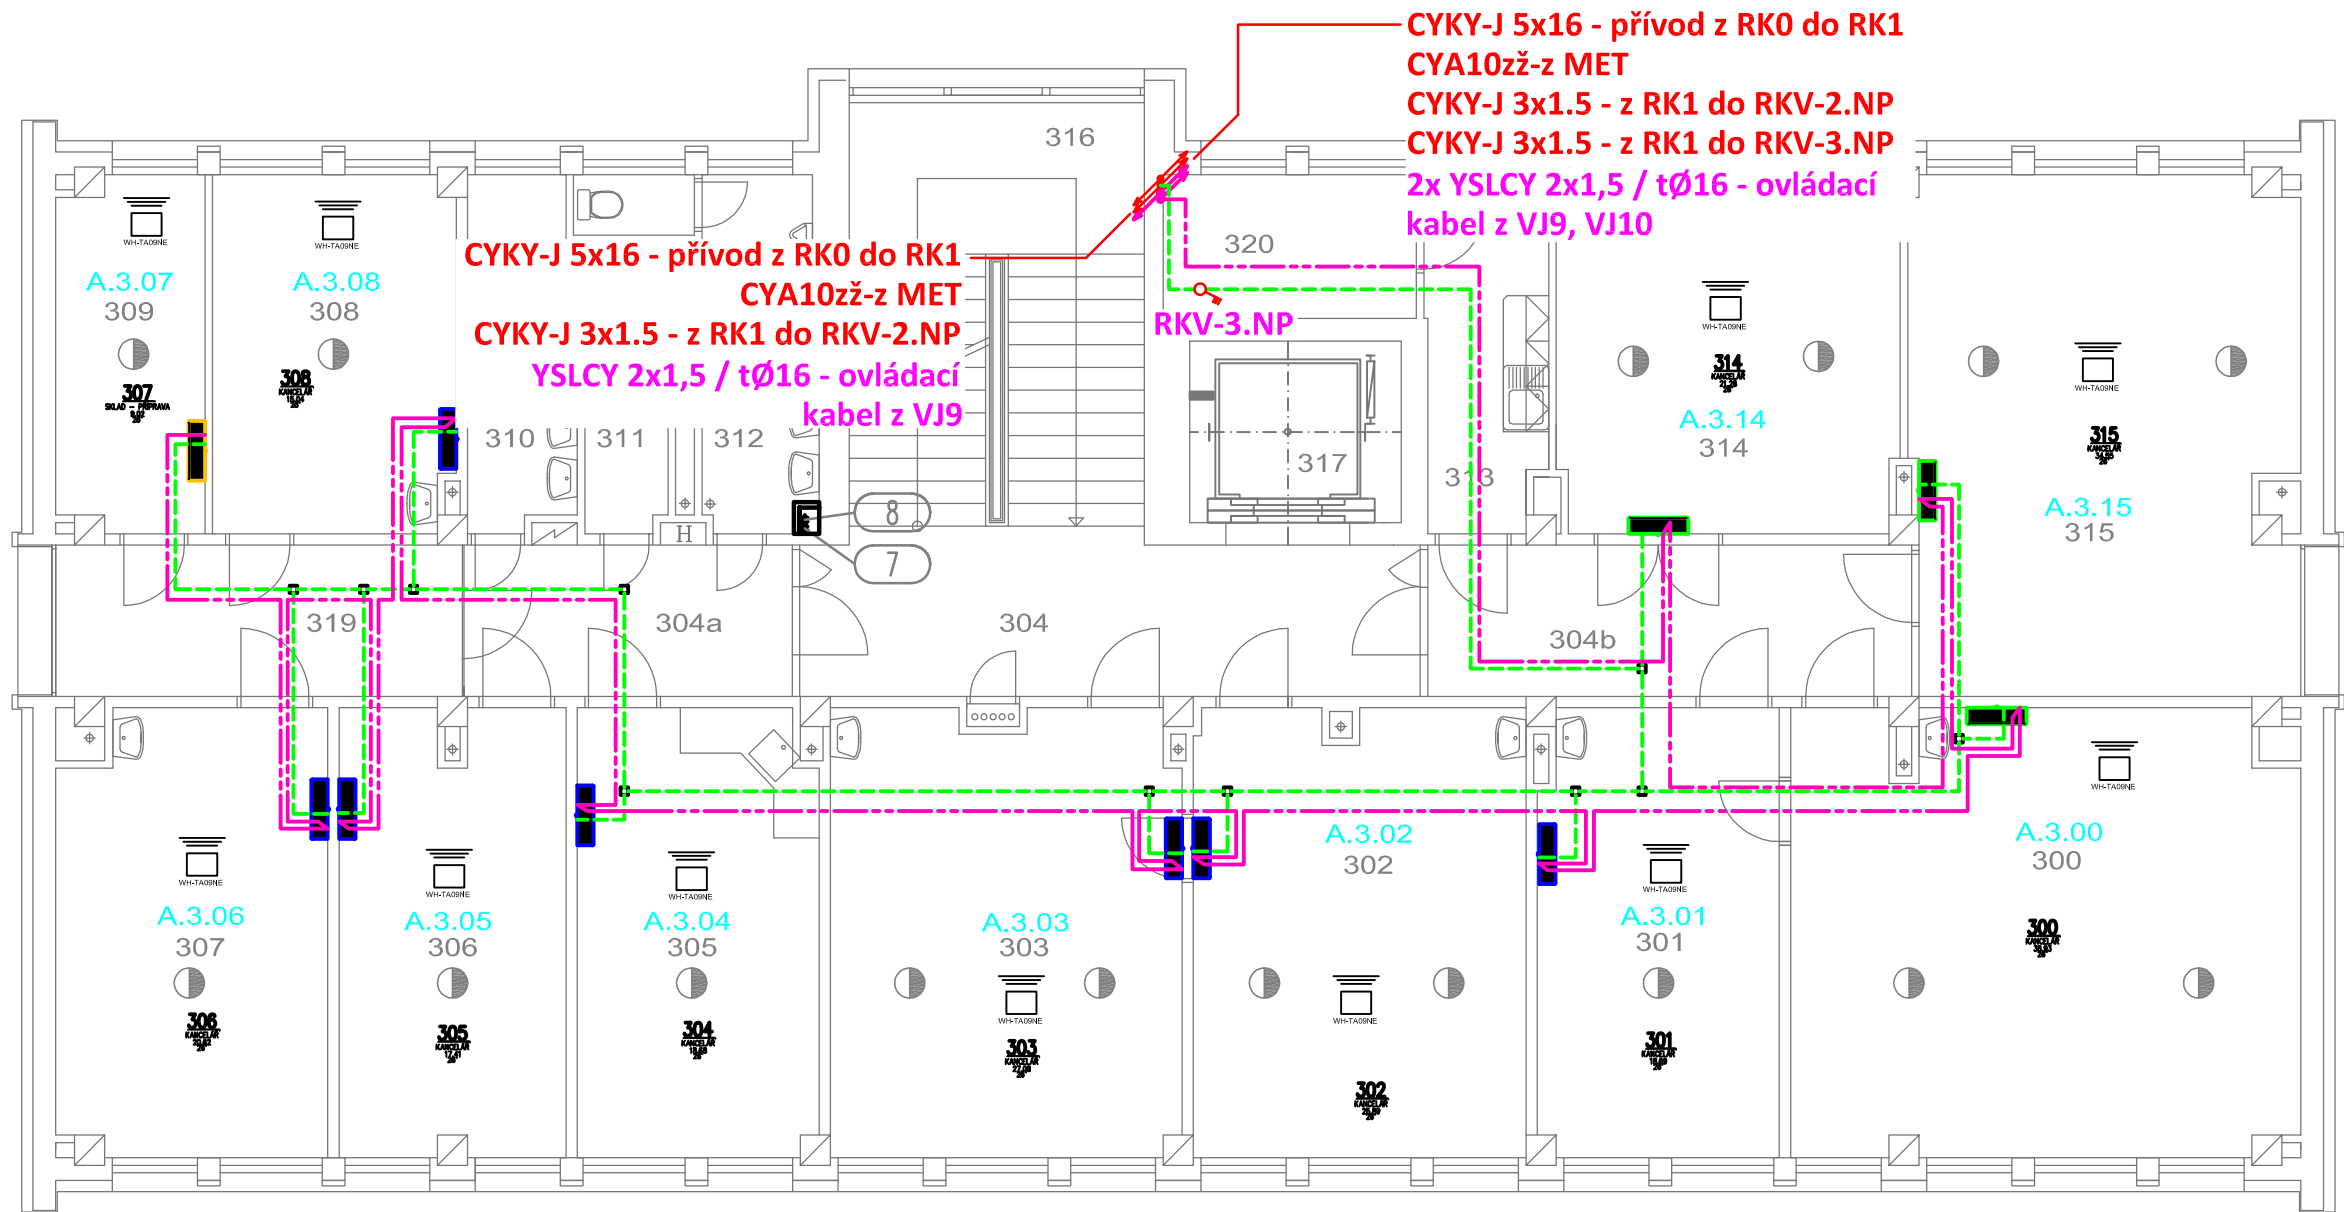

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RK0)
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S (RK1)

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním
- proudovými chrániči

LEGENDA:

- Uv(U1,U2):Ovládání pro venkovní jednotku-vnitřní jednotku
(2žilový stíněný drát) - YSLCY 2x1,5
 - Napájení pro vnitřní jednotky - CYKY-J 3x1.5
 - Napájení pro venkovní jednotku - CYKY-J 5x2.5
- Instalační krabice

Zodpovědný projektant:		HIP		PROJEKTANT AKCE:		
Klimesová Miroslava		Ing. Milan Snopek				
Kraj:	Karlovarský	SÚ:	Sokolov	M. Klimesová - 3D PROJEKT Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028		
Investor:	město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov					
Akce:	Městský úřad Sokolov - klimatizace Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov			Formát:	A3	Číslo paré:
				Stupeň:	DPS	
				Č. zak.:	E-2466	
				Datum:	03/2024	
				Měřítko:	1:200	
Objekt:	D.1.4.1 Zařízení silnoproudé elektrotechniky					
Název:	PŮDORYS 3.NP			Číslo výkresu: D.1.4.1.16		