



+RH.1 pole 1

3NPE ~50Hz 400/230V/TN-C-S

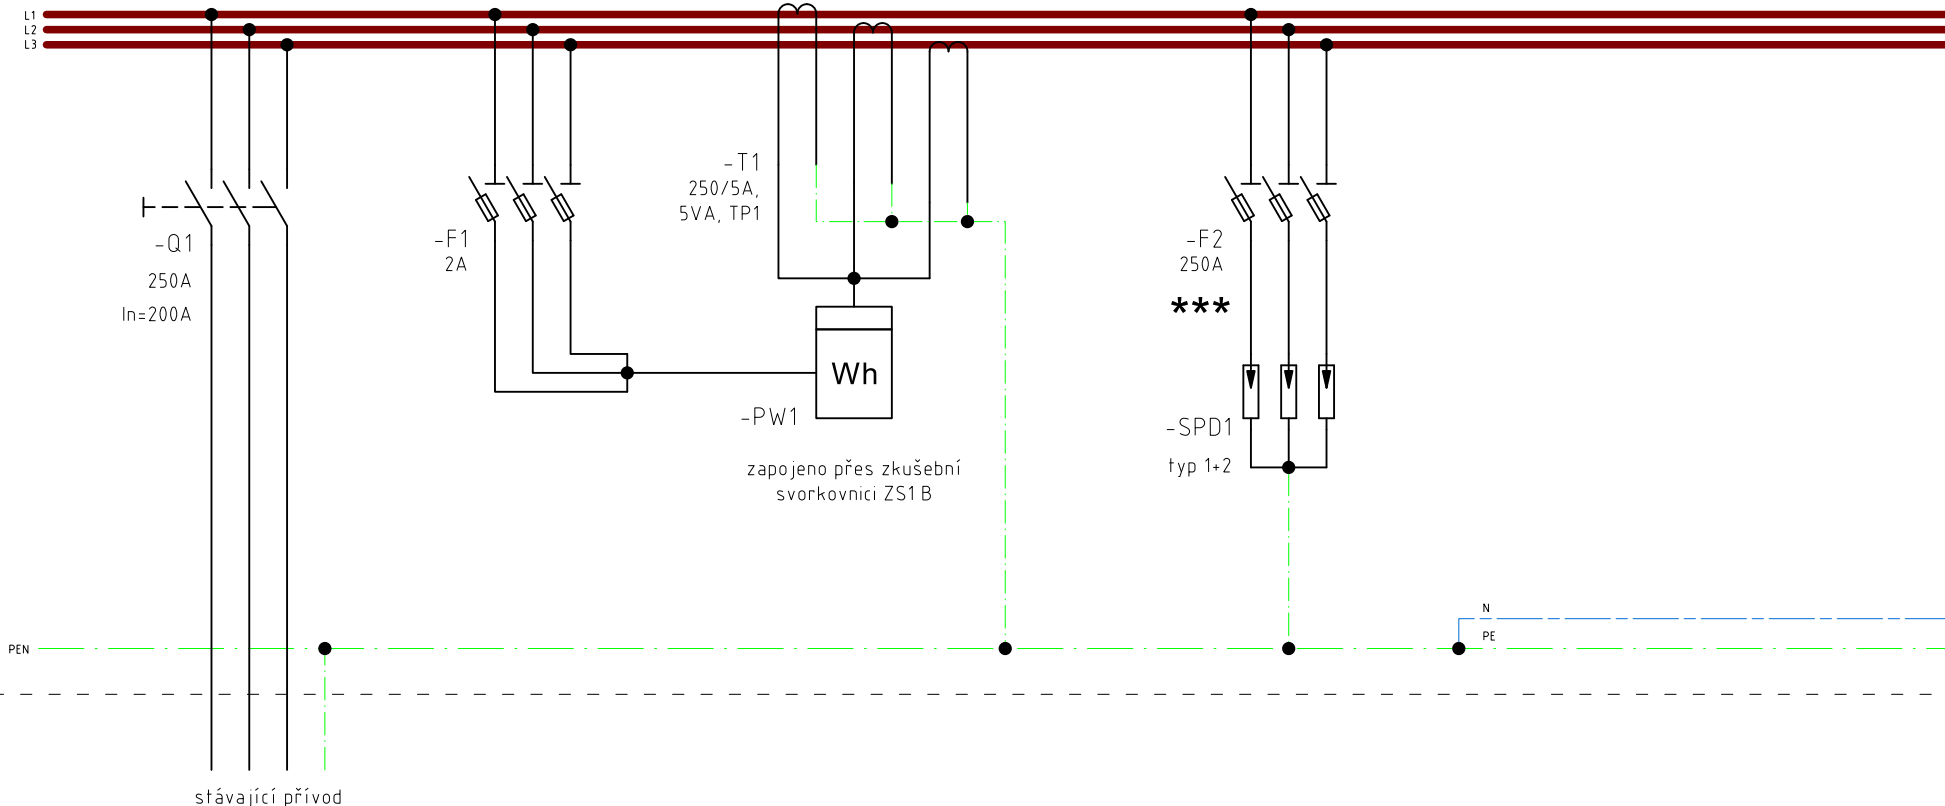

*** Pozn.: Předřazené pojistky PN1, 250A gG instalovat pouze v případě, že nastavení proudové spouště přívodního jističe Q1 přesáhne 250A.


Rev. č.	Poznámka	Datum	Podpis	Kontrola
Vypracoval: Ing. O.Novotný	Hlavní projektant: NCI.CZ s.r.o.	Kontrola: Ing. K.Hábová	<div>NCI.CZ</div> <div>engineering</div> <div>NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. Tel. + Fax: 476 701 266 IČ: 286 83 218, DIČ: CZ286 83 218 GORKEHO 1613, 436 01 Litvínov Zaps. OR-KS Ústí n. L., odd.C, vložka č. 26738 e-mail: nci@nci.cz http://www.nci.cz</div>	
Kraj: Karlovarský				
Obec: Sokolov				
Investor: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov				
Objednatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov				
Akce: ZŠ Rokycanova OPRAVY VNITŘNÍCH INSTALACÍ				
Část projektu: D.1.4.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Měřítko: –	Datum: 08/2021	
Stupeň projektu: DPS		Formát: ISO A4	Zakázkové číslo: 21-013-160NCI	
Název výkresu: Rozvaděč RH.1 – pole 1 schéma výstroje – etapa 1		Číslo výkresu: D.1.4.2.01		

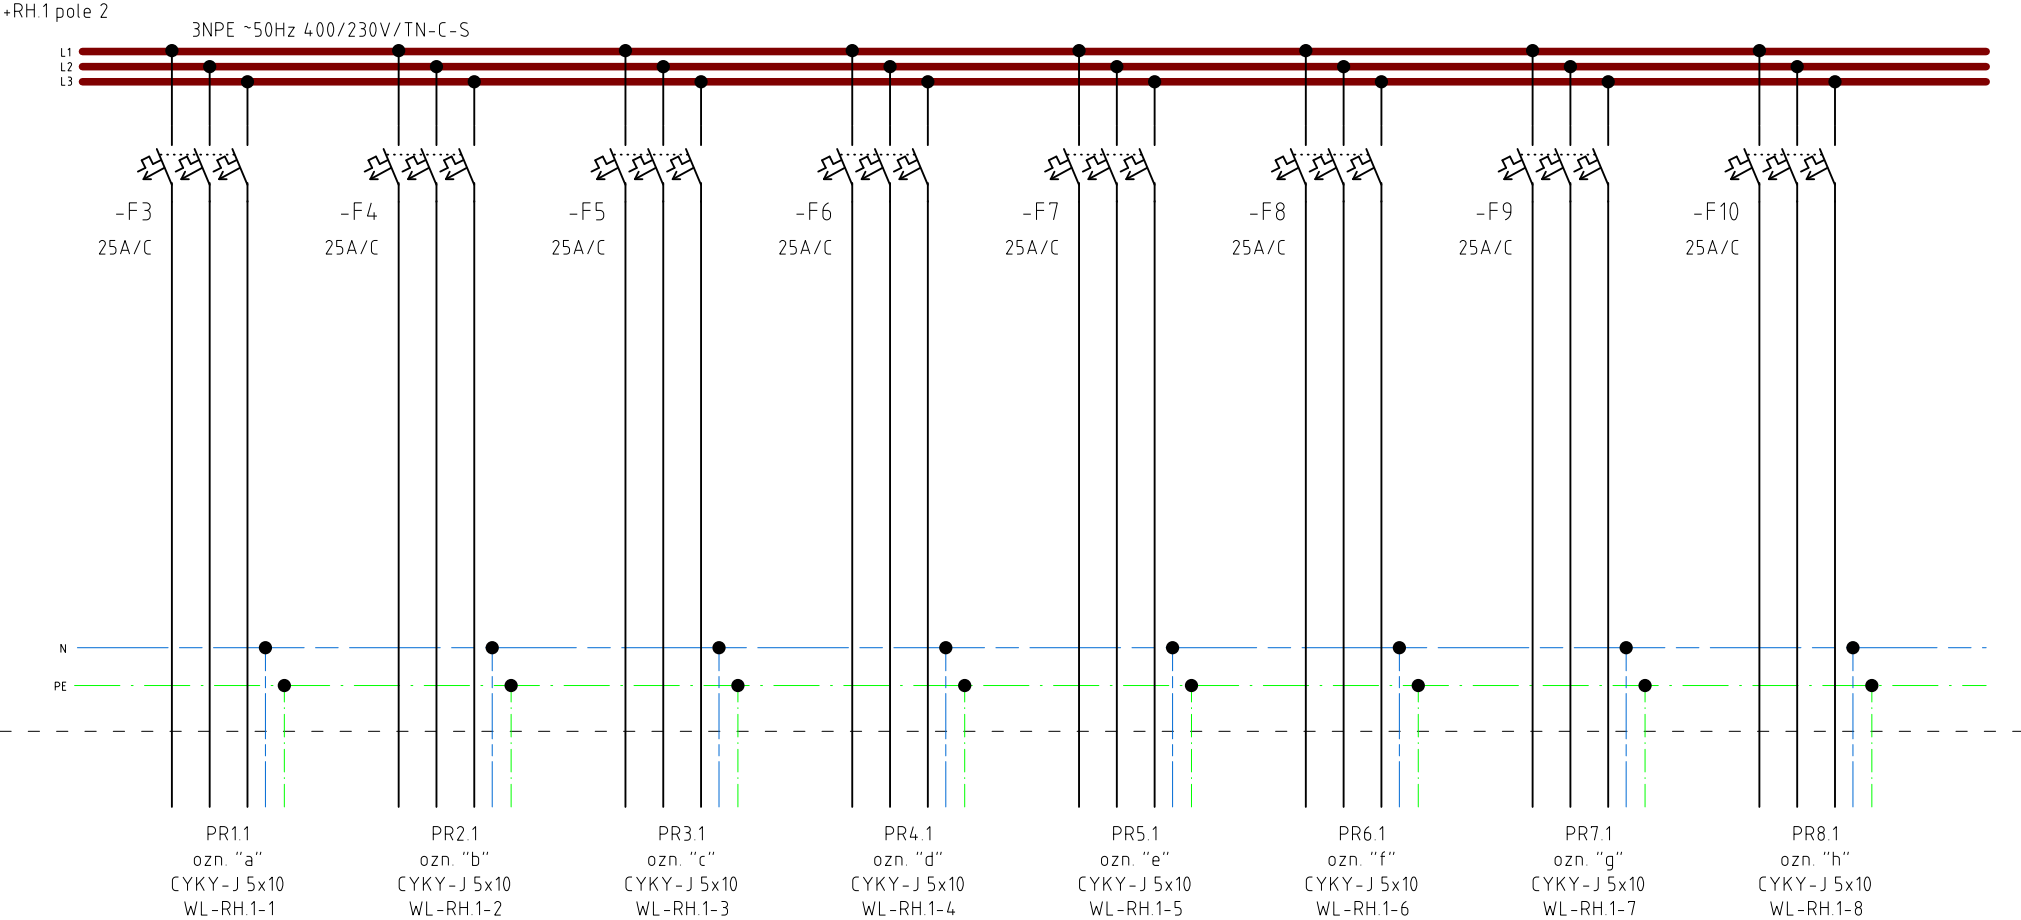

Rev. č.	Poznámka	Datum	Podpis	Kontrola
Vypracoval: Ing. O.Novotný		Hlavní projektant: NCI.CZ s.r.o.		Kontrola: Ing. K.Hábová
		<div>NCI.CZ</div> <div>engineering</div> <div>NCICZ ENGINEERING s.r.o. Tel. + Fax: 476 701 266 IČ: 286 83 218, DIČ: CZ286 83 218 GORKEHO 1613, 436 01 Litvínov Zaps. OR-KS Ústí n. L., odd.C, vložka č. 26738 e-mail: nci@nci.cz http://www.nci.cz</div>		
Kraj: Karlovarský				
Obec: Sokolov				
Investor: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov				
Objednatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov				
Akce: ZŠ Rokycanova OPRAVY VNITŘNÍCH INSTALACÍ				
Část projektu: D.1.4.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Měřítko: —	Datum: 08/2021	
Stupeň projektu: DPS		Formát: ISO A4	Zakázkové číslo: 21-013-160NCI	
Název výkresu: Rozvaděč RH.1 – pole 2 schéma výstroje – etapa 1		Číslo výkresu: D.1.4.2.02		

+RH.1 pole 2

3NPE ~50Hz 400/230V/TN-C-S

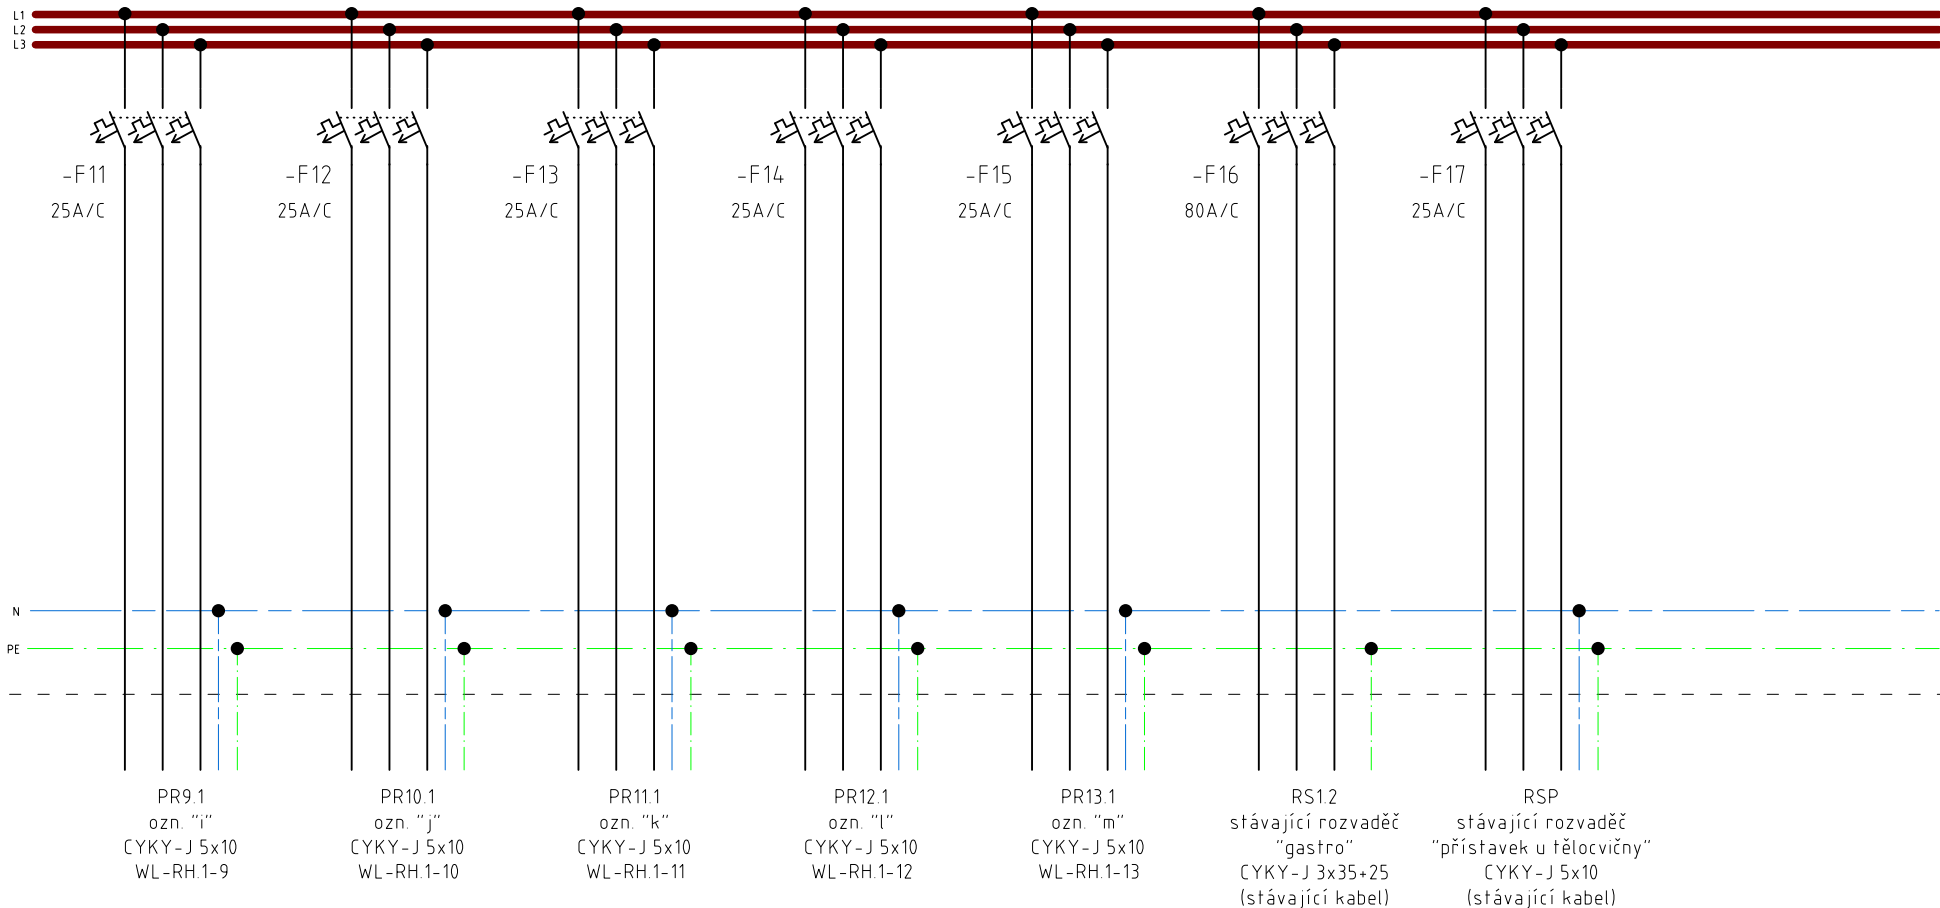

Rev. č.	Poznámka	Datum	Podpis	Kontrola
Vypracoval: Ing. O.Novotný		<div>NCI.CZ</div> <div>engineering</div> <div>NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. Tel. + Fax: 476 701 266 IČ: 286 83 218, DIČ: CZ286 83 218 GORKEHO 1613, 436 01 Litvínov Zaps. OR-KS Ústí n. L., odd.C, vložka č. 26738 e-mail: nci@nci.cz http://www.nci.cz</div>		
Hlavní projektant: NCI.CZ s.r.o.				
Kontrola: Ing. K.Hábová				
Kraj:	Karlovarský			
Obec:	Sokolov			
Investor:	Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov			
Objednatel:	Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov			
Akce:	ZŠ Rokycanova OPRAVY VNITŘNÍCH INSTALACÍ			
Část projektu:	D.1.4.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Měřítko:	Datum:	
Stupeň projektu:	DPS	–	08/2021	
Název výkresu:	Rozvaděč RH.1 – pole 2 schéma výstroje – etapa 1	Formát: ISO A4	Zakázkové číslo: 21–013–160NCI	
		Číslo výkresu:	D.1.4.2.03	