POZNÁMKA:

- POZN 01- V místě čistící zóny sejmout. kamen. dlažbu. Přesný rozměr bude určen na místě dle stávajícího spárořezu dlažby. Podklad vyrovnat- očistit.
  Skladba: Očištěný podklad, Penetrace, Samonivelační stěrka tl.cca 5mm, Hydroizolační nátěr,
  Čistící zóna musí splňovat požadavky pro první i druhý stupeň čištění. Konstrukce ČZ pro chráněné únikové cesty tvořená al. profily s výplní spojenými nerez lankem, výplň v kombinaci gumové paličky / textil. Barva hnědá.
  (např. Rohož GAPA - TOPWELL 22 Standard kombinace gumové paličky / textil s nehořlavou výplní Bfl–s1)
  Rohož bude vsazená do prostoru vynechaném v dlažbě. Horní hrana dlažby = horní hrana čistící zóny.
  Otvor v dlažbě pro čistící zónu bude lemovaný nerez L lištou.
- POZN 02- Litinové radiátory budou očištěny- zkontrolovány a nově natřeny- barva bílá
- POZN 03- Plechové obložení niky včetně mříže bude demontováno. Výmalba niky bude seškrabána.
  Podklad vyrovnán. Nová výmalba- barva bílá. Nové krytí niky viz DET 01, DET 02
- POZN 04- Styk nového sdk podhledu a stávajícího kamen. obkladu bude zalištován.
  Systémová lišta pro sdk- barva bílá.
- POZN 05- Zrcadla kazet- barva zelená dtto výmalba Malého a Velkého sálu
- POZN 06- SDK příčky a předěl s požární odolností EI45 DP1- sysémové řešení (skladba) dle konkrétního výrobce.
- POZN 07- Nový SDK pilíř, kotvení do podlahy a žb průvlaku (stropu) s požární odolností EI45 DP1.
  Zesílená konstrukce, která umožňuje kotvení dřevěných dveří s požární odolností
  a nadsvětlíkem EI30 DP3- C3. Konstrukce pilíře bude specifikována dodavatelem dle konkrétního výrobce.
- POZN 08- Po sejmutí podhledu kontrola výšky stávajících konstrukcí. Pokud nebudou až k žb stropu (žb průvlaku) nutné doplnit sdk pož. předělem- viz požární předěly a příčky.
- POZN 09- Výztužný profil pro uchycení POZ dveří- nesmí docházet k vylamování zárubní a popraskání sdk povrchu!

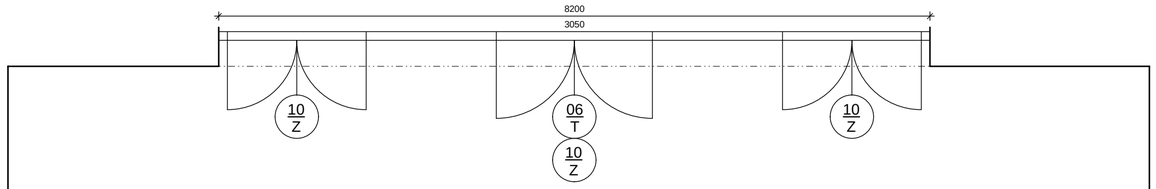

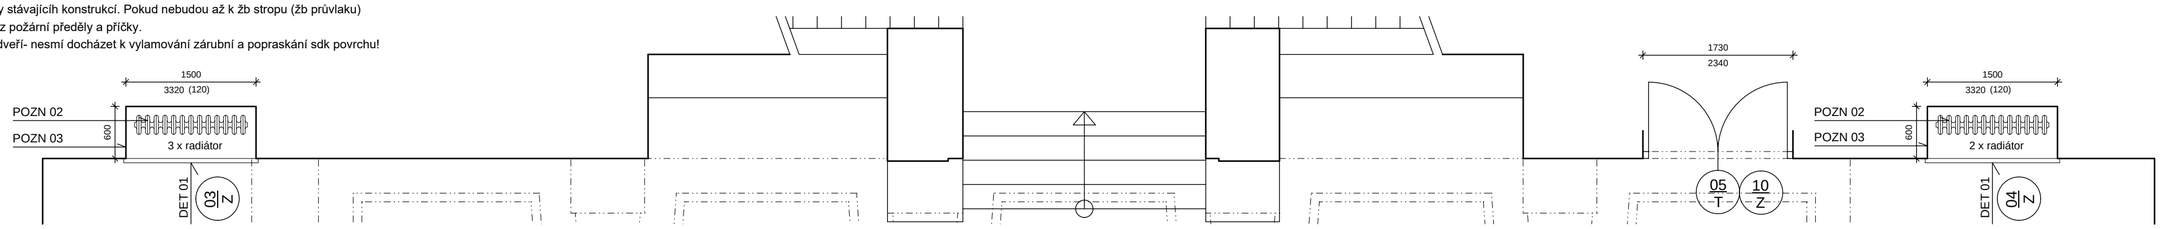

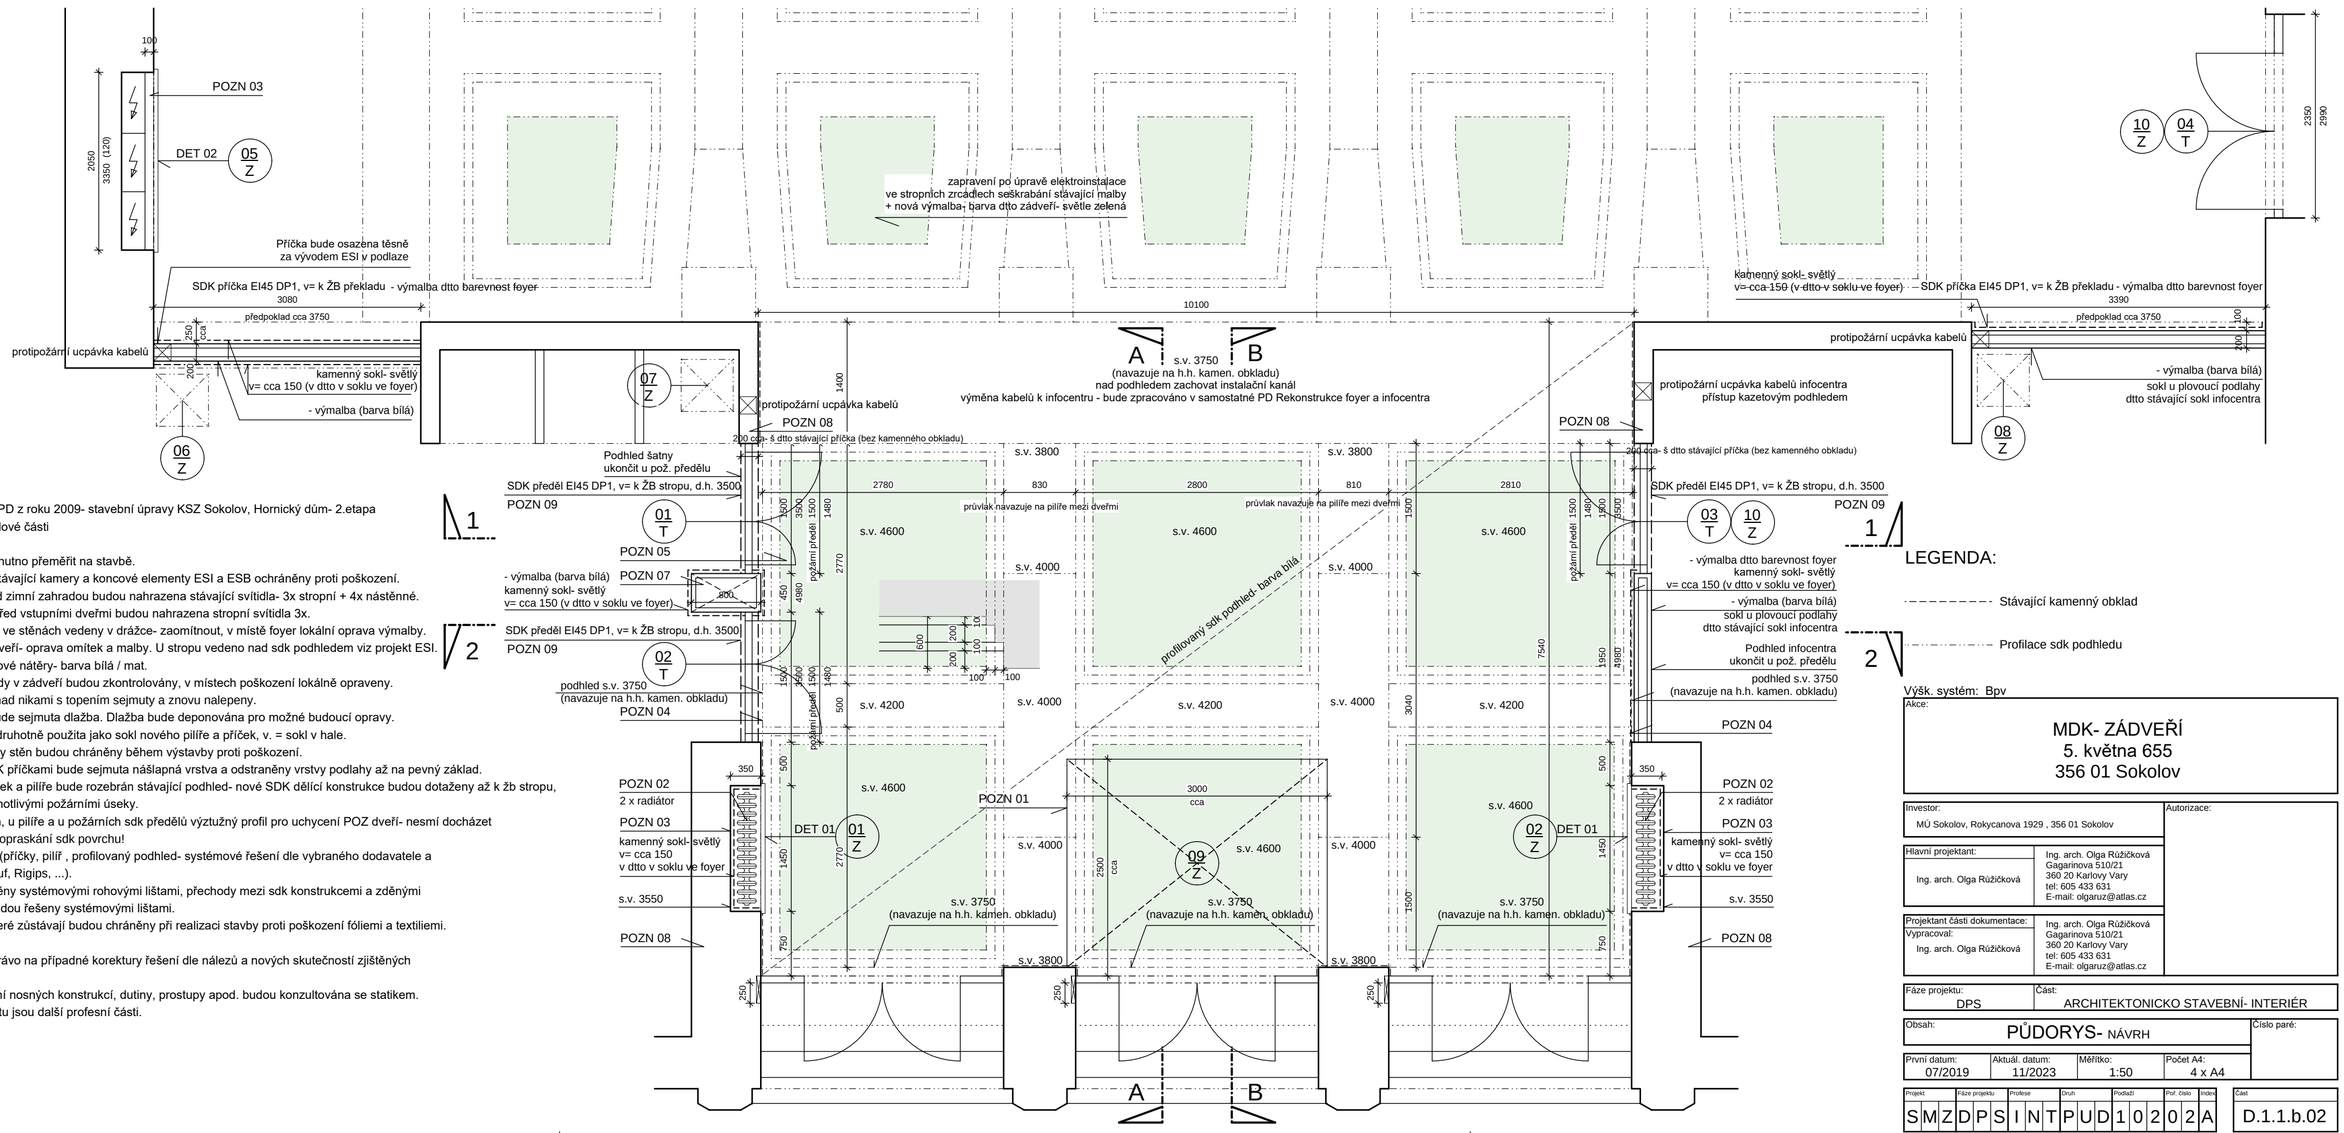

POZNÁMKA:

- Dokumentace vychází z PD z roku 2009- stavební úpravy KSZ Sokolov, Hornický dům- 2.etapa Revitalizace vstupní a sálové části

- Rozměry všech prvků je nutno přeměřit na stavbě.
- V prostoru foyer budou stávající kamery a koncové elementy ESI a ESB ochráněny proti poškození. V prostoru schodiště před zimní zahradou budou nahrazena stávající svítidla- 3x stropní + 4x nástěnné. Ve venkovním prostoru před vstupními dveřmi budou nahrazena stropní svítidla 3x.
- Nové rozvody ESI budou ve stěnách vedeny v drážce- zaomítnout, v místě foyer lokální oprava výmalby. V exteriéru u vstupních dveří- oprava omítek a malby. U stropu vedeno nad sdk podhledem viz projekt ESI.
- Rozvaděče ESI a ESB nové nátěry- barva bílá / mat.
- Stávající kamenné obklady v zádveří budou zkontrolovány, v místech poškození lokálně opraveny. V místech odchlípnutí a nad nikami s topením sejmuty a znovu nalepeny.
- V prostoru čistící zóny bude sejmuta dlažba. Dlažba bude deponována pro možné budoucí opravy. Světlá část dlažby bude druhotně použita jako sokl nového pilíře a příček, v. = sokl v hale.
- Stávající dlažba a obklady stěn budou chráněny během výstavby proti poškození.
- Pod novým pilířem a SDK příčkami bude sejmuta nášlapná vrstva a odstraněny vrstvy podlahy až na pevný základ.
- V místě nových SDK příček a pilířů bude rozebrán stávající podhled- nové SDK dělící konstrukce budou dotaženy až k žb stropu, požární předěly mezi jednotlivými požárními úseky.
- V požárních sdk příčkách, u pilířů a u požárních sdk předělů výztužný profil pro uchycení POZ dveří- nesmí docházet k vylamování zárubní a popraskání sdk povrchu!
- Všechny sdk konstrukce (příčky, pilíř , profilovaný podhled- systémové řešení dle vybraného dodavatele a zvoleného systému (Knauf, Rigips, ...).
- Rohy sdk budou ochráněny systémovými rohovými lištami, přechody mezi sdk konstrukcemi a zděnými (var. žb konstrukcemi) budou řešeny systémovými lištami.
- Stávající výplně dveří, které zůstávají budou chráněny při realizaci stavby proti poškození fóliemi a textiliemi.

- Projektant si vyhrazuje právo na případné korektury řešení dle nálezů a nových skutečností zjištěných během realizace stavby.
- Všechna zjištěná oslabení nosných konstrukcí, dutiny, prostupy apod. budou konzultována se statikem.
- Nedílnou součástí projektu jsou další profesní části.

LEGENDA:

- Stávající kamenný obklad
- Profilace sdk podhledu

Výšk. systém: Bpv

Akce:

MDK- ZÁDVEŘÍ
5. května 655
356 01 Sokolov

Investor: MÚ Sokolov, Rokycanova 1929 , 356 01 Sokolov	Autorizace:
Hlavní projektant: Ing. arch. Olga Růžičková	Ing. arch. Olga Růžičková, Gagarinova 510/21, 360 20 Karlovy Vary, tel: 605 433 631, E-mail: olgaruz@atlas.cz
Projektant části dokumentace: Vypracoval: Ing. arch. Olga Růžičková	Ing. arch. Olga Růžičková, Gagarinova 510/21, 360 20 Karlovy Vary, tel: 605 433 631, E-mail: olgaruz@atlas.cz
Fáze projektu: DPS	Část: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ- INTERIÉR
Obsah: PŮDORYS- NÁVRH	Číslo paré:
První datum: 07/2019	Aktuál. datum: 11/2023
Měřítko: 1:50	Počet A4: 4 x A4

Projekt	Fáze projektu	Profese	Druh	Podadí	Poř. číslo	Index
SMZDPSINTPUD				1	02	02A

Část: D.1.1.b.02