



naše značka
5002857110
vyřizuje
Věra Šediváková
datum
07.08.2023

MESSOR s.r.o.
Jana Švermy 11
43201 Kadaň

Věc:
Záchytné parkoviště v ul. Mánesova, Sokolov - VRÁCENÍ ŽÁDOSTI

K.ú. - p.č.: Sokolov

Stavebník: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Stanovisko odboru EPZ - STL a NTL (Jana Gabrielová):

VÁMI PŘEDLOŽENOU ŽÁDOST NELZE PRO ÚČELY STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PROZATÍM ODSOUHLASIT S NÁSLEDUJÍCÍM ODŮVODNĚNÍM:

1) Nebyly dodrženy podmínky stanoviska „Předprojektová příprava“.

- Nebyly doloženy řezy se zákresem NTL plynovodní přípojky (dále jen PZ) - snižování/zvyšování krytí PZ.

Z tohoto důvodu v rámci projektu požadujeme provést ručně kopané sondy za účelem zjištění skutečné hloubky uložení stávajícího PZ. Protokol o vytýčení bude součástí žádosti o stanovisko k finální PD. Ověření skutečné hloubky uložení PZ provede pracovník GasNet Služby, s.r.o.

- Skladba parkoviště je 810 mm (Zemní práce nesmí být prováděny do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího PZ).

Nelze-li tyto podmínky splnit, vyvolá výše uvedená stavba přeložku PZ

Kontaktní osoba pro projednání případné přeložky PZ: p. Tomáš Dvořák, tel. 555 901 111, email: technici@gasnet.cz.

2) Předložená situace musí řešit vzájemný vztah nově projektované stavby a stávajícího PZ (okótováním a popisem v technické zprávě).

Zpracování PD požadujeme v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

PD bude zpracována dle podmínek stanoviska „Předprojektová příprava“.

TOTO STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO PROJEDNÁNÍ SE STAVEBNÍM ÚŘADEM, PRO POVOLENÍ STAVBY, UMÍSTĚNÍ STAVBY ANI PRO REALIZACI STAVBY.

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

STANOVISKO EPZ – VTL (Jiří Jetelina):

VÁMI PŘEDLOŽENOU ŽÁDOST NELZE PRO ÚČELY STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PROZATÍM ODSOUHLASIT.

Stavba bude nadále připravována podle následujících pravidel:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

VTL plynovod DN 200

- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;
- bezpečnostní pásmo VTL Plynovodu DN 200 je 20 m na obě strany od plynovodu;

Je proto nutné činnosti v této lokalitě řešit dle zákona č. 458/2000 Sb., TPG 70003, TPG 702 04, TPG 605 02, TPG 920 22 a ČSN EN 1594.

Informace o poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení v digitální podobě získáte na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>.

PARKOVACÍ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY:

- parkovací a zpevněné plochy (otevřené) umístit minimálně mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu);
- VTL plynovod ponechat jako volný pás;

KOMUNIKACE:

- v souběhu s VTL plynovodem vést mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu);
- křížení komunikace s VTL plynovodem navrhnout pokud možno kolmo, min. však pod úhlem 60°;
- nadzemní prvky plynovodu (orientační sloupek, čístačka,...) musí zůstat min. 2 m od kraje komunikace;
- křižovatky, výhybny, obracíště, točny lze situovat min. 4 m od VTL plynovodu;
- v místě křížení s komunikací požadujeme předložit charakteristické příčné řezy, se zakótováním VTL plynovodu.

V místě křížení nové komunikace VTL plynovodem bude nutné provést ochranné opatření na VTL plynovodu (chránička; silniční panely..).

Technické opatření řešit se specialistou připojování a rozvoje PZ-Čechy západ:

Mgr. Kastl Petr

T: 555 901 773

E: petr.kastl@gasnet.cz

Technické opatření v místě styku s VTL plynovodem je nutno přiložit k žádosti (jakoukoliv formou).

Upozornění:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ NEFUNKČNÍ VTL, PLYNOVOD JEHOŽ PROVOZ BYL UKONČEN.


Plynovod je odstaven od provozované části VTL, plynovodní sítě, a proto jej nelze vytýčit dle předepsaného postupu. Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi.

Projektovou dokumentaci s konkrétním stavebním záměrem, se zakresleným stávajícím plynárenským zařízením a zakótováním nových staveb vůči němu, požadujeme předložit k odsouhlasení.

PD zpracovat v souladu vyhláškou č. 499/2006 Sb.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002857110 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.


A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Věra Šediváková'.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Věra Šediváková
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
VERA.SEDIVAKOVA@GASNET.CZ

Přílohy: Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele


Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002857110 ze dne 07.08.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Sokolov , Rokycanova 1929 , 35601 Sokolov. K.ú.: Sokolov.

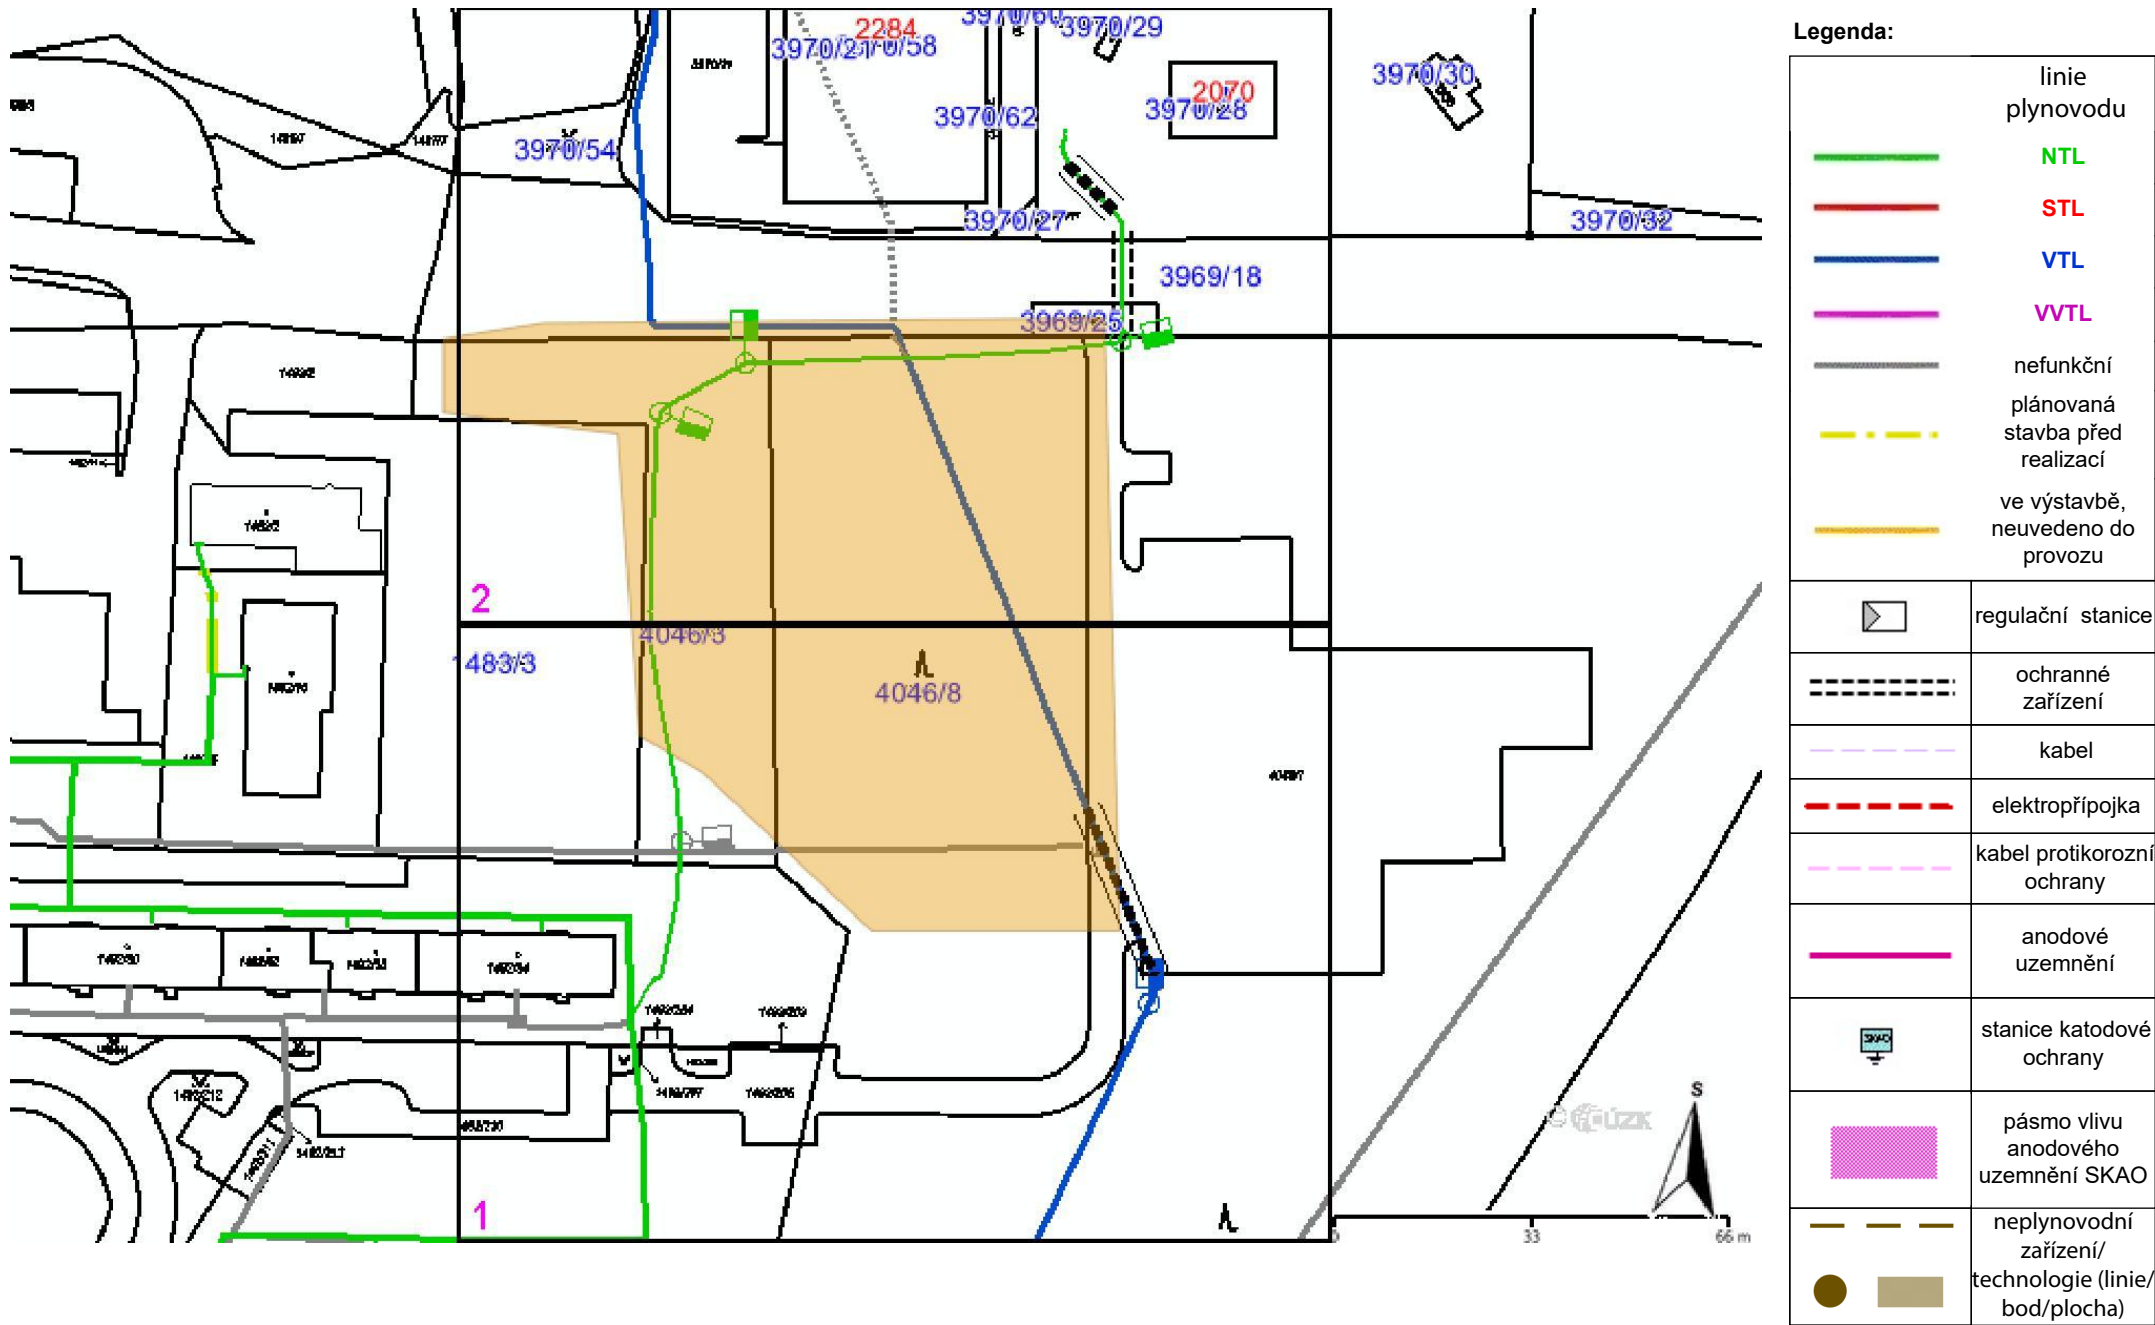



Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002857110 ze dne 07.08.2023.


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Sokolov , Rokycanova 1929 , 35601 Sokolov. K.ú.: Sokolov.

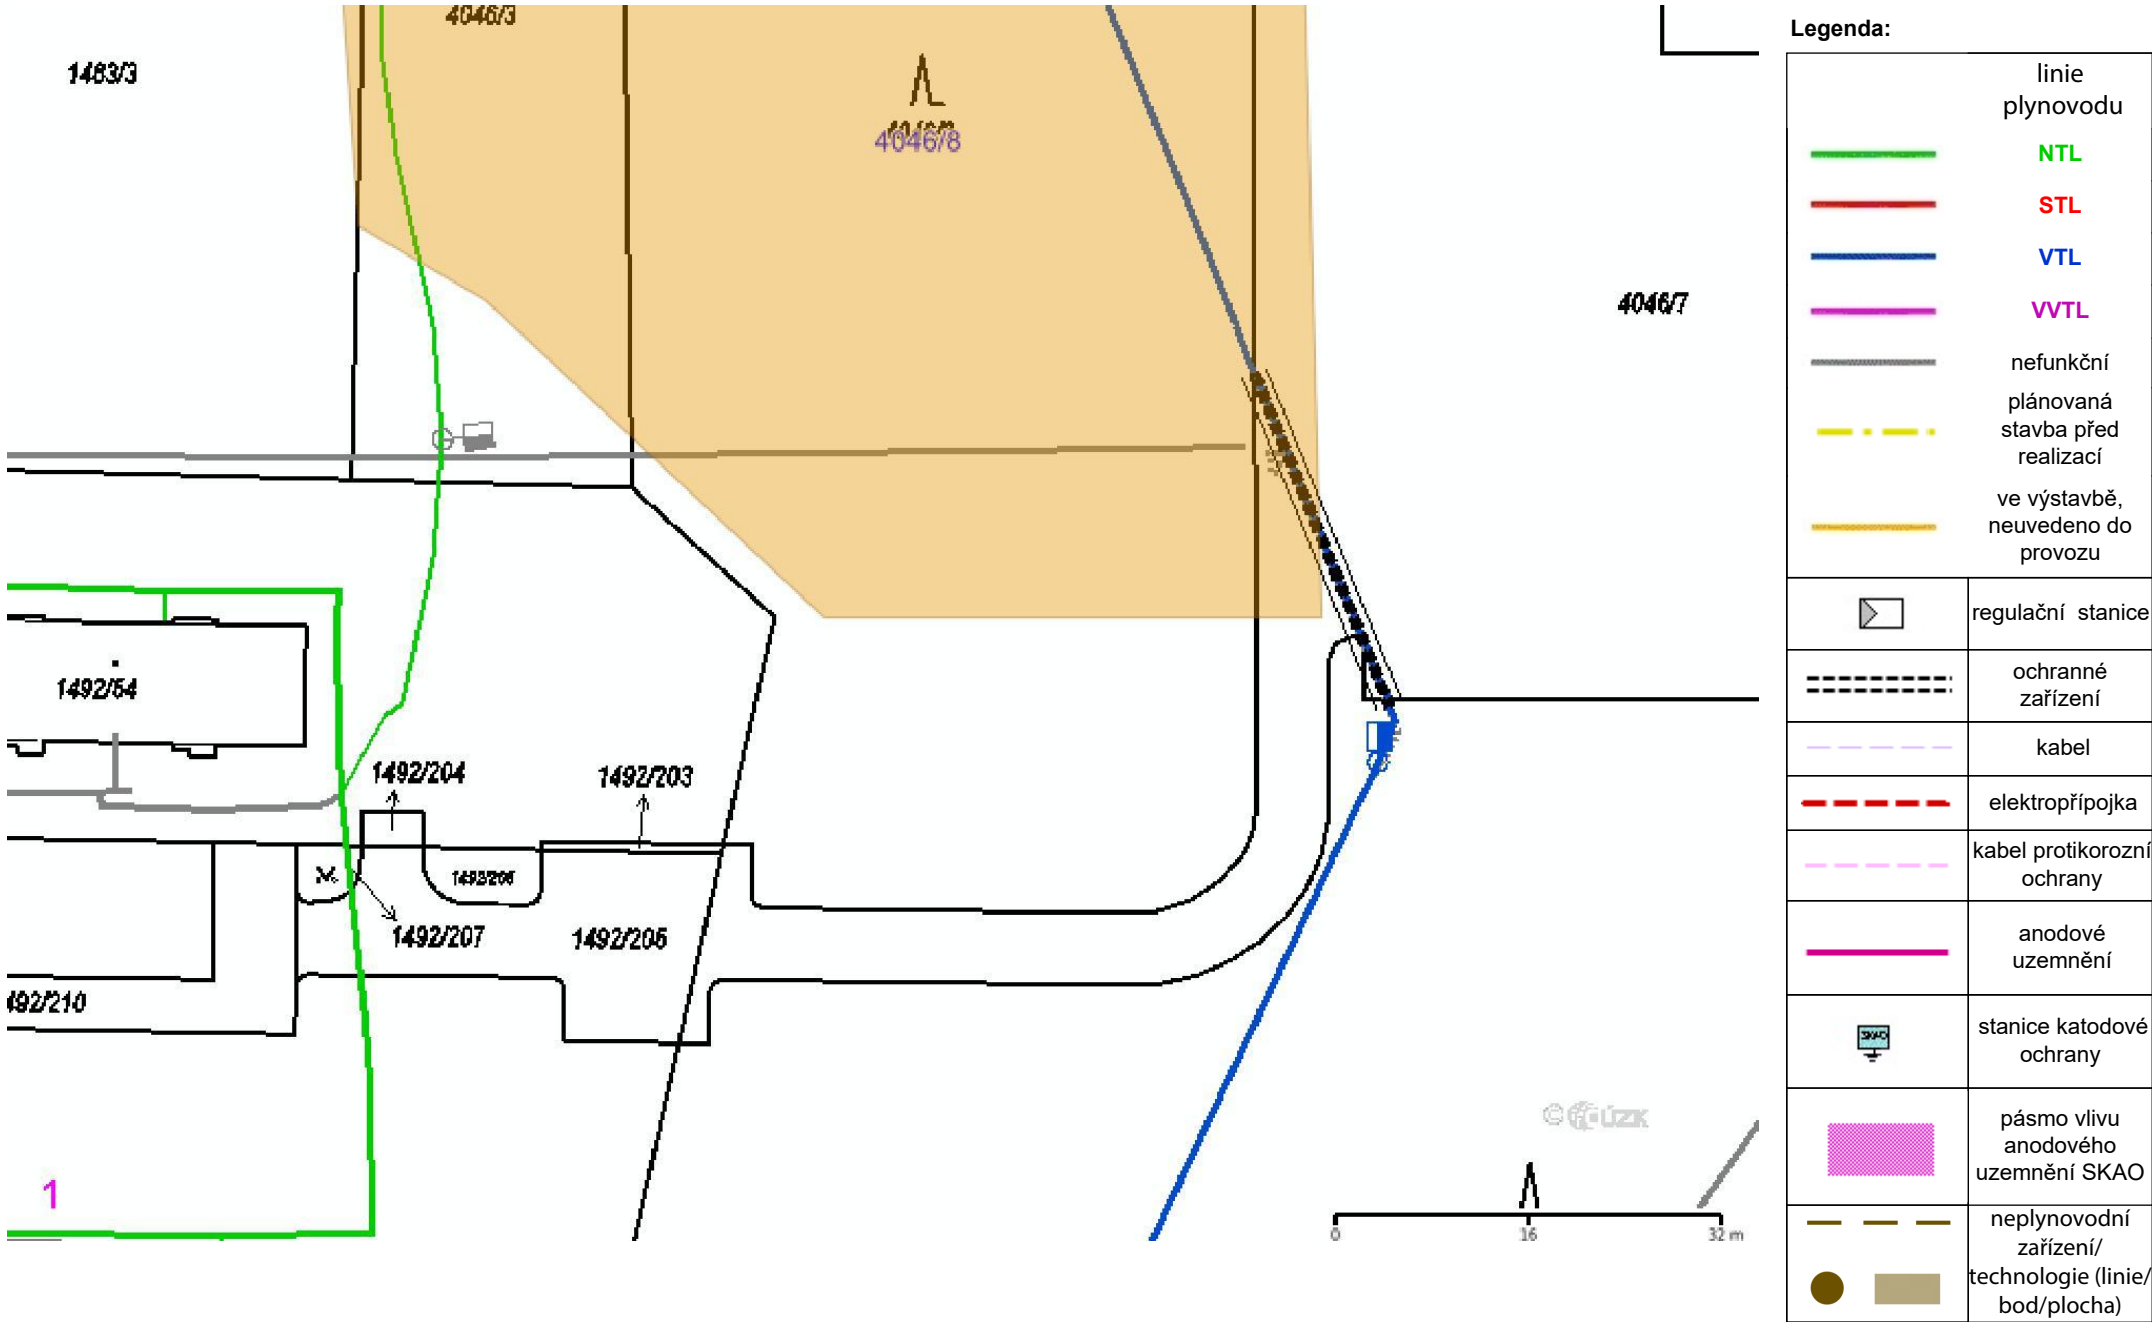

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Sokolov , Rokycanova 1929 , 35601 Sokolov. K.ú.: Sokolov.

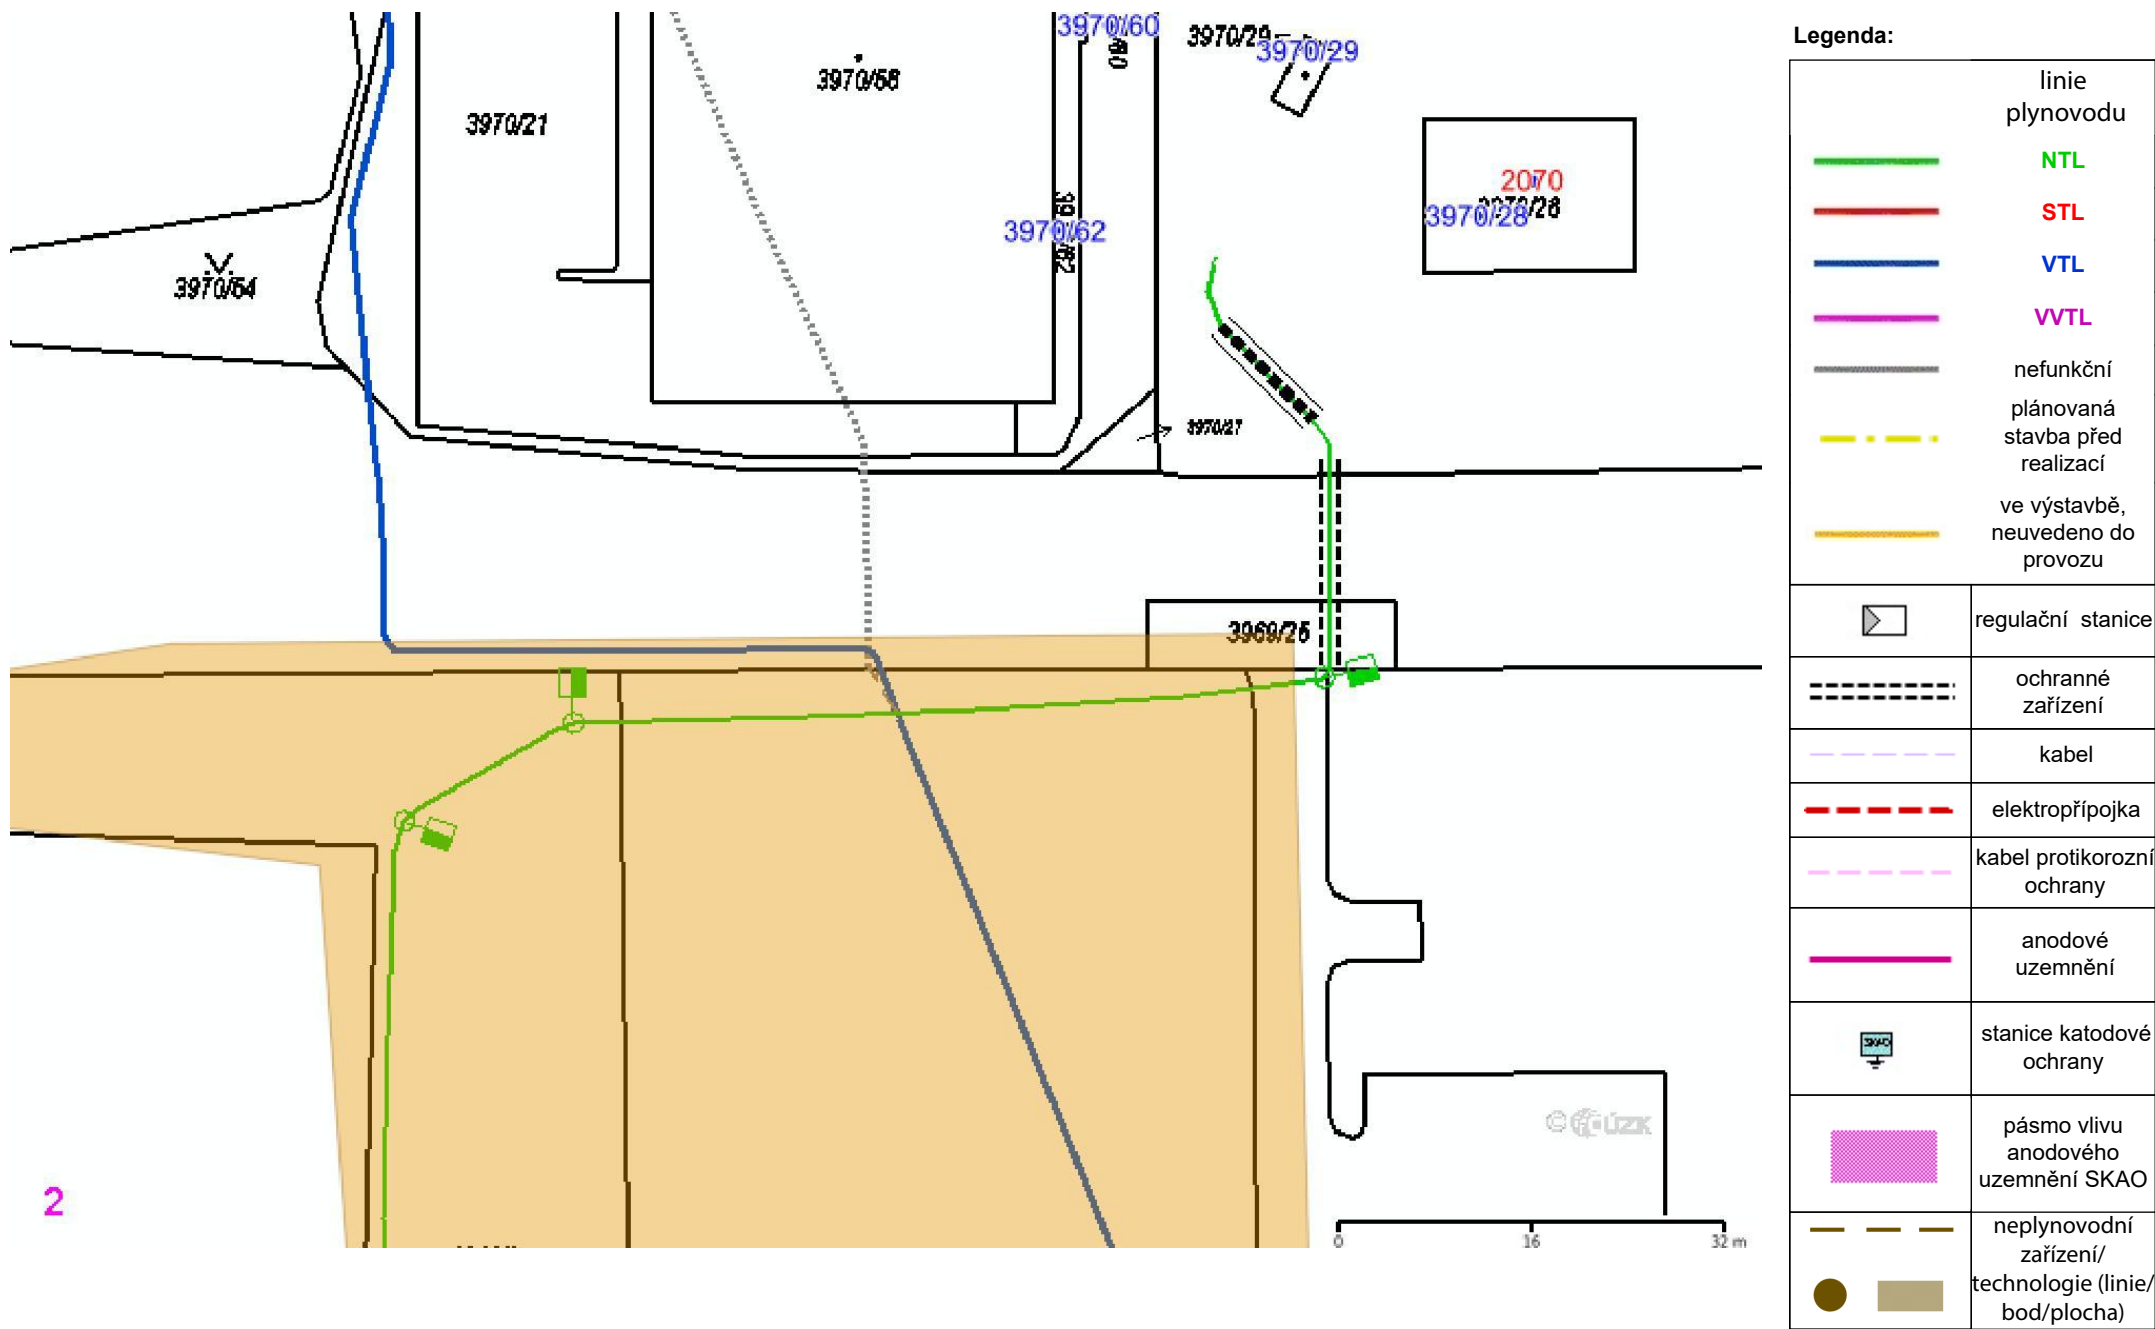

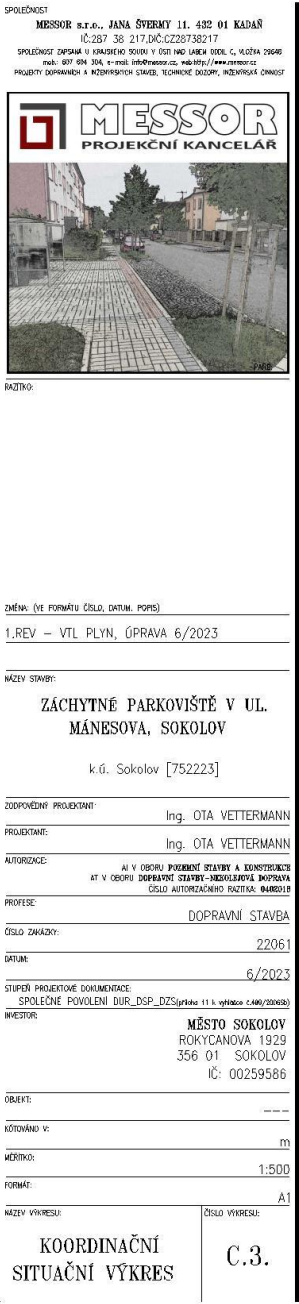

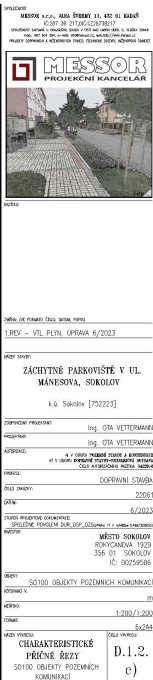

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Sokolov , Rokycanova 1929 , 35601 Sokolov. K.ú.: Sokolov.

