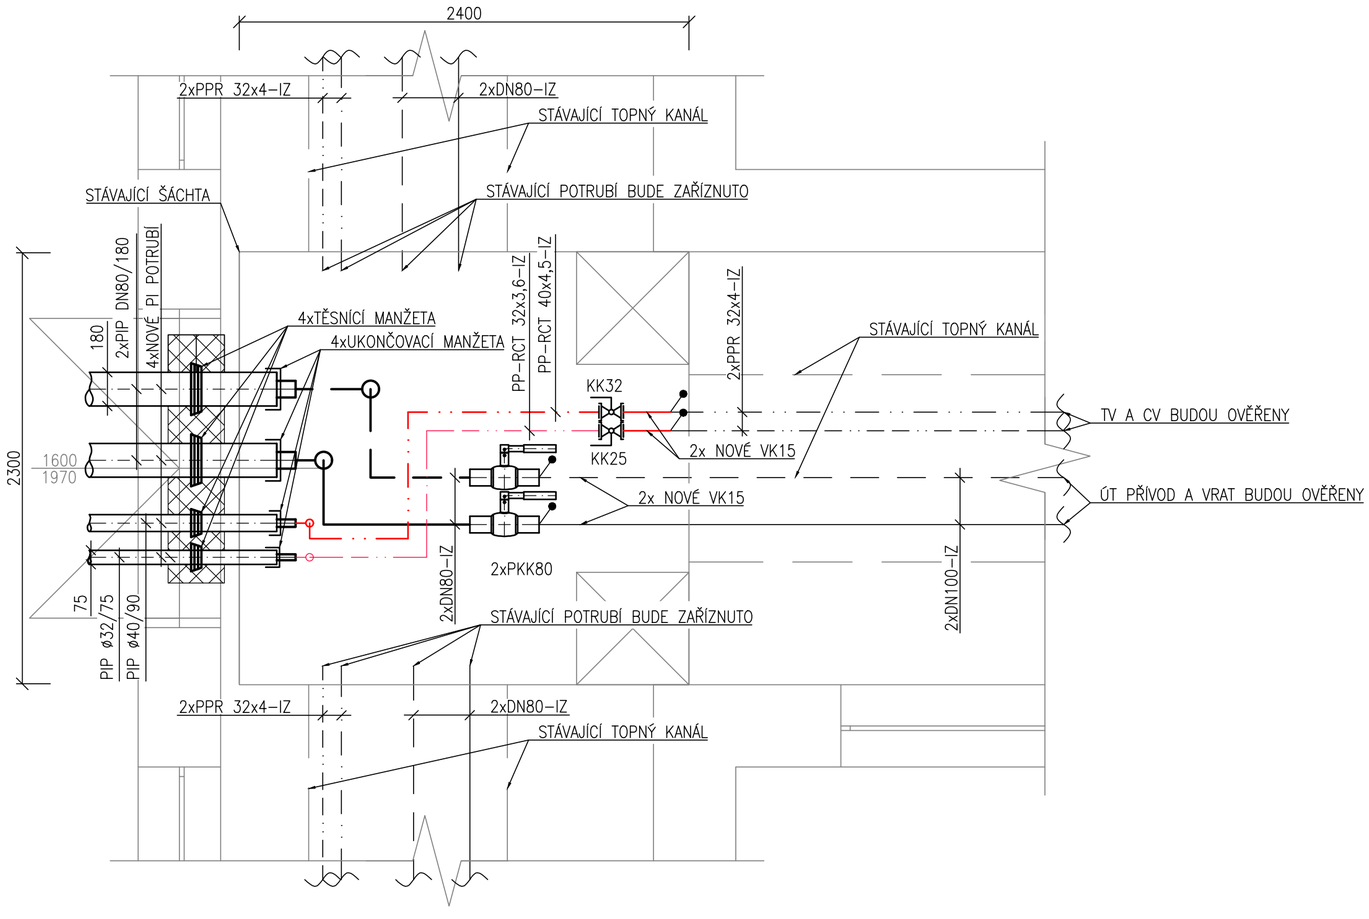

LEGENDA:

	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – NOVÉ
	VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – NOVÉ
	POTRUBÍ CIRKULACE – NOVÉ
	POTRUBÍ TEPLÉ VODY – NOVÉ
	POTRUBÍ STUDENÉ VODY – NOVÉ
	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – STÁVAJÍCÍ
	VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – STÁVAJÍCÍ
	POTRUBÍ CIRKULACE – STÁVAJÍCÍ
	POTRUBÍ TEPLÉ VODY – STÁVAJÍCÍ
	POTRUBÍ STUDENÉ VODY – STÁVAJÍCÍ
	HRANICE DODÁVKY
DN50-IZ	OCELOVÉ POTRUBÍ DN50, VČETNĚ IZOLACE
PP-RCT 32x3,6-IZ	POTRUBÍ PRO ROZVOD VODY Z MAT. PP-RCT ø32 mm, TL. STĚNY 3,6 mm VČETNĚ IZOL.
PKK80	PŘIVAŘOVACÍ KULOVÝ KOHOUT DN80
KK32	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ DN32
VK15	VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT DN15
	BOURANÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
	VYBOURÁNÍ NOVÉHO PROSTUPU

POZNÁMKY:

– VE STÁVAJÍCÍM TOPNÉM KANÁLE DOJDE K DEMONTÁŽI VEŠKERÉHO STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ VČETNĚ JIŽ NEPOUŽÍVANÉHO POTRUBÍ

INVESTOR STAVBY:
MĚSTO SOKOLOV
ROKYCANOVA 1929, 356 01 SOKOLOV

Sokolov

VYPRACOVAL			Uchytil®
ING. PETR PEŘINA			
KONTROLOVAL			
DAN MYŠKA			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK			

PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO
INVESTOR : MĚSTO SOKOLOV, ROKYCANOVA 1929, 356 01 SOKOLOV

AKCE : **ZŠ PIONÝRŮ – OPRAVA PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ TEPLA**

DATUM	11/2024
STUPEŇ	DPS
FORMÁT	A4
Č.ZAKÁZKY	224024-25

OBSAH : **D.1.2.4 – VYTÁPĚNÍ**
PŮRODYS – NAnapojení OBJEKTU B – NOVÝ STAV

MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU:
1:25	D.1.2.4.2-08

Copyright UCHYTIL s.r.o.