



ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	GP	HIP	 <div>PROJEKTOVÝ ATELIER: Nad Šutkou 41, 182 00 Praha 8 tel., fax.: 284 021 911, 919 http://www.bazeny-wellness.cz e-mail: projekce@bazeny-wellness.cz</div>	
Ing. Jaeoslav Škarda	Ing. Jaroslav Škarda	Architektonický ateliér Ing.arch. Petr Martínek	Ing. Leoš Zdeněk		
MÍSTO	SOKOLOV	KRAJ	KARLOVARSKÝ		
INVESTOR	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov				
AKCE	REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V SOKOLOVĚ			ARCHIVNÍ ČÍSLO	BW 201339-1
ČÁST	D.2. PROVOZNÍ SOUBOR BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE A ATRAKCÍ – technologické elektro pro bazén			DATUM	01.2014
OBSAH	SCHÉMA ROZVADĚČŮ			STUPEŇ PD	DPS
				MĚŘITKO	—
				ROZMĚR	32 x A4
				PARÉ	ČÍSLO 02




ROZVADĚČ RBT1

NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ
2000 x 1000 x 400 mm
KRYTÍ: IP54
PŘÍVODY: HOREM
VÝVODY: HOREM
NAP. SOUSTAVA: 230/400 V, 50Hz, TN-S
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OVLÁDÁNÍ A SIGNALIZACE NA DVEŘÍCH

HLAVNÍ POPISY:


- 01 – ZAPLAVENÍ
- 04 – ODSTAVENÍ HOUKAČKY
- 03 – OVLÁDÁNÍ Z PANELU (ON/OFF)
- 04 – CÍRKULACE 1.2A
- 05 – CÍRKULACE 1.2B
- 06 – CÍRKULACE 1.2C
- 07 – REGULÁTOR 1.3
- 08 – KOREKCE PH
- 09 – ALGICID
- 10 – KOALGULACE
- 11 – TEMPERACE
- 12 – CHLORACE
- 13 – ODBĚR VZORKŮ
- 14 – AT STANICE
- 15 – DMÝCHADLO
- 16 – ODBĚR VZORKŮ
- 17 – REGULÁTOR 2.3
- 18 – KOREKCE PH
- 19 – ALGICID
- 20 – KOALGULACE
- 21 – CHLORACE
- 22 – ODBĚR VZORKŮ
- 23 – DMÝCHADLO


PŘED REALIZACÍ PROVÁDĚCÍ FIRMA OVĚŘÍ, ZDA SKUTEČNĚ DODÁVANÁ ZAŘÍZENÍ VČ. VŠECH ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ ODPOVÍDAJÍ TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. V PŘÍPADĚ ODLIŠNOSTI UPRAVÍ ZAPOJENÍ DLE NOVÉ SKUTEČNOSTI.

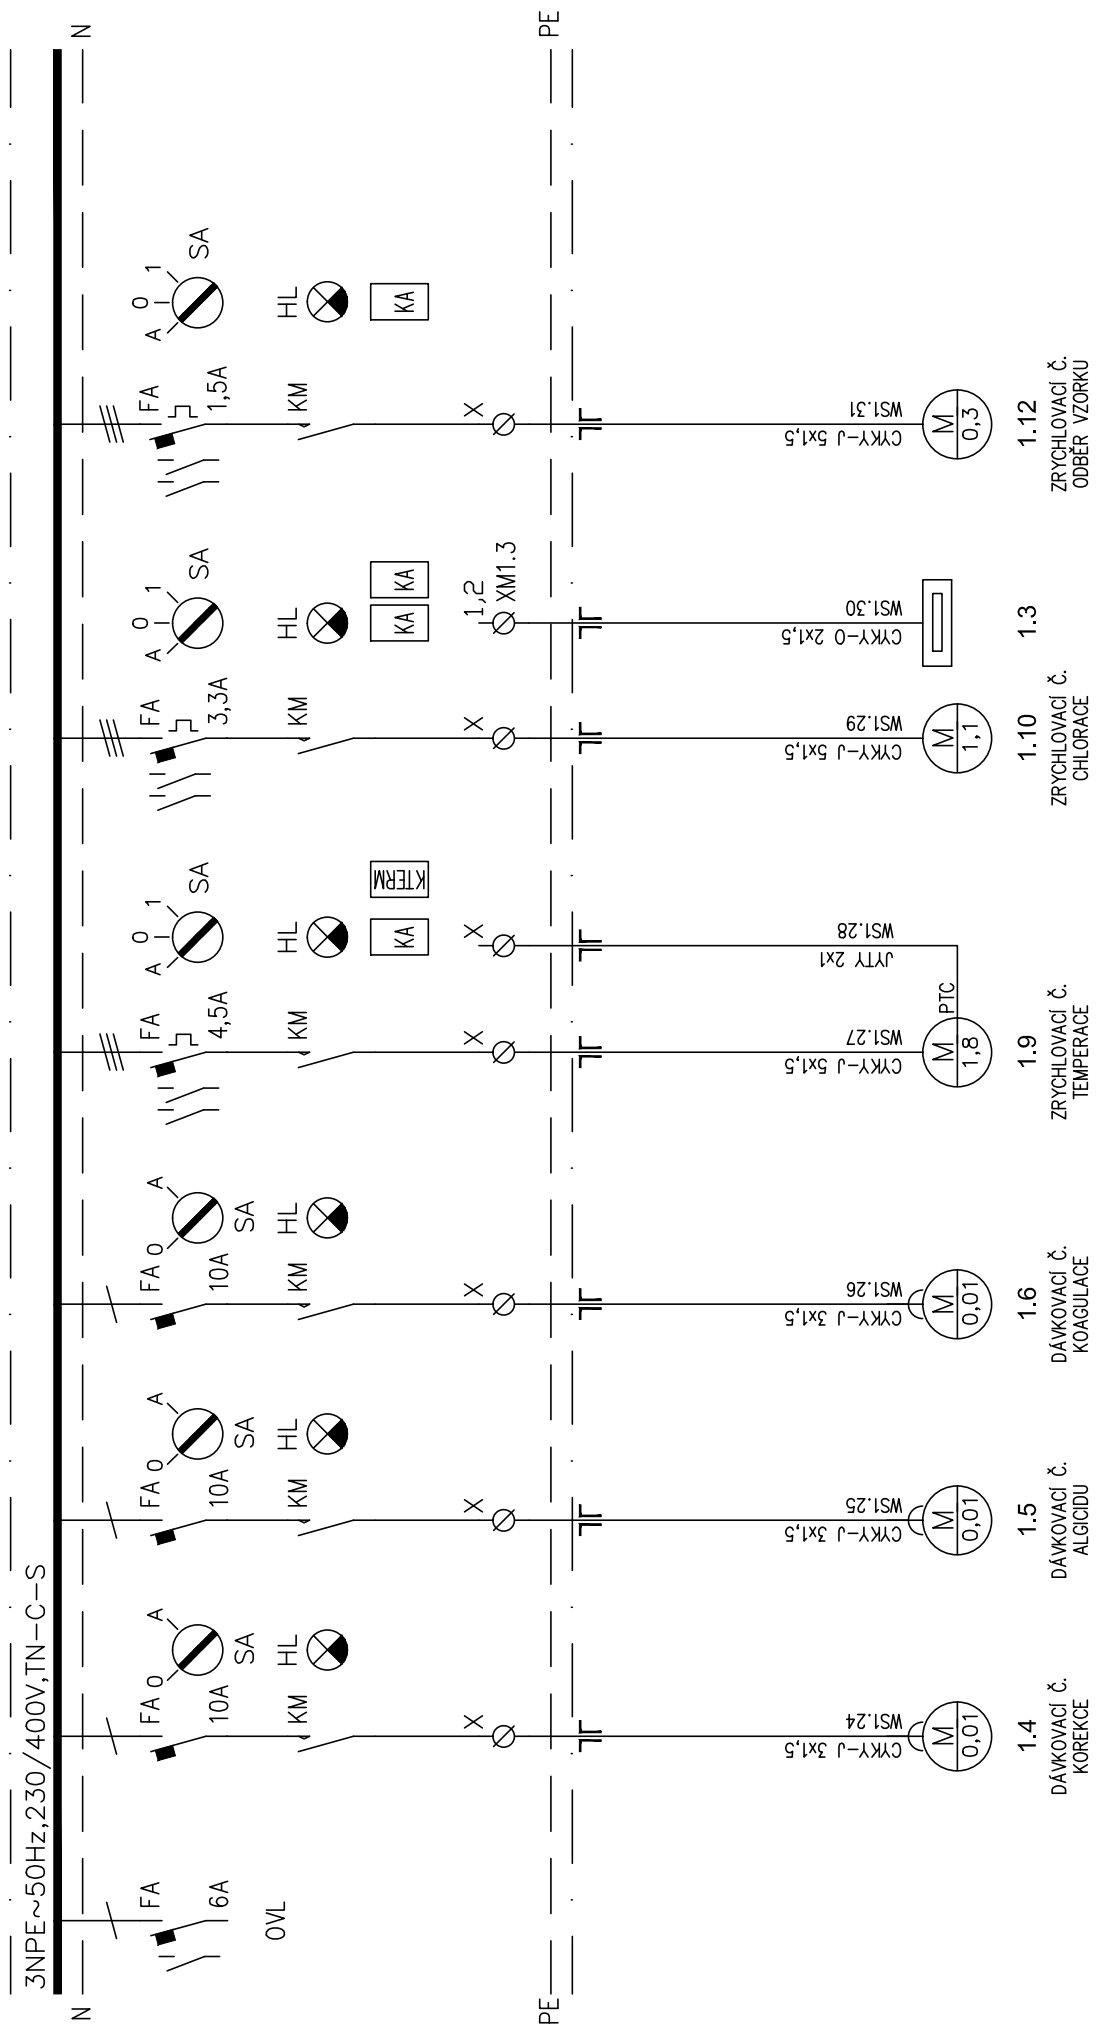

PŘED REALIZACÍ PROVÁDĚČÍ FIRMA OVĚŘÍ, ZDA SKUTEČNĚ DODÁVANÁ ZAŘÍZENÍ VČ. VŠECH ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ ODPOVÍDAJÍ TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. V PŘÍPADĚ ODLÍŠNOSTI UPRAVÍ ZAPOJENÍ DLE NOVÉ SKUTEČNOSTI.


AKCE: KOUPALIŠTĚ SOKOLOV	ROZVADĚČ RBT1	DATUM: 01/14	LIST: 4
--------------------------	---------------	--------------	---------



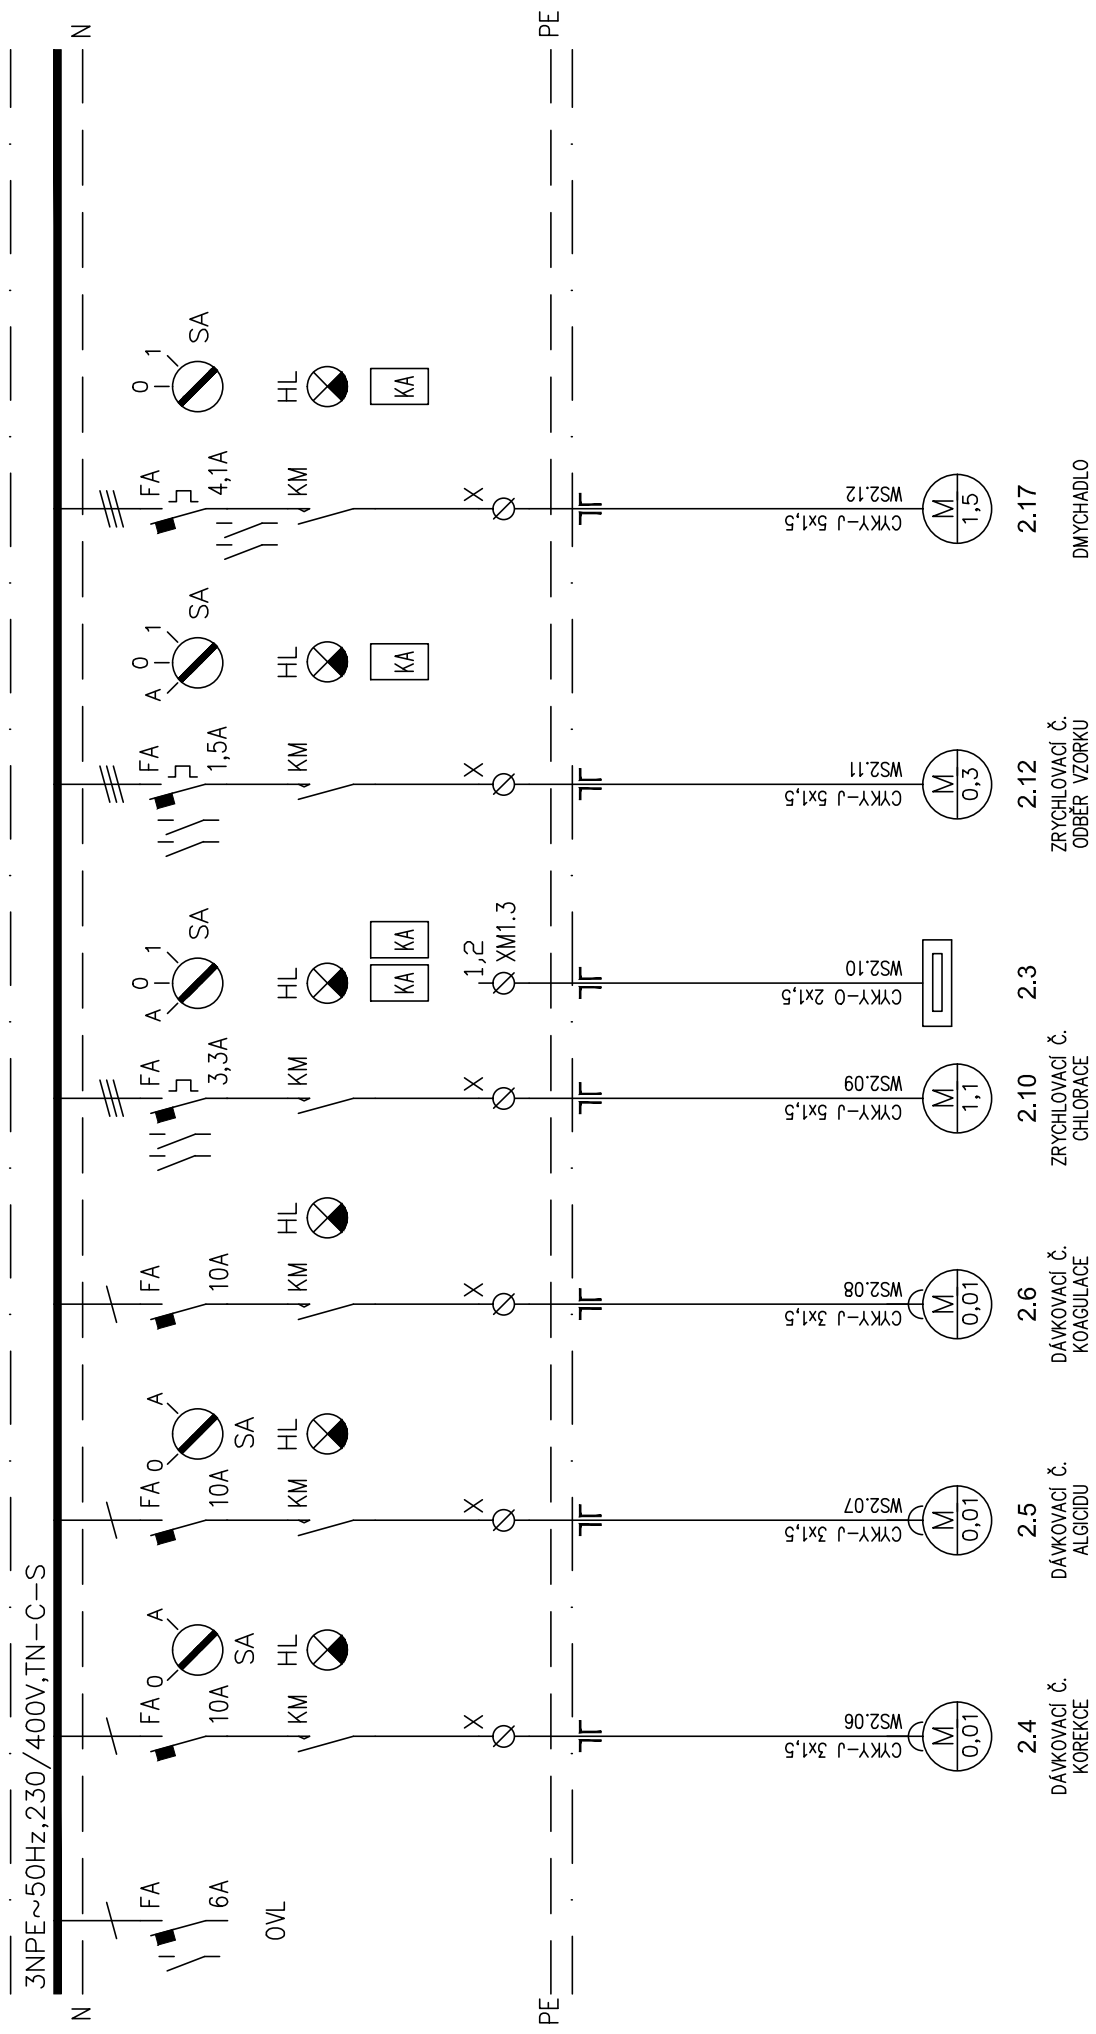

PŘED REALIZACÍ PROVÁDĚČÍ FIRMA OVĚŘÍ, ZDA SKUTEČNĚ DODÁVANÁ ZAŘÍZENÍ VČ. VŠECH ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ ODPOVÍDAJÍ TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. V PŘÍPADĚ ODLÍŠNOSTI UPRAVÍ ZAPOJENÍ DLE NOVÉ SKUTEČNOSTI.


AKCE: KOUPALIŠTĚ SOKOLOV	ROZVADĚČ RBT1	DATUM: 01/14	LIST: 6
--------------------------	---------------	--------------	---------



ROZVADĚČ RBT2


- HLAVNÍ POPISY:
- 01 – ZAPLAVENÍ
 - 04 – ODSTAVENÍ HOUKAČKY
 - 03 – OVLÁDÁNÍ Z PANELU (ON/OFF)
 - 04 – CÍRKULACE 2.2A
 - 05 – CÍRKULACE 2.2B
 - 06 – TRYSKY
 - 07 – CHRLIČ
 - 08 – HŘÍB
 - 09 – DMÝCHADLO
 - 10 – DMÝCHADLO
 - 11 – SKLUZAVKA
 - 12 – SKLUZAVKA
 - 13 – ZVON
 - 14 – JEŽEK

PŘED REALIZACÍ PROVÁDĚČÍ FIRMA OVĚŘÍ, ZDA SKUTEČNĚ DODÁVANÁ ZAŘÍZENÍ VČ. VŠECH ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ ODPOVÍDAJÍ TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. V PŘÍPADĚ ODLIŠNOSTI UPRAVÍ ZAPOJENÍ DLE NOVÉ SKUTEČNOSTI.

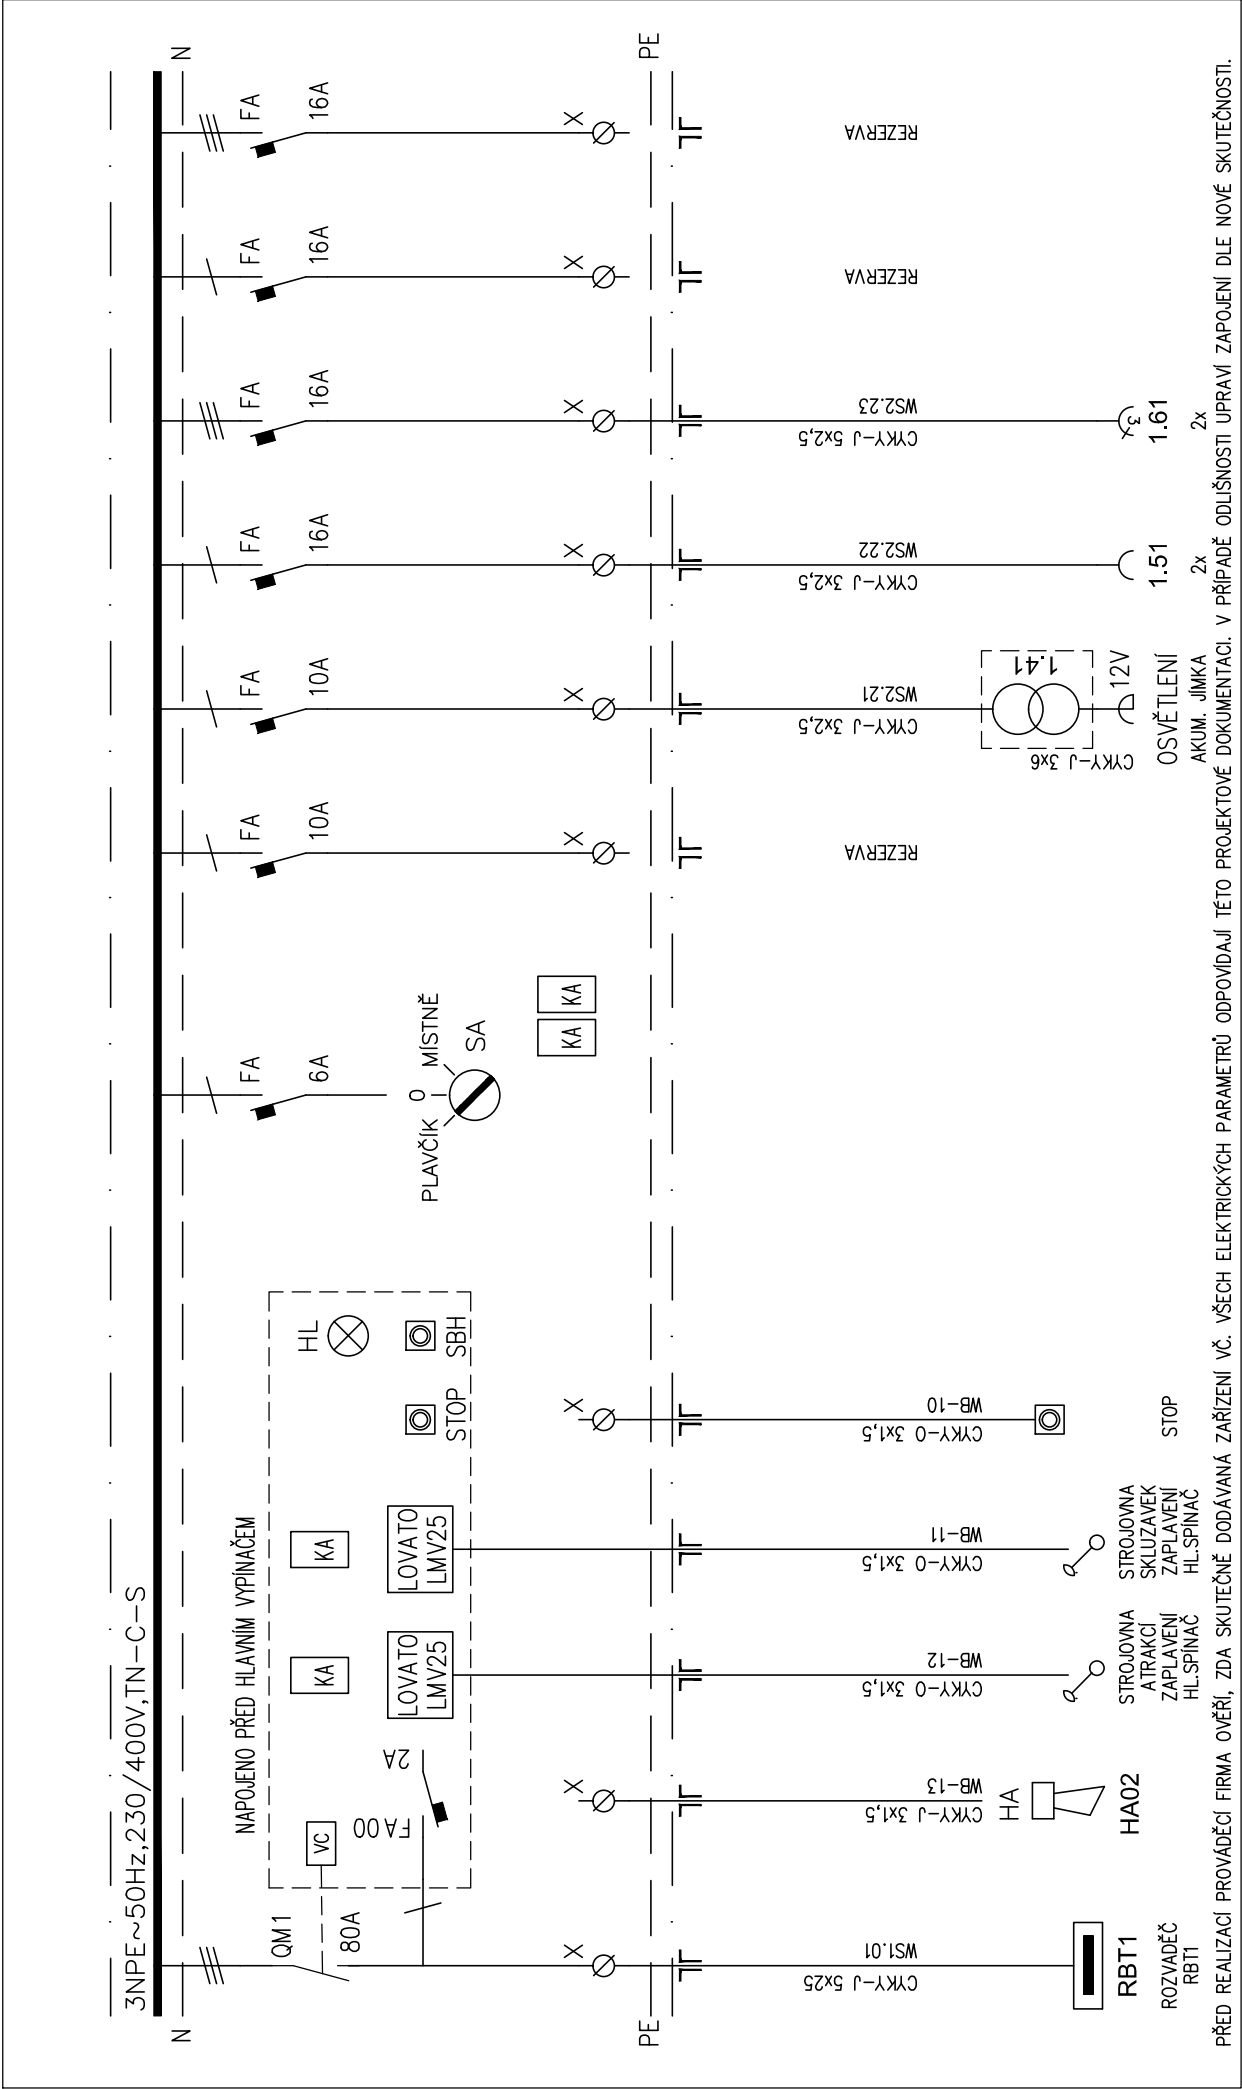

PŘED REALIZACÍ PROVÁDĚČÍ FIRMA OVĚŘÍ, ZDA SKUTEČNĚ DODÁVANÁ ZAŘÍZENÍ VČ. VŠECH ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ ODPOVÍDAJÍ TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. V PŘÍPADĚ ODLÍŠNOSTI UPRAVÍ ZAPOJENÍ DLE NOVE SKUTEČNOSTI.


AKCE: KOUPALIŠTĚ SOKOLOV	ROZVADĚČ RBT2	DATUM: 01/14	LIST: 8
--------------------------	---------------	--------------	---------

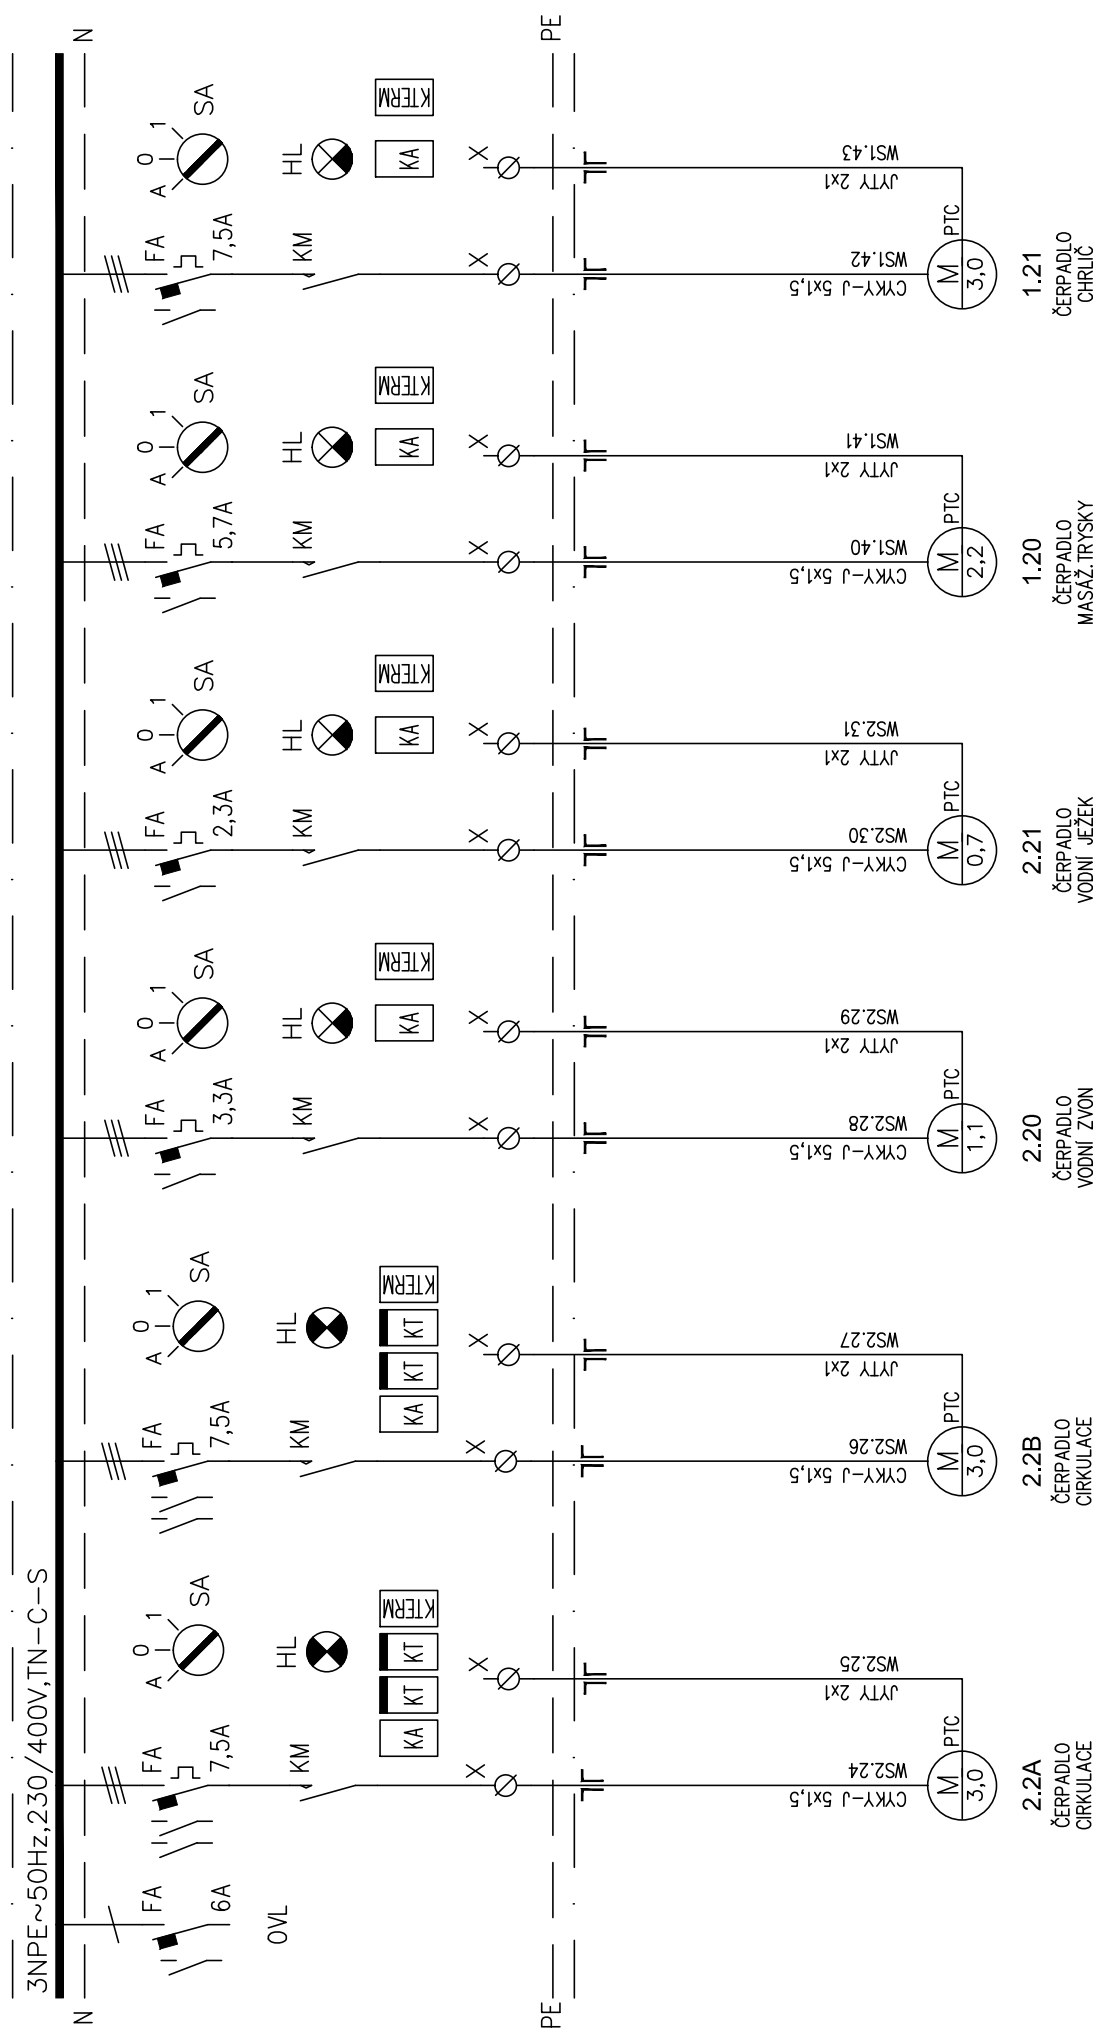

PŘED REALIZACÍ PROVÁDĚČÍ FIRMA OVĚŘÍ, ZDA SKUTEČNĚ DODÁVANÁ ZAŘÍZENÍ VČ. VŠECH ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ ODPOVÍDAJÍ TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. V PŘÍPADĚ ODLIŠNOSTI UPRAVÍ ZAPOJENÍ DLE NOVÉ SKUTEČNOSTI.



LIST: 11



ROZVADĚČ OP1

NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ SCHRACK WSM 6060210

600 x 600 x 210 mm

KRYTÍ: IP66

PŘÍVODY: SPODEM

VÝVODY: SPODEM

NAP. SOUSTAVA: 230/400 V, 50Hz, TN-S

OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

OVLÁDÁNÍ A SIGNALIZACE NA DVEŘÍCH

HLAVNÍ POPISY:

- 01 – OVLÁDÁNÍ Z PANELU (ON/OFF)
- 02 – ÚPRAVA VODY BAZÉN
- 03 – ÚPRAVA VODY DĚTSKÝ BAZÉN
- 04 – MASAŽNÍ TRYSKY
- 05 – CHRÚČ
- 06 – HŘÍB
- 07 – DMÝCHADLO LEHÁTKA
- 08 – DMÝCHADLO LEHÁTKA
- 09 – SKLUZAVKA PROUDOVÁ
- 10 – SKLUZAVKA SPIRÁLOVÁ
- 11 – ZVON
- 12 – JEŽEK


PŘED REALIZACÍ PROVÁDĚČÍ FIRMA OVĚŘÍ, ZDA SKUTEČNĚ DODÁVANÁ ZAŘÍZENÍ VČ. VŠECH ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ ODPOVÍDAJÍ TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. V PŘÍPADĚ ODLÍŠNOSTI UPRAVÍ ZAPOJENÍ DLE NOVÉ SKUTEČNOSTI.

AKCE: KOUPALIŠTĚ SOKOLOV

ROZVADĚČ OP1


DATUM: 01/14

LIST: 12

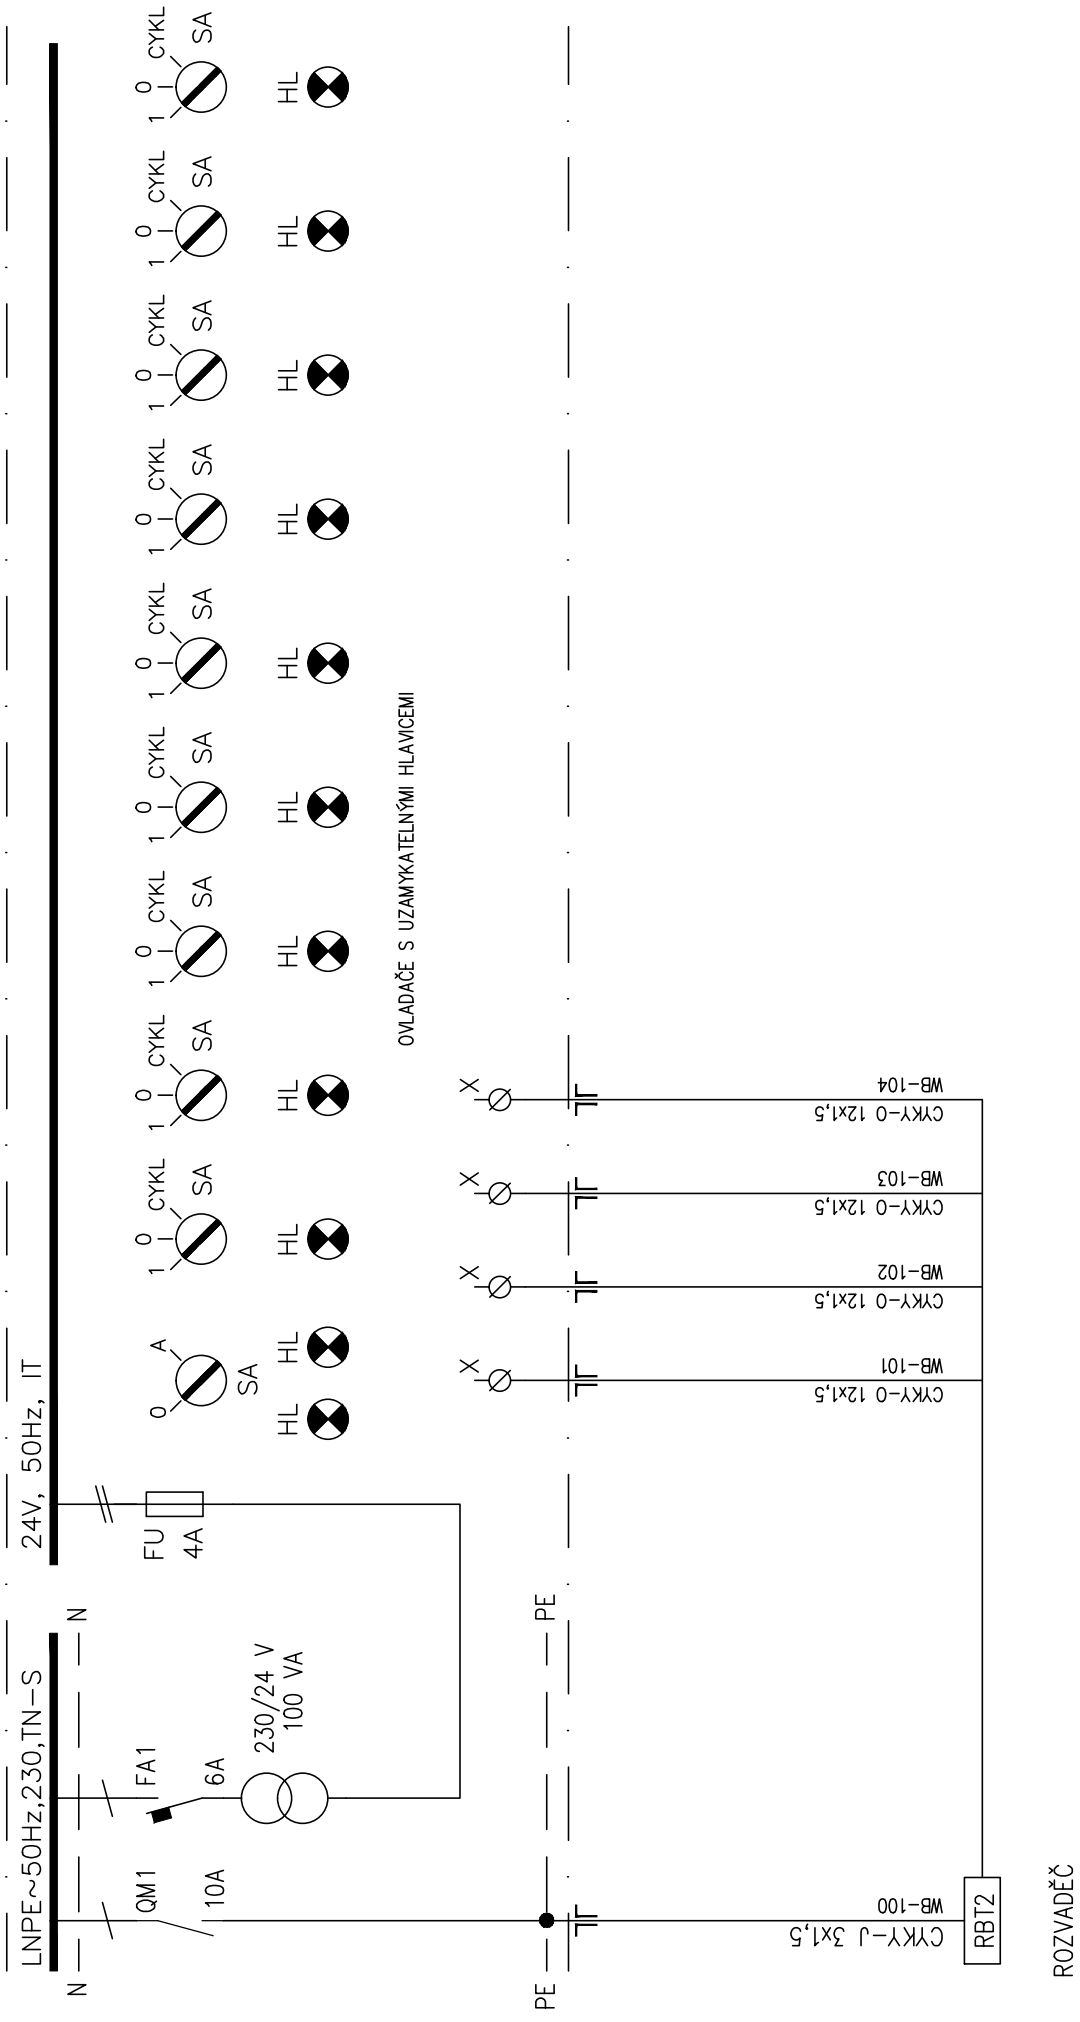


PŘED REALIZACÍ PROVÁDĚČÍ FIRMA OVĚŘÍ, ZDA SKUTEČNĚ DODÁVANÁ ZAŘÍZENÍ VČ. VŠECH ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ ODPOVÍDAJÍ TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. V PŘÍPADĚ ODLIŠNOSTI UPRAVÍ ZAPOJENÍ DLE NOVÉ SKUTEČNOSTI.


AKCE: KOUPALIŠTĚ SOKOLOV	ROZVADĚČ OP1	DATUM: 01/14	LIST: 13
--------------------------	--------------	--------------	----------

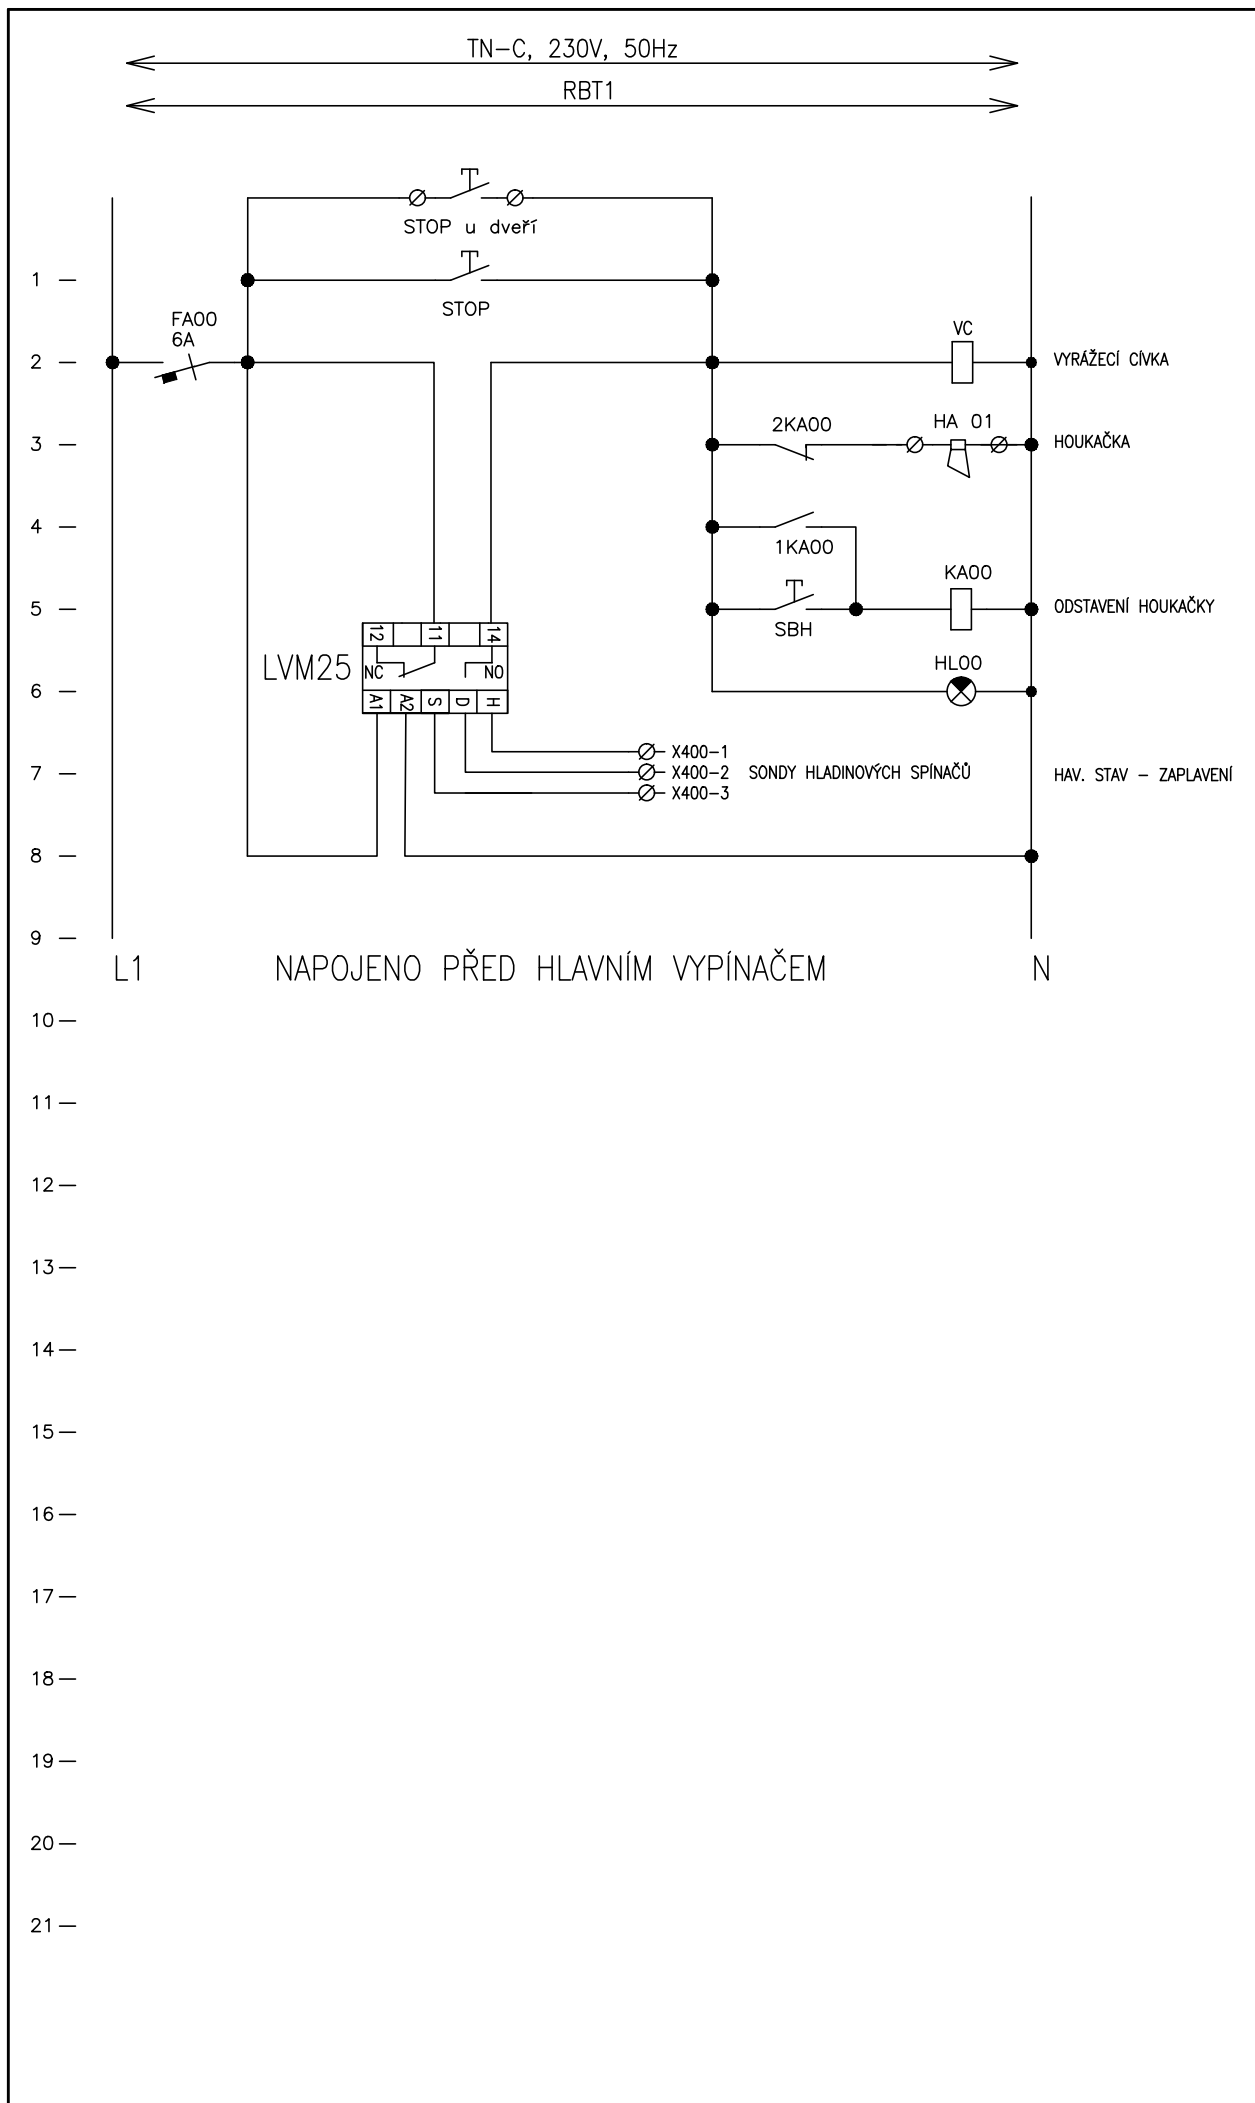



AKCE: KOUPALIŠTĚ SOKOLOV	ROZVADĚČ RBT1
AZ elektroprojekce s.r.o., Přemyslská 13a, Praha 8, tel: 284 007 631, fax: 266 711 341, email: azep@azep.cz	Datum: 01/14
L1	LIST: 01/14
Ing. J. Škarda	Vypracoval:

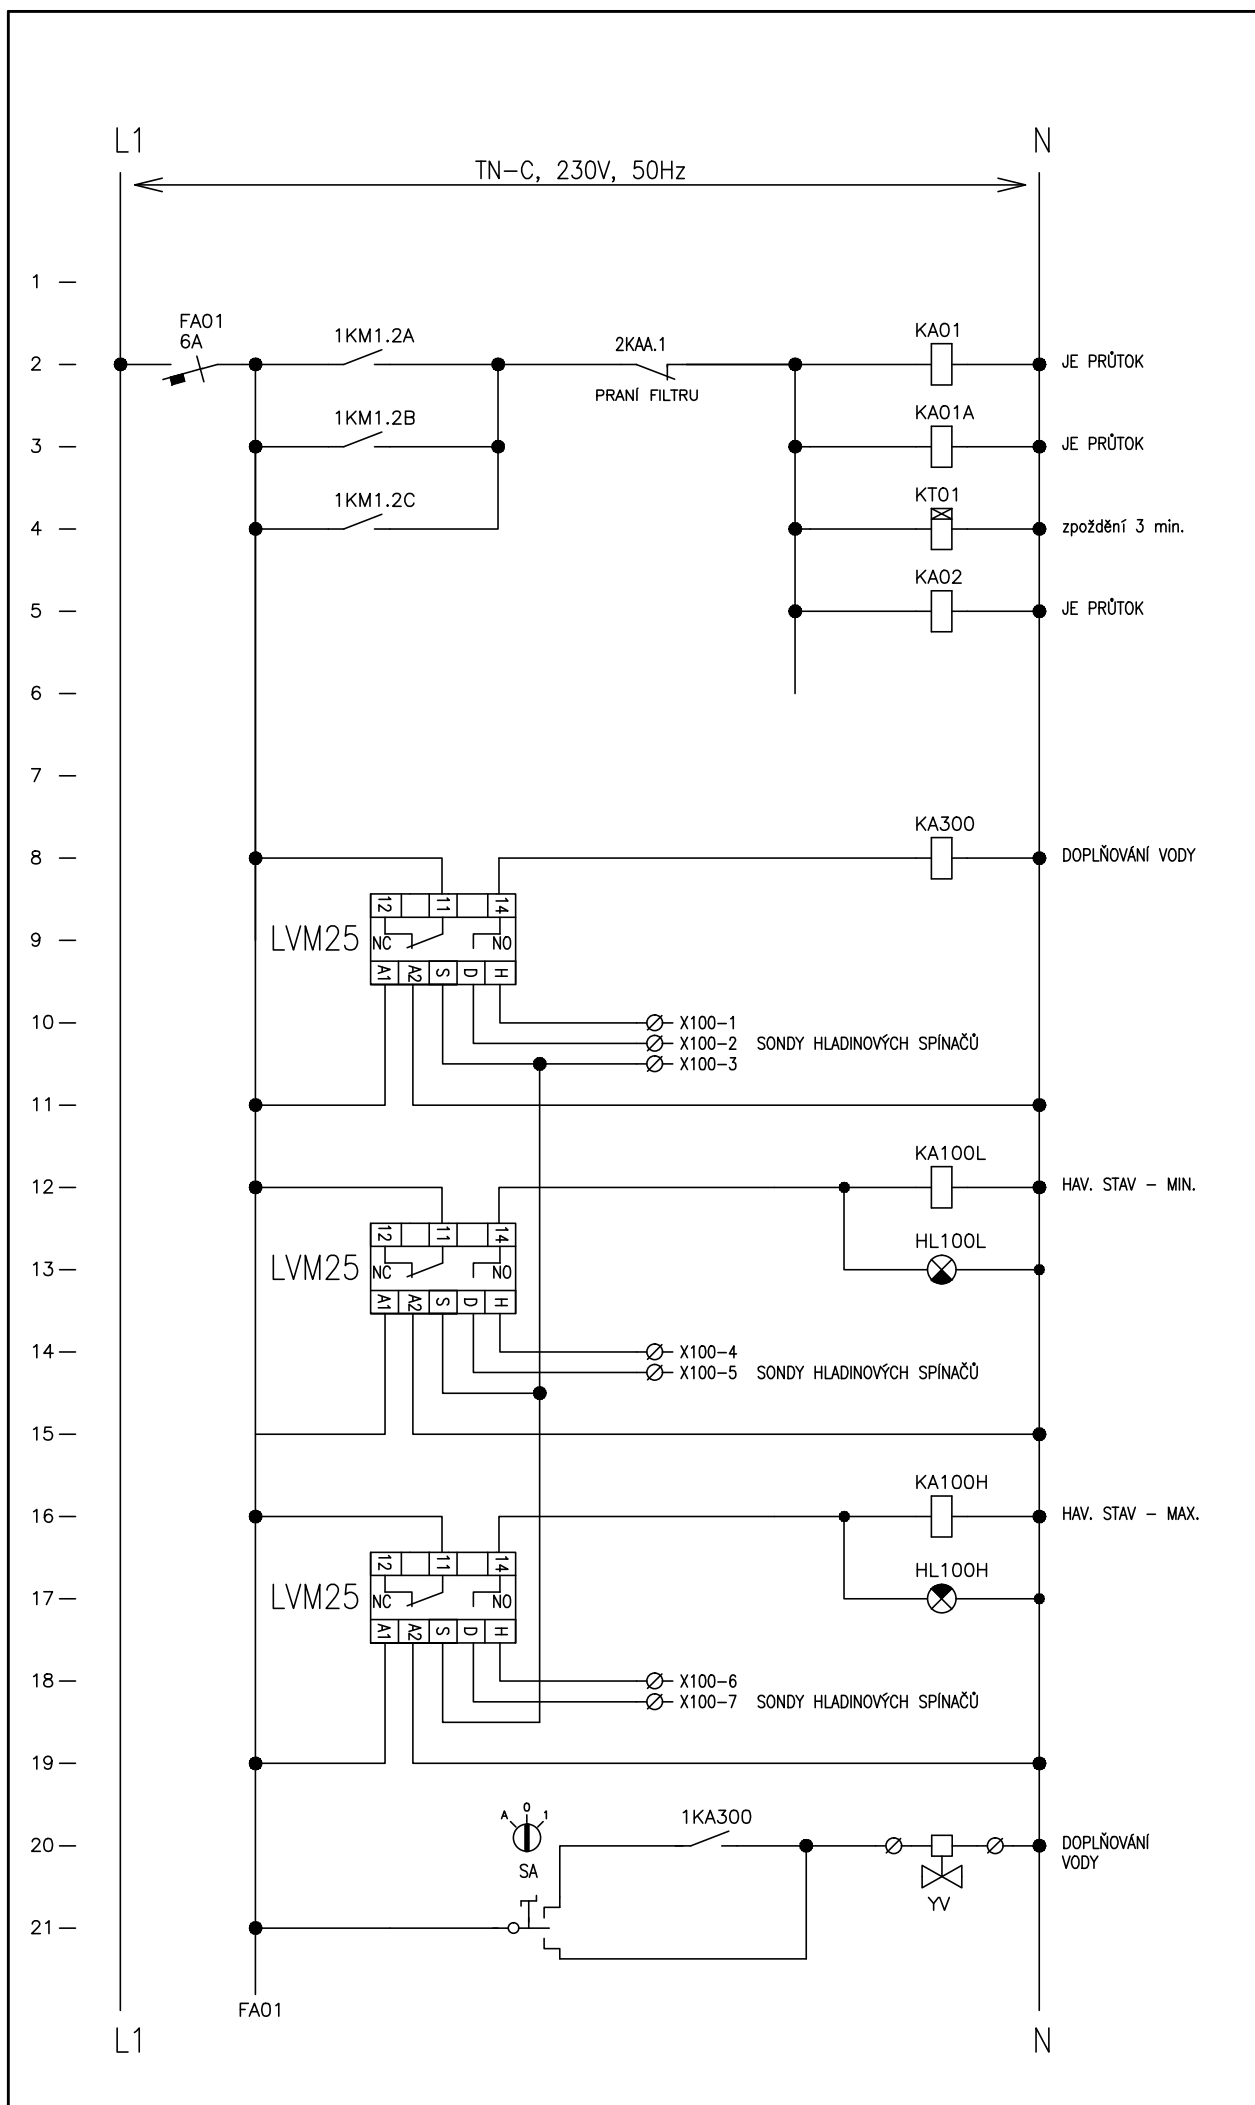



AKCE: KOUPALIŠTĚ SOKOLOV	ROZVADĚČ RBT1	DATUM: 01/14	LIST: L2
--------------------------	---------------	--------------	----------

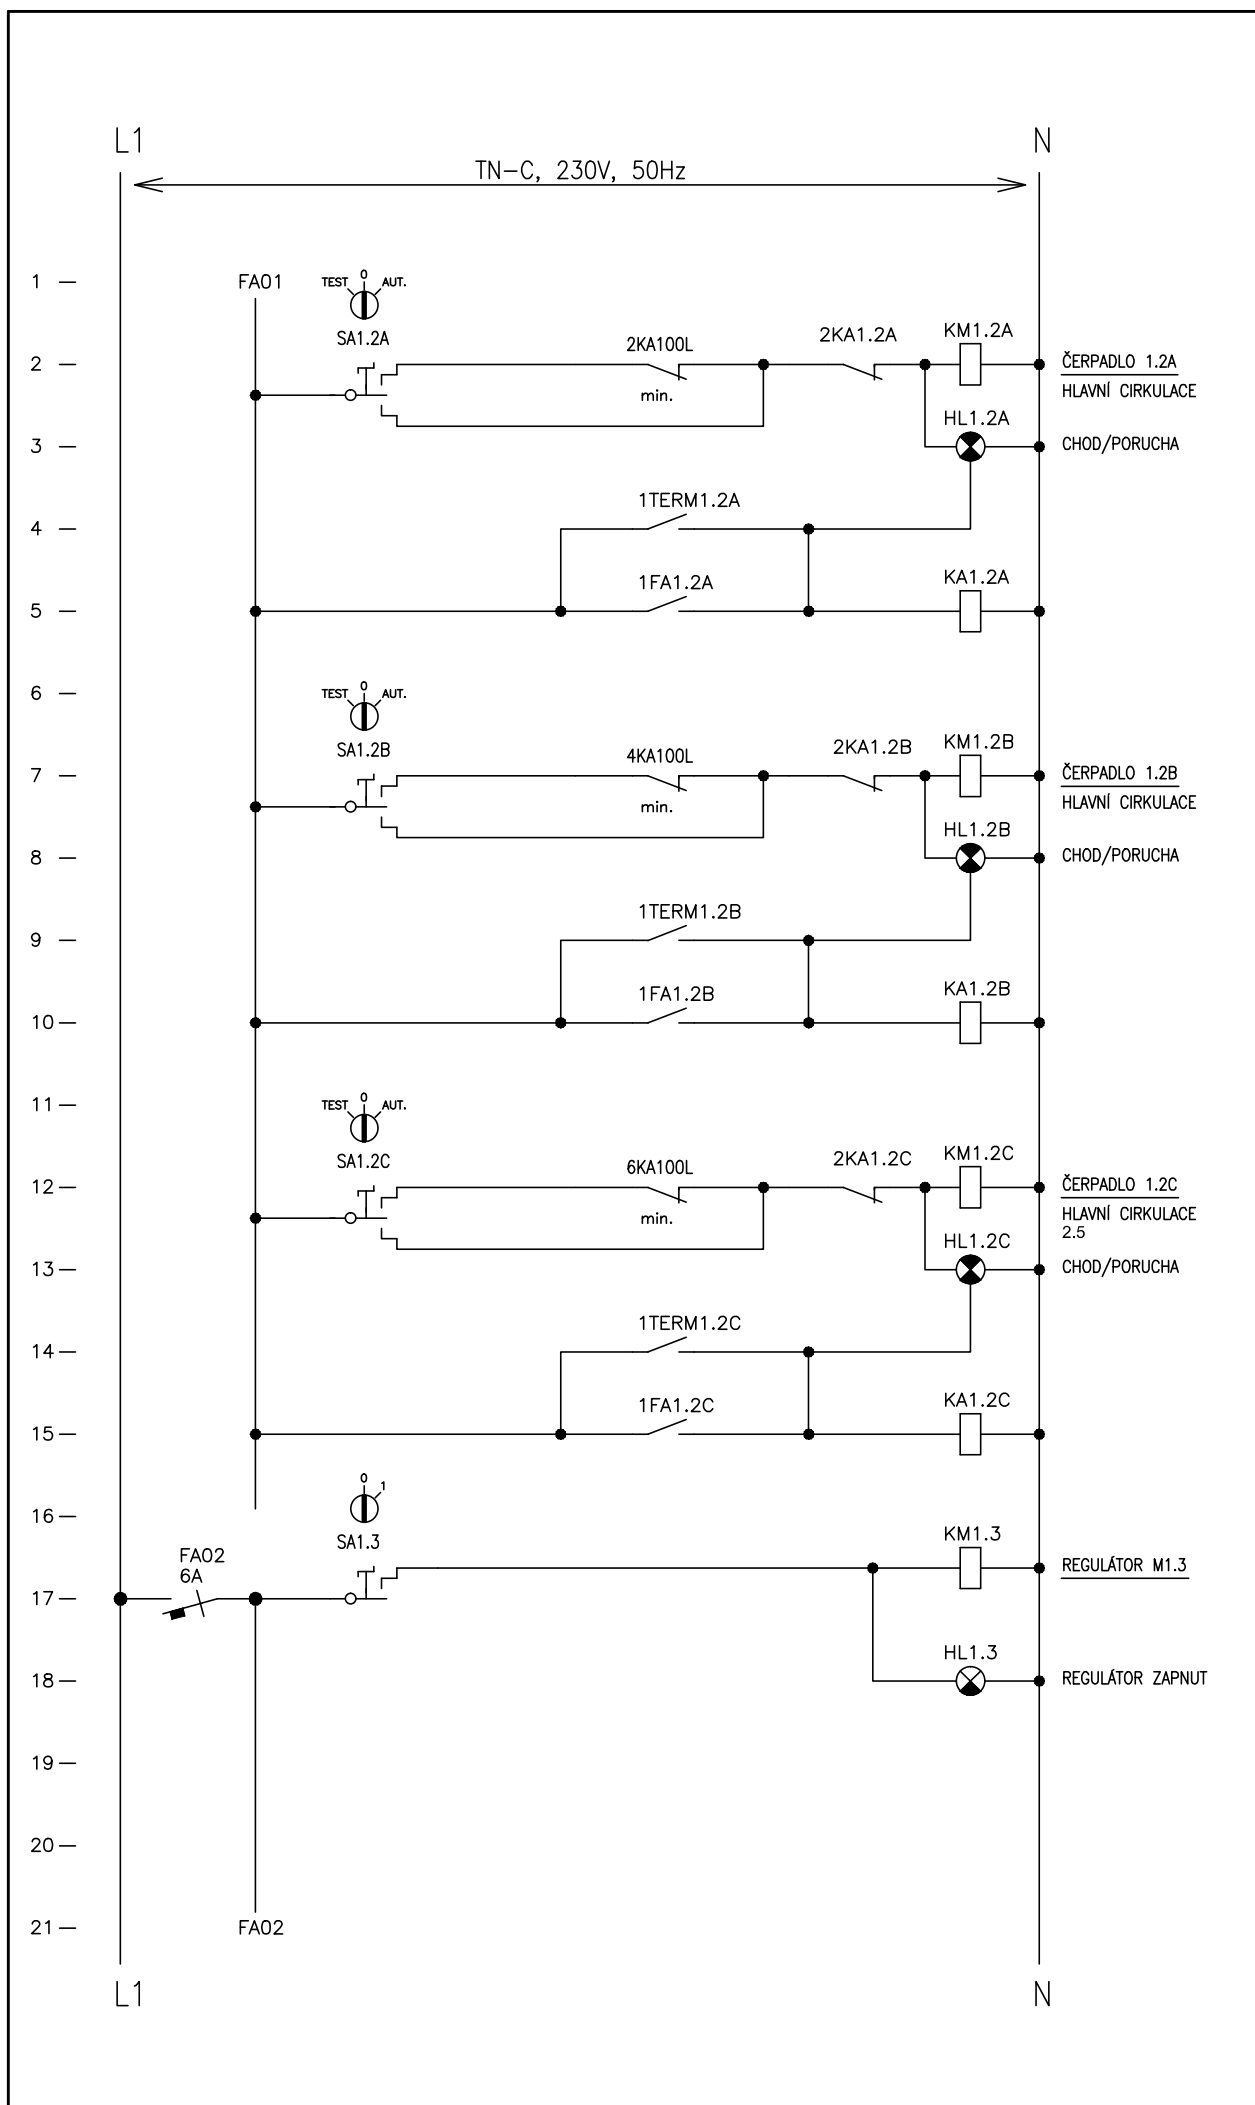


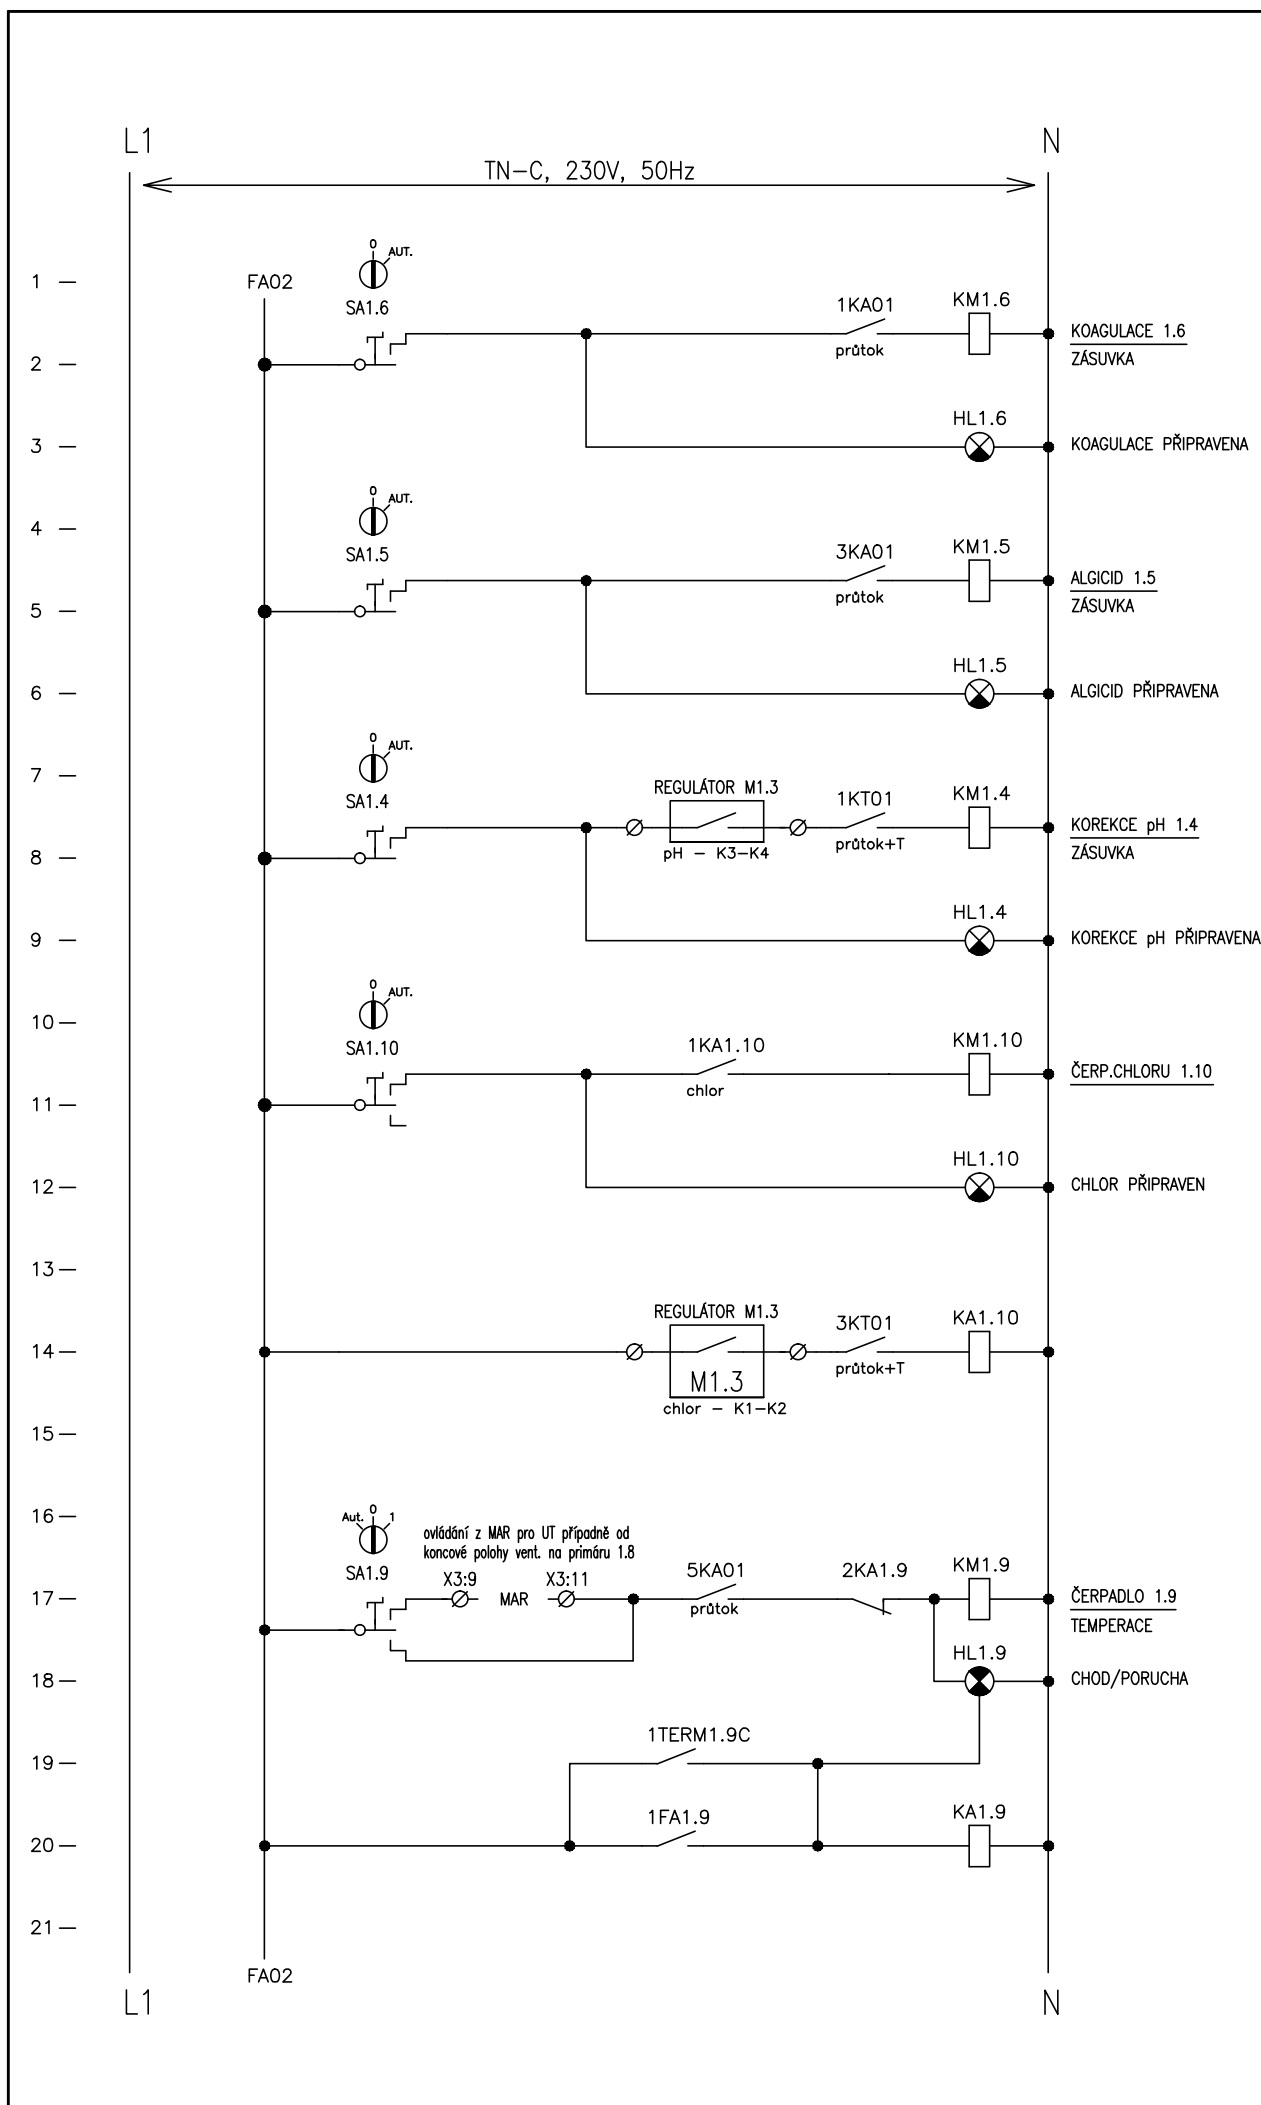


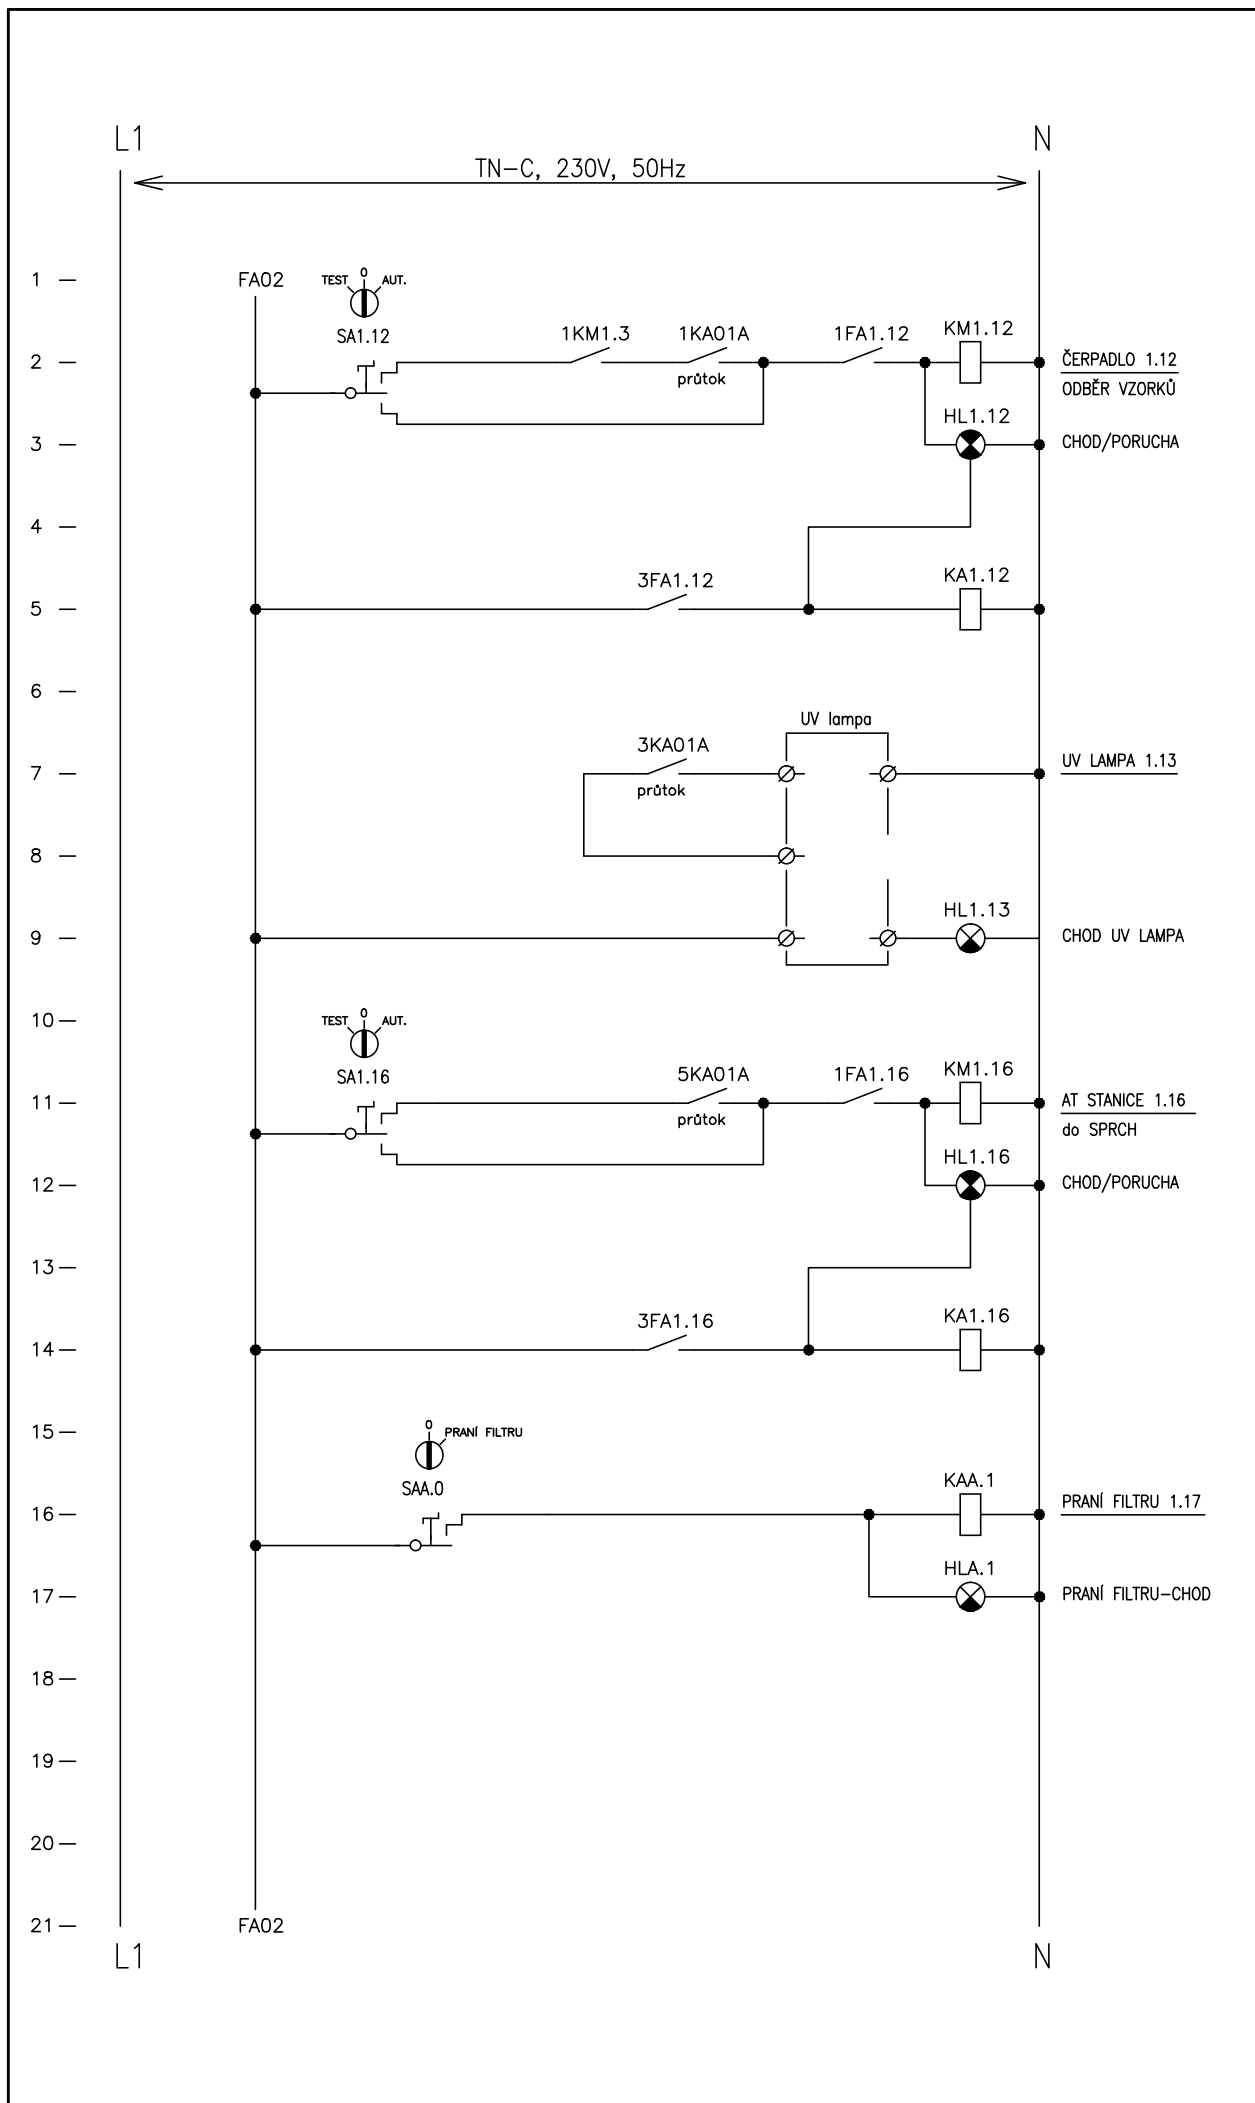


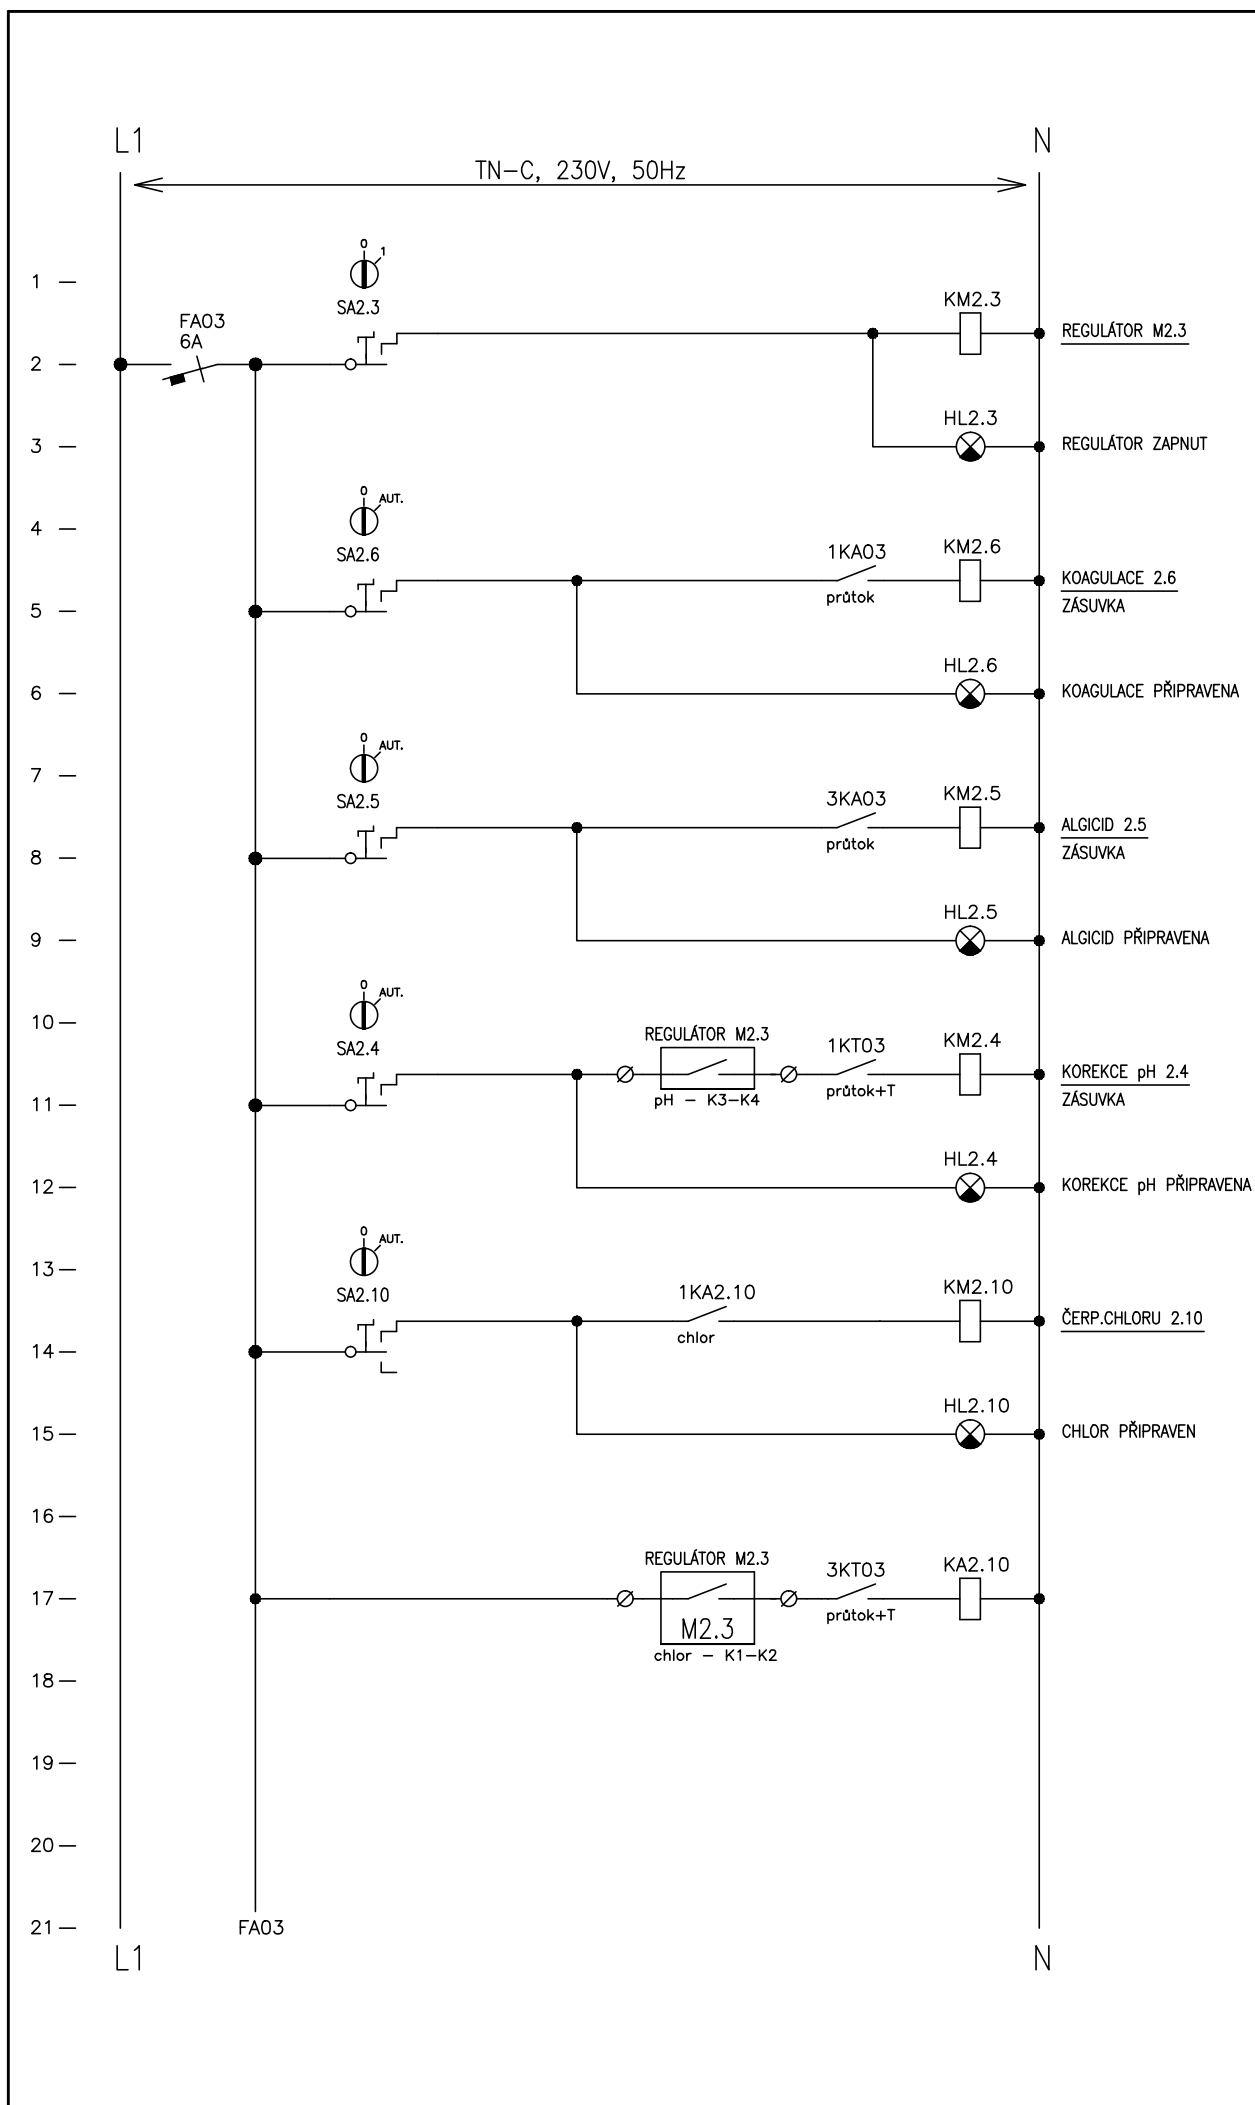

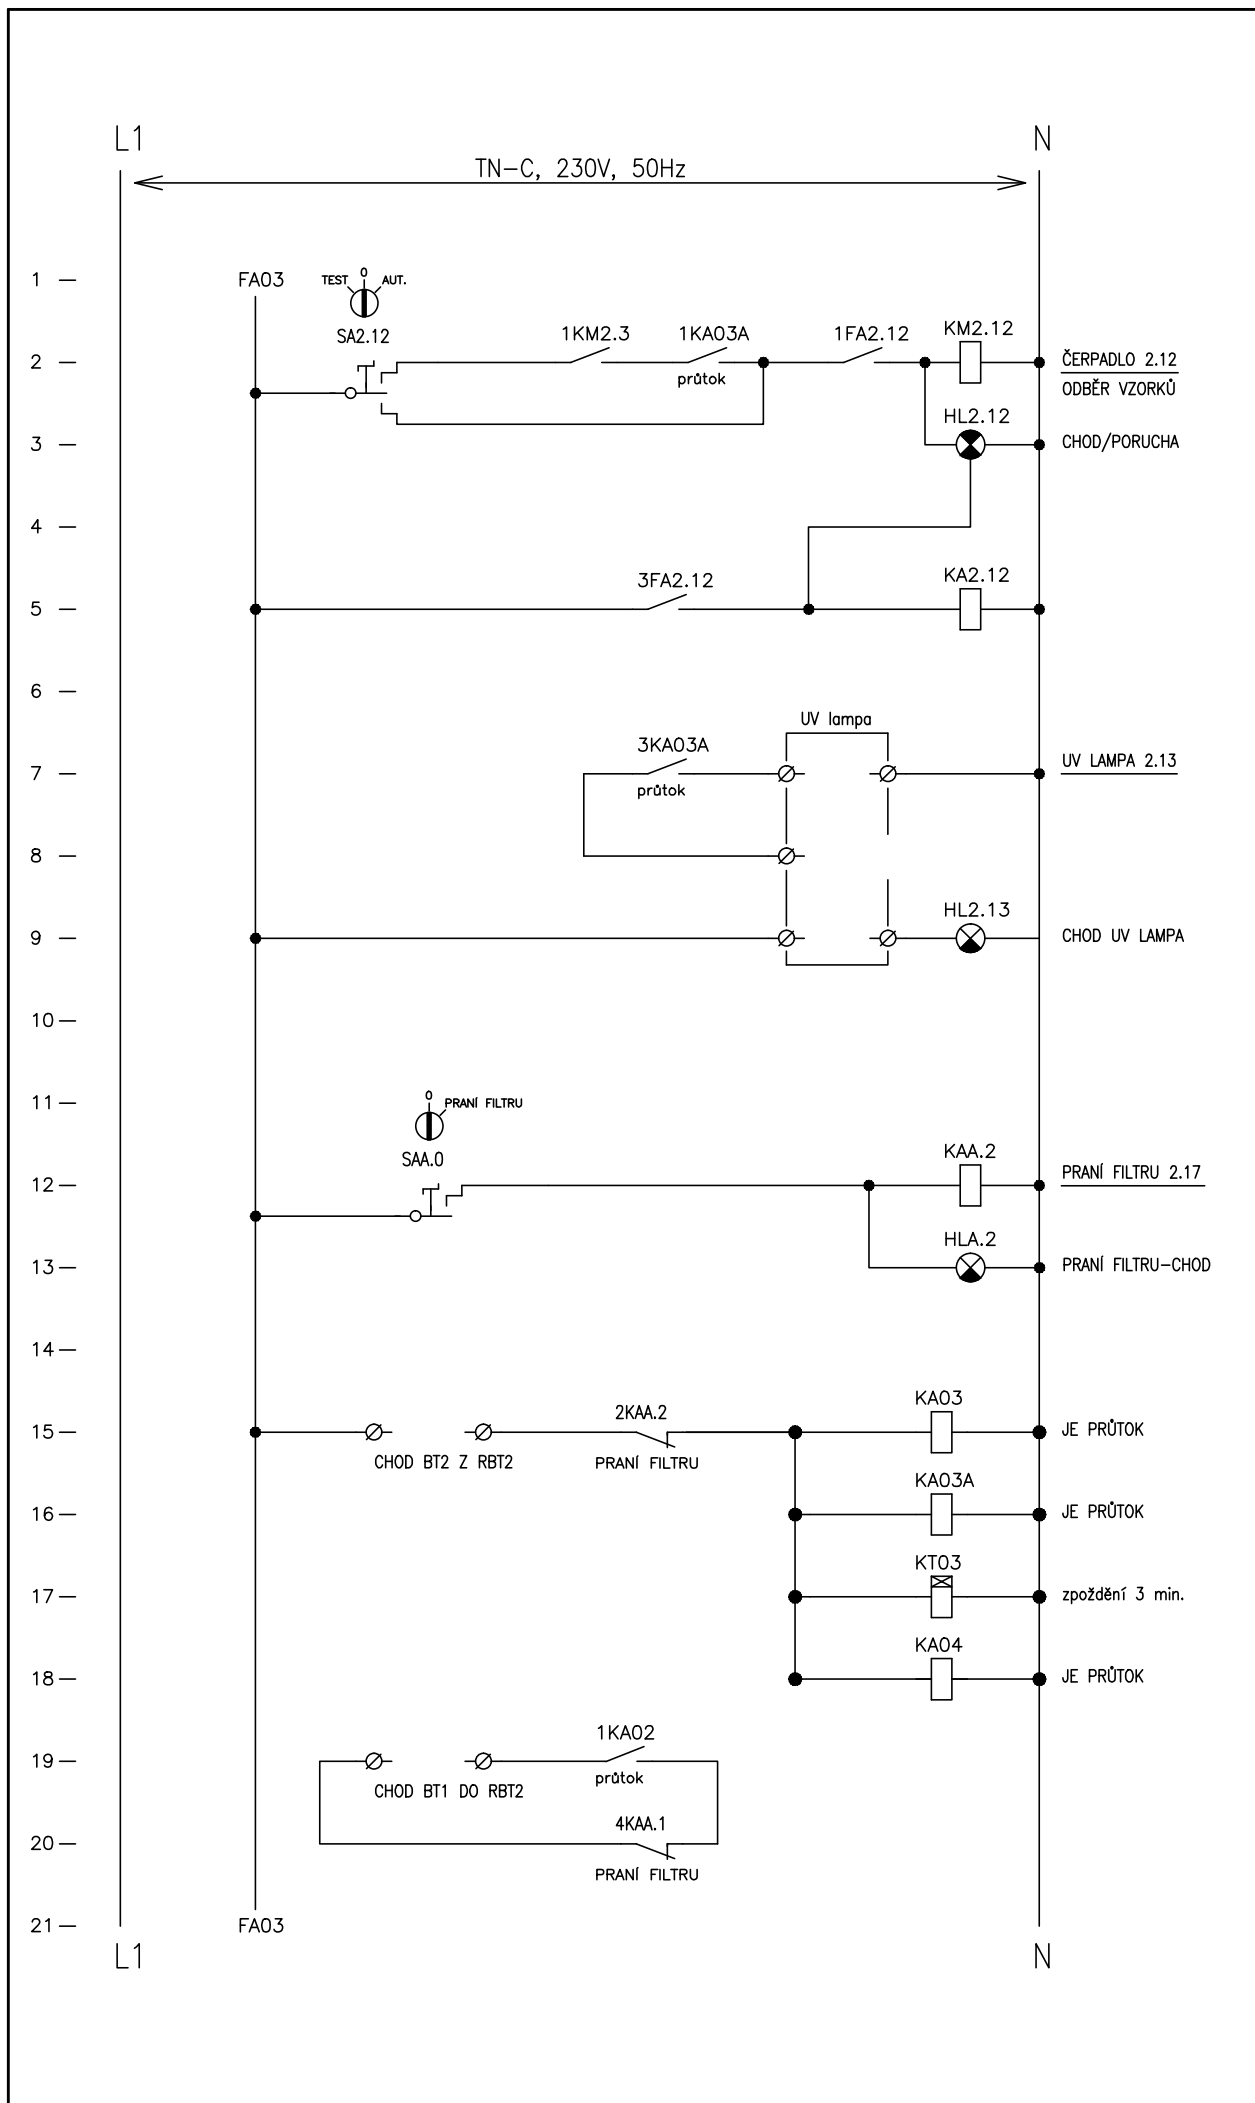

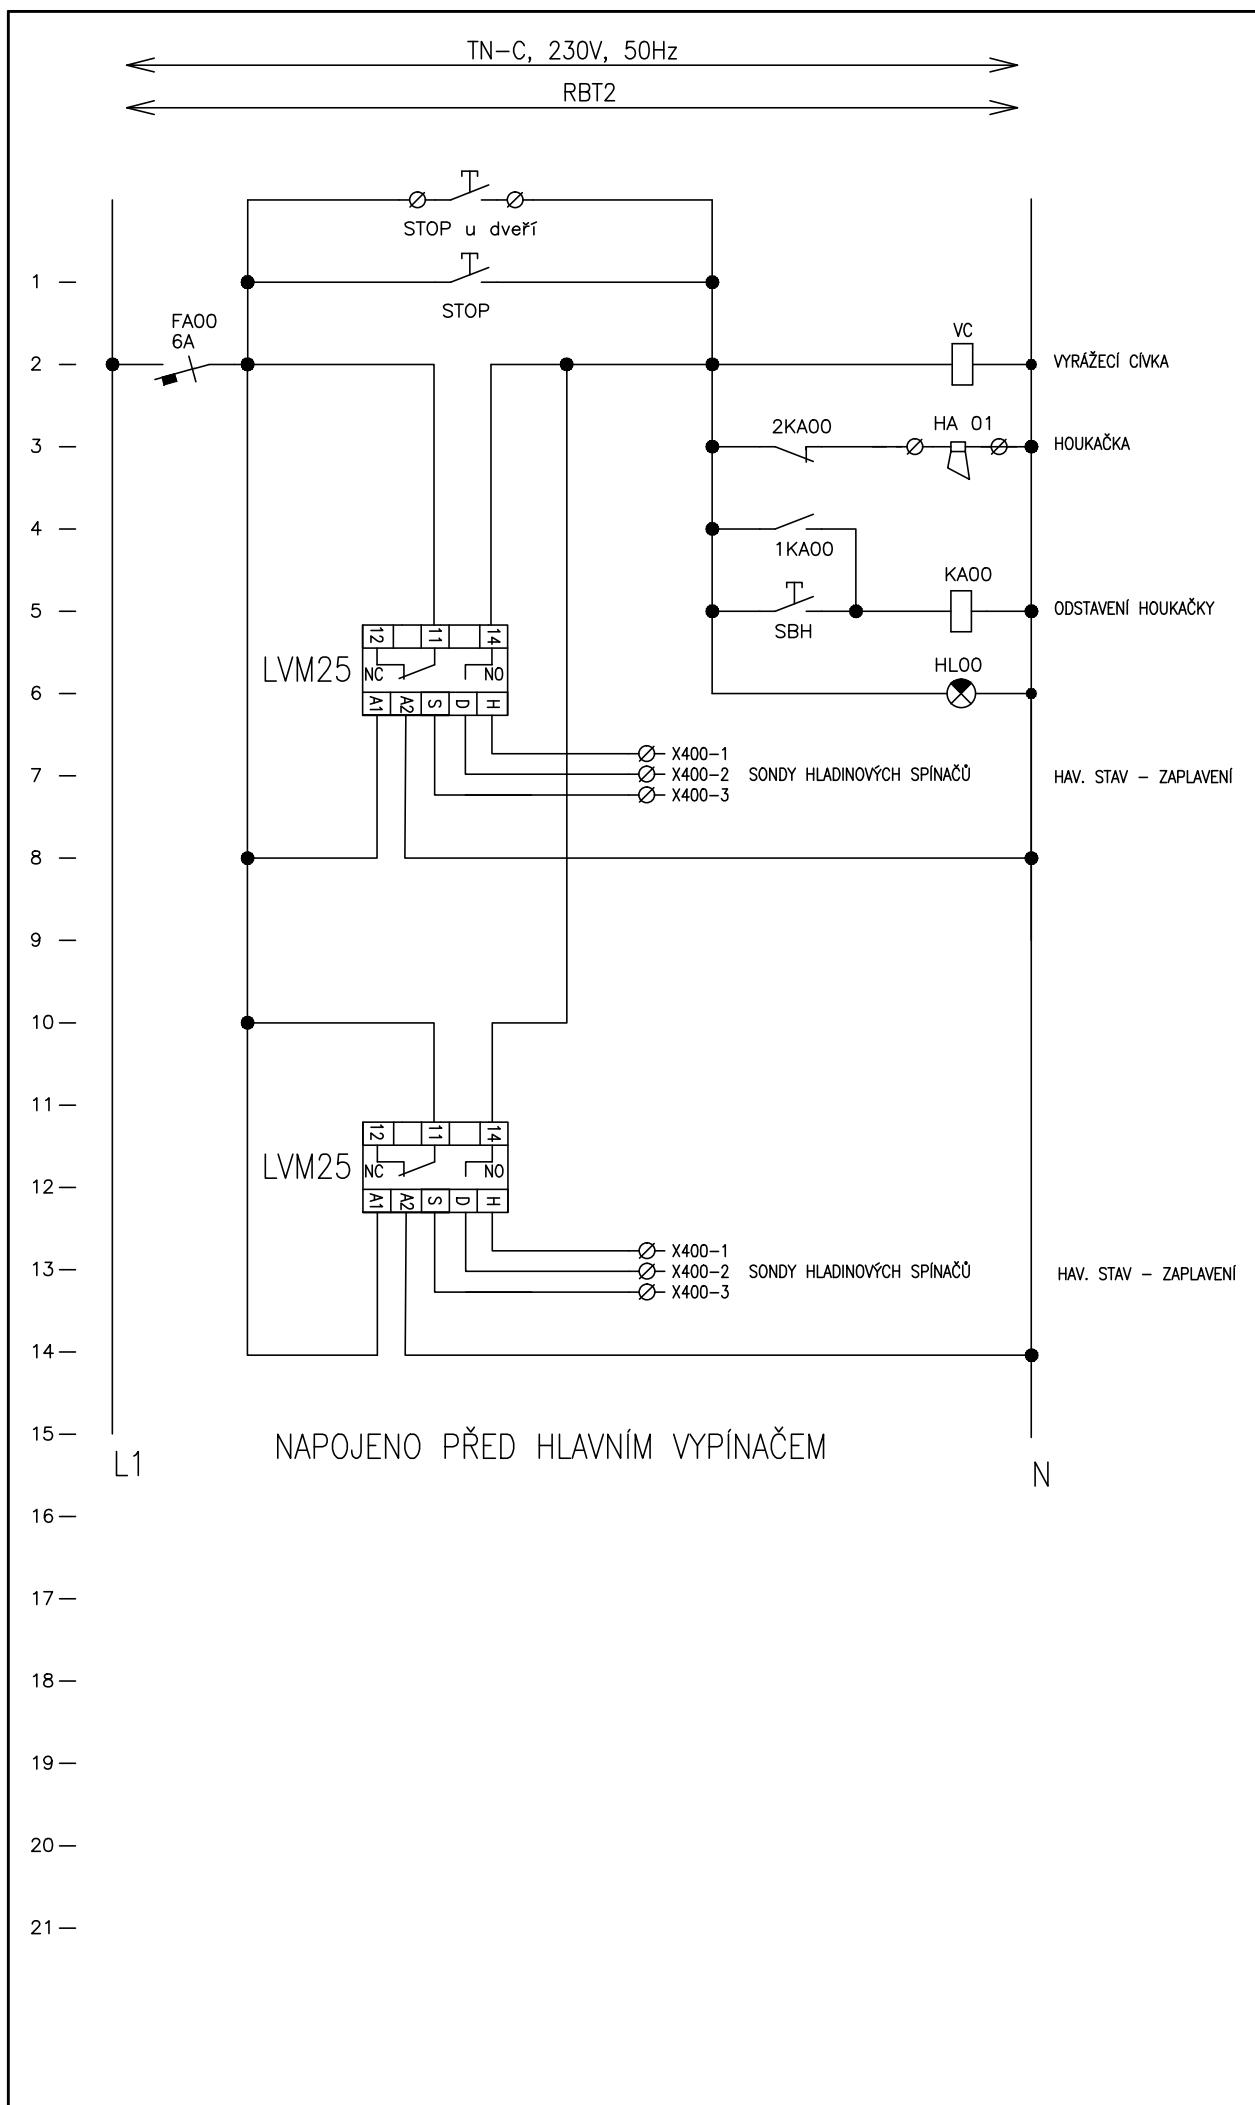


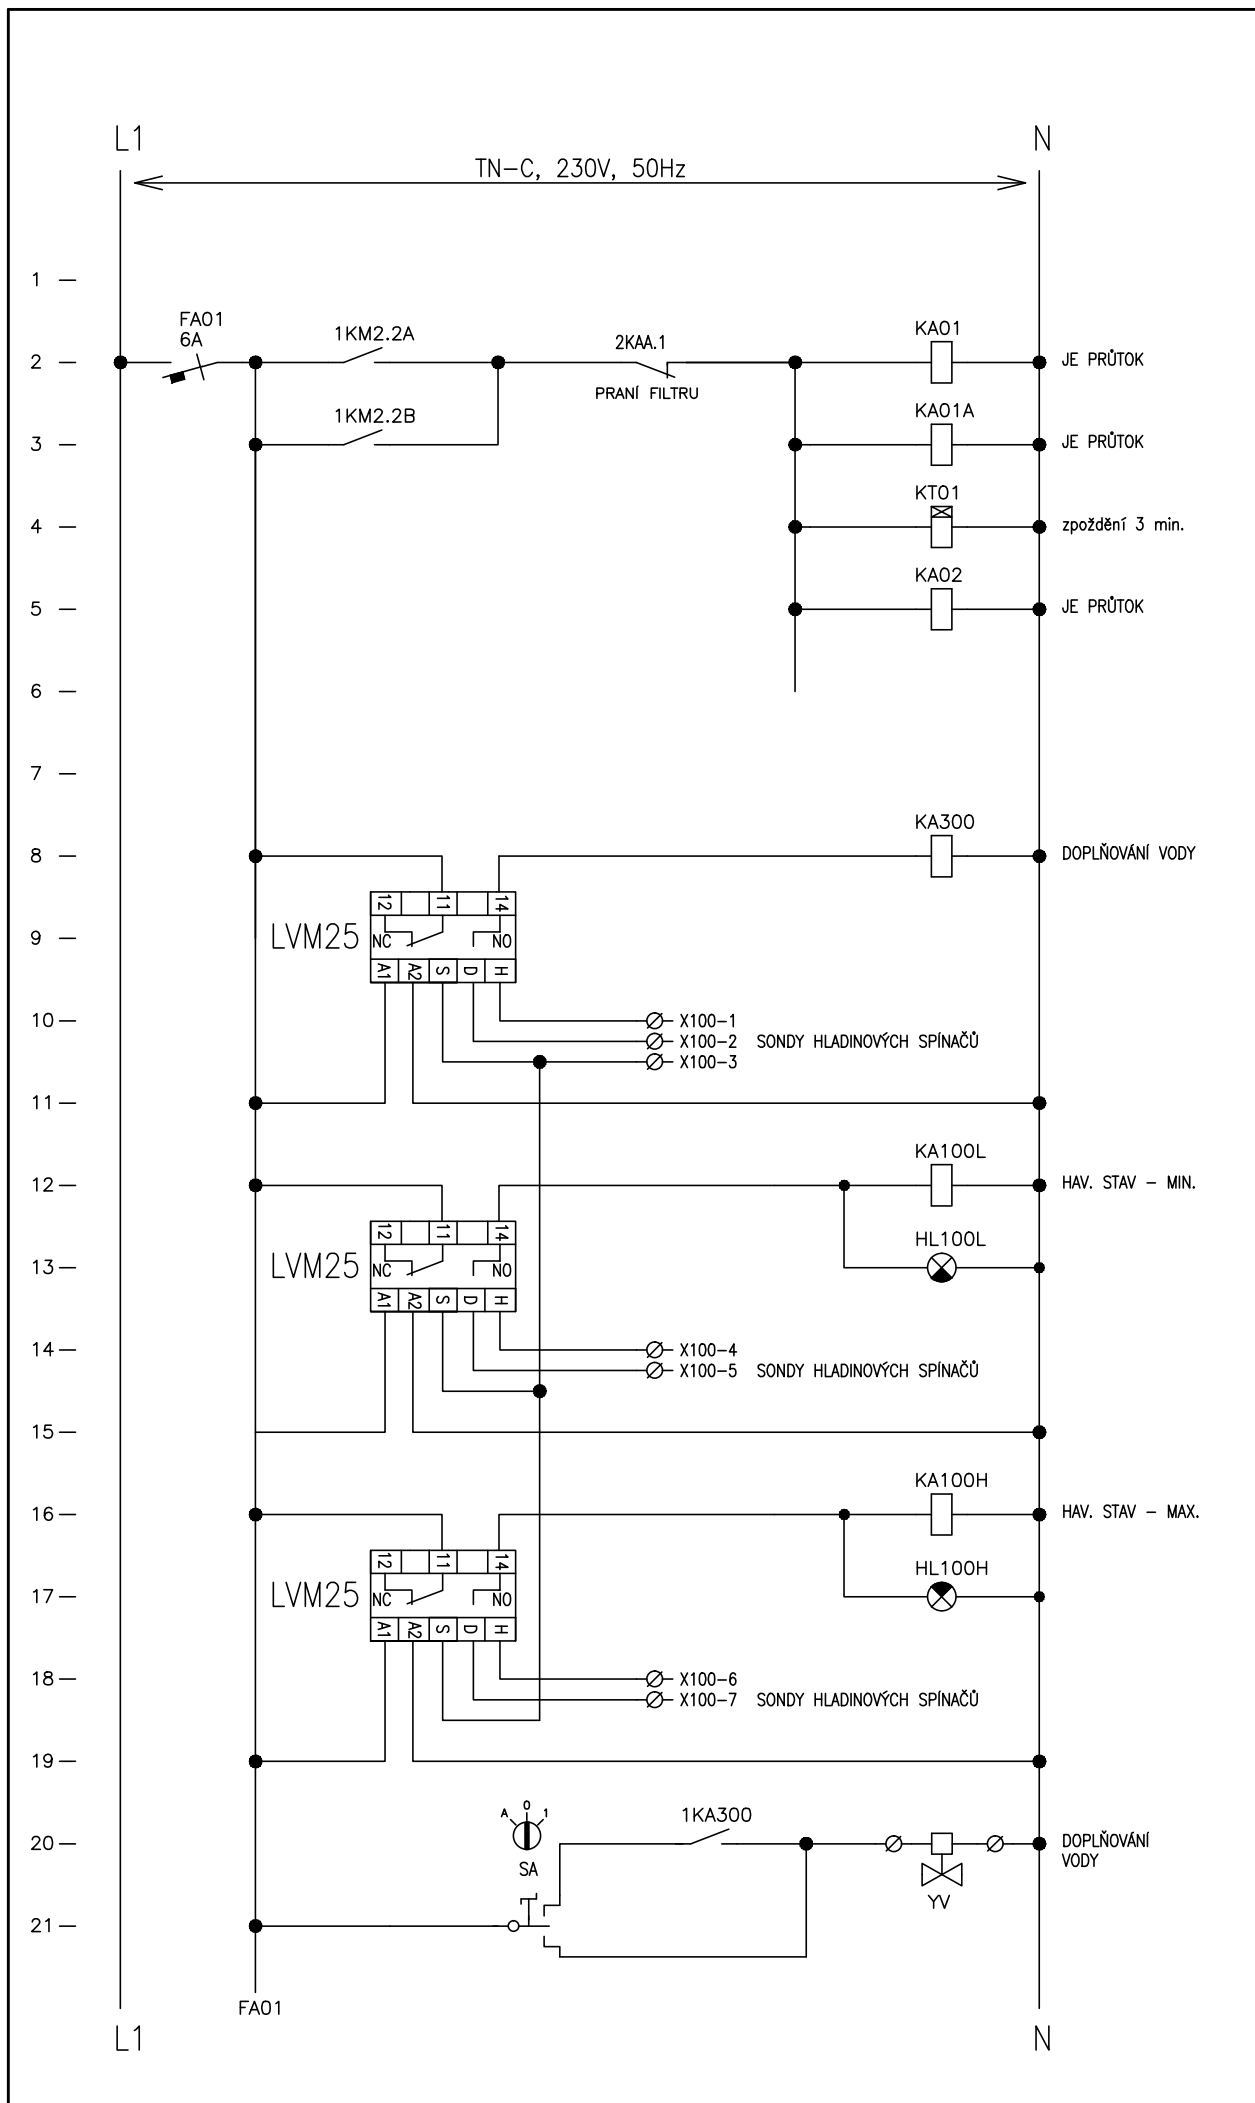






DATUM: 01/14

Vypracoval: Ing. J. Škarda

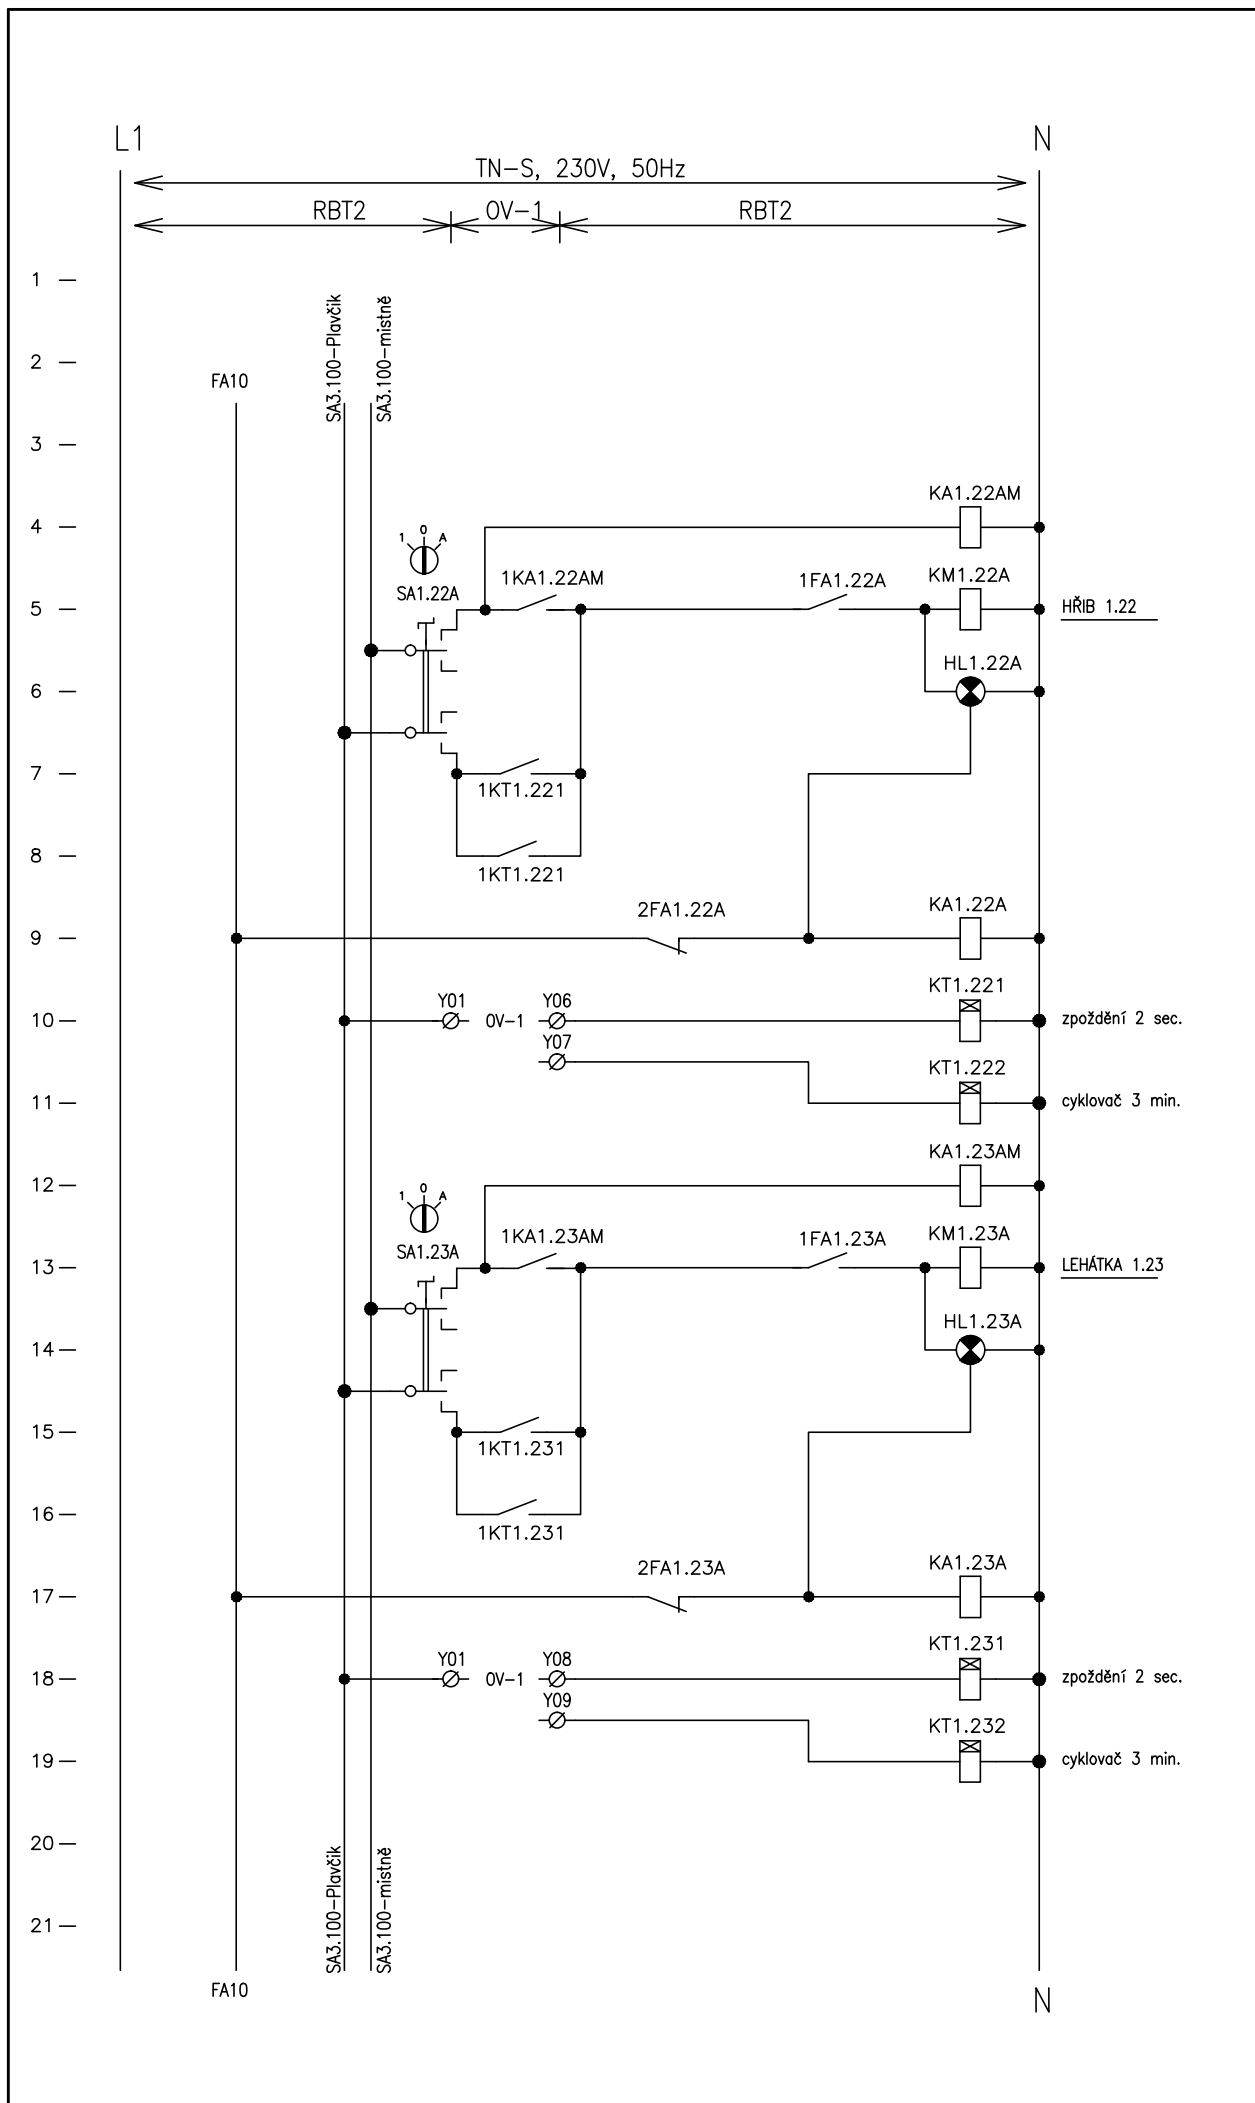

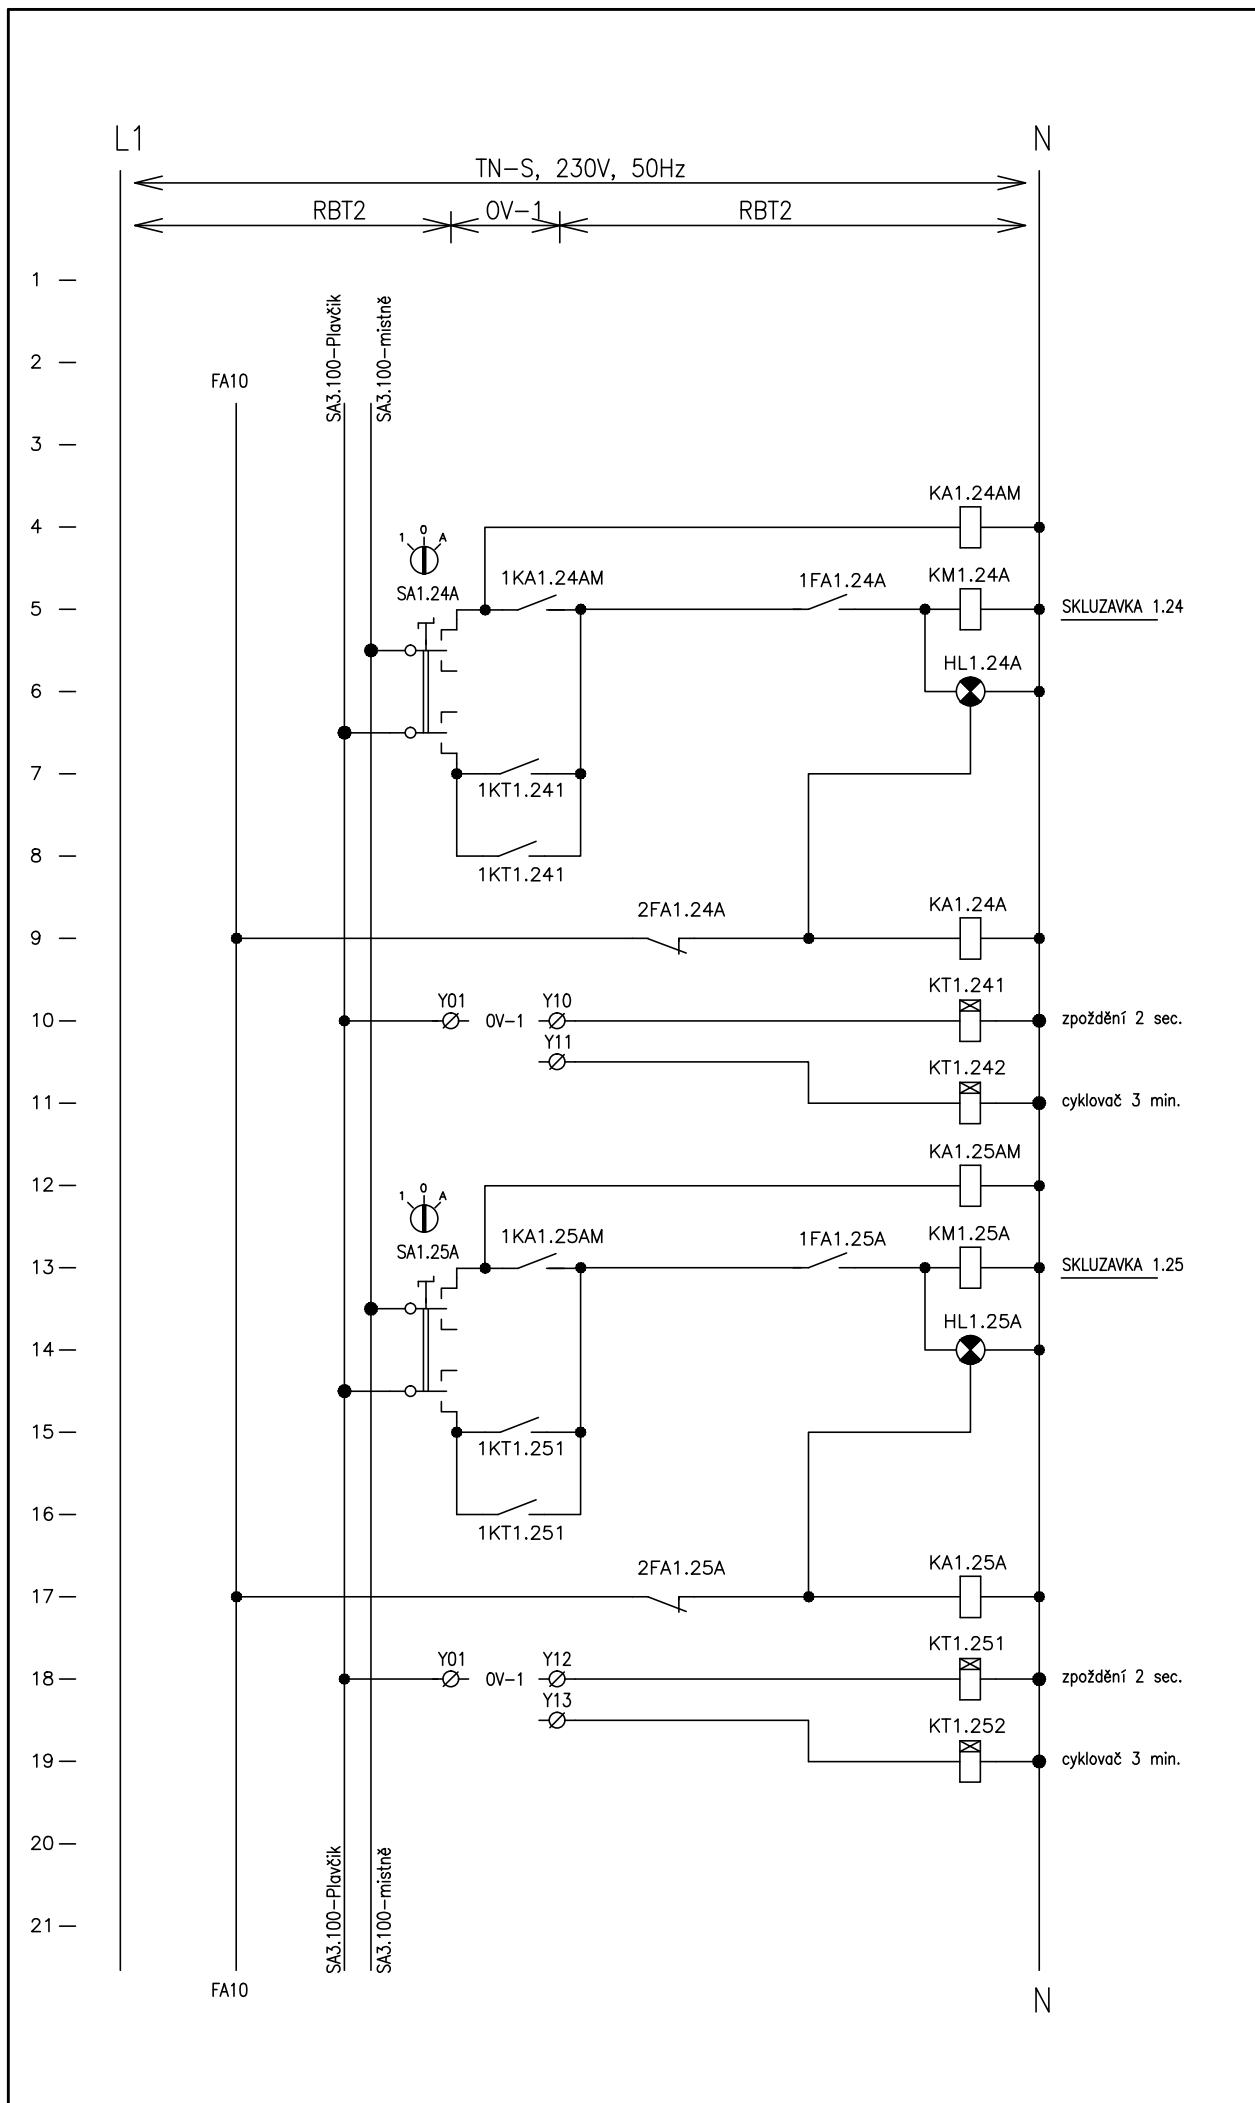

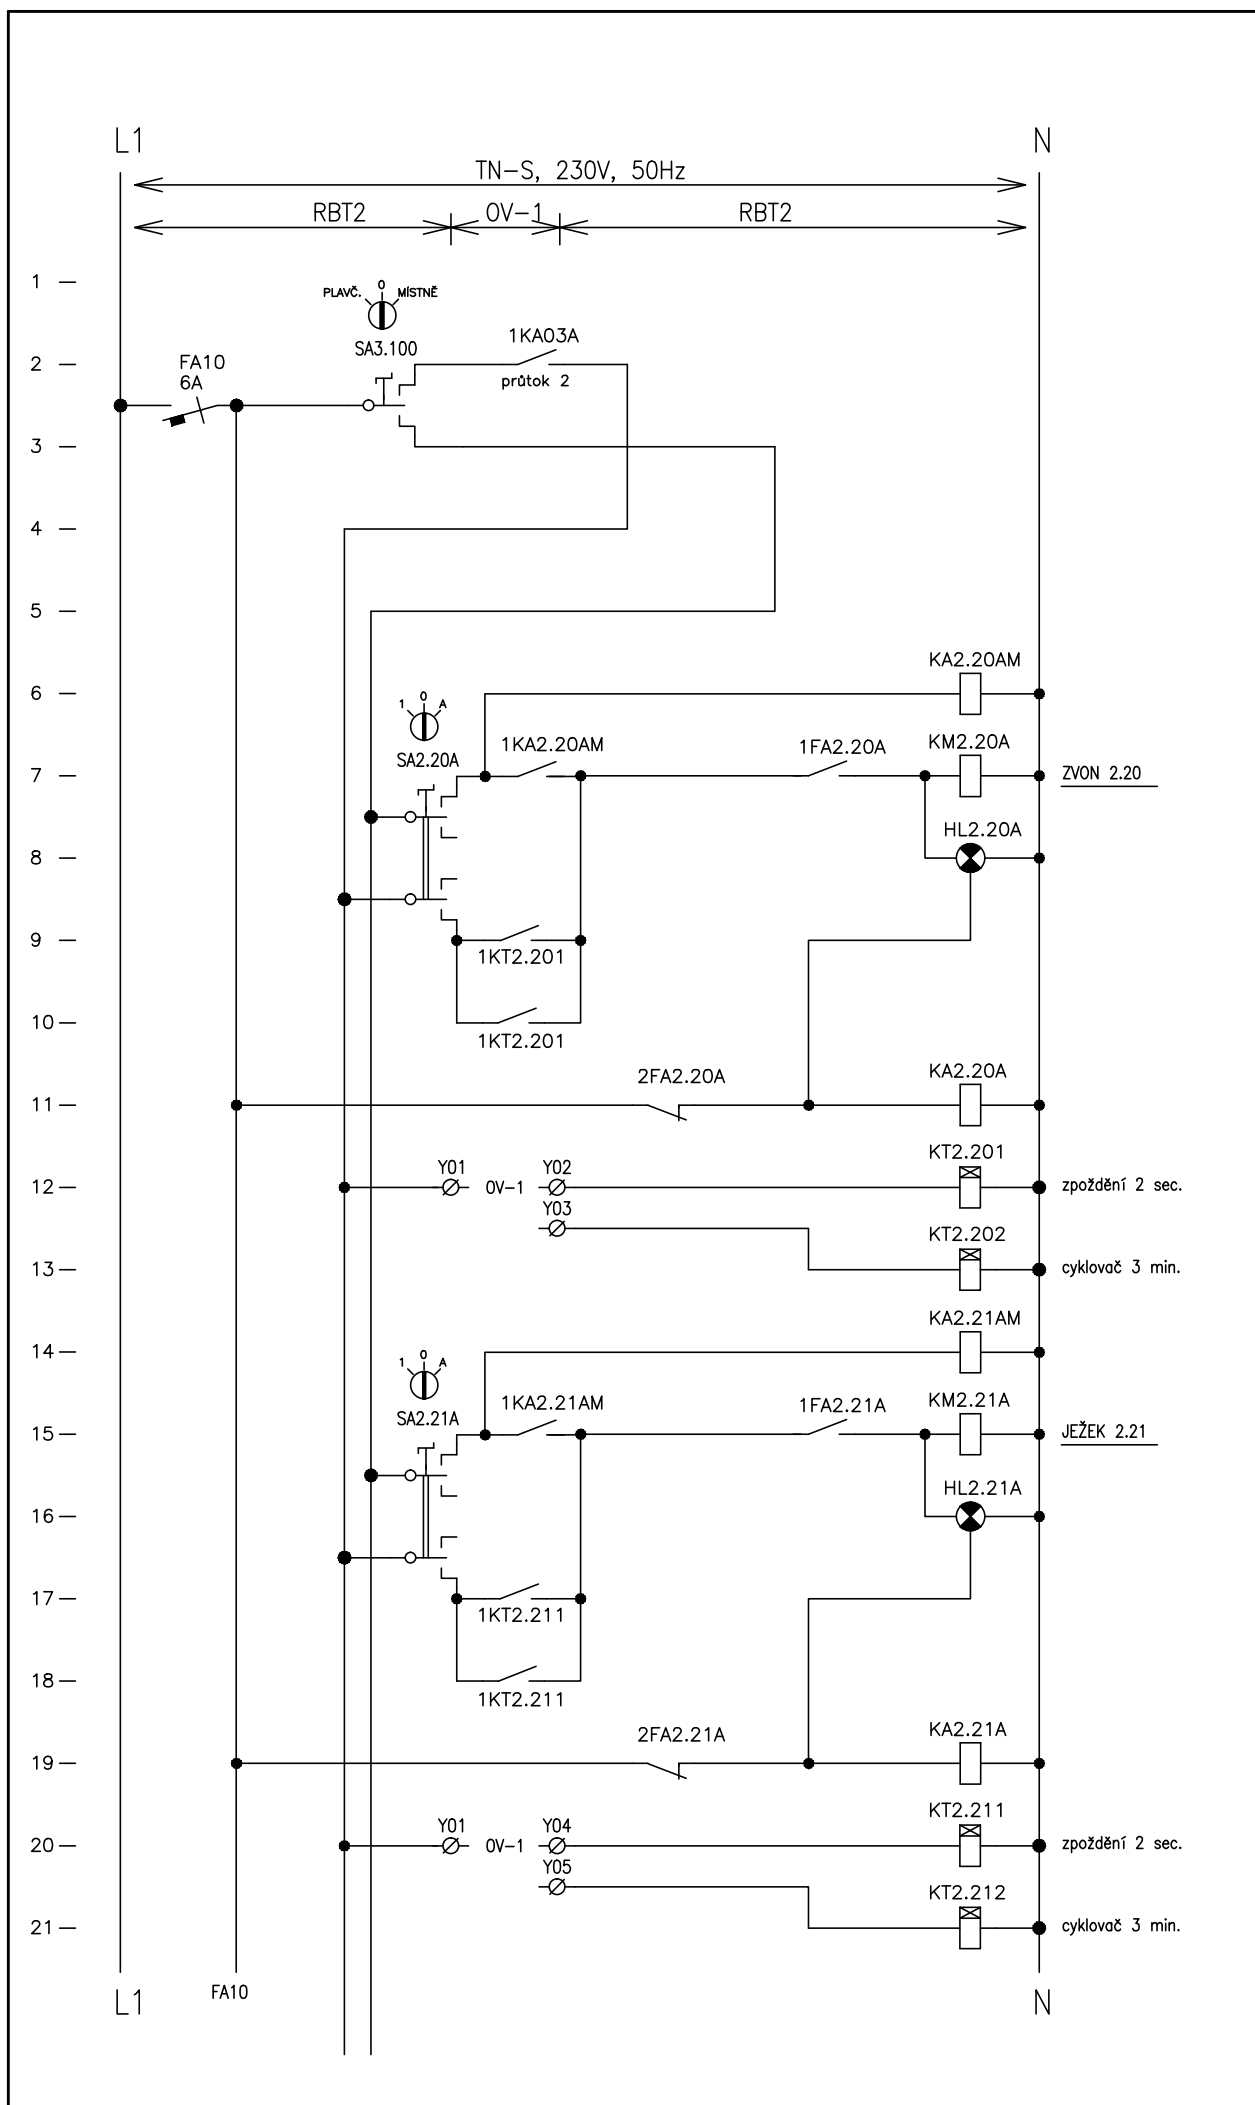

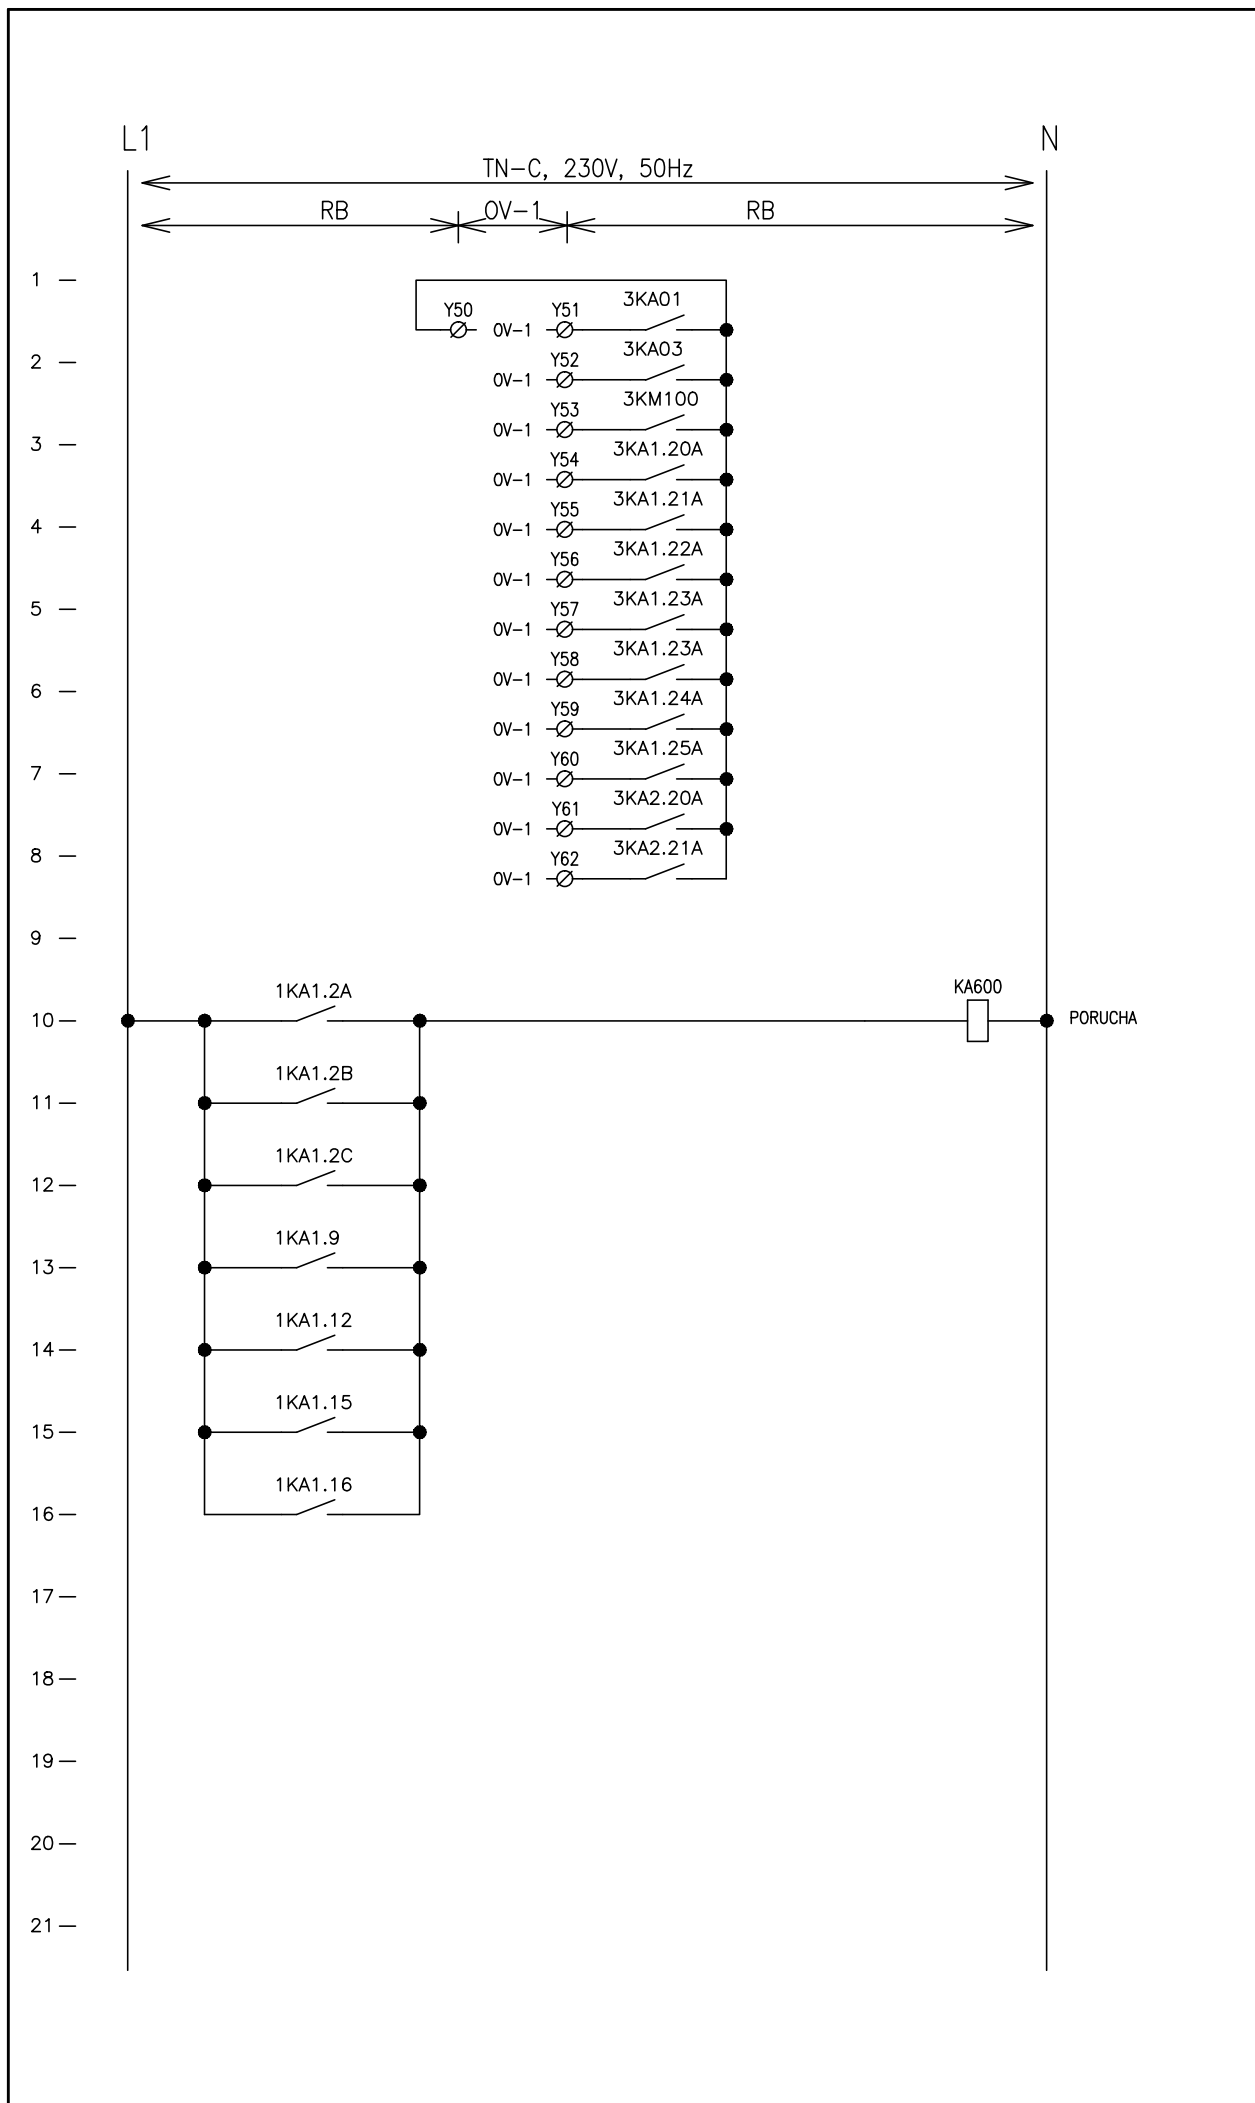

AKCE: KOUPALIŠTĚ SOKOLOV	ROZVADĚČ RBT2
AZ elektroprojekce s.r.o., Přemyslská 13a, Praha 8, tel: 284 007 631, fax: 266 711 341, email: azep@azep.cz	Ing. J. Škarda
LIST: L15	DATUM: 01/14

