


Vypracoval:
Duchon Milan

Schválil:
Duchon Milan

Změna:
a b c

Datum: Podpis:



Datum: 09/2014


Zakázka: Intenzifikace ČOV Sokolov
2.etapa, část 1, D.3

Název výkresu:
Schéma SŘTP
Rozvaděč MT1.11

Č. výkresu:
5

Zakázka: 1231-82


List:
1/4

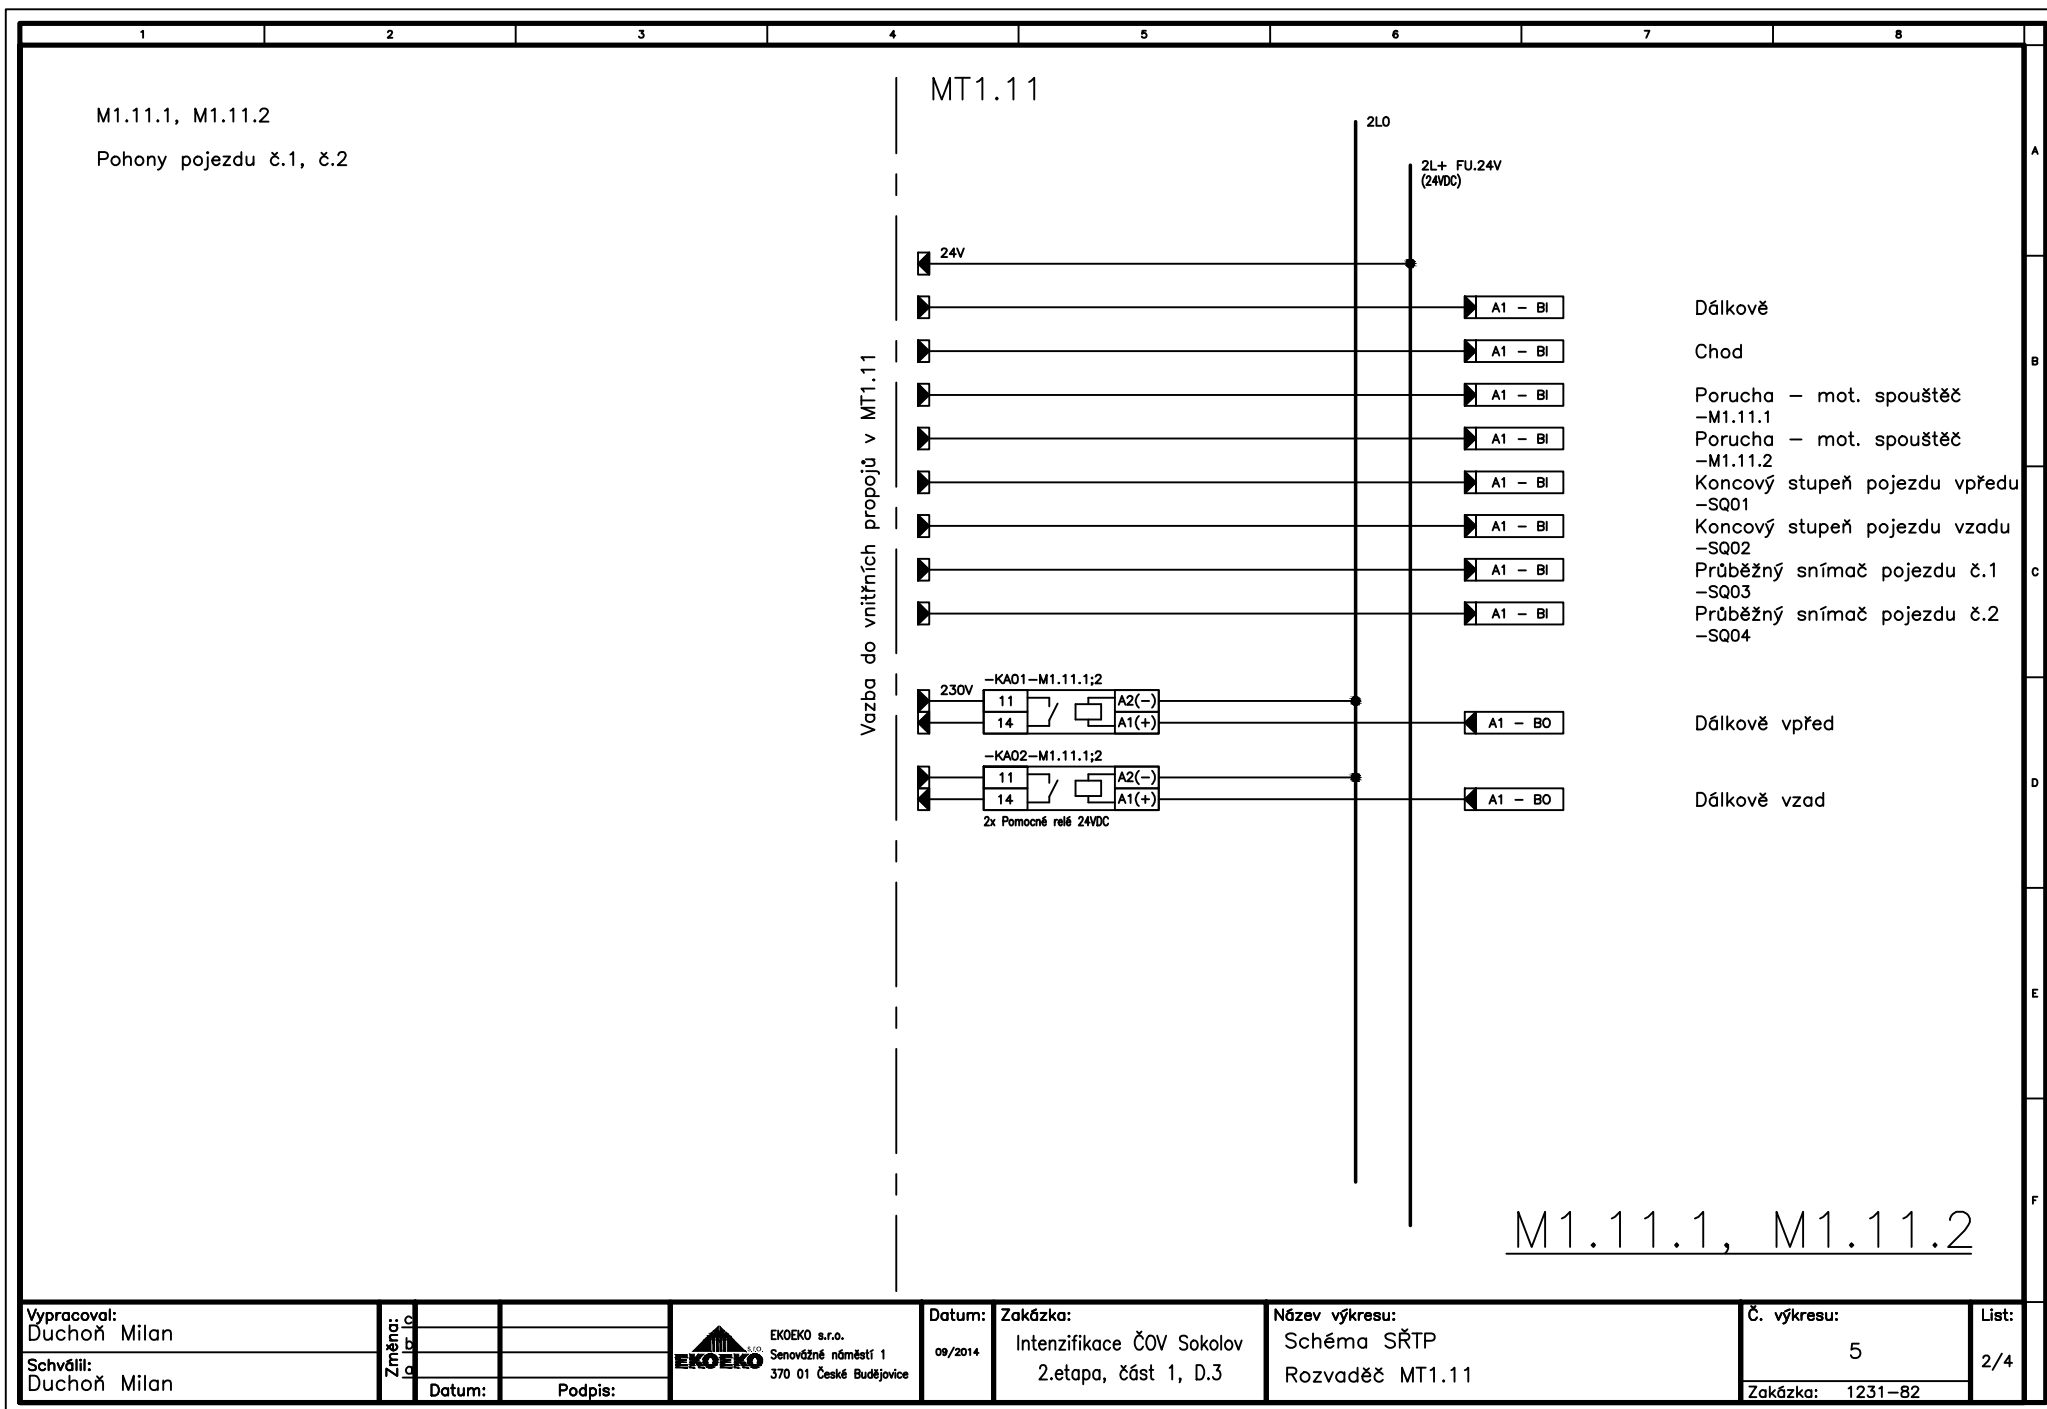

Dmychadlo pro mamutí čerpadlo č.1

MT1.11

Vazba do vnitřních propojů v MT1.11

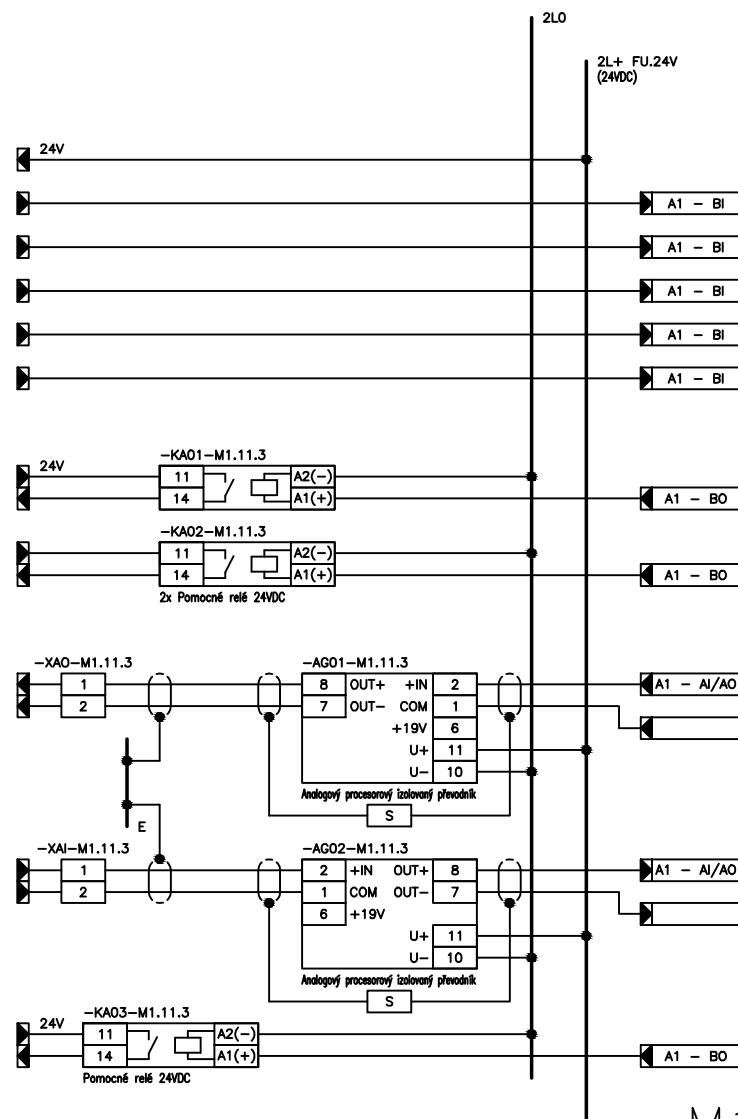

Reset poruchy FM

M1.11.3, M1.11.4

Schválil:
Duchovný Milan

Změna:	10	10	10
--------	----	----	----

Datum:

Podpis:



EKOECO s.r.o.
Senovážné náměstí 1
370 01 České Budějovice

09/2014

Zakázka:
Intenzifikace ČOV Sokolov
2.etapa, část 1, D.3

Název výkresu:
Schéma SŘTP
Rozvaděč MT1.11

5

Zakázka:	1231-82
----------	---------


3/4

M1.11.5, M1.11.6

Dmychadlo pro mamutí čerpadlo č.2

MT1.11

Vazba do vnitřních propojů v MT1.11

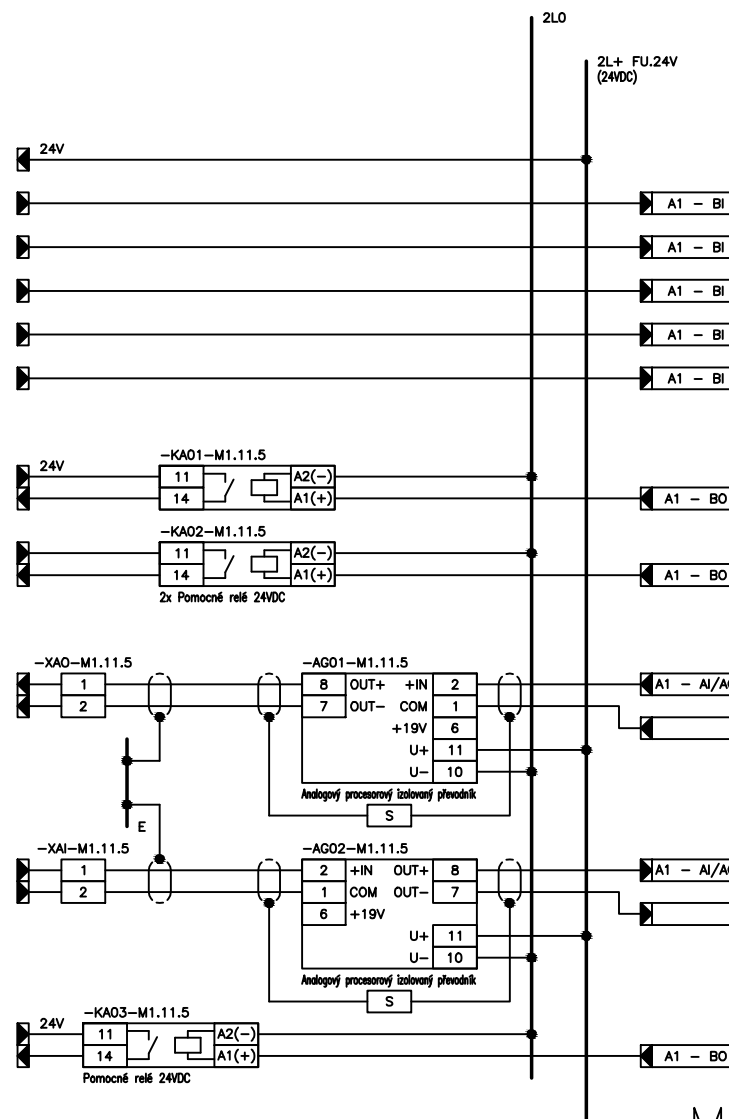

Dálkově
Chod
Porucha - FM
Porucha - mot. spouštěč
-Ventilátor M1.11.6
Chod
-Ventilátor M1.11.6

Dálkově zapnout

Povolení chodu

Zadání otáček
-analogové řízení
Společný pól vstupů

Skutečné otáčky
-analog
Společný pól vstupů

Reset poruchy FM

M1.11.5, M1.11.6

Vypracoval:
Duchon Milan

Schválil:
Duchon Milan

Změna:
Datum:
Podpis:

EKO EKO s.r.o.
Senovážné náměstí 1
370 01 České Budějovice

Datum:
09/2014

Zakázka:
Intenzifikace ČOV Sokolov
2.etapa, část 1, D.3

Název výkresu:
Schéma SŘTP
Rozvaděč MT1.11

Č. výkresu:
5
Zakázka: 1231-82

List:
4/4