


Přodorys 4NP - návrhový stav

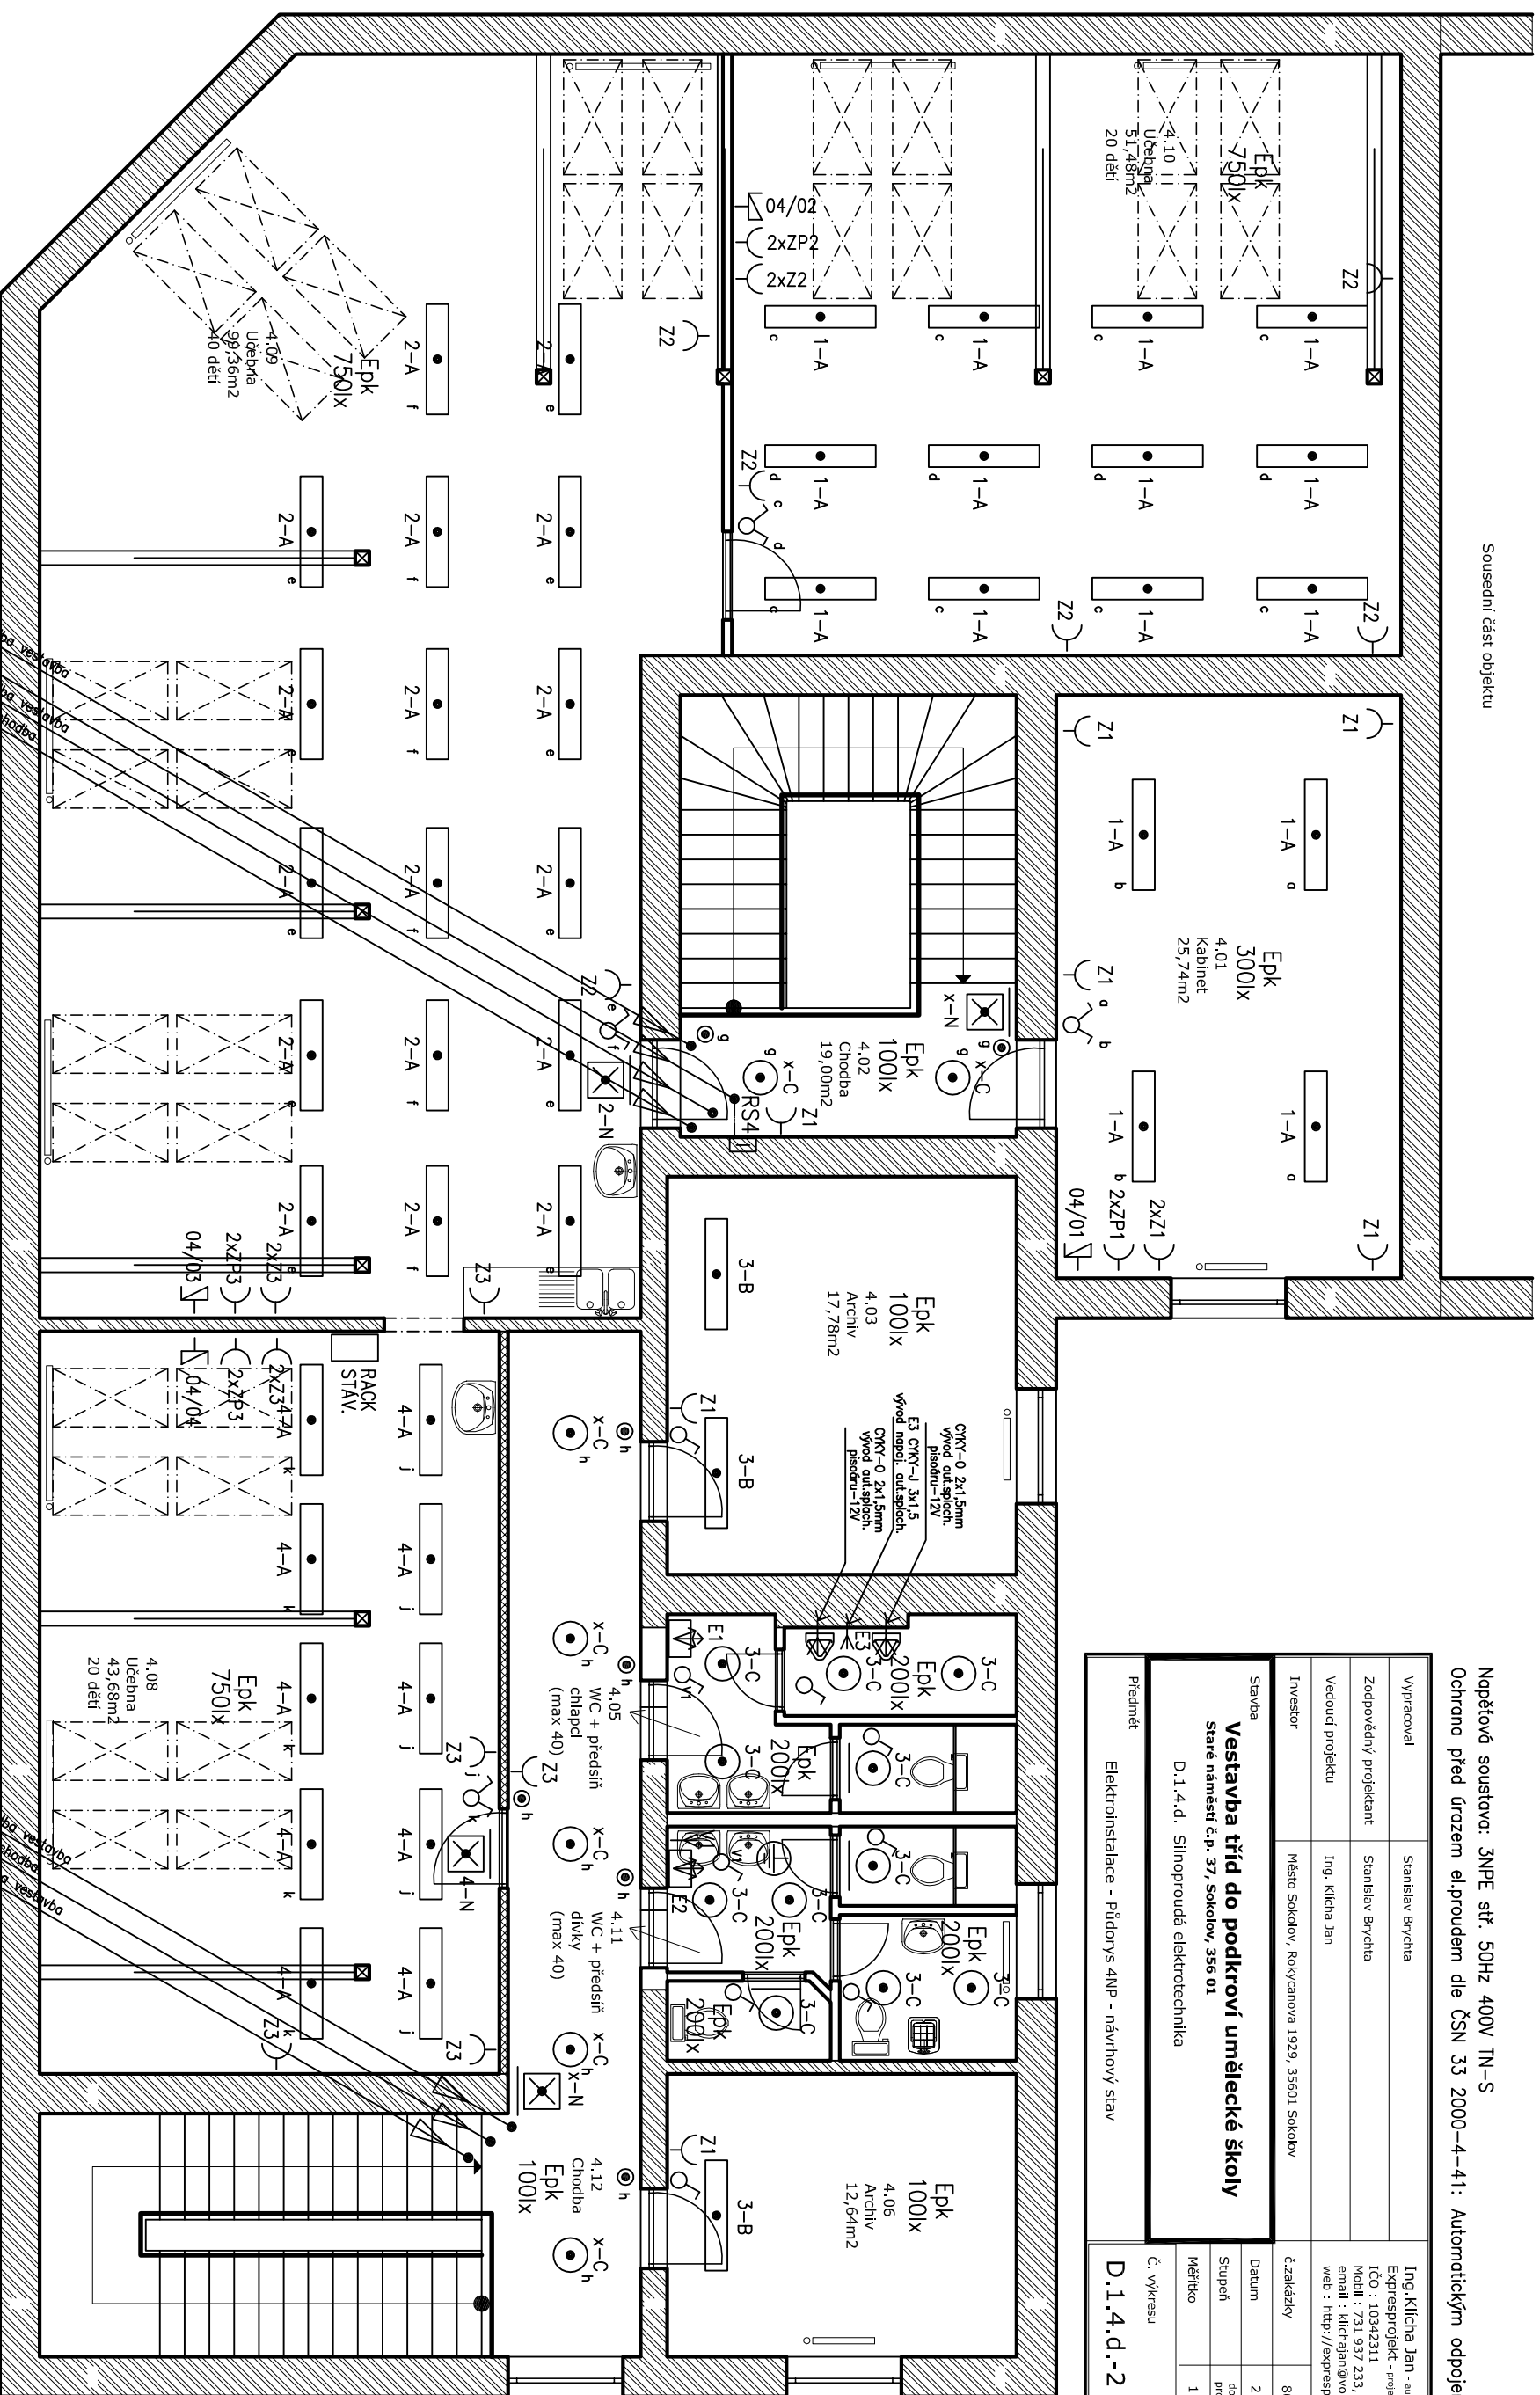

Napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V TN-S
Ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN 33 2000-4-41: Automatickým odpojením od zdroje

Vypracoval	Stanislav Brychta	Ing. Klícha Jan - autorizovaný inženýr Expresprojekt - projektování kancelář IČO : 10342311 Mobil : 731 937 233, 603 909 194 email : klitcha@volny.cz web : http://expresprojekt.webujde.cz/
Zodpověděný projektant	Stanislav Brychta	
Vedoucí projektu	Ing. Klícha Jan	
Investor	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov	
Stavba	Vestavba třídy do podkrovní umělecké školy Staré náměstí č.p. 37, Sokolov, 356 01 D.1.4.d. Silnoproudá elektrotechnika	
Předmět	Elektroinstalace - Půdorys 4NP - návrhový stav	
Č. zakázky		80852017
Datum		2.2017
Stupeň		dokumentace pro provedení stavby
Měřítko		1:75
Č. výkresu		Č. paré
D.1.4.d.-2		