
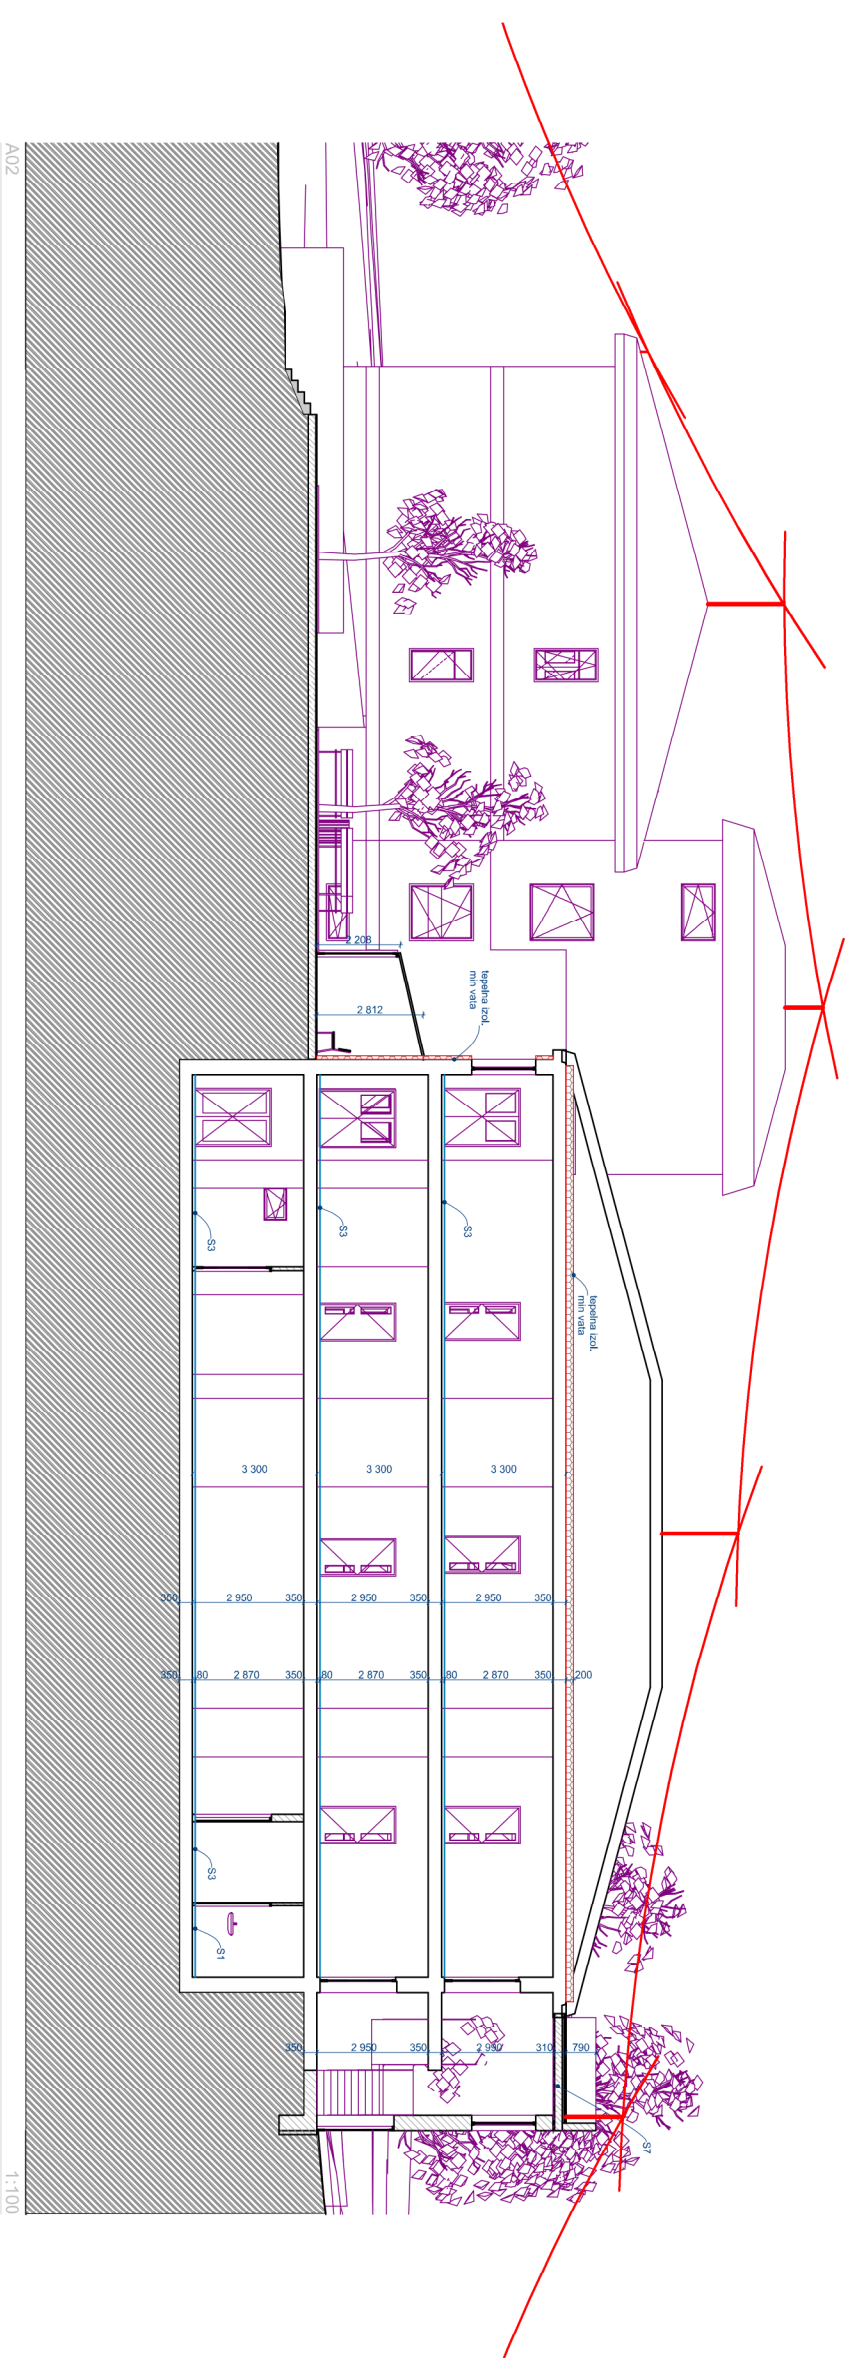



Ochranné pásmo valivé koule

M 1:200

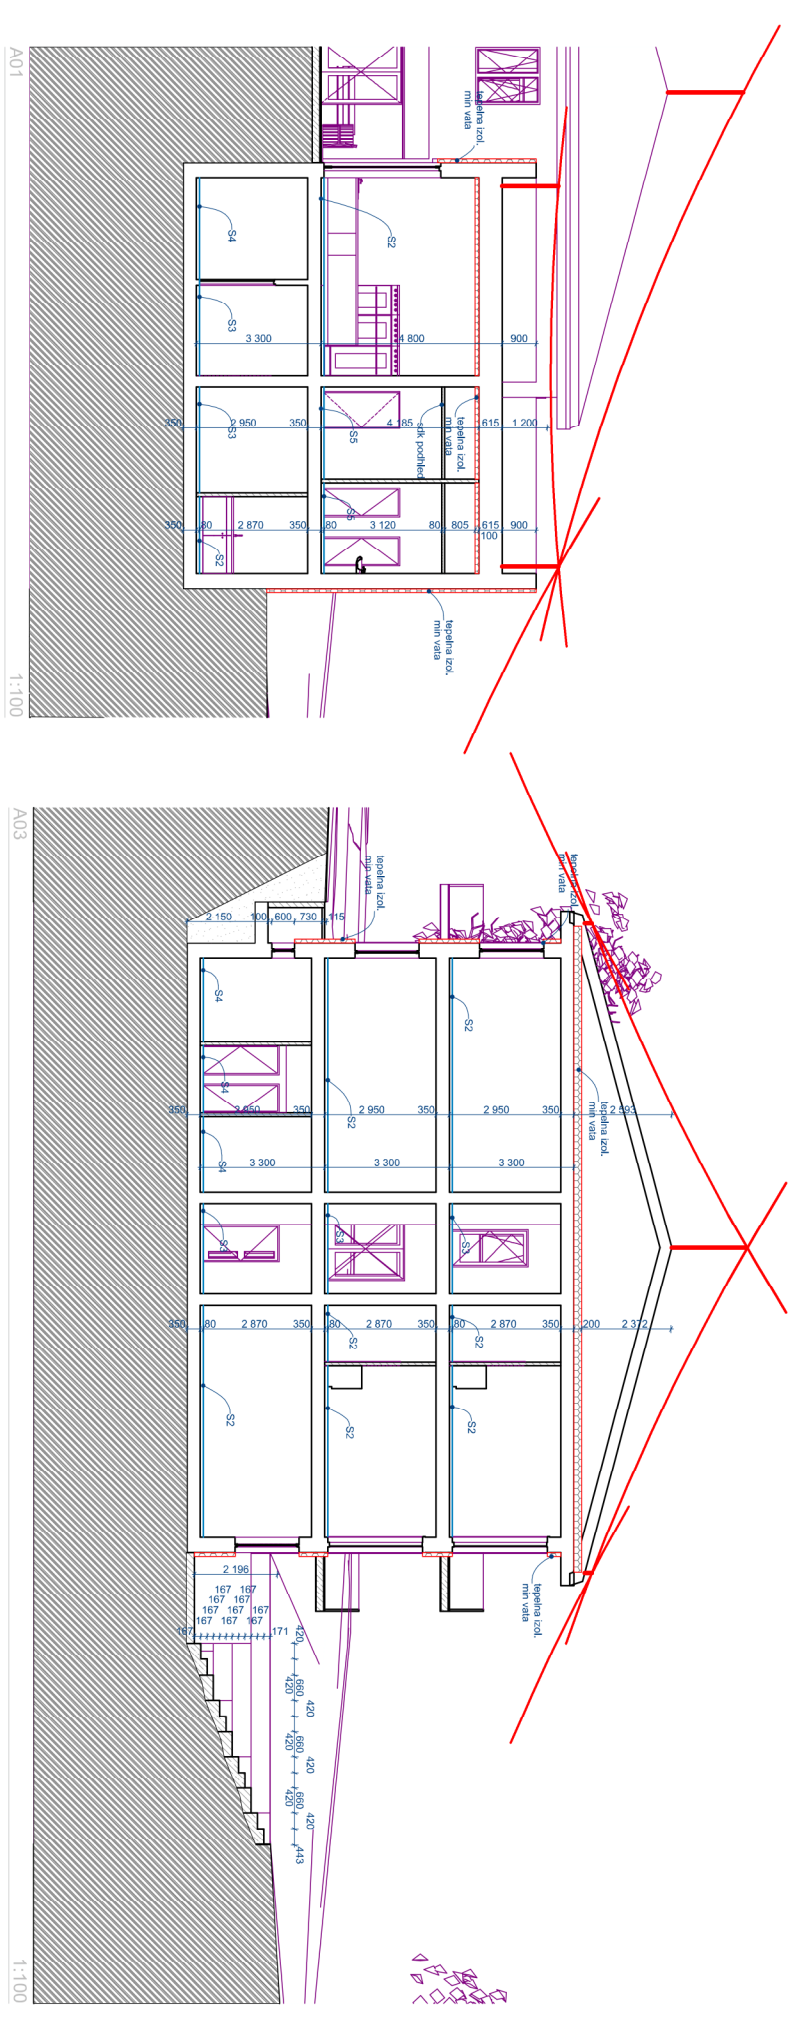

Pudorys střechy

M 1:100

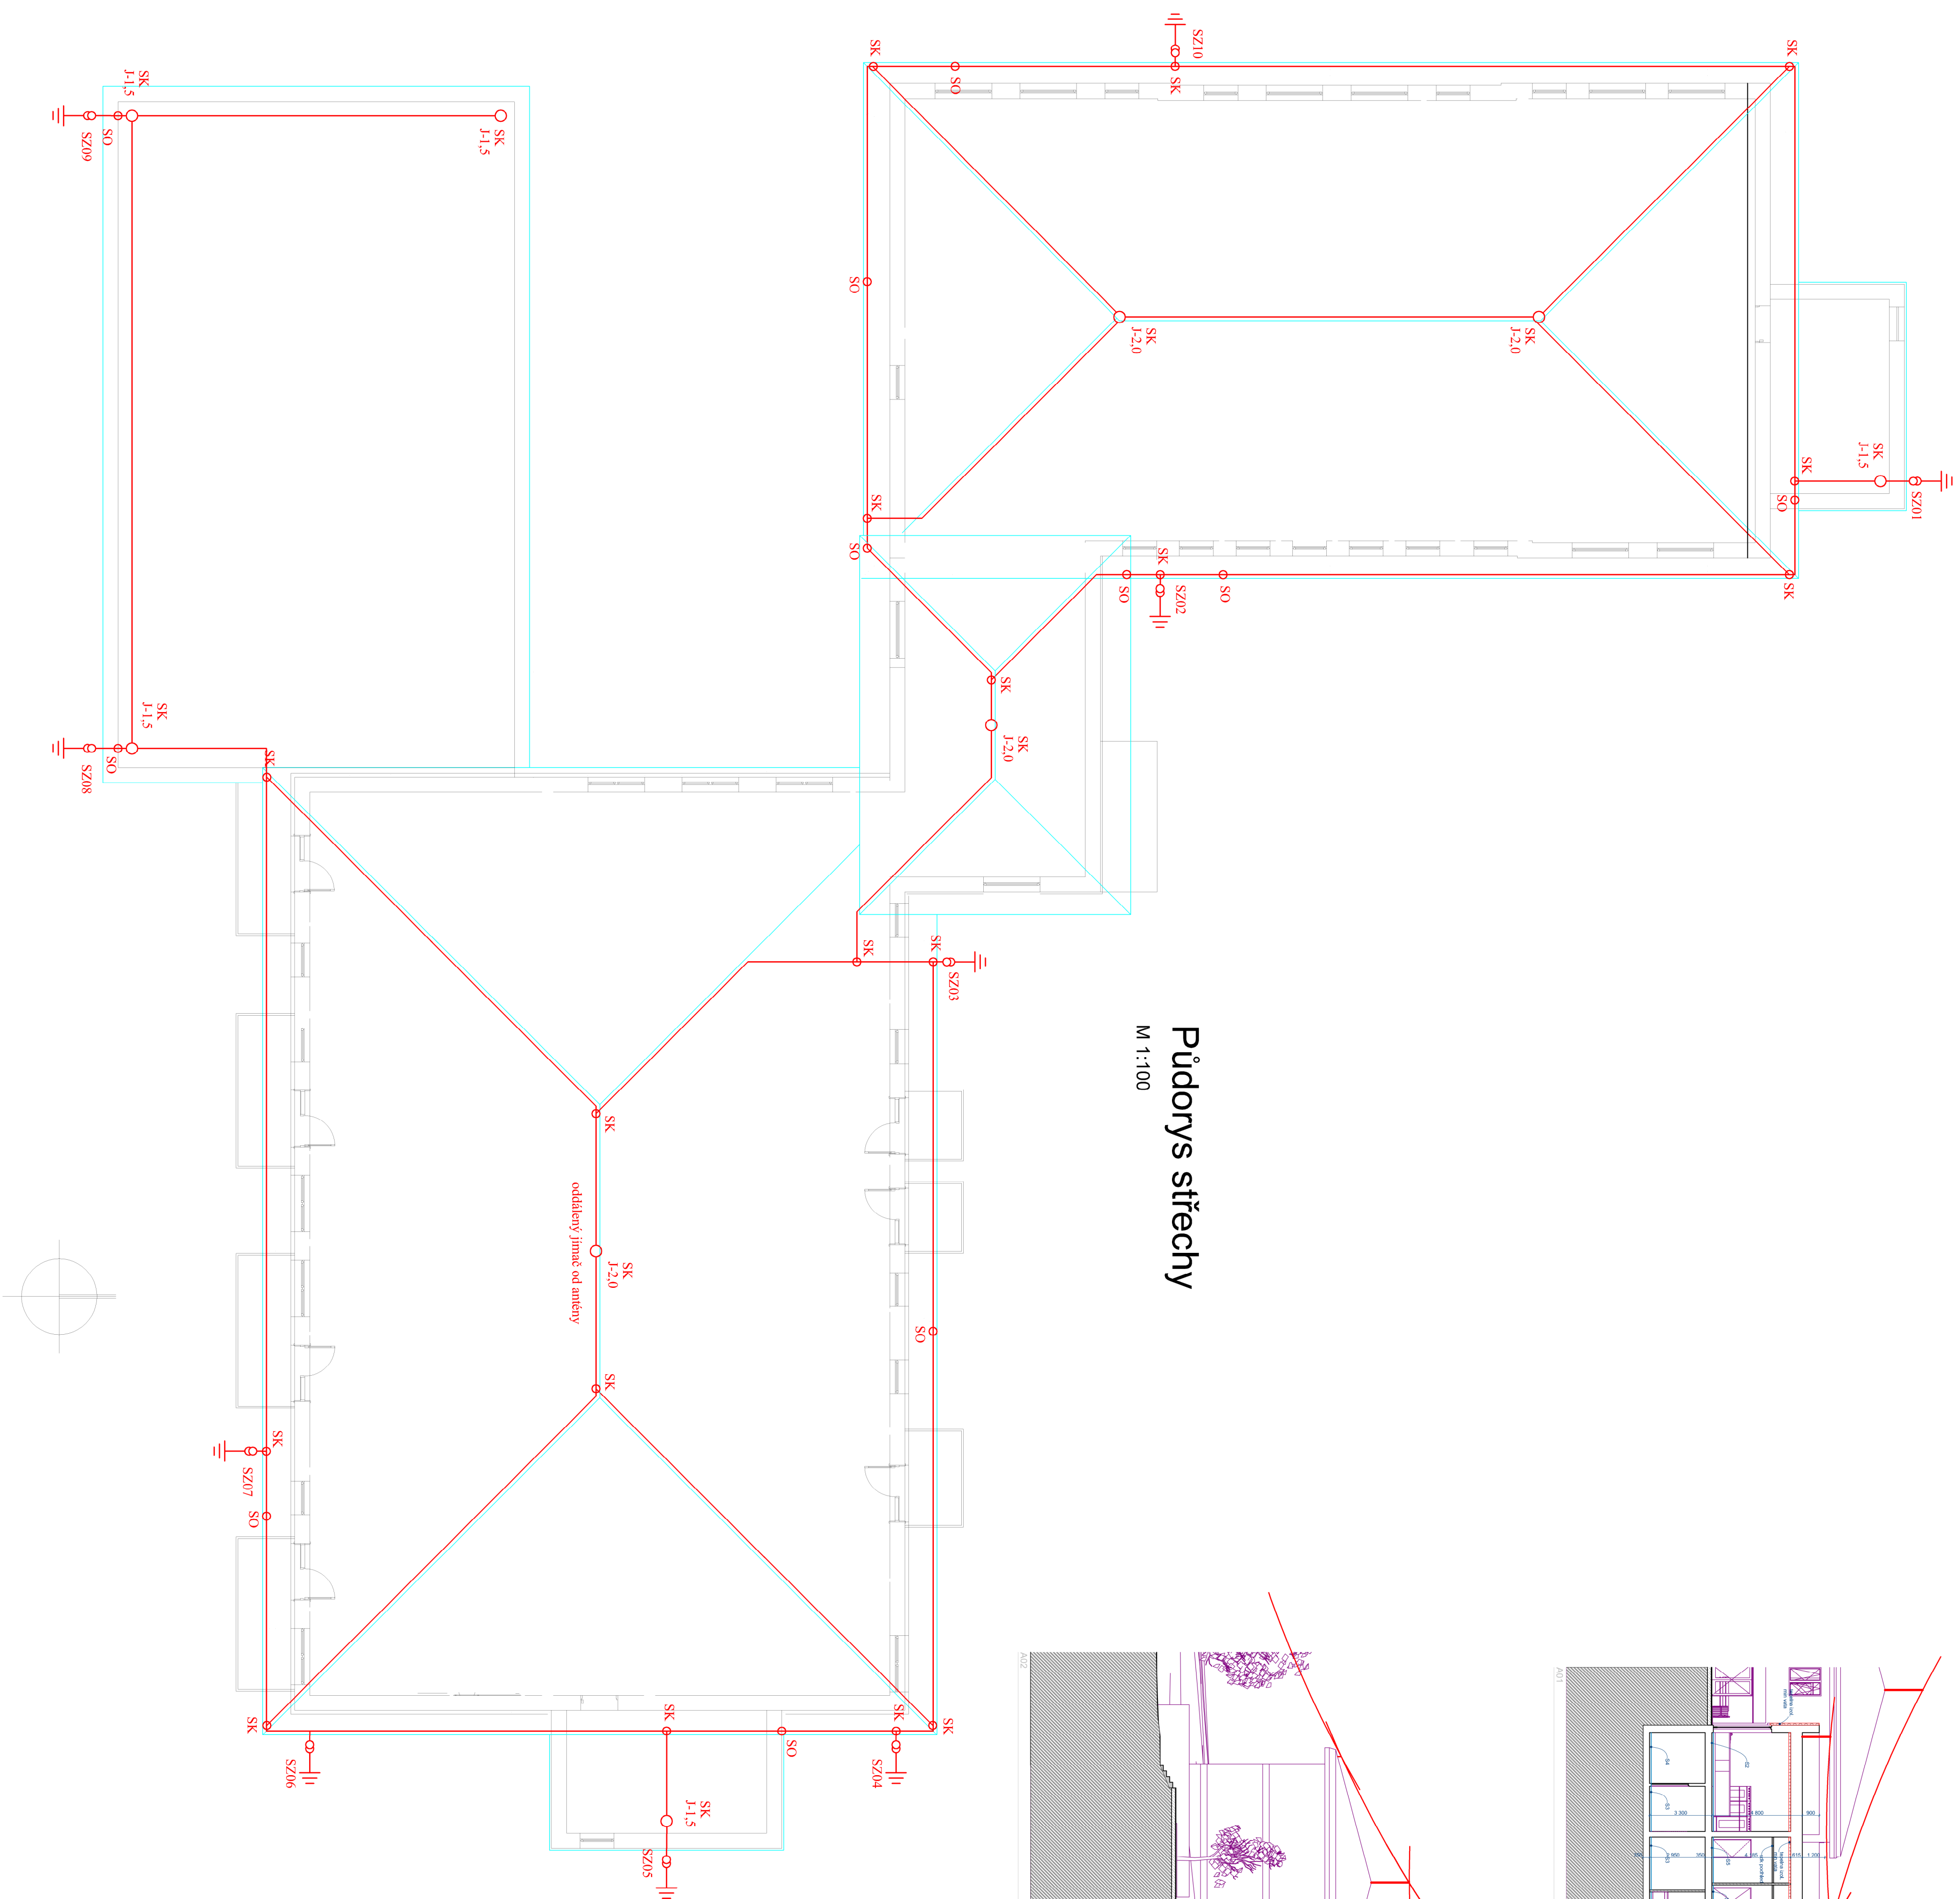

Legenda:

Třída LPS : IV - viz výpočet rizika, který je součástí PD

Jimací soustava : mřížová

Svody : přiznané

Uspořádání zemnici soustavy

Jimacı Vedeni FeZn 8mm

Zemljici paskra Fezli 30X4mm bude uložena p

Ochraniť prostor určený k udržiavaniu 60m

Štorka zklíšeňí

Сторка окановя

Svorčková křižová

Jimací tyč délky 2m a 1,5m

namka:

Ochrana před bleskem bude provedena podle ČEN EN 62305-1 až 4

Kreslil:		Programant:	Zodp. programant:
M. Křivýnych		M. Křivýnych	J. Šuk
TRI-IN SPOLKOVOST PRO ROZVOJENÍ TECHNICKÉHO VÝVOJE A VÝ- VOJ			
Karlův ústředí 2901/5 Nové Mlýny, 120 00 Praha 2 Č. 241 77 741, www.tri-in.cz , Czech			
Stř.č.	Sokolov		
Obec:	Sokolov		
Investor:	Město Sokolov, Rokytanova 1929, 356 01 Sokolov		
Acce:	Stavbu nížiny opravy objektu Charvátské dílny - Sokolov, Gagarinova 2048		
Cste:	D 1.4 - Elektroinstalace		
Osahel:	Jímcal soustav		
		Č. zakázky:	1704093
		Č. přílohy:	D 1.4.14