



Přodorys 4NP - vzduchotechnika

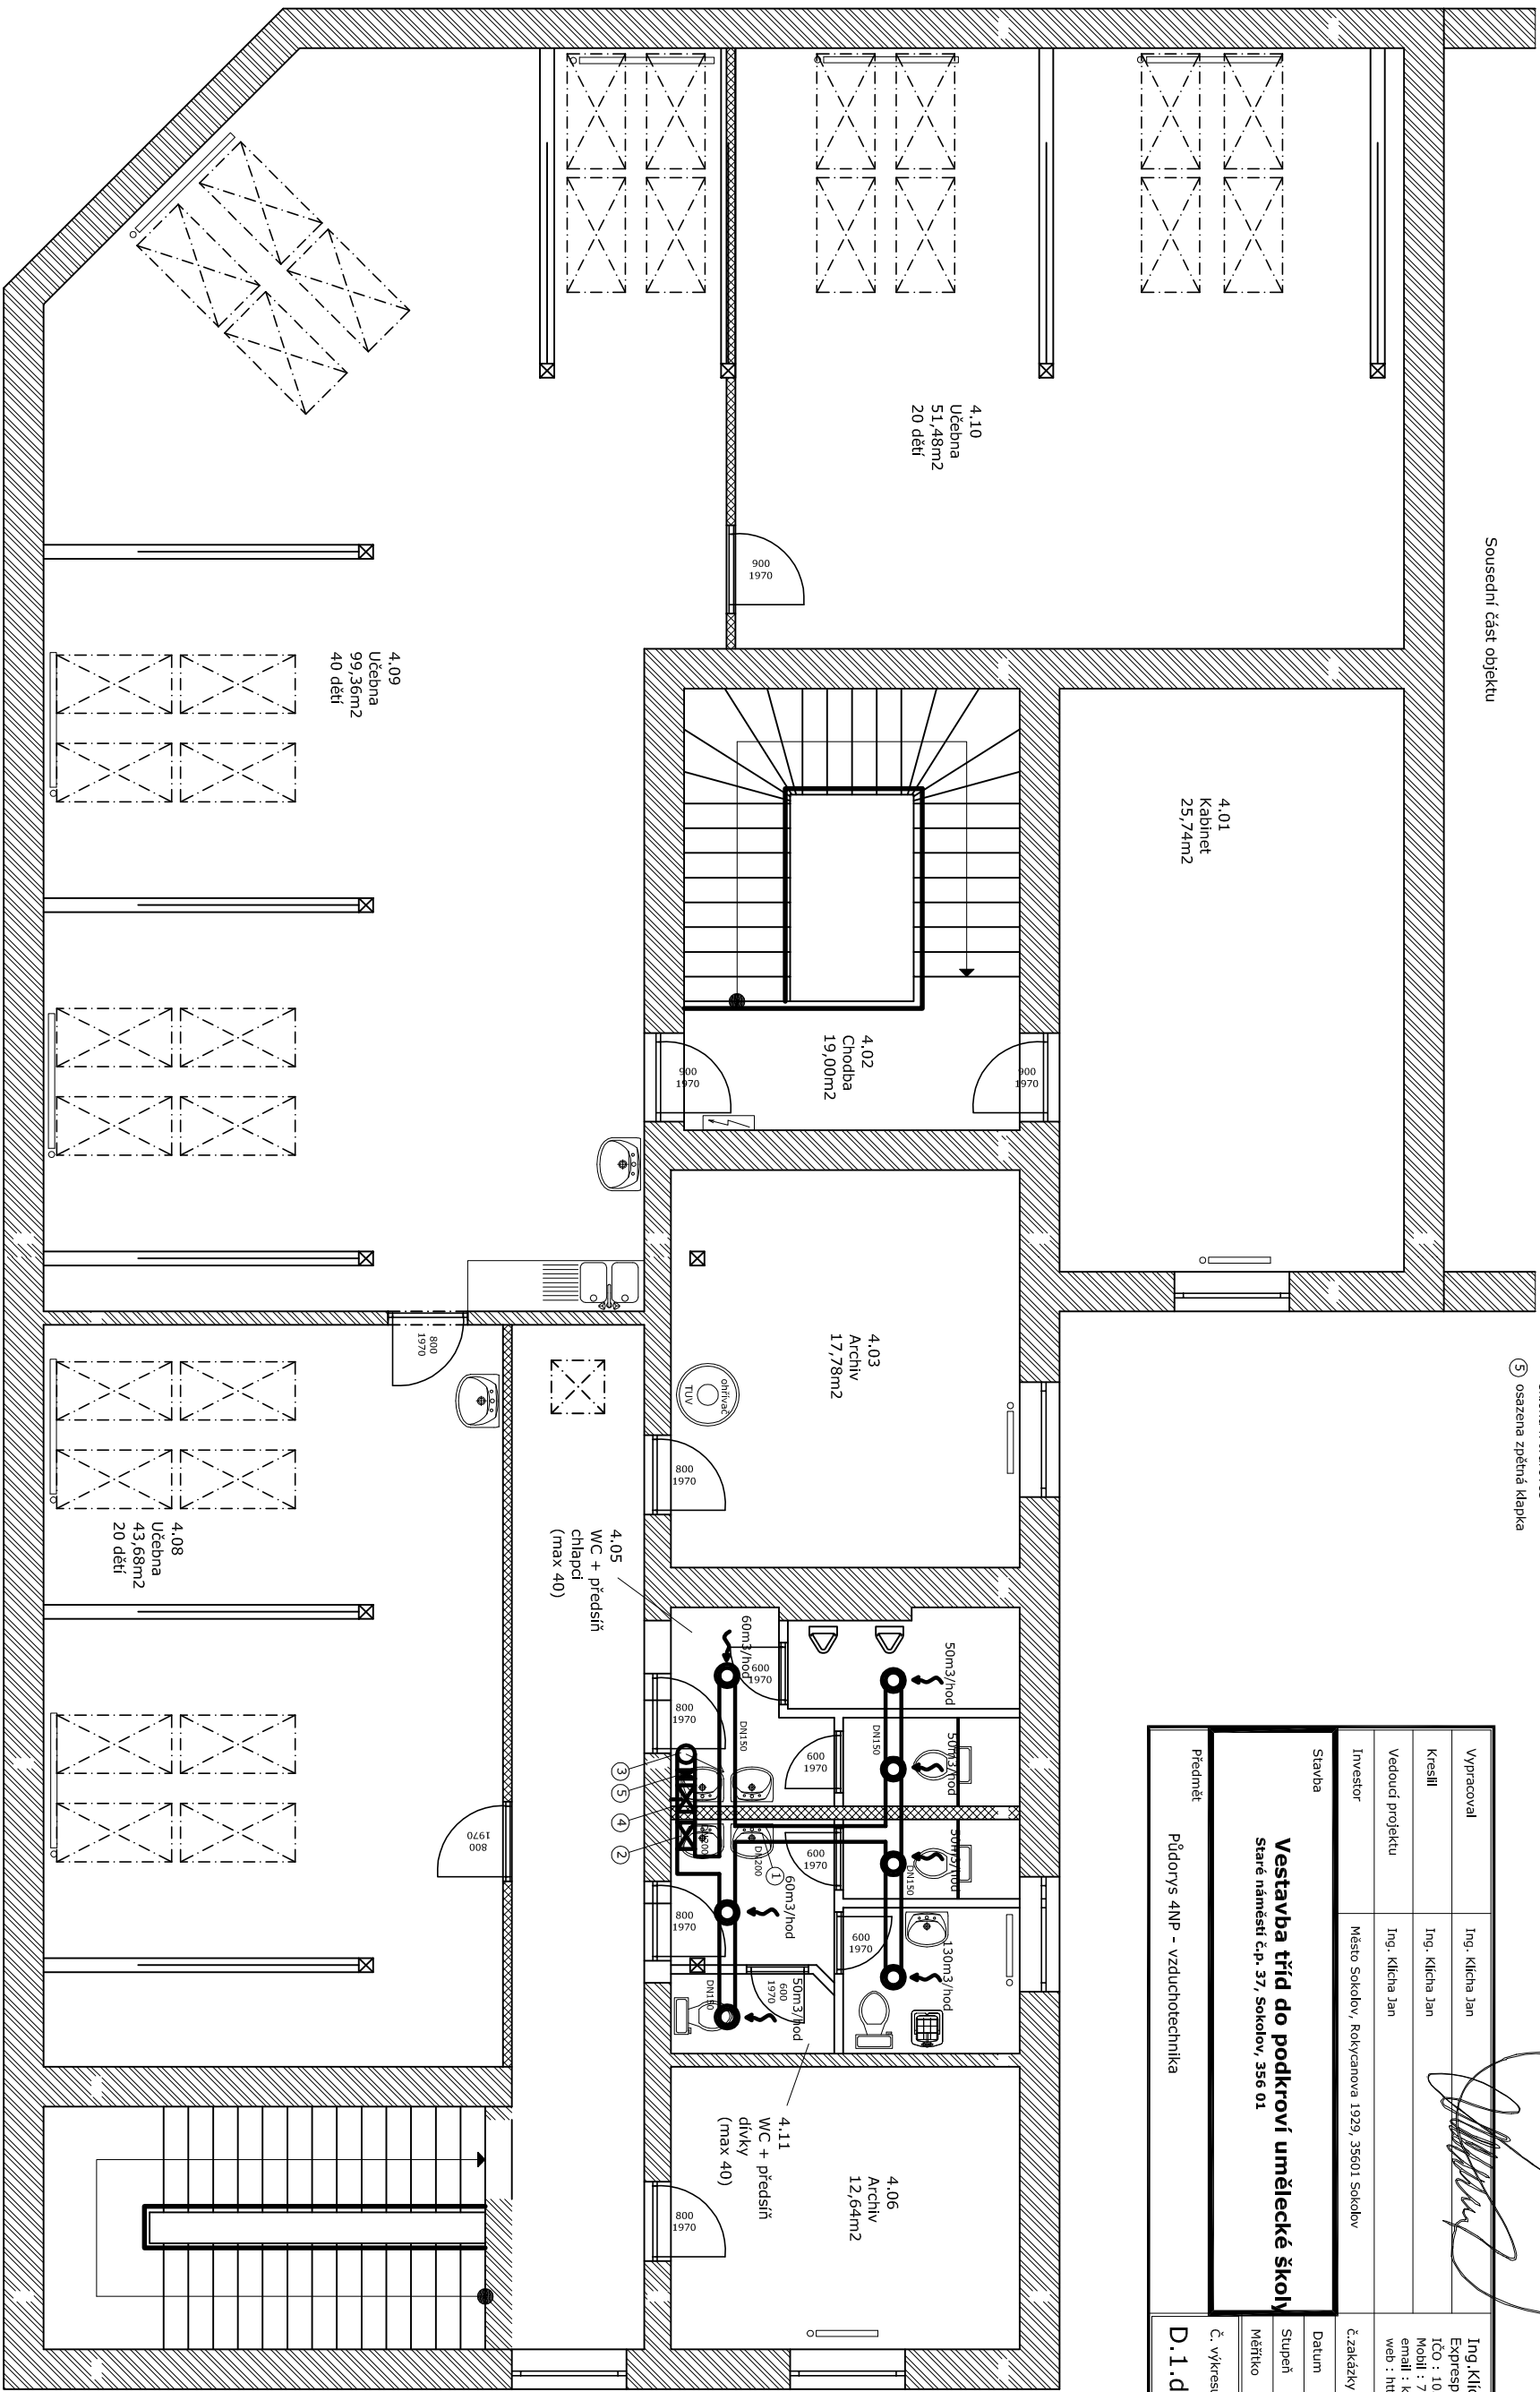

- ① osazeno nové združiacotechnické potrubí (hrubové, kovové) a podhliebené, potrubí volné vedeno se zakrytým tepelnou izolací, včetně montážních rámečků, reduktů a jiných tvarovek
- ② osazena axiální ventiliátory do potrubí 220V (umístěná nad podhledem) o minimálním výkonu 600m3/hod a doběhém 5 minut s napojením na osvětlení ve všech odvětvových místnostech
- ③ v tomto místě vedeno vzduchotechnické potrubí nad střešní konstrukcí (zde osazena výfuková hlavice příslušného průměru), příčnou skrz střešní konstrukci uštěpená dle zhotovitele
- ④ osazena tvarovka pro odvod kondenzátu (odvod proveden pomocí hadičky do kanalizačního toku umístitelného v tomto místě, na hadičce provedena protizápachová uzávěrka), okraj potrubí vedeno ve smědku K tvarovce
- ⑤ osazena zpětná klapka

Vypracoval	Ing. Klíčka Jan	Ing. Klíčka Jan - autorizovaný inženýr Expresprojekt - projektní kancelář IČO : 10342311 Mobil : 731 937 233, 603 909 194 email : klckaj@volny.cz web : http://expresprojekt.web.cz/
Kreslil	Ing. Klíčka Jan	
Vedoucí projektu	Ing. Klíčka Jan	
Investor	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35001 Sokolov	
Stavba	Vestavba třídy do podkrovní umělecké školy Staré náměstí č.p. 37, Sokolov, 356 01	
Předmět	Půdorys 4NP - vzduchotechnika	Č. zakázky Datum Stupeň Měřítko Č. výkresu Č. paré
D.1.d.c.2-1		

 směr proudění vzduchu při jeho výměně