


Schématický kabelový plán SSZ

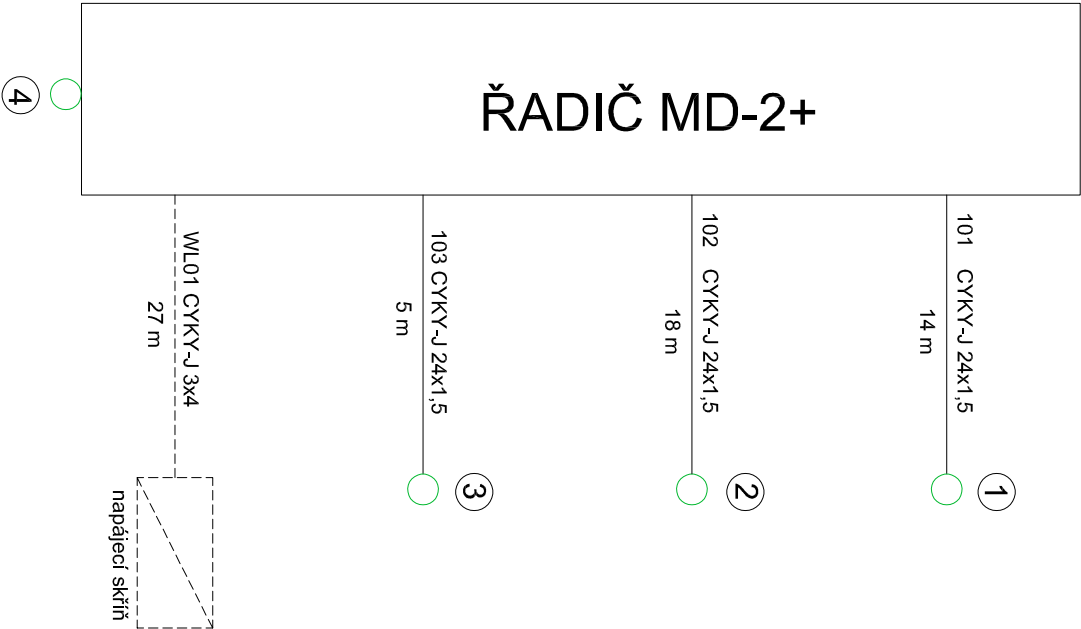

DOPLŇJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

POZNÁMKA:

PROVEDENÍ POSPOJOVÁNÍ: Zemní spoje budou provedeny vždy dvěma zemními svorkami. Pospojování na pásek FeZn 30/4mm2 a povrchová úprava musí být provedena dle ČSN 33 2000-5-54, ed.3.

Doplňující ochranné pospojování bude provedené ve společné výkopové rýze s kabely SSZ.

Do doplňujícího ochranného pospojován je zahrnut Radic SSZ a všechny stožáry SSZ.

PROVEDENÍ:


DOPLŇKOVÁ OCHRANA DOPLŇJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-4-41, ed.2, čl. 415.2.1 a 415.2.2.

OCHRANA VODIČE A ZPŮSOB PROVEDENÍ BUDE DLE ČSN 33 2000-5-54, ed.3.


LEGENDA:

- ZEMNÍCI PÁSEK FeZn 30/4 mm2
- SPOJENÍ 2x SVORKA DRÁT-DRÁT

Pásku FeZn 30/4 mm2 bude potřeba cca 40 m.

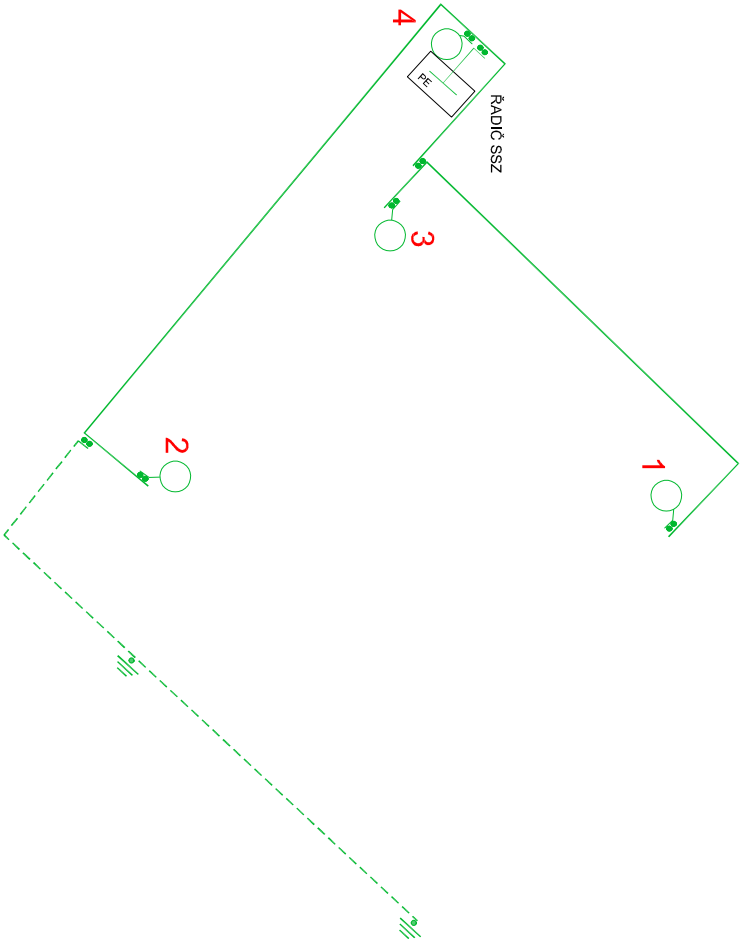

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Michal Šulc	
KONTROLOVAL	Ing. Jan Panáček	
VYPRACOVAL	Ing. Michal Šulc	<i>for Šulc</i>
STAVEBNÍK	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov	
MÍSTO STAVBY	Spartakiádní 1937, 356 01 Sokolov	
NÁZEV STAVBY	DDM Sokolov, Spartakiádní 1937, 356 01 Sokolov	
	Světelná křižovatka na dopravním hřišti	
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 401 - TECHNOLOGIE	
ČÁST	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
OBSAH:	SCHEMATICKÝ KABELOVÝ PLÁN	

	 AŽD PRAHA S.R.O. DAST Brno Křížkova 32 612 00 Brno E-MAIL: AZDDAST@AZD.CZ WEB: WWW.AZD.CZ
DATUM	11/2019
FORMÁT	A3
MĚŘÍTKO	
STUPEŇ PD	DUS
ČÍSL. ZAKÁZKY	H60 J81 29
ČÍS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU D.2.5