


Poznámka:
rozvodná soustava: síť TN-C-S; 3+N+PE; ~ 50Hz; 400/230V
ochranná opatření: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN EN 61140 ed. 3
ostatní potřebné údaje: viz Technická zpráva

Legenda:

	souběh vedení
	vedení třífázových okruhů 400V kabelem PRA/FaSafe X 5x2,5 -J B2 _{cas} 1d1a1
	vedení jednofázových okruhů 230V kabelem PRA/FaSafe X 3x2,5 -J B2 _{cas} 1d1a1
	vedení světelných okruhů kabelem PRA/FaSafe X 3x1,5 -J B2 _{cas} 1d1a1
	zásuvka jednonásobná, ABB Variant+, bílá, IP54
	zásuvka jednonásobná, ABB Variant+, bílá, IP54
	spínač stiskací PRESS-TO se signalizační doutnavkou, nástěnný, ABB, typ 3536N, bílá/šedá
	spínač jednopólový, ABB Variant+, bílá, řazení 1, IP54
	spínač jednopólový, ABB Tango, bílá, řazení 1
	stávající přepínač sérový, řazení 5
	stávající ventilátor
	stávající PIR detektor systému EZS
	nová elektroinstalační krabice pro připojení osvětlení sociálního zázemí
	vývod pro stávající škrabku brambor kabelem PRA/FaSafe X 5x2,5 -J B2 _{cas} 1d1a1
	svítidlo stropní, Trevos, typ Linea 1, 4ft 4400/840, kód 63160, LED modul 30W/4400lm/840, IP54
	svítidlo stropní, Trevos, typ Linea 2, 4ft 5200/840, kód 63240, LED modul 35W/5200lm/840, IP54
	svítidlo stropní, Trevos, typ Linea 2, 4ft 8800/840, kód 63260, LED modul 58W/8800lm/840, IP54
	stávající okruhová rozvodnice v oceloplechovém zapuštěném provedení
	v místnosti provést doplňující pospojování

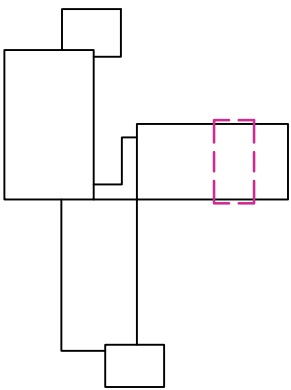

ELVOST		nám Krále Jiřího 8, Cheb	Paré:
projekty elektro		w w w . elvost . cz	
návrhy a dodávky		IČO: 46862579	
osvětlení		e-mail: elvost@seznam.cz	
Projektant:		Zodpovědný projektant:	Číslo zakázky:
Ing. Jiří Voráč		Ing. Jiří Stehlík	220112
Stavebník:			Datum:
Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov			03/2022
Kraj:		Obec:	Měřítko:
Karlovarský		Sokolov	1:50
Akce:			Stupeň:
Oprava elektroinstalace šatny a prostor provozního pavilonu			realizační
MŠ M.Majerové, Sokolov			
Část:			Číslo výkresu:
D.1.e Silnoproudá elektrotechnika			
Obsah:			D.1.e.2
Půdrys silnoproudých rozvodů - provozní pavilon			