





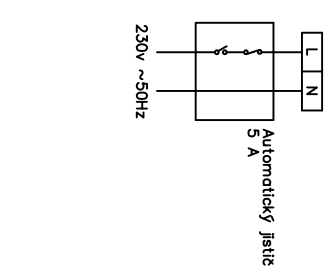
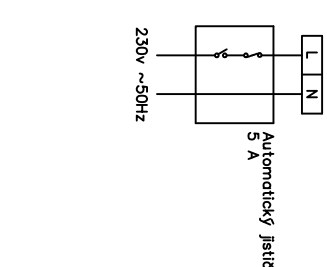
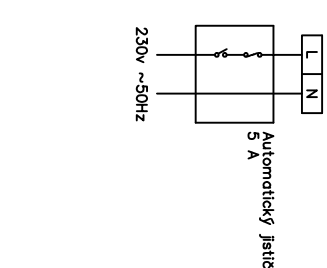
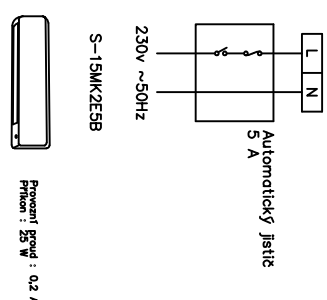
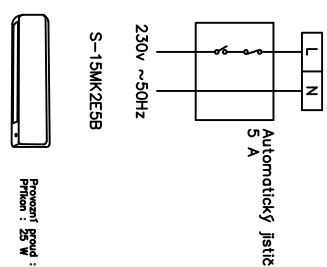
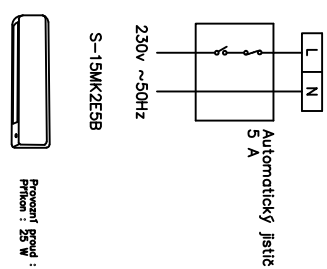
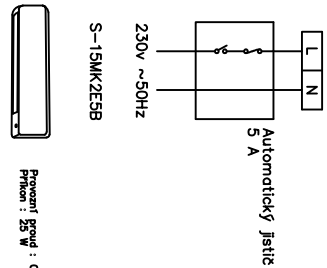
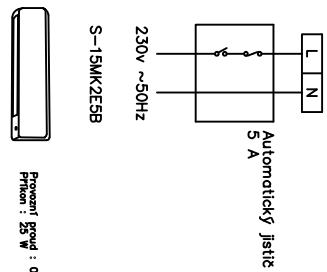







# KLIMATIZACE 4NP – ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ SYSTÉMU

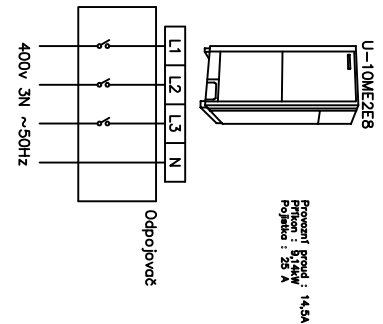

Projekt Systém				KHS SOKOLOV	
Poměr výkonu Dodatečné nápiň chladiwa				Kopírovat (3) z Systém 1	
Limitní koncentrace				88,2 %	
				8,19 kg	
				0,0000 kg/m <sup>3</sup>	
Model	Typ	Kód	Množ.		
Dodatečné nápiň chladiwa R410A	Dodatečné nápiň chladiwa R410A		8,19 kg		
U-10ME2E8	Ventilová jednotka		1		
S-28MK2E5B	Nástěnná jednotka (MK2)		4		
CZ-RE2C2	Zjednodušený dálkový ovladač		1		
CZ-RE2C2	Zjednodušený dálkový ovladač		1		
CZ-RE2C2	Zjednodušený dálkový ovladač		1		
CZ-RE2C2	Zjednodušený dálkový ovladač		1		
S-15MK2E5B	Nástěnná jednotka (MK2)		9		
CZ-RWS3	Bezdrátový dálkový ovladač		1		
CZ-RWS3	Bezdrátový dálkový ovladač		1		
CZ-RWS3	Bezdrátový dálkový ovladač		1		
CZ-RWS3	Bezdrátový dálkový ovladač		1		
CZ-RWS3	Bezdrátový dálkový ovladač		1		
CZ-RWS3	Bezdrátový dálkový ovladač		1		
CZ-RWS3	Bezdrátový dálkový ovladač		1		
CZ-RWS3	Bezdrátový dálkový ovladač		1		

Vedoucí projektu :		Autorizace :		Paré :	
<b>Ing. Martin Dědič</b> Učitelská 2225, 356 01 Sokolov ČKAIT: 0301508 IČO: 76429911 tel: 775 091 290 e-mail: dedic@dkpa.cz		Vpracoval : <b>Jakub Stejskal</b>			
Investor : <b>Město Sokolov,</b> <b>Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov</b>		Odpovědný projektant částí OT : <b>Pavel Stejskal AT</b>			
Stavba : <b>Stavební úpravy objektu č.p.1938 , Sokolov</b>					
Lokalita : <b>č.parc. 3442/2 k.ú. Sokolov</b>		Formát : <b>A3</b>		Datum : <b>09/2023</b>	
Část : <b>Zařízení pro vytápění budov</b>		Stupeň: <b>DPS</b>		Číslo zakázky : <b>0412023</b>	
Obsah : <b>Klimatizace 4NP – elektrické napájení systému</b>		Měřítko : <b>1:50</b>		Číslo přílohy : <b>D.1.4.b–19</b>	