


# KLIMATIZACE PŮDORYS 5NP

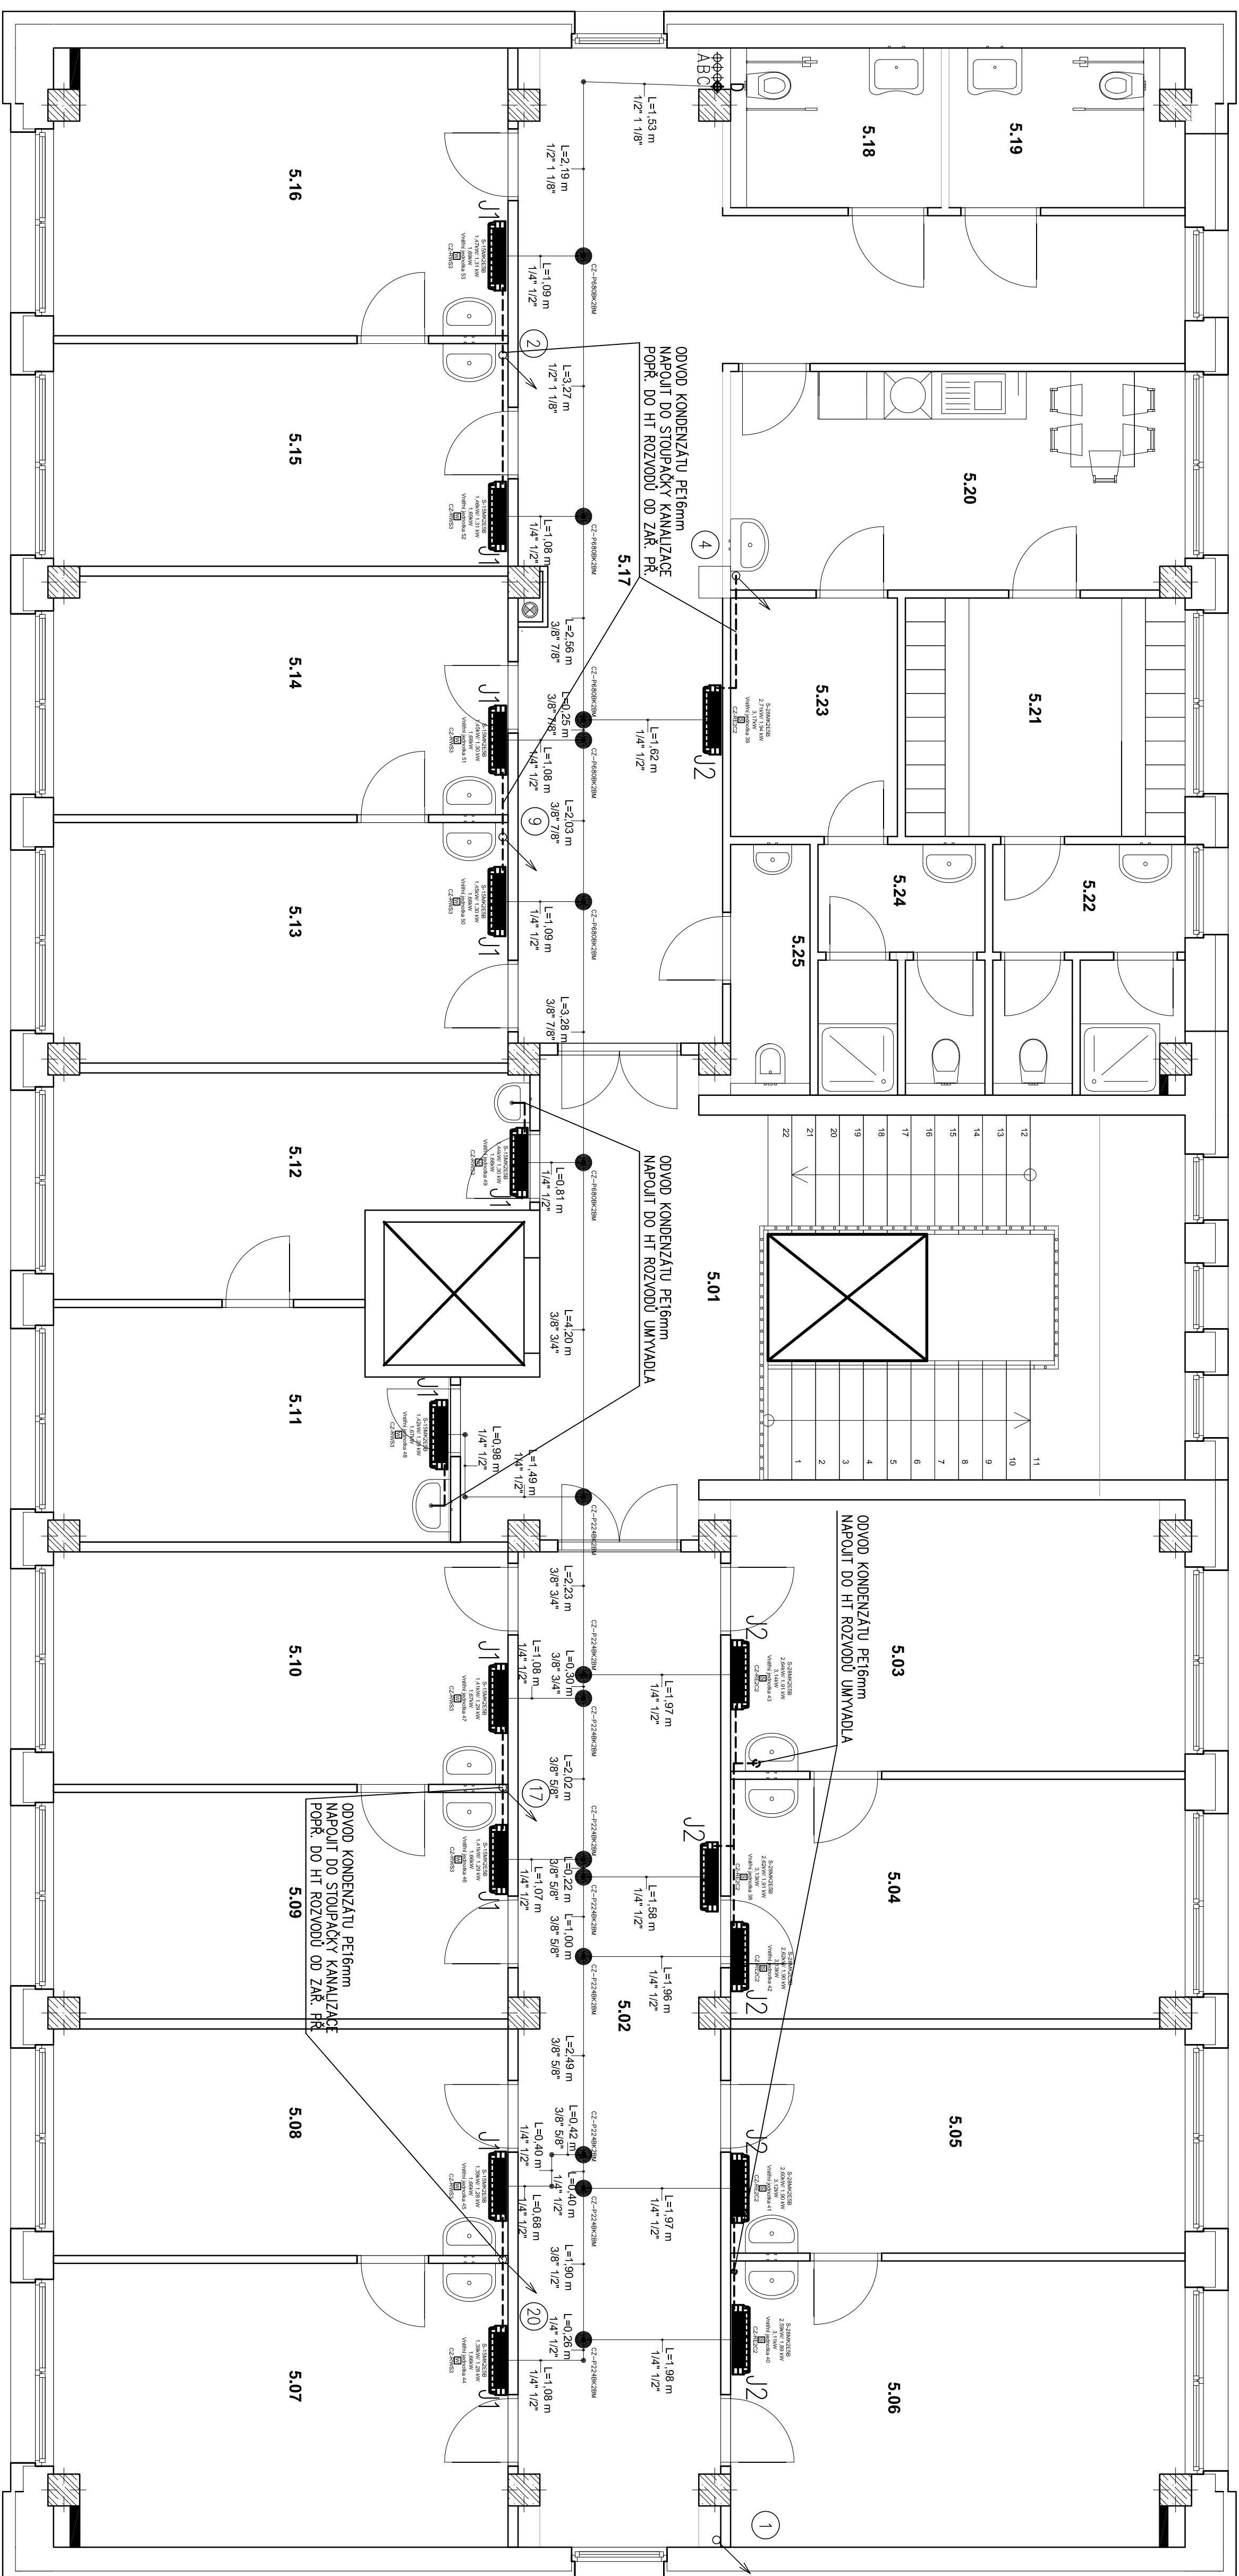

## LEGENDA

## Stroje a zařízení

Číslo účelu	Název účelu	Typ účelu	Ka
01	Klimatizaci jednotka	Witri nestiama klimatizaci jednotka chladivom výkonom 1,5kW, 290x670x214 (VxŠxD), el. parametry viz výkresy el. napojení, sáteno vodilo	10
02	Klimatizaci jednotka	Witri nestiama klimatizaci jednotka chladivom výkonom 2,8kW, 290x670x214 (VxŠxD), el. parametry viz výkresy el. napojení, sáteno vodilo	6

## Potrubí

Potrubí			
Označení	Název	Materiál	IZDnice
	Potrubí rozvodu chladiva	Cu předizolované potrubí pro rozvod chladu, dimenze viz kódy	
-----	kondenzát	Potrubí osovodu kondenzátu plovákové nádrže PE term	

Webouč projektů :

<p><b>Ing. Martin Dědič</b>          Uřetenská 2225, 356 01 Sokolov          ČKAIT: 0301508          IČO: 76428911          tel: 775 091 290          e-mail: dedic@dkpacz</p>	<p>Vypracoval :  <b>Jakub Stejskal</b></p>
<p>Odpověď poskytl dědič (J) :  <b>Pavel Stejskal AT</b></p>	

III. MESTO · Mesto Sokolov,  
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Stavba :  
Stavební úpravy objektu č.p. 1938 , Sokolov

Uvedlo:	č.parc. 344/22 k.ú. Sokolov	Forma:	A1	Datum:	09/2023
Číslo:	Zařízení pro výděleční budov	Společ:	DPS	Číslo zadání:	04/2023
Označ:	Klimatizace pitlovos ŠNP	Uvěřilo:	1:50	Číslo přílohy:	D.1.4.b-22