


Plynovod izometrie

Plynový kahan připojen
laboratorní hadicí 1/4"
požadovaný přetlak 1,8–2,5 kPa
Qmax=0,15 m³/h

- Stoupačka plynovodu ukončená 1m nad podlahou zátkou
- Potrubí vedeno 10cm na podlahou při stěně
- Potrubí vedeno 10cm na podlahou při stěně

Technická specifikace	Technická specifikace
Plynový kahan připojení laboratorní hadicí 1/4"	Plynový kahan připojení laboratorní hadicí 1/4"
požadovaný přetlak 1,8–2,5kPa	požadovaný přetlak 1,8–2,5kPa
Qmax=0,15 m3/h	Qmax=0,15 m3/h

chráníčka vystředit zatmelit

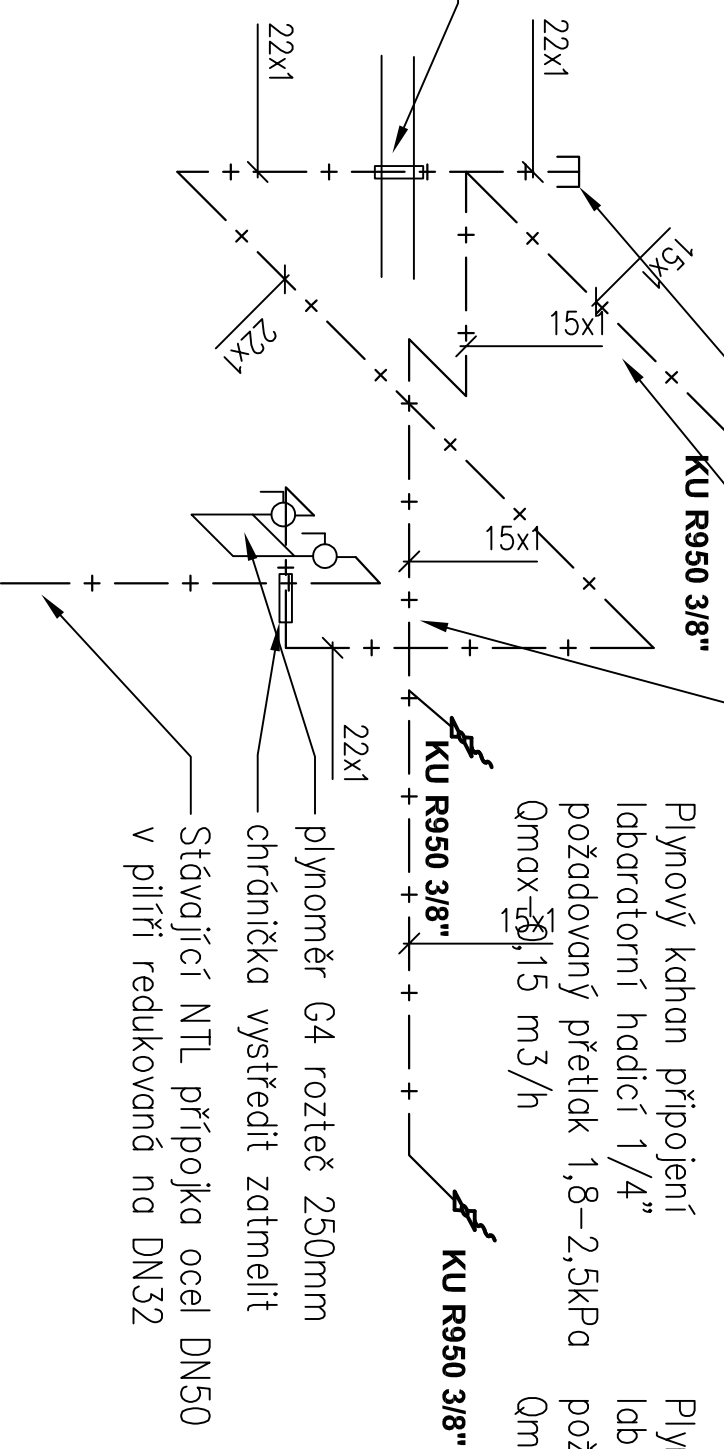

Vedoucí projektu :		Paré :	
Ing. Martin Dědič Učitelská 2225, 356 01 Sokolov ČKAIT : 0301508 IČO: 76423911 tel: 775 091 290 e-mail: dedic@dkpa.cz		Vyracoval : Pavel Stejskal AT Odpovědný projektant části ÚT : Pavel Stejskal AT	
Investor : Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov			
Stavba : Stavební úpravy objektu č.p.1938 , Sokolov			
Lokalita : č.parc. 3442/2 k.ú. Sokolov		Formát : A3	
Část : Zařízení zdravotně technických instalací		Stupeň: DPS	
Obsah : Plynovod izometrie		Měřítko : 1:20	
		Datum : 09/2023	
		Číslo zakázky : 0412023	
		Číslo přílohy : D.1.4.a-22	