
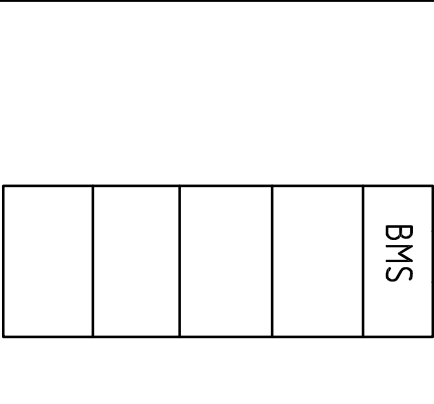
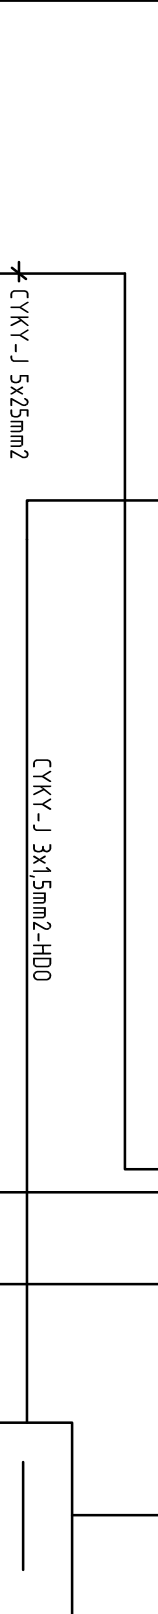


SMART ENERGY CONTROLLER
SEC
RS485-MODBUS RTU

ROZVADĚČ HR JE VYBAVEN HLAVNÍM VYPÍNAČEM
HR

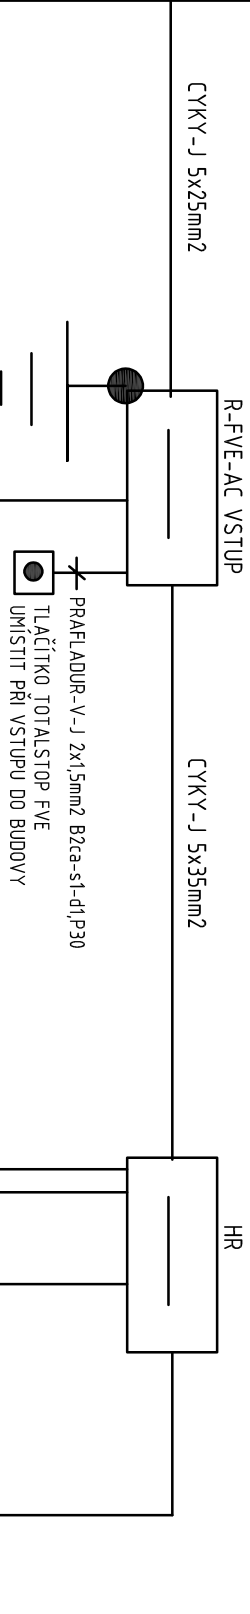

Vypracoval:	Zodp. proj.:	Kontroloval:	WATTCONTROL s.r.o.	
Ing. Vlastimil Krizán	Ing. Vlastimil Krizán		STRÁŽKY 21	
Stupeň :	DSP-dPS		403 40 ÚSTÍ NAD LABEM	
Investor:	MĚSTO SOKOLOV		TEL:603 709 577	
			krizan.vlastimil@wattcontrol.cz	

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA STŘEŠE MĚU SOKOLOV
ROKYCANOVA 1929, SOKOLOV

Zak. číslo	50/2023
Datum:	05/2023
Měřtko:	
Č. výkresu	

SCHÉMA FVE

E-02

ZMĚNA 06.08.2024.

AUTONABÍJEČKA 22kW

BATERIOVÉ ULÓŽIŠTĚ 4,9 kWh-HV