TOTAL STOP v průjezdu do dvora
UMÍSTĚNÍ NA FASÁDĚ U VSTUPU DO ROZVODNY

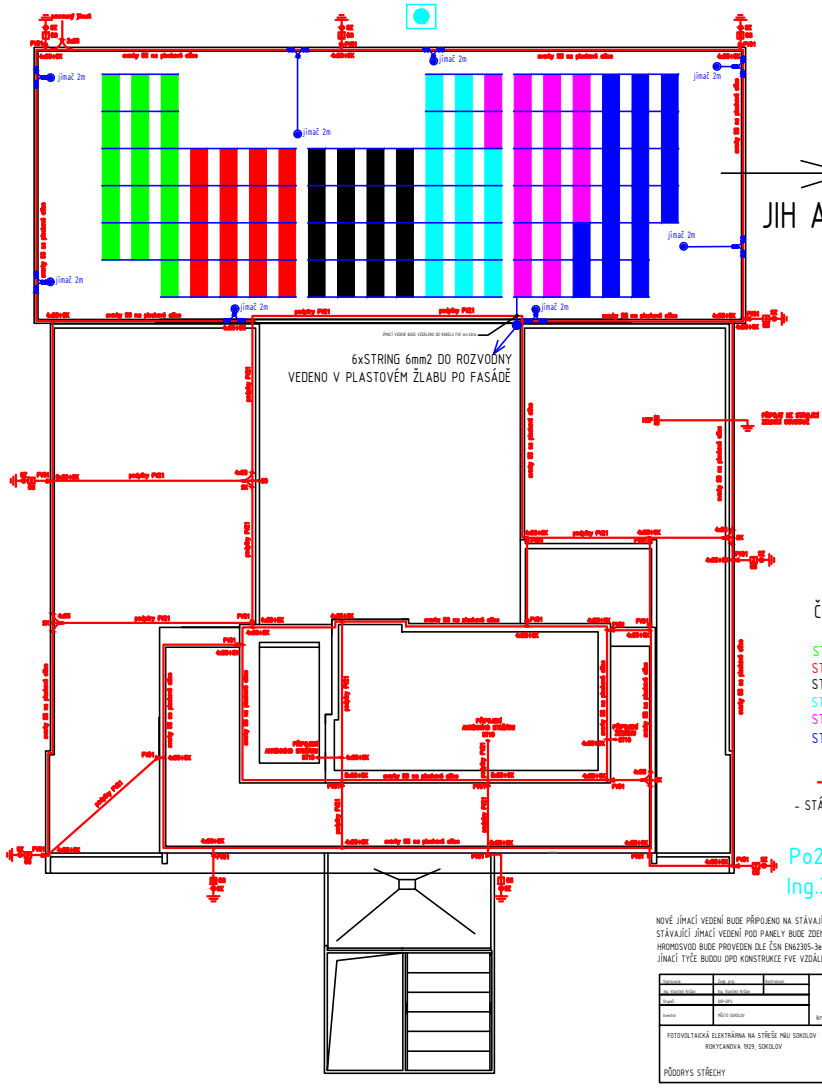

JIH AZIMUT 180°

LEGENDA :

ZK	Svorka zkušební
OÚ	Ochranný úhelník
ZZ	Základový zemnič
SO	Svorka okapová
SS	Svorka spojovací
Jímač	
◉	Hromosvodový jímač
1	Označovací štítek hromosvodového svodu

K jímacímu vedení hromosvodu budou připojeny veškeré kovové předměty osazené na střeše.

ČÍSLOVÁNÍ STRINGŮ:

STRING1 - 16xFVE PANEL 500Wp
STRING2 - 16xFVE PANEL 500Wp
STRING3 - 16xFVE PANEL 500Wp
STRING4 - 16xFVE PANEL 500Wp
STRING5 - 18xFVE PANEL 500Wp
STRING6 - 18xFVE PANEL 500Wp

- STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ VEDENÍ HROMOSVODU

Po2 Půdorys střechy-schema
Ing.Zábojník 07/2023

NOVÉ JÍMACÍ VEDENÍ BUDE PŘIPOJENO NA STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ VEDENÍ
STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ VEDENÍ POD PANELY BUDE ZDEMONTOVÁNO
HROMOSVOD BUDE PROVEDEN DLE ČSN EN62305-3ed.2
JÍMACÍ TYČE BUDOU OPD KONSTRUKCE FVE VZDÁLENY min.40cm

Zpracoval:	Arch. Atlr.	Kontroloval:	WATTCONTROL s.r.o. STRÁŽKY 21 403 40 ÚSTÍ NAD LABEM TEL:603 709 573 hrizan.vlastimil@wattcontrol.cz
Hl. stavební inžn.	Hl. stavební inžn.		
Vypracoval:	Ing. Zábojník		
Investor:	MĚSTO SOKOLOV		
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA STŘEŠE MŠU SOKOLOV ROKYCANOVA 1929, SOKOLOV		Čís. výk.	06/2023
		Datum	06/2023
		Měřítko	1:100
PŮDORYS STŘECHY		Číslo výkresu	E-03.2